NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT=-61.25 (ZONAL MEANS)

MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS

MIN,MAX= 1.5909E+02 8.0183E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
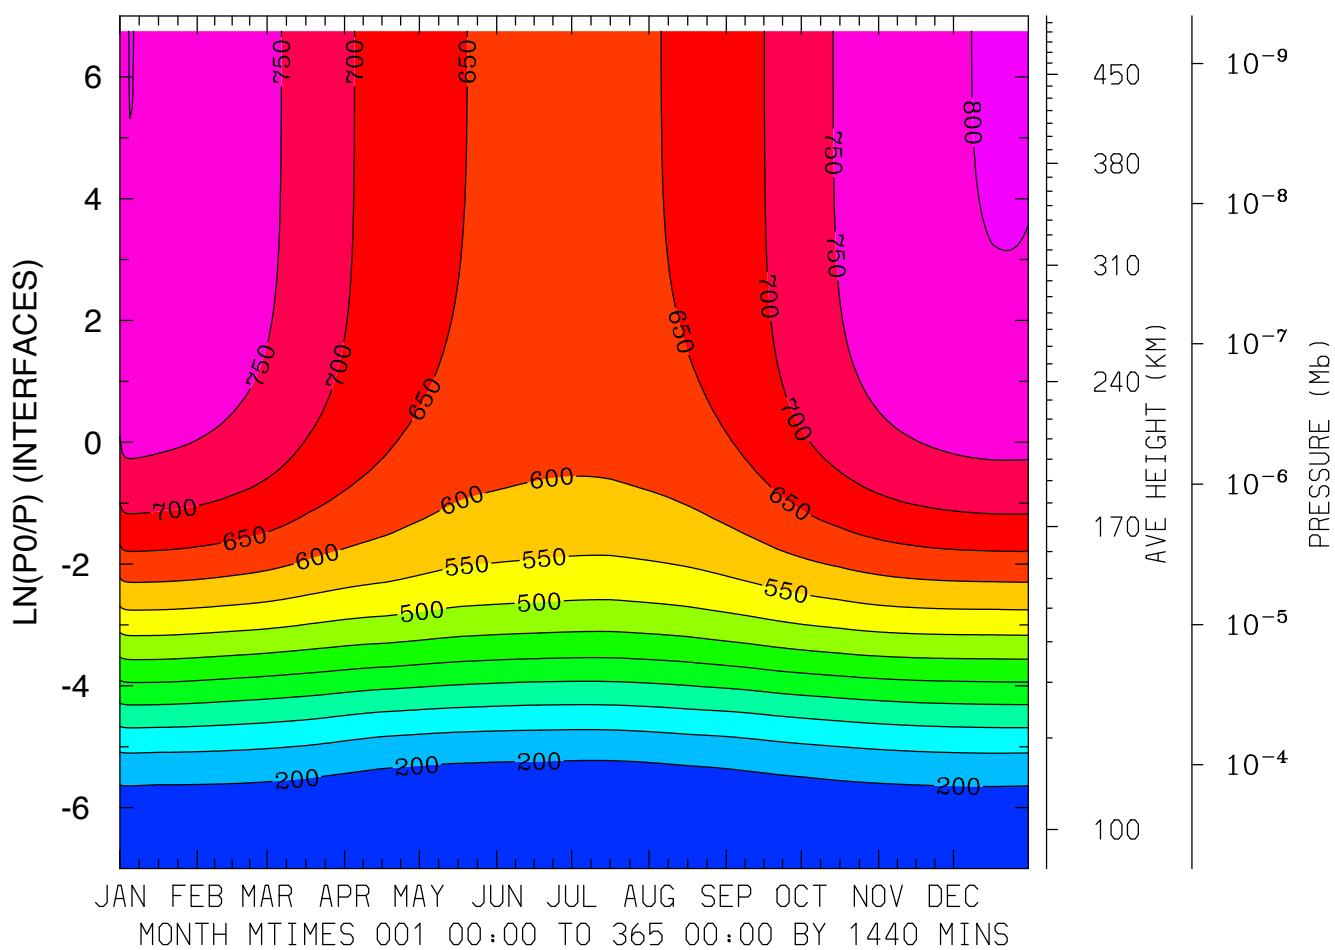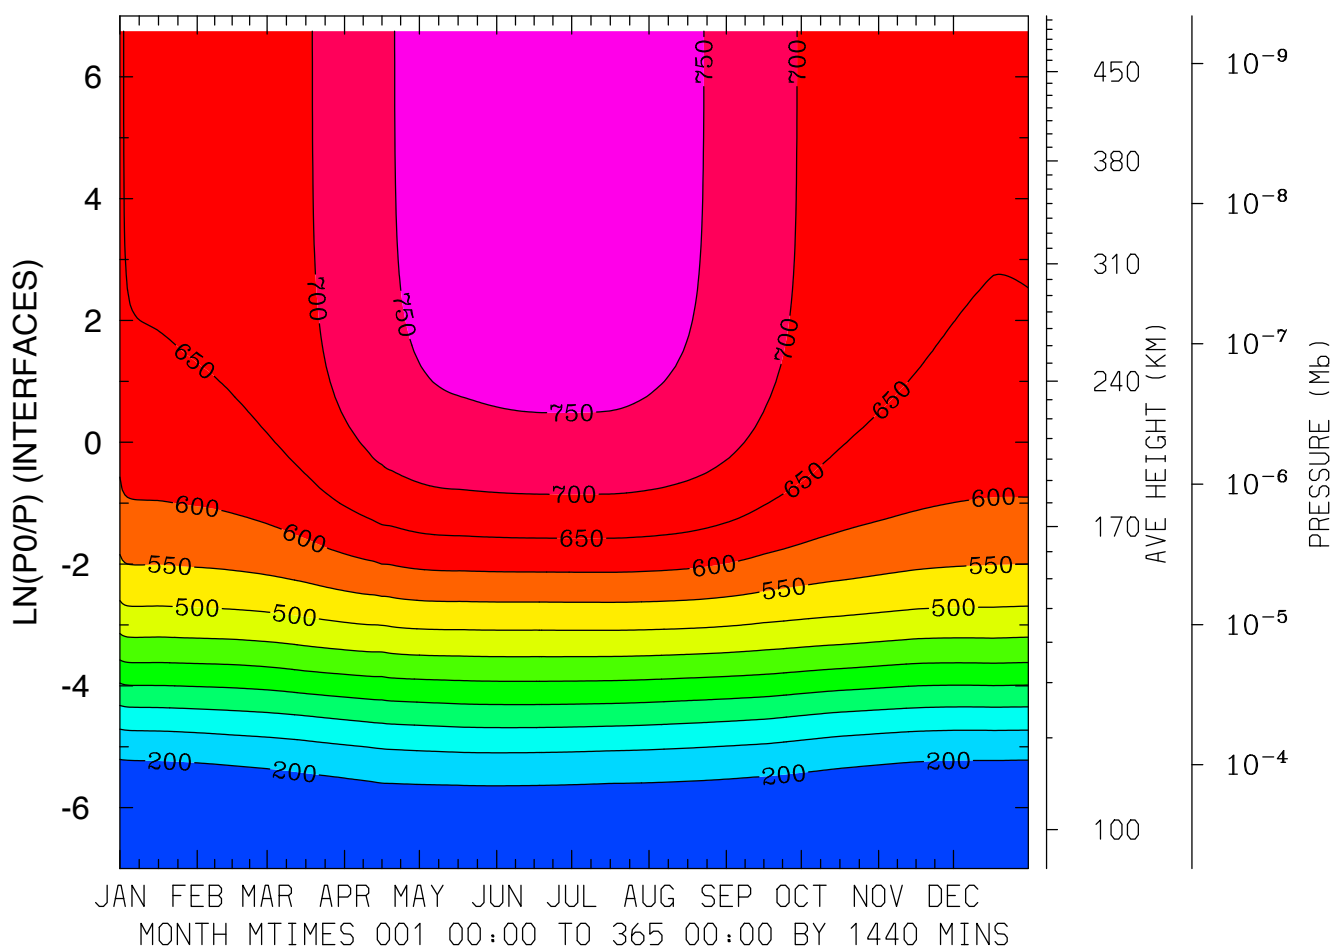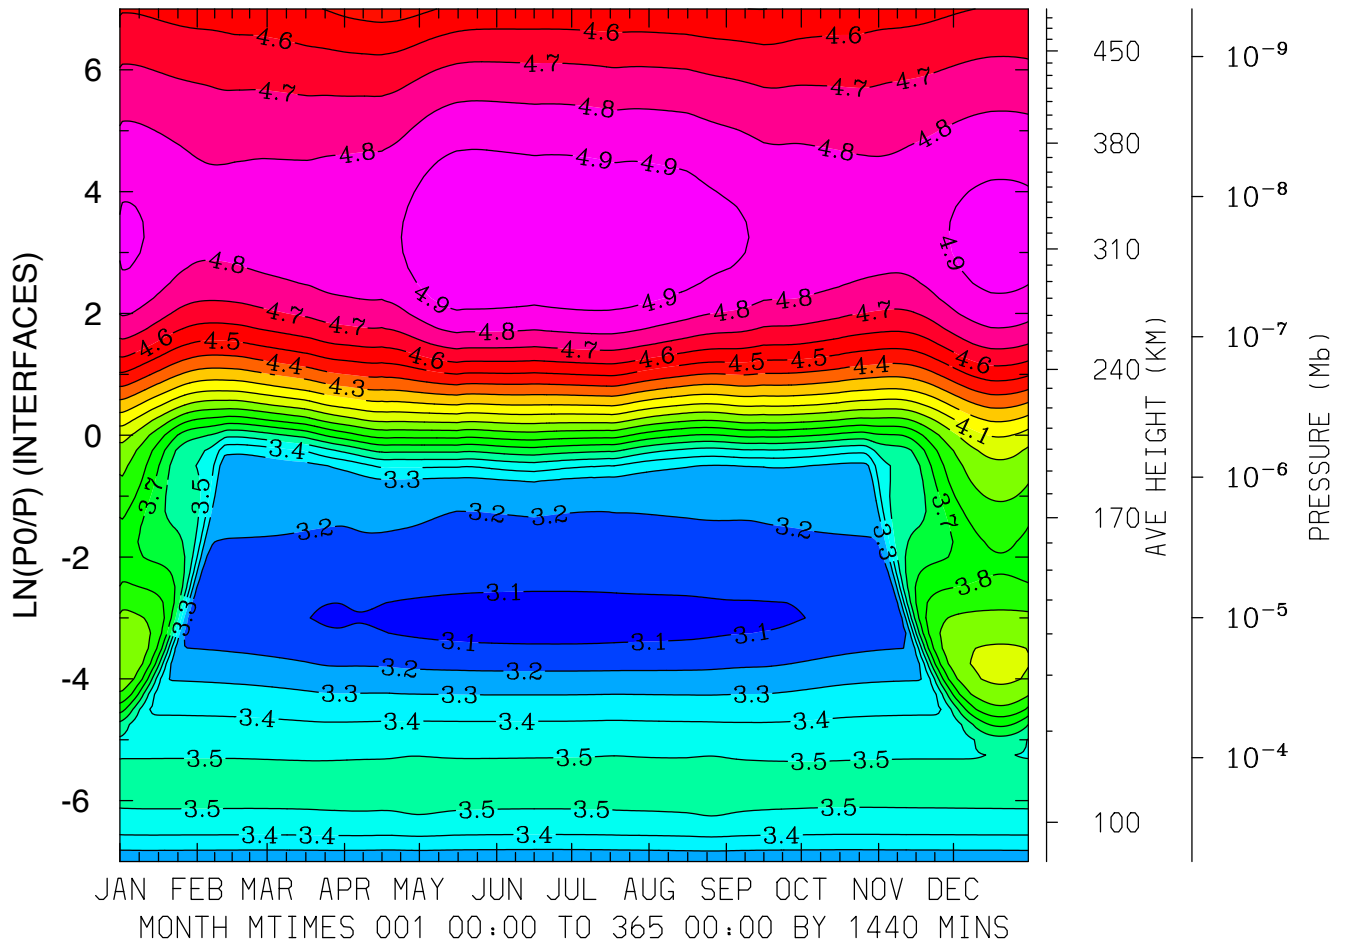LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc

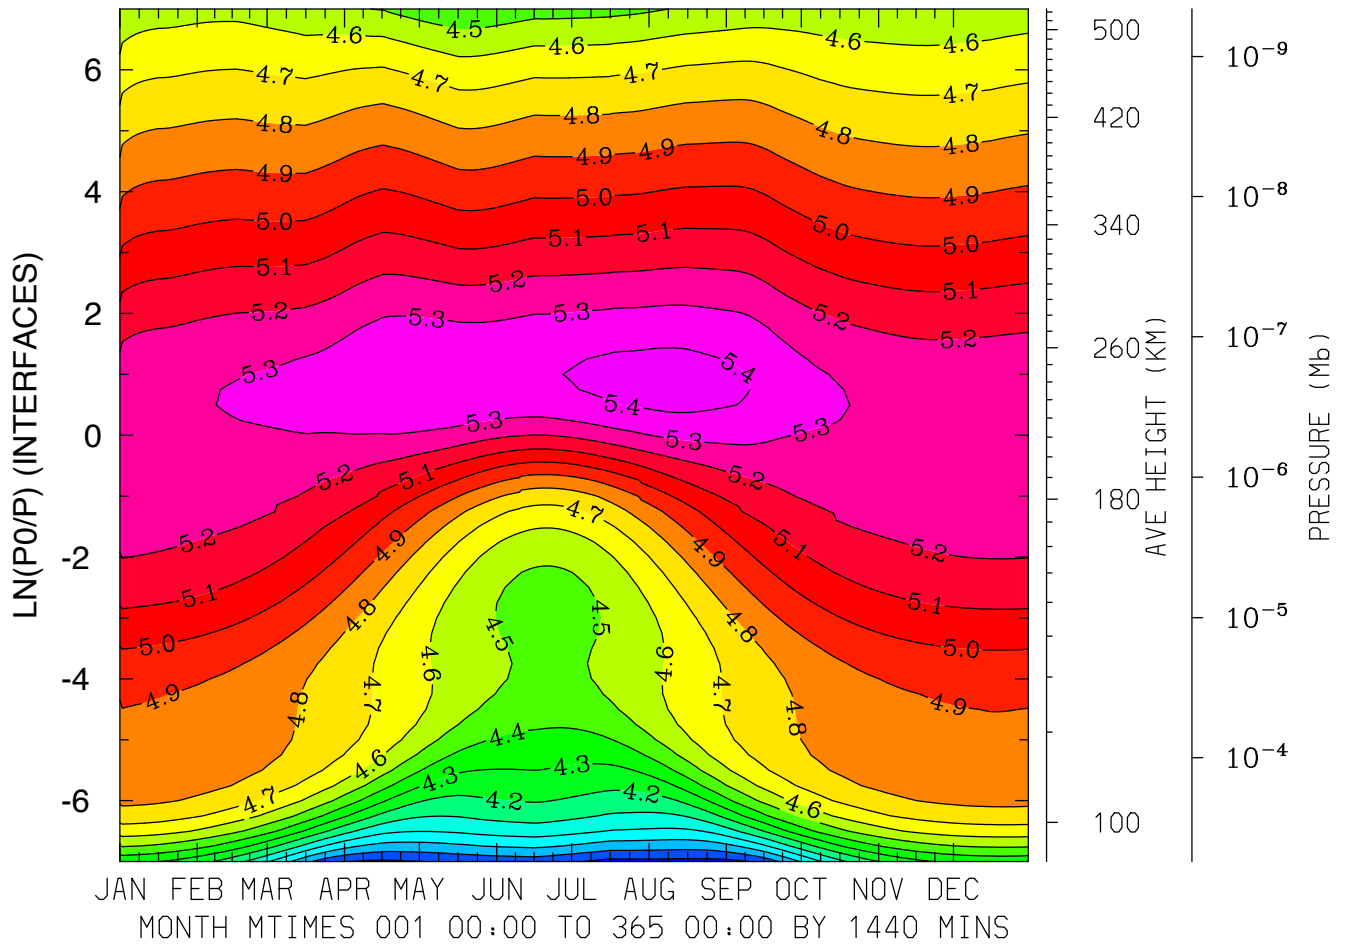NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT= 58.75 (ZONAL MEANS)

MIN,MAX= 1.5920E+02 7.7214E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
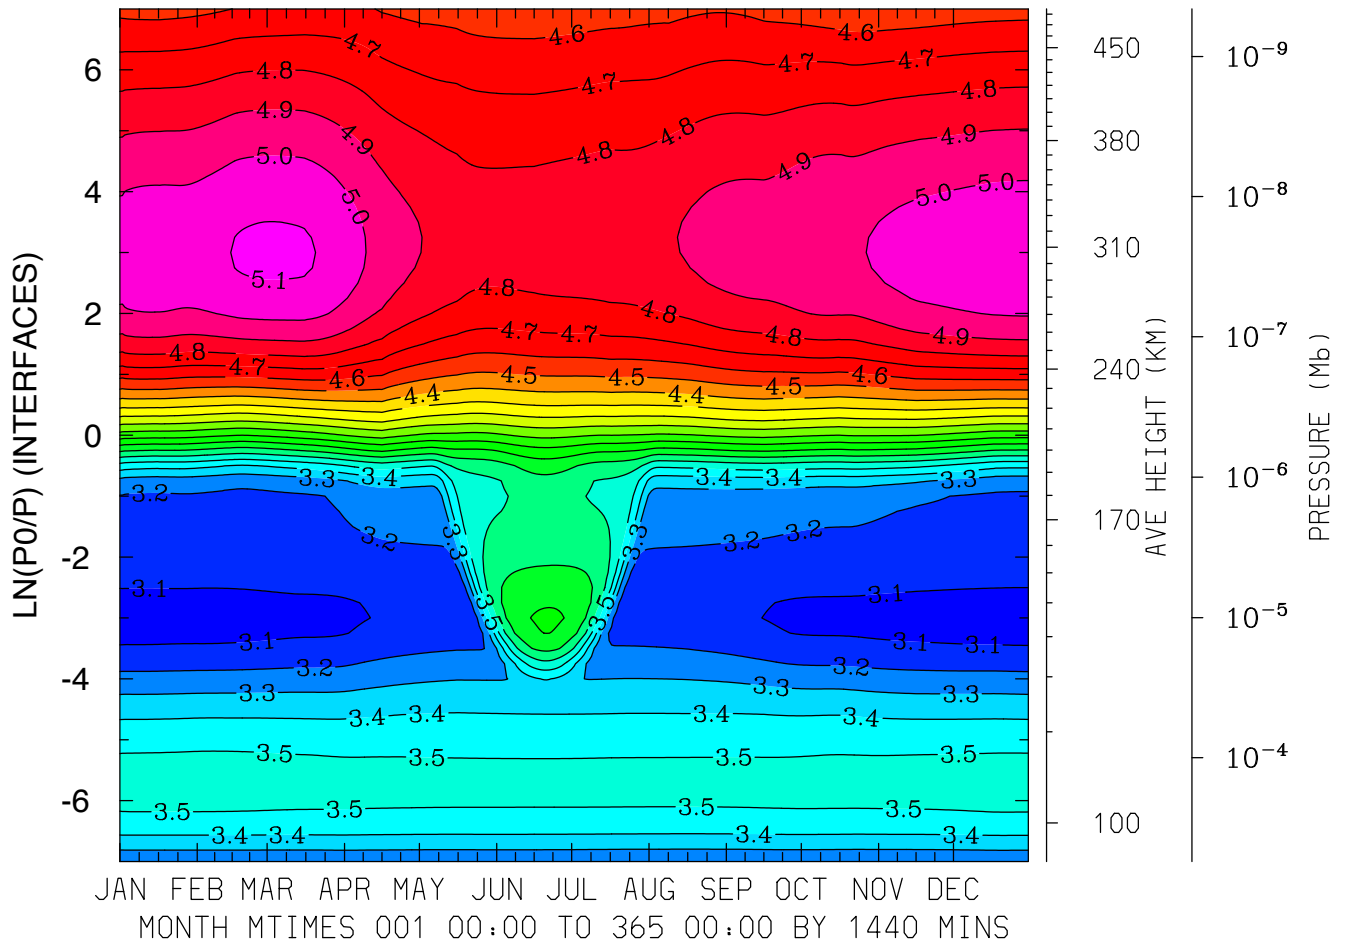LAT=-61.25 LOCAL TIME= 0.00

MIN,MAX= 3.0626E+00   4.9998E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
  FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
  LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
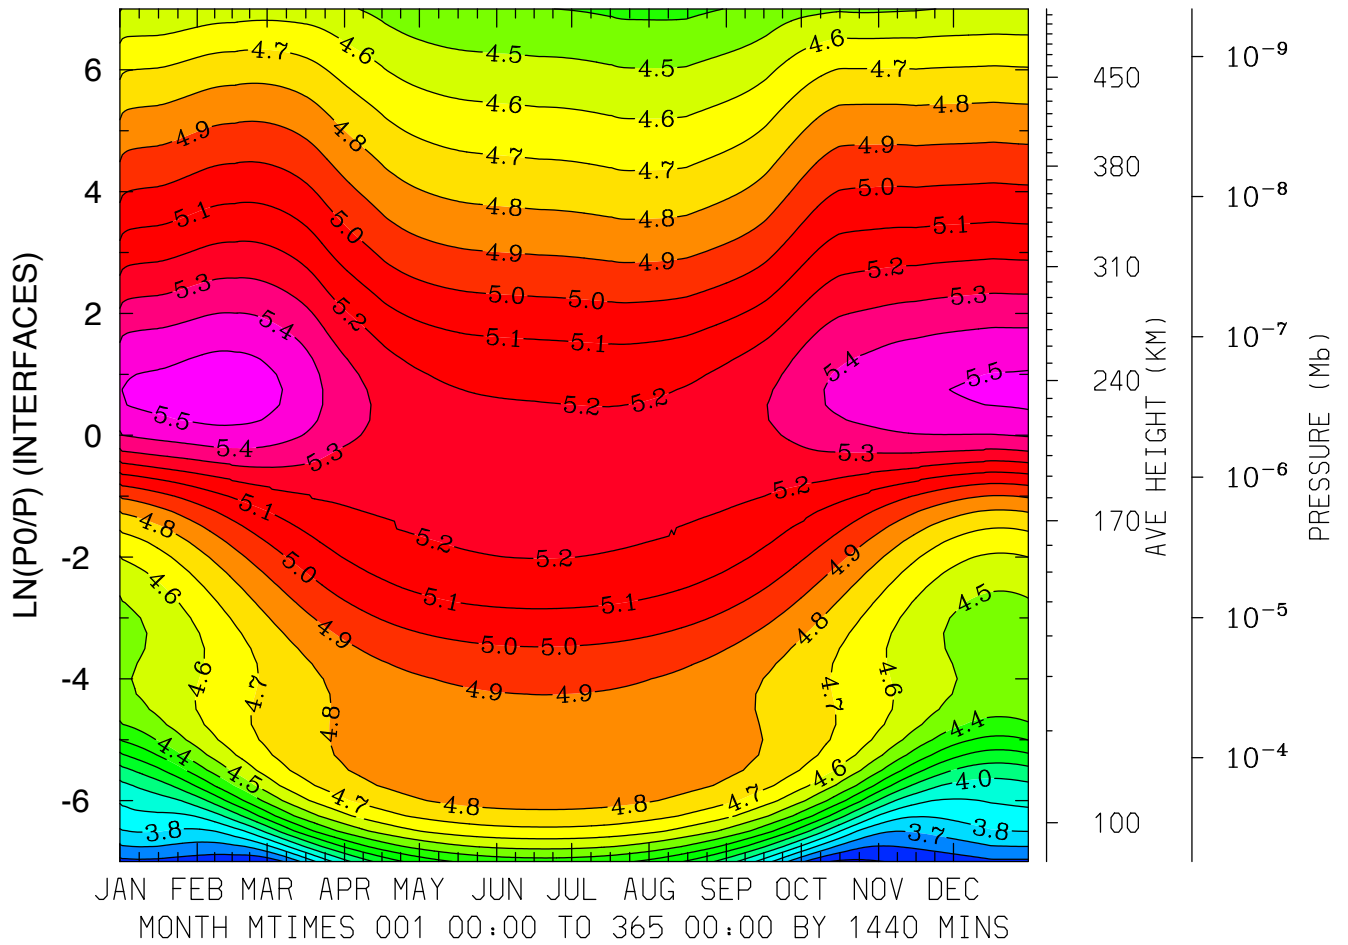LAT=-61.25 LOCAL TIME=12.00

MIN,MAX=   3.6647E+00   5.4367E+00 INTERVAL=   1.0000E-01
    FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
    LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT= 58.75 LOCAL TIME= 0.00

MIN,MAX= 3.0585E+00 5.1158E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT= 58.75 LOCAL TIME=12.00

MIN,MAX=   3.4803E+00   5.5552E+00 INTERVAL=   1.0000E-01
FIRST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_001.nc
LAST: tiegcm_res2.5_climatology_smin_prim_019.nc