


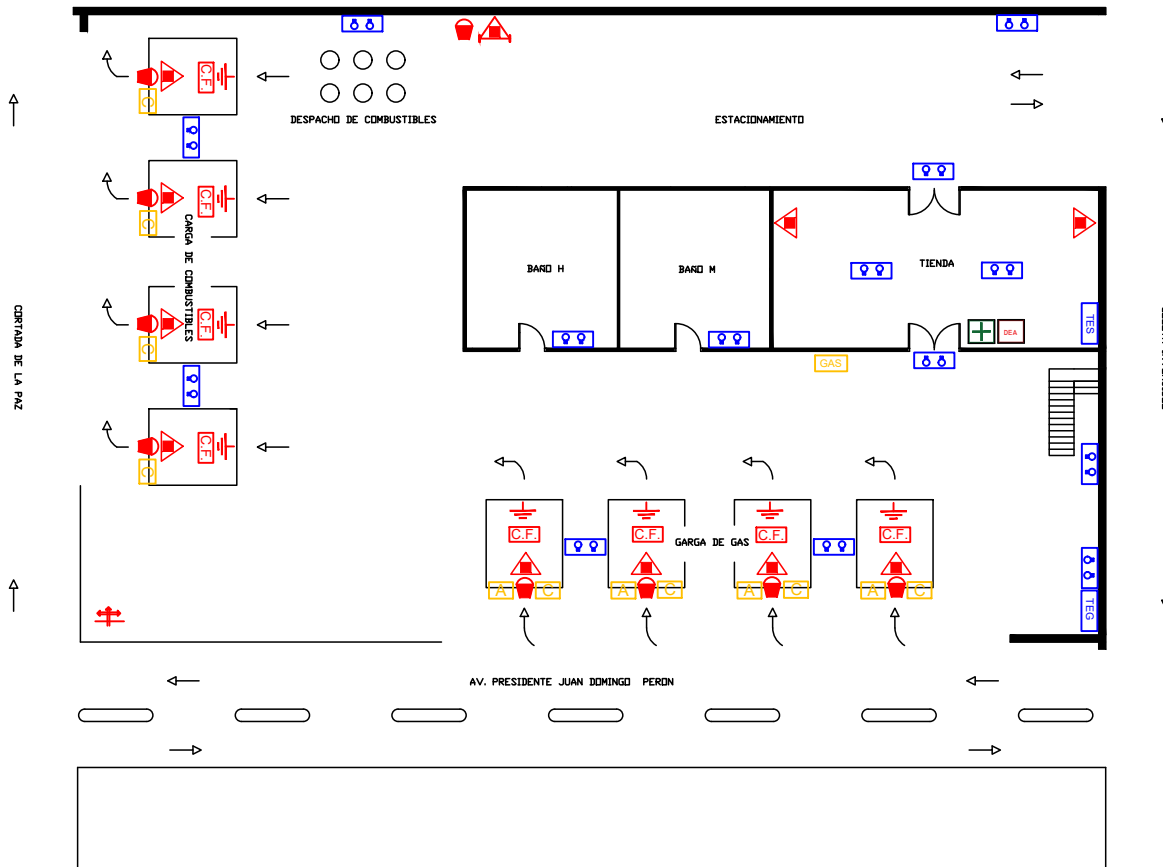

Departamento Técnico	
REFERENCIAS DE SEGURIDAD	
REFERENCIAS	NORMAS IRAM 4.555
Sentido Vehicular	→
Balde de material absorbente	
Extintor Polvo ABC	
Toma de autobomba	
Extintor Polvo ABC -CARRO-	
Puesta a Tierra (jabalina)	
Tablero Electrico Gral.	TEG
Tablero Electrico Sec.	TES
Corte General de Gas	GAS
Luminaria de emergencia	
Corte de fluidos	C.F.
Cartel de atención a vehículos con GNC	A
Cartel de "Prohibido Fumar"	C
Botiquin Primeros Auxilios	
Desfibrilador Automatico	DEA

Contactos de Emergencia	
Hospital	101
Policia	911
Bomberos	100
Defensa Civil	103
Emergencia de YPF	0800 999 6929
Responsabilidad	
Cargo	Acciones
Operador Encargado	Dar alarma al cuartel de bomberos. Dirigir todo el procedimiento de emergencia.
Playeros	Cortar suministro de gas. Cortar suministro de electrico. Solicitar ayuda al servicio de ambulancias del hospital (si fuese necesario). Operar extinguidores o baldes de arena segun lo requiera la emergencia. Ponerse a disposicion del operador. Controlar la evacuacion de los vehiculos. Impedir el acceso de vehiculos y personas.
Al detectar un fuego, avise de inmediato al Operador	

REVISIÓN	FECHA	NOMBRE		FECHA	NOMBRE	SECTOR	NOMBRE PLANO	
			DIBUJO	19/05/2026	Grupo 22		PLANO DE UBICACIONES Y REFERENCIAS TECNICAS	
							NÚMERO Y NOMBRE PROYECTO	
			CHEQUEO	19/05/2026			UTN - HYS - 01	PÁGINA
						TIF - YPF SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS		1