



青岛鼎信通讯股份有限公司技术文档

青岛鼎信通讯股份有限公司企业标准

中压通信管理机(A) 企业标准 V2.0

2021-03-01 发布

2021-03-01 实施

目 次

1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语	5
3.1 中压通信模块 MV PLC Communicator	5
3.2 电容耦合器 Capacity Coupler	5
3.3 固定衰减器 Attenuator	5
4 内控实验场景确认表	5
5 结构、材料要求	5
5.1 结构要求	5
5.1.1 外壳要求	6
5.1.2 信号端子及其防护性能	6
5.1.3 电源端子及其防护性能	7
5.1.4 线路板及元器件	7
5.1.5 外壳螺丝	7
5.2 试验要求	7
6 技术要求	8
6.1 气候环境条件	8
6.1.1 高温试验	8
6.1.2 低温试验	8
6.1.3 恒定湿热	8
6.2 电源要求	8
6.2.1 电源技术指标要求	9
6.2.2 整机功耗要求	9
6.2.3 通电稳定性	9
6.3 功能要求	9
6.3.1 基本功能	9
6.3.2 试验方法	10
6.3.3 试验设备	10
6.4 性能要求	10
6.4.1 频率范围	10
6.4.2 通信性能测试	10
6.5 电气安全要求	10
6.5.1 绝缘电阻	10
6.5.2 绝缘强度	11
6.5.3 冲击电压	11
6.6 电磁兼容性能测试	11

6.6.1 电压暂降和短时中断抗扰度能力	11
6.6.2 工频磁场抗扰度试验	12
6.6.3 射频辐射电磁场抗扰度试验	12
6.6.4 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	12
6.6.5 静电放电抗扰度试验	12
6.6.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度能力	12
6.6.7 阻尼振荡波抗扰度试验	13
6.6.8 浪涌抗扰度能力	13
6.7 可靠性试验	13
6.7.1 高温耐久运行试验	13
6.7.2 双 85 试验	14
6.7.3 器件温升试验	14
6.7.4 电源谐波影响试验	14
6.8 内控试验清单	14
6.9 匹配兼容性要求	15
7 检验规则	15
7.1 检验分类	15
7.2 出厂检验	15
7.3 型式检验	15
8 标志及标识	16
8.1 产品标志	16
8.2 包装标志和标识	16
9 使用说明书	17
10 贮存、运输	17
附录 A （规范性附录） 中压通信管理机检验项目	18

前 言

本标准为企业的内控标准，指导产品的设计、生产及检验。

本标准规定的产品出厂的检验和试验程序，作为产品生产过程及产品出厂质量控制的检验和试验，以保证产品出厂的可靠性和稳定性。

本标准起草单位：青岛鼎信通讯股份有限公司。

中压通信管理机(A)

1 范围

本部分的中压通信管理机(A)为壁挂式管理机。

本部分规定了中压通信管理机(A)的技术要求、试验项目及要求、检验规则和质量管理要求等。

本部分适用于电力行业用电信息采集业务的通信系统中的中压通信管理机(A)的制造、检验、使用和验收，以下简称管理机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15153.1	远动设备及系统 第 2 部分：工作条件 第 1 篇：电源和电磁兼容兼容性
GB 311.1-2012	高压输变电设备的绝缘配合
GB/T 311.2-2013	绝缘配合 第 2 部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB/T 5169.11-2017	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法
GB/T 5169.16-2017	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法
GB/T 4208-2017	外壳防护等级（IP 代码）
GB/T 10125-2012	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 13384—2008	机电产品包装通用技术条件
DL/T 5391-2007	电力系统通信设计技术规定
DL 548-2012	电力系统通信站防雷运行管理规程
GB/T 17626.1-2006	电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.2-2018	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2016	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2008	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.6-2017	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8-2006	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验
GB/T 17626.10-2017	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场的抗扰度试验
GB/T 17626.11-2008	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB/T 17626.12-2013	电磁兼容 试验和测量技术 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验
GB/T 2423.4-2008	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)

3 术语

3.1 中压通信模块 MV PLC Communicator

为配电终端提供上行通信信道、建立与主站通信连接的设备。

3.2 电容耦合器 Capacity Coupler

将中压通信模块通信信号耦合至电力线的设备。

3.3 固定衰减器 Attenuator

端口阻抗为 50Ω ，衰减固定为 60dB 的衰减器；

4 内控实验场景确认表

内控实验场景确认表如图 4.1所示

TOPSCOMM		内控试验场景确认表		版本号: MNQCP-0001 QCP-MNPQC_C03 生效日期: 2020-3-11 版本号: V01.00
<input type="checkbox"/>	IPX7/IPX8等防水产品			
<input type="checkbox"/>	RS485电路的产品			
<input type="checkbox"/>	采集终端备电系统存在主备电切换的产品			
<input type="checkbox"/>	带PT100等温度采集功能的产品			
<input type="checkbox"/>	带USB接口的产品			
<input type="checkbox"/>	带超级电容的模块			
<input type="checkbox"/>	带模块类产品			
<input type="checkbox"/>	带时钟电路的产品			
<input type="checkbox"/>	电表类-重庆			
<input type="checkbox"/>	电能计量类产品			
<input checked="" type="checkbox"/>	福建海南等高温高湿地区			
<input type="checkbox"/>	含面板的产品			
<input checked="" type="checkbox"/>	黑龙江等寒地区			
<input type="checkbox"/>	户外环境			
<input type="checkbox"/>	计量类产品-可靠性			
<input type="checkbox"/>	可充电备用电池产品			
<input type="checkbox"/>	锰铜采样产品			
<input type="checkbox"/>	三极管方案载波模块特殊需求			
<input type="checkbox"/>	三相载波模块特殊需求			
<input type="checkbox"/>	设备类有接地可靠性要求的产品			
<input type="checkbox"/>	涉及到送检的产品			
<input type="checkbox"/>	室内或手持工具类			
<input type="checkbox"/>	特殊需求-窄带PA方案			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用（电池供电产品除外，如CIU/高采）			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用（箱式产品除外）			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用-市电供电环境			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用-天线外露			
<input checked="" type="checkbox"/>	通用-有远程通讯的产品			
<input type="checkbox"/>	载波模块特殊需求			
<input type="checkbox"/>	终端-带超级电容			
<input type="checkbox"/>	ROHS需求			
<input type="checkbox"/>	带负荷开关类			
<input type="checkbox"/>	载波类研发自测			
<input type="checkbox"/>	超级电容供电			
修订历史:				
更新次数	修订内容	更新日期	修订作者	
1	汇总整理内控项目。	2020/3/11	冷发鑫	
2	增加包装验证要求：执行公司下发的包装规范。	2020/3/14	冷发鑫	
3	表格加密，防止误操作。	2020/4/7	冷发鑫	

图 4.1 内控实验场景确认表

内控试验场景确认表见上图，产品适应的内控试验项目见附录。

5 结构、材料要求

5.1 结构要求

a) 管理机尺寸：长（不含端子）*宽*高=280*195*66.1（单位：mm），公差±5mm；

b) 外观和结构不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久。

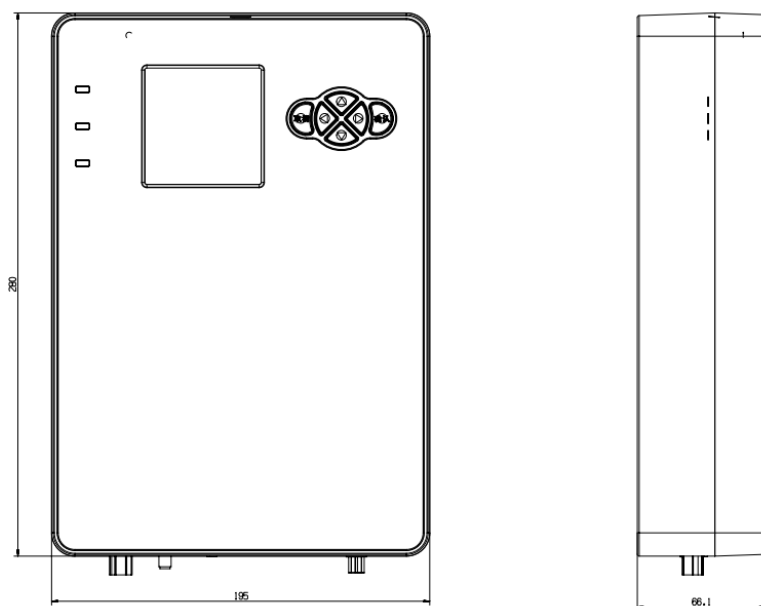


图 5.1 中压通信管理机(A)尺寸示意图



图 5.2 中压通信管理机(A)外形示意图^注

注：打标以实物为准

5.1.1 外壳要求

外壳材质及颜色：PC+10%玻纤；色卡号PANTONE：Cool Gray 1 U。

防护性能：整机防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP41级要求。

阻燃要求：非金属外壳应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，试验温度为650℃，试验时间为30s。

5.1.2 信号端子及其防护性能

防水性能：信号端子防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP67级要求。

阻燃要求：信号端子符合GB/T 5169.16—2017的94-V0阻燃要求。

5.1.3 电源端子及其防护性能

防水性能：电源端子防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP67级要求。

阻燃要求：电源端子符合GB/T 5169.16—2017的94-V0阻燃要求。

5.1.4 线路板及元器件

- 线路板表面应清洗干净，不应有明显的污渍和焊迹，应进行绝缘、防腐处理；
- 所有元器件均应防锈蚀、防氧化，紧固点牢靠；
- 线路板焊接采用回流焊和选择性波峰焊工艺；
- 内部端钮螺钉、引线之间以及线路板之间应保持足够的间隙和安全距离；
- 电源变压器、CT 等较重的器件应安装牢固。

5.1.5 外壳螺丝


外壳螺钉应采用HPb59-1铜或铁钝化、镀铬、镀镍、镀彩锌制成的十字、一字通用螺钉。满足盐雾试验要求温度 $35\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度大于85%，喷雾72h后在大气条件下恢复1-2h，表面无腐蚀。

5.2 试验要求

管理机结构试验要求符合表 5.1所列项目。

表 5.1 管理机结构试验要求

试验项目	操作方式	施加位置	评价要求
振动试验	频率范围：10Hz~150Hz； 位移幅值：0.075mm（频率范围 $\leq 60\text{Hz}$ ）； 加速度幅值： 10m/s^2 （频率范围 $> 60\text{Hz}$ ）； 每轴线扫频周期数：20。	整机	试验后检查受试管理机应无损坏和紧固件松动脱落现象，功能和性能应满足相关要求
IP 防护性能	IP41	整机	符合 GB/T 4208-2017 规定要求
	IP67	端子	
阻燃性能	试验温度为 650°C ，试验时间为30s	外壳	符合 GB/T 5169.11-2017 要求
	94-V0	信号、电源端子	符合 GB/T 5169.16-2017 要求
盐雾试验	将受试管理机非通电状态下放入盐雾箱，保持温度 $35\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度大于85%，喷雾16h后在大气条件下恢复1-2h	整机	试验后检查器件是否有腐，通信是否正常。
跌落试验（带包装）	1、通用标准 ——样品按安装角度进行跌落； ——跌落次数：2次 2、极限标准	整机包装	试验后检查受试管理机应无损坏和紧固件松动脱落现象，功能和性能应满足相关要求

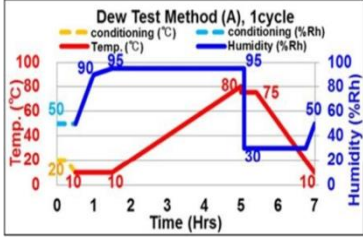	——6面，按5-2-1-3-4-6的顺序依次进行； ——跌落次数：1次/面，共6次		
模拟汽车颠簸试验(带包装)	参照终端类测试报告中的该项测试方法测试	整机包装	试验后检查受试管理机应无损坏和紧固件松动脱落现象，功能和性能应满足相关要求
凝露试验	 <p>循环次数：5次，循环试验过程中产品通电运行，试验结束后常温恢复24h进行基本功能测试。</p>	整机	试验后设备金属部分无腐蚀和生锈情况，功能和性能应满足相关要求

6 技术要求

6.1 气候环境条件

管理机正常运行的工作环境应符合用电信息采集系统的要求。分类见表 6.1 气候环境条件分类。

表 6.1 气候环境条件分类

场所类型	级别	空气温度		湿 度	
		范 围 °C	最大变化率 ^a °C/h	相对湿度 ^b %	最大绝对湿度 g/m ³
遮蔽场所	C2	-25~+55	0.5	10~100	29
户 外	C3	-45~+75	1		35

^a 温度变化率取 5min 时间内平均值。
^b 相对湿度包括凝露。

6.1.1 高温试验

将受试管理机非通电状态下放入高温试验箱的中央，升温至85℃，保温6h，然后通电0.5h，通信性能标准测试环境下，频段600~700kHz，有效报文长度200字节通信300次，ECC6等级下通信成功率≥90%。

6.1.2 低温试验

将受试管理机放入低温试验箱的中央，降温至-45℃，保温6h，试验时正常上电并保温0.5h后，进行试验，通信性能标准测试环境下，频段600~700kHz，有效报文长度200字节通信300次，ECC6等级下通信成功率≥90%。

6.1.3 恒定湿热

按规定，上限温度为55℃±2℃，试验1个周期。试验结束前0.5h，在湿热条件下测绝缘电阻应不低于2M。试验后1—2h后：功能和性能满足要求；检查终端金属部分应无腐蚀和生锈情况。

6.2 电源要求

交流供电方式。

6.2.1 电源技术指标要求

a) 交流电源：AC：220V（50Hz），电压偏差-20%~+20%，频率偏差-6%~+5%。

- a) 管理机加上电源、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，均不应误动或误发信号，当电源恢复正常后应自动恢复正常运行；
- b) 电源恢复后保存数据不丢失。
- c) 谐波影响下能正常工作。

6.2.2 整机功耗要求

整机功耗测试环境如图 6.1所示，固定衰减衰减器60dB。

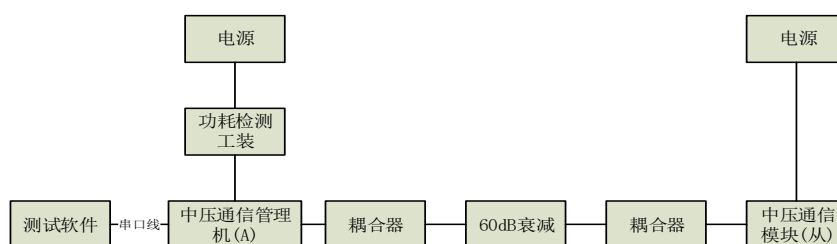


图 6.1 功耗检测环境示意图

整机功耗性能指标：

- a) 动态功耗≤20W。
- b) 静态功耗≤10W。

6.2.3 通电稳定性

将受试管理机与相关设备连接，接通电源，使其处于正常监视状态，运行不少于12h，观察记录试验样品的指示灯情况。试验结束后对受试管理机进行基本功能测试。

6.3 功能要求

6.3.1 基本功能

6.3.1.1 基本要求

- a) 为用电信息采集终端等提供上行通信功能。
- b) 能够与ONU、工业以太网交换机等建立网络连接，与主站稳定通信。
- c) 支持Q/GDW 1376.1—2013、面向对象协议、内蒙规约、南网新规范协议、国网101规约、国网104规约、南网101规约等上行通信规约。

6.3.1.2 指示功能

外壳应具有电源、载波通讯指示灯。

6.3.1.3 调试功能

支持本地和远程调试方式，可以对通信模块的参数进行查询、设置。

6.3.1.4 在线升级

具有在线升级功能，可在正常运行状态下，进行远程软件升级。

6.3.1.5 网络管理

具备网络管理功能，包括对管理机版本信息查询、终端信息查询、设置等功能。

6.3.1.6 系统自检及异常处理机制

支持系统自检功能，包括异常处理机制、自动复位机制等。

6.3.2 试验方法

将管理机接入测试环境，测试其载波通信、网口、参数设置与查询等功能。

6.3.3 试验设备

管理机的检测工装和配套软件。

6.4 性能要求

6.4.1 频率范围

工作频率范围为 200kHz~1.9MHz。

6.4.2 通信性能测试

固定衰减器 60dB，测试频段 600kHz~700kHz，测试有效报文长度 200 字节通信 300 次，ECC6 等级下通信成功率≥90%。测试环境详见图 6.2 通信性能标准测试环境。

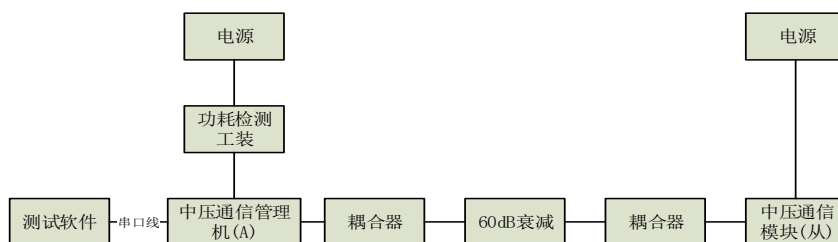


图 6.2 通信性能标准测试环境

6.5 电气安全要求

6.5.1 绝缘电阻

管理机应满足以下绝缘电阻要求。

a) 在正常大气条件下绝缘电阻的要求见表 6.2 正常大气条件下绝缘电阻要求。

表 6.2 正常大气条件下绝缘电阻要求

额定绝缘电压 U_i (V)	绝缘电阻要求 (MΩ)
$U_i \leq 60$	≥10 (用 250V 兆欧表)
$U_i > 60$	≥10 (用 500V 兆欧表)

b) 湿热条件: 在温度 40±2℃, 相对湿度 90%~95%的恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见表 6.3 湿热条件绝缘电阻。

表 6.3 湿热条件绝缘电阻

额定绝缘电压 U_i (V)	绝缘电阻要求 ($M\Omega$)
$U_i \leq 60$	≥ 2 (用 250V 兆欧表)
$U_i > 60$	≥ 2 (用 500V 兆欧表)

6.5.2 绝缘强度

管理机接线端子及对地（外壳）、无电气联系的端子之间均应能承受频率为 50 Hz，时间 1 min 的耐压试验，不得出现击穿、闪络等现象，泄漏电流应不大于 5 mA（交流有效值）。试验电压见表 6.4 绝缘强度试验电压（单位：V）。

表 6.4 绝缘强度试验电压（单位：V）

额定绝缘电压 U_i	试验电压有效值
$U_i < 60$	500
$60 < U_i \leq 125$	1500
$125 < U_i \leq 250$	2000
$250 < U_i \leq 380$	2500

6.5.3 冲击电压

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受表 6.5 冲击电压峰值（单位：V）中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿破火、闪络或绝缘击穿）现象。

表 6.5 冲击电压峰值（单位：V）

额定绝缘电压	冲击电压峰值	额定绝缘电压	冲击电压峰值
$U \leq 60$	2000	$125 < U \leq 250$	5000
$60 < U \leq 125$	5000	$250 < U \leq 400$	6000

6.6 电磁兼容性测试

6.6.1 电压暂降和短时中断抗扰度能力

管理机在通电状态下，满足下述条件：

a) 电压试验等级 $40\%U_T$ ：

- 1) 从额定电压暂降 60%。
- 2) 持续时间：1min，3000 个周期。
- 3) 降落次数：1 次。

b) 电压试验等级 $0\%U_T$ ：

- 1) 从额定电压暂降 100%。
- 2) 持续时间：1s，50 个周期。
- 3) 中断次数：3 次，各次中断之间的恢复时间为 10s。

c) 电压试验等级 $0\%U_T$ ：

- 1) 从额定电压暂降 100%。
- 2) 持续时间：20ms，1 个周期。
- 3) 中断次数：1 次。

以上电源电压的突变发生在电压过零处。

试验时管理机不应发生损坏或死机现象，试验后工作正常。

6.6.2 工频磁场抗扰度试验

将管理机置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化、强度为400A/m的稳定持续磁场的线圈中心，试验时上电正常，试验后管理机可以正常工作，功能和性能应符合相关规定。

6.6.3 射频辐射电磁场抗扰度试验

管理机在正常工作状态下，按 GB/T 17626.3-2016 的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 一般试验等级：
 - 1) 频率范围：80MHz~1000MHz。
 - 2) 严酷等级：3。
 - 3) 试验场强：10V/m（非调制）。
 - 4) 正弦波 1kHz，80%幅度调制。
- b) 抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级：
 - 1) 频率范围：1.4GHz~2GHz。
 - 2) 严酷等级：4。
 - 3) 试验场强：30V/m（非调制）。
 - 4) 正弦波 1kHz，80%幅度调制。

试验时在非工作频带内，管理机上电正常，试验时，管理机可以出现通信中断；试验后，3 分钟内管理机应能恢复正常工作，功能和性能应符合相关规定。（备注：管理机 2 小时收不到主站的报文，会有重启机制，属于正常现象）

6.6.4 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

管理机在正常工作状态下，按 GB/T 17626.6-2017 的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 频率范围：150kHz~80MHz。
- b) 严酷等级：3。
- c) 试验电压：10V。
- d) 正弦波 1kHz，80%幅度调制。

试验电压施加于管理机的供电电源端和保护接地端，试验时，管理机可以出现通信中断；试验后，3 分钟内管理机应能恢复正常工作，存储数据无改变，功能和性能应符合相关规定。

6.6.5 静电放电抗扰度试验

管理机在正常工作状态下，按 GB/T 17626.6-2018 的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 严酷等级：4。
- b) 试验电压：9kV（接触放电）、16kV（空气放电）。
- c) 直接放电施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分。
- d) 间接放电施加部位：通信模块各个侧面。
- e) 每个敏感试验点放电次数：正负极性各 20 次，每次放电间隔至少为 1s。

由于管理机的外壳为绝缘材料，应直接放电采用空气放电。

试验时，可以出现通信中断；试验后，3 分钟内管理机应能恢复正常工作，存储数据无改变，功能和性能应符合相关规定。

6.6.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度能力

满足下述条件：

- a) 管理机在工作状态下，试验电压施加于管理机的供电电源端和保护接地端：

- 1) 严酷等级: 4。
 - 2) 试验电压: $\pm 4\text{kV}$ 。
 - 3) 重复频率: 5kHz 或 100kHz 。
 - 4) 试验时间: 1min /次。
 - 5) 试验电压施加次数: 正负极性各 3 次。
- b) 管理机在正常工作状态下, 用电容耦合器夹将试验电压耦合至通信信号输入/输出线路上, 线路上不加固定衰减器:
- 1) 严酷等级: 3。
 - 2) 试验电压: $\pm 1\text{kV}$ 。
 - 3) 重复频率: 5kHz 或 100kHz 。
 - 4) 试验时间: 1min /次。
 - 5) 试验电压施加次数: 正负极性各 3 次。

在对各回路进行试验时, 管理机可以出现通信中断, 其他功能和性能应正常; 试验后, 3 分钟内管理机应能正常工作, 功能和性能应符合相关规定。

6.6.7 阻尼振荡波抗扰度试验

管理机在正常工作状态下, 按 GB/T 17626.12-2017 的规定, 并在下述条件下进行试验:

- a) 电压上升时间 (第一峰): $75\text{ns} \pm 15\text{ns}$ 。
- b) 振荡频率: $1\text{MHz} \pm 0.1\text{MHz}$ 。
- c) 重复值: 至少 $400/\text{s}$ 。
- d) 衰减: 第三周期和第六周期之间减至峰值的 50%。
- e) 脉冲持续时间: 不小于 2s 。
- f) 输出阻抗: $200\Omega \pm 40\Omega$ 。
- g) 电压峰值: 共模方式 2.5kV 、差模方式 1.25kV (电源回路)。
- h) 试验次数: 正负极性各 3 次。
- i) 测试时间: 60s 。

在对电源回路进行试验时, 可以出现通信中断; 试验后, 3 分钟内管理机应能恢复正常工作, 功能和性能应符合相关规定。

6.6.8 浪涌抗扰度能力

管理机在正常工作状态下, 满足下述条件:

- a) 严酷等级: 电源回路 4 级。
- b) 试验电压: 电源电压两端口之间 2kV , 电源电压各端口与地之间 4kV 。
- c) 波形: $1.2/50\mu\text{s}$ 。
- d) 极性: 正、负。
- e) 试验次数: 正负极性各 5 次。
- f) 重复率: 小于 1 分钟。

试验时, 可以出现短时通信中断, 其他功能和性能应正常; 试验后, 3 分钟内管理机应能正常工作, 功能和性能应符合相关规定。

6.7 可靠性试验

6.7.1 高温耐久运行试验

将受试管理机在通电状态下放入高温试验箱中央，升温至+80℃，保温200h，试验后，通信性能标准测试环境下，频段600~700kHz，有效报文长度200字节通信300次，ECC6等级下通信成功率≥90%。

6.7.2 双 85 试验

温度85℃，湿度85%，每200小时暂停试验进行功能、性能及结构验证，共进行1000h，台数3台，功能和性能在试验后测试正常。

6.7.3 器件温升试验

常温下，使用交流源为管理机提供1.3Un（Un为220V）；搭建如图6.3测试环境，固定衰减为60dB，测试频段600kHz~700kHz，算法ECC6，测试有效报文长度20字节通信，间隔20*50ms，通信模块正常工作2小时后，管理机不应位于阳光辐射处，测试器件温升，器件温升≤35K。

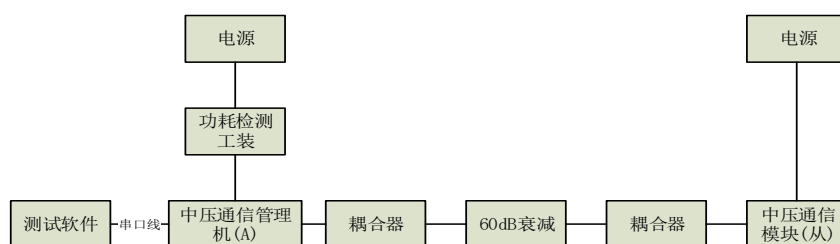


图 6.3 器件温升测试环境

6.7.4 电源谐波影响试验

通过谐波发生器对产品施加谐波干扰（带电轻载或空载运行状态），测试时间2h，试验过程中及试验后均能正常工作，不能保护或黑屏。

6.8 内控试验清单

序号	适用类型	试验项目	试验要求
1	户外环境	凝露试验	按照凝露试验标准进行参数设定，试验过程中产品通电运行，按照现场使用安装方式进行放置： 1) 第一步：0.5小时，温度达到10℃，湿度达到50%RH； 2) 第二步：0.5小时，温度保持10℃，湿度达到90%RH； 3) 第三步：0.5小时，温度保持10℃，湿度达到95%RH； 4) 第四步：3.5小时，温度达到80℃，湿度保持95%RH； 5) 第五步：0.5小时，温度降到76℃，湿度保持95%RH； 6) 第六步：1.0小时，温度降至30℃，湿度保持30%RH； 7) 第七步：0.5小时，温度降至10℃； 8) 共5个循环； 试验过程中及试验后产品功能性能正常。
2	通用	整机盐雾试验	将样品非通电状态下放入盐雾箱，保持温度为35℃±5℃，相对湿度大于85%，喷雾16h后在大气条件下恢复1~2h。 试验后产品功能性能正常，外观结构无明显腐蚀。
3	黑龙江等高寒地区	超低温影响试验	在-60℃的环境下通电运行12小时后，设备正常运行，恢复实验室标准环境12小时后，设备正常通信。
4	福建海南等高温高湿地区	交变湿热试验（高温高湿特殊要求）	交变湿热试验流程如下： 1) 产品放入交变湿热箱内，1小时内温度保持在25度，湿度上升至75%RH； 2) 3小时内，温度升至15度，湿度上升至95%RH； 3) 温度在75度，湿度在95%RH时，保持12个小时； 4) 8小时温度降至25度，湿度降至55%RH； 5) 重复六个周期； 然后将产品从箱体内取出，静置24小时后上电，产品功能性能正常。
5	通用-市电供电环境	电源缓慢变化试验	将设备温度升至90（-50）℃，16h后，分别对测试样品进行电压缓升（20s到10n）、直接启动、和断电后20s以上再启动的验证，产品应能正常工作。
6	通用（电池供电产品除外，如CIUV高柔）	极端高温环境下的电源中断影响试验	使用掉电工装，单相供电，温度80℃，电压1.2Un，全跌，持续20s，上电20s，试验2000次，试验后被测产品应正常工作，可正常读取版本，设置的参数无改变（F303\F305\F3\F7\F304等）。
7	通用（电池供电产品除外，如CIUV高柔）	极端低温环境下的电源中断影响试验	使用掉电工装，单相供电，温度-60℃，电压1.2Un，全跌，持续20s，上电20s，试验2000次，试验后被测产品应正常工作，可正常读取版本，设置的参数无改变（F303\F305\F3\F7\F304等）。
8	通用-市电供电环境	电源电压随机中断试验	产品额定电压供电，使用“电压随机跌落工装”对试验样品测试，测试时间12小时。 跌落时间1s~60s随机中断，试验后产品功能性能正常。
9	通用-市电供电环境	电压逐次变化影响试验	设备正常上电，电压在60s内从1.1Un均匀地下降至0V，再以相同的时间从0V均匀地上升到1.1Un，反复进行10次。试验后，产品应不出现损坏或信息改变，可正常进行通信。
10	通用-市电供电环境	电源电压反接影响试验	火线和零线反接情况下1.2Un，实验24小时，设备正常通信。
11	通用-市电供电环境	电源谐波影响试验	通过谐波发生器（电动车充电器）对产品施加干扰，测试元器件温升并观察是否存在异常现象，试验过程中及试验后功能性能正常。
12	通用-天线外露	天线带电影响试验	ANT口漏电流：输入1.06Un，ANT口对PE漏电流小于0.5mA。ANT口串联1k电阻后接地，测量漏电流，实验电流72uA。
13	通用-有远程通讯的产品	GPS模块屏蔽影响试验	通讯模块正常上线状态放置在使用屏蔽箱（室）或暗室，连续运行24h，试验后产品功能性能正常。
14	带显示屏的产品	低温显示	上电半小时后屏幕正常显示，无雪花屏。
15	通用	电源缓升变化试验	从0V缓慢均匀上升至额定电压，上升时间为30min（直接接入式电能表需要在负载端增加实负载），当产品达到额定工作电压后应正常工作，无数据丢失、数据显示错误、死机等现象。

6.9 匹配兼容性要求

管理机可与符合尺寸和接口要求的耦合器相匹配,管理机应能满足用电信息采集系统的正常通信要求。

7 检验规则

7.1 检验分类

产品检验分为出厂检验、型式检验。

检验项目与检验环节对照表,见表 7.1 检验项目与检验环节。

表 7.1 检验项目与检验环节

序号	检验项目	出厂检验	型式检验
1	外观检查	√	√
2	基本功能试验	√	√
3	通电稳定性试验		√
4	高温耐久运行试验		√
5	超低温影响试验		√
6	高温试验		√
7	振动试验		√
8	盐雾试验		√
9	电压暂降和短时中断抗干扰度试验		√
10	工频磁场干扰试验		√
11	射频电磁场辐射抗扰度试验		√
12	静电放电抗扰度试验		√
13	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		√
14	阻尼振荡波抗扰度		√
15	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		√
16	浪涌(冲击)抗扰度试验		√
17	双 85 试验		√
18	恒定湿热		√
19	交变湿热		√
20	温升试验		√
21	内控试验		√

7.2 出厂检验

出厂检验是指产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求所进行的检验,经检验合格的产品才能予以放行出货。只有通过出厂检验,该产品才可以发货。

表 7.2 出厂检验项目

序号	检验项目	抽样方法及判定规则	
1	外观检查	全检	若有一项试验不合格,则判该产品不合格。
2	基本功能试验		

7.3 型式检验

型式检验是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验，该产品才能正式投入批量生产。

表 7.3 型式检验项目

序号	试验项目	抽样方法及判定规则	
1	外观检查	定型 试验	定型试验数量 3 只。如有一只试验样品不满足试验要求，则判该试验不合格，可加倍抽取补做该项试验，若再不合格，则判定批次产品不合格。
2	基本功能试验		
3	通电稳定性试验		
4	高温耐久运行试验		
5	低温影响试验		
6	高温试验		
7	振动试验		
8	电压暂降和短时中断抗干扰度试验		
9	工频磁场干扰试验		
10	射频电磁场辐射抗扰度试验		
11	静电放电抗扰度试验		
12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
13	阻尼振荡波抗扰度		
14	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		
15	浪涌（冲击）抗扰度试验		
16	温升试验		
17	交变湿热		
18	内控试验		
19	双 85 试验	寿命 试验	试验数量 3 只

8 标志及标识

8.1 产品标志

管理机标志所用文字应为规范中文，可以同时使用外文。管理机标志应清晰、牢固、易于识别。

应有下列标识：

- 制造年份；
- 出厂编号；
- 资产条码；
- 名称及型号；
- 制造厂名称及注册商标；
- 工作状态指示。

8.2 包装标志和标识

包装箱上应有下列标志：

- a) 标以“小心轻放”，“向上”，“防潮”，“层叠”等图标；
- b) 制造厂商的名称、地址、电话、网址；
- c) 产品名称，型号；
- d) 产品数量，体积，重量。

9 使用说明书

管理机应该有配套的中文说明书。

10 贮存、运输

- a) 贮存：管理机应在-10℃~40℃，相对湿度小于80%，通风良好，周围空气无腐蚀性气体的库房中贮存保管。
- b) 运输：设备运输过程中使用泡棉、纸箱进行打包包装，运输过程中不应有机械损伤和紧固部位松动。

附 录 A
(规范性附录)
中压通信管理机检验项目

中压通信管理机检测项目										
说明： 1、生产功能测试+QA/IPQC 抽检=全项功能测试，功能项不应该有漏项 2、试验项目各产品线根据自己实际需求可增加或者删减 3、√表示全检验收的项目，a 表示功能检验时，只检数据通信、参数配置和控制功能；“√*”表示抽样验收的项目。										
序号	试验项目		研发 D 版本样 机自测	研发 设计 变更 自测	生产 功能 检测	新品质 量全性 能试验 (3 台)	设计变 更型式 试验 (3 台)	可靠 性测 试	生产 QA/IPQ C 抽检	质量 认证
	试验大类/执行部门		研发	研发	工艺	质量	质量	质量	质量	质量
1	外观 检查	外观检查试验	√	√	√a	√	√	√*	√*	√
2	结构 要求	外壳要求	√			√				√
3		信号端子及防 护性能	√			√				√
4		电源端子及防 护性能	√			√				√
5		IP 防护等级试 验	√	√		√				√
6	气候 环境 测试	高温试验	√	√		√	√			√
7		低温影响试验	√	√		√	√			√
8		恒定湿热	√	√		√	√			√
9	电源 类	电压逐渐变化	√	√		√	√			√
10		通电稳定性试 验	√	√		√	√			√
11		电压影响	√	√						
12		启动	√	√						
13		功耗试验	√	√	√	√				√

14		通信模块带载能力	√	√						
15	电气安全要求	绝缘电阻	√	√		√	√			√
16		绝缘强度	√	√		√	√			√
17		冲击电压	√	√		√	√			√
18	EMC	电压暂降和短时中断抗干扰度试验	√	√		√	√			√
19		工频磁场影响试验	√	√		√	√			√
20		阻尼振荡波抗扰度	√	√		√	√			√
21		射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	√	√		√	√			√
22		射频电磁场辐射抗扰度试验	√	√		√	√			√
23		传导抗扰度试验	√	√		√	√			√
24		静电试验	√	√		√	√			√
25		电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	√	√		√	√			√
26		浪涌（冲击）抗扰度试验	√	√		√	√			√
27	可靠性	交变湿热试验	√	√		√	√	√*		√
28		双 85 试验	√	√		√		√*		√
29		高温耐久运行试验	√	√		√				√
30		温升试验	√	√		√				√
31		内控试验	√	√		√				√
32	通用环境类	凝露试验	√	√		√				√
33		盐雾	√	√		√				√

34	机械类试验	振动试验	√	√		√	√			√
35		汽车颠簸（带包装）	√	√		√	√			√
36		跌落（带包装）	√	√		√	√			√
37	功能检测	硬件匹配试验	√	√						
38		软件匹配试验	√	√						
39		Flash 升级	√	√						
40	生产检测相关	功率消耗试验	√	√	√a					
41		版本读取试验	√	√	√a					
42		耐压测试	√	√	√a					
43		整机功能试验	√	√	√a					
44	研发相关	生产工艺说明	系统审批	√	√a					
45		打标文件	系统审批	√	√a					
46		BOM	系统审批	√	√a					
47		自激验证	√							
48		电源稳定性	√	√						
49		波形测试	√	√						

版本记录

版本编号 / 修改状态	拟制人/修改人	修改日期	变动内容	备注
V2.0	孙植佳	2021.03.1	中压通信管理机(A)企业标准 V2.0，用于 100K 管理机主机融合一体机。 结合 TR4A 的评审内容，与质量部同事确认内控实验项目，增加内控试验清单	

编制：

审核：

标准化：

批准：