

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)		
ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด (Latest Revision Document Information)					
รหัสเอกสาร (Doc. Code)	I-ปก.ผยก.-0006		หน่วยธุรกิจ (BU)	Gas	หน่วยงาน (Dep. / Div.) ปก.ผยก.
ชื่อเอกสาร (Doc. Title)	QSHEI-GSP-25-015-002 การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน (การตรวจสอบนั่งร้าน)			สถานะ (Status)	ประกาศใช้
ประกาศใช้ครั้งที่ (Revision)	6	วันที่ประกาศใช้ (Declaration Date)	15/03/2568		จำนวนหน้า (Pages) 9
ระดับการประกาศใช้เอกสาร (Release Level)	PTT		ระดับการบังคับใช้เอกสาร (Apply Level)		บังคับใช้

ระบบบริหารการจัดการของ ปตท. (PIMS)

ลำดับ (No.)	ข้อกำหนด (Requirement)	ชื่อข้อกำหนด (Requirement Name)

ระบบ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related System/Standard)

ลำดับ (No.)	ระบบ/มาตรฐาน (System/Standard)	ข้อกำหนด (Requirement)
1	ISO 45001 : 2018	4.4 ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ (OH&S management system)
2	ISO 45001 : 2018	8.1 การวางแผน และการควบคุมการดำเนินการ (Operational planning and control)
3	ISO 45001 : 2018	9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

เอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระบบ (Related Document)

ลำดับ (No.)	ประเภทเอกสาร (Document Type)	รหัสเอกสาร (Document ID)	ชื่อเอกสาร (Document Name)

ลำดับ (No.)	ประเภทเอกสาร (Document Type)	รหัสเอกสาร (Document ID)	ชื่อเอกสาร (Document Name)
1	Procedure-ขั้นตอน การดำเนินงาน	P-ผยก.-1802	QSHEP-GSP-25-015 มาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย โรงแยกก๊าซระยอง

เอกสารที่เกี่ยวข้องภายนอกระบบ (Related External Document)

ลำดับ (No.)	ชื่อเอกสาร (Document Name)	รายละเอียดเอกสาร (Document Description)

ตัววัดความสำเร็จของขั้นตอนการดำเนินงาน (Performance Indicator: PI)

ลำดับ (No.)	ตัววัดความสำเร็จ (PI)	ค่าเป้าหมาย (Target)

ส่วนที่ 1 ลำดับการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร (Document Flow)

ลำดับ (No.)	การดำเนินการ (Role)	ผู้ดำเนินการ (Submit By)	ตำแหน่ง (Position)	หน่วยงาน (Dep. / Div.)	วันที่ดำเนินการ (Submit Date)
1	ผู้จัดทำ	กฤษณ์ คุ้มสุวรรณ	พนักงานบริหารความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย	ปภ.ผยก.	06/03/2568
2	ผู้ทบทวน	ศิริรัตน์ จันทาพูน	พนักงานบริหารความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยอาวุโส	ปภ.ผยก.	06/03/2568
3	ผู้อนุมัติ	ณัฐวิทย์ ปิยะประชากร	ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมโรงแยกก๊าซ	ปภ.ผยก.	07/03/2568
4	ผู้ประกาศใช้ เอกสาร	น้ำผึ้ง สงวนวงศ์	พนักงานบริหารระบบคุณภาพ อาวุโส	ปภ.ผยก.	08/03/2568

ส่วนที่ 2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร (Document Edition Record)

ลำดับ (No.)	หน้าที่ (Page)	รายละเอียดการแก้ไขโดยย่อ (Edition Detail)	แก้ไขโดย (Editor)
1		ทบทวนโดยไม่แก้ไข	กฤษณ์ คุ้มสุวรรณ

ส่วนที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Related Division)

ลำดับ (No.)	หน่วยงาน (Department / Division)	ชื่อย่อหน่วยงาน (Abbreviation)
1	ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล	ปภ.ผยภ.

ส่วนที่ 4 การสื่อสาร (Communication Channel)

ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel)	
--	--

Download By 630043 Revision 6
29/04/2569 17:11:33

ส่วนที่ 5 เนื้อหา (Detail)

5.1) วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของนั้ร่ำนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อให้เกิดมีความปลอดภัยในการทำงานติดตั้ง ใช้งาน เปลี่ยนแปลง รื้อถอนนั้ร่ำน

5.2) ขอบข่าย (Scope)

วิธีการปฏิบัติงานนี้ใช้ภายในขอบเขตการดำเนิรระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยของ

5.3) คำจำกัดความ (Definition)

- 5.3.1 ระบบ **GSP Permit Online** หมายถึง ระบบอนุญาตทำงานแบบออนไลน์ภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยของ
- 5.3.2 นั้ร่ำน หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่สูงจากพื้นหรือพื้นของอาคาร หรือส่วนของสิ่งก่อสร้าง **สำหรับเป็นที่รองรับผู้ทำงาน วัสดุ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์**
- 5.3.3 ค้ำยัน หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่รองรับ ชิดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของ **โครงสร้างสิ่งก่อสร้าง นั้ร่ำนแบบหล่อคอนกรีต หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระหว่างการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือการซ่อมบำรุง**
- 5.3.4 ค่าความปลอดภัย หมายถึง อัตราส่วนของหน่วยแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่ทำให้เกิดการวิบัติต่อแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่ใช้งานจริง
- 5.3.5 **วิศวกร** หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- 5.3.6 ผู้ตรวจสอบนั้ร่ำน หมายถึง พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยของ ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโรงแยกก๊าซ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการติดตั้งนั้ร่ำนและการตรวจสอบนั้ร่ำน **และได้รับการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ ผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบติดตั้งนั้ร่ำน**
- 5.3.7 การเปลี่ยนแปลงสภาพนั้ร่ำน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนั้ร่ำนที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เปลี่ยนแปลงเสา คาน บันได ราวกันตก แผ่นปูพื้นตั้งแต่ 3 แผ่นขึ้นไป

ส่วนที่ 6 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)

6.1 การขออนุญาตติดตั้งนั้ร่ำน

- 6.1.1 เมื่อจะมีการติดตั้งนั้ร่ำนในพื้นที่โรงงานผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกรายละเอียดใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน และใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั้ร่ำน ในระบบ **GSP Permit Online** และเอกสารประกอบตามระบบ **GSP Permit Online** กำหนด และส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติการดำเนิการ โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
- 6.1.2 นั้ร่ำนที่มีความสูงเกิน 2 เมตรหรือมีการติดตั้งนั้ร่ำนเพื่อรับน้ำหนักอุปกรณ์จะต้องมีการแนบเอกสาร ดังนี้
 - 6.1.2.1 แบบแสดงการติดตั้งนั้ร่ำน
 - 6.1.2.2 รายการคำนวณการติดตั้งนั้ร่ำน
 - 6.1.2.3 Plot Plan แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งนั้ร่ำน

- 6.1.2.4 สำเนาใบ กว. วิศกรโยธา พร้อมรับรองสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งลงนามในช่องผู้ตรวจสอบใบใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านด้วย
- 6.1.3 ปก. จะพิจารณา เอกสารประกอบและอนุมัติในระบบ GSPWORKPERMIT สำหรับการติดตั้งนั่งร้านพร้อมมอบ Tag สีเหลือง ในการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน
- 6.1.4 นำใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน และติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ที่ผ่านการพิจารณาจาก ปก. และเจ้าของพื้นที่ เพื่อขออนุญาตกับผู้ตรวจสอบในการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านต่อไป

6.2 ตรวจสอบนั่งร้าน

- 6.2.1 หลังจากผู้ตรวจสอบนั่งร้านได้รับแจ้งว่าผู้ขออนุญาตได้ทำการติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตรวจสอบนั่งร้านตามแนวทาง ดังนี้
- 6.2.1.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพแข็งแรงเพียงพอและปราศจากข้อบกพร่อง
- 6.2.1.2 พื้นนั่งร้านจะต้องมีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับแผ่นกระดาน 3 แผ่นขึ้นไป
- 6.2.1.3 ส่วนยื่นของกระดานจากตงจะต้องไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และไม่เกิน 30 ซม.
- 6.2.1.4 พื้นของนั่งร้านจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง
- 6.2.1.5 แผ่นกระดานที่ปูพื้นนั่งร้านจะต้องชิดกันเสมอ
- 6.2.1.6 ทุกชั้นของนั่งร้านจะต้องมีราวกันตกทั้ง 4 ด้าน
- 6.2.1.7 ราวกันตกชั้นที่หนึ่งจะต้องสูงจากพื้นทำงานตั้งแต่ 45 -55 ซม. และชั้นที่สองต้องสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร
- 6.2.1.8 ทุกชั้นนั่งร้านที่มีการทำงานจะต้องมีแผ่นกันตกล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
- 6.2.1.9 บันไดจะต้องผูกยึดติดกับนั่งร้านให้แน่นและปลายบันไดสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 6.2.1.10 บันไดจะต้องมีลักษณะแบบเฉียงหรือทำมุมไม่เกิน 45 องศา
- 6.2.1.11 ทางขึ้นลงบันไดจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- 6.2.1.12 นั่งร้านจะต้องอยู่บนพื้นที่ ที่มีความมั่นคงและแข็งแรง
- 6.2.1.13 โครงสร้างและการยึดเหนี่ยวของนั่งร้านจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานของนั่งร้าน
- 6.2.1.14 เสาของนั่งร้านจะมีแผ่นเหล็กรองพื้นทุกเสา
- 6.2.1.15 กรณีนั่งร้านที่ติดตั้งบนพื้นหินและพื้นดินจะต้องใช้กระดานไม้รองพื้นเสาทุกต้น
- 6.2.1.16 ระยะห่างของเสาและชั้นของนั่งร้านจะต้องห่างกันไม่เกิน 2 เมตร
- 6.2.1.17 ค้ำยันของนั่งร้านทุกชั้นจะต้องติดตั้งให้จุดยึดของค้ำยันทั้ง 2 ด้านอยู่ใต้คานหรือบนคาน
- 6.2.1.18 จุดยึดของค้ำยันทั้ง 2 ด้าน อยู่ใต้คานหรือบนคานไม่เกิน 30 ซม.
- 6.2.1.19 ค้ำยันจะต้องมีความเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศาและไม่เกิน 60 องศา
- 6.2.1.20 ค้ำยันต้องเป็นเหล็ก สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งาน
- 6.2.1.21 เหล็กที่ใช้ค้ำยันต้องมีจุดคราก (yield point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2
- 6.2.1.22 จุดที่มีการต่อของเสานั่งร้านหรือคานต้องไม่ต่อตรงกัน

- 6.2.1.23 ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้ง ใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนนั่งร้าน ให้มีการกำหนดเขตอันตราย โดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” ในเวลากลางคืนจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้ม และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย
- 6.2.1.24 ตรวจสอบให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายและป้ายบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.2 นั่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ปก. มอช Tag สีเขียว “นั่งร้านสมบูรณ์สามารถใช้งานได้” ติดแสดงไว้ที่ นั่งร้านที่ผ่านการตรวจพร้อมสติกเกอร์ระบุสถานที่ติดตั้ง, น้ำหนักที่ใช้งาน, ระยะเวลาที่อนุญาต และหน่วยงาน ปก. จะต้องนำ Tag สีเหลืองกลับมาด้วย และเก็บสำเนา 1 ไว้ที่ ปก. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ต้นฉบับผู้ขออนุญาตจะเก็บไว้และสำเนา 2 ผู้ควบคุมงานเก็บไว้เพื่อต่ออายุหรือปิดเอกสาร
- 6.2.3 นั่งร้านไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ให้ติด Tag สีเหลือง ไว้ที่ตัวนั่งร้านเพื่อบ่งชี้ว่าไม่อนุญาตให้ใช้นั่งร้านตัวดังกล่าว จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จจึงจะเปลี่ยนเป็น Tag สีเขียว
- 6.2.4 ขณะทำการตรวจสอบ ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมในพื้นที่โรงงาน เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ที่อุดหูหรือครอบหูลดเสียง เข็มขัดนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากนั่งร้าน ฝุ่นควัน เสียงดัง เศษวัสดุหล่นใส่

6.3 ตรวจสอบการหมดอายุการอนุญาตของนั่งร้าน

- 6.3.1 ตรวจรายการนั่งร้านในหนังสือทะเบียนการติดตั้งนั่งร้านว่ามีรายการใดใกล้ถึงเวลาสิ้นอายุการให้อนุญาต
- 6.3.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ปตท. ทราบเพื่อทำการต่ออายุนั่งร้านดังกล่าว (กรณีต่ออายุใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ให้ผู้ขออนุญาต มารับ สำเนา 1 ที่ ปก. เพื่อแนบการปิดเอกสารฉบับเดิม ก่อนการต่ออายุนั่งร้านฉบับใหม่)
- 6.3.3 ถ้ายังไม่ได้รับการแจ้งต่ออายุเมื่อถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดอายุของนั่งร้าน ปก. ดำเนินการตรวจสอบนั่งร้านดังกล่าวทันที
- กรณีที่ 1 : ถ้านั่งร้านดังกล่าวยังไม่ได้ทำการรื้อถอน ให้หน้า Tag สีแดง ห้ามใช้นั่งร้านนี้ ไปแขวนแทนที่ Tag สีเขียว นั่งร้านสมบูรณ์ใช้งานได้ และให้แจ้งผู้ควบคุมงาน ปตท. มาดำเนินการต่ออายุนั่งร้านดังกล่าว ถ้าไม่มีการดำเนินการใด ๆ ให้รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมงานต่อไป
- กรณีที่ 2 : ถ้านั่งร้านดังกล่าวยังไม่ได้ทำการรื้อถอนเนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้ควบคุมงานจะต้องทำแผนการระยะเวลาของการตั้งนั่งร้าน ส่งมาที่ ปก. ในระหว่างที่ ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับนั่งร้าน ให้หน้า Tag สีแดง ห้ามใช้นั่งร้านนี้ ไปแขวนไว้ที่นั่งร้าน


6.4 การรื้อถอนนั่งร้าน

- 6.4.1 ผู้ขออนุญาตต้องนำต้นฉบับใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านมาขอรับ Tag สีเหลือง กรณีที่ต้องรื้อถอนนั่งร้าน และรับ สำเนา 1 เพื่อปิดเอกสารหลังรื้อถอนนั่งร้านแล้วเสร็จ
- 6.4.2 กรณีนั่งร้านรื้อถอนแล้วเสร็จให้นำ ต้นฉบับและสำเนา 1 ที่มีการลงนามปิดครบ พร้อม Tag สีเหลือง คืนที่ ปก. ทันที และ ปก. จะลงบันทึกปิดเอกสารนั่งร้านในหนังสือบันทึกทะเบียนการติดตั้งนั่งร้าน

6.5 การเปลี่ยนแปลงนั้ร้าน

- 6.5.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนั้ร้านหรือเปลี่ยนสภาพโครงสร้างของนั้ร้านที่มีผลต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น เปลี่ยนแปลงเสา,คาน,บันได,ราวกันตก,แผ่นปูพื้นเกิน 3 แผ่นขึ้นไป ผู้ขออนุญาตต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ปตท.ทราบ เพื่อแจ้งให้ ปก. พิจารณา หาก ปก. พิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายในด้านความปลอดภัยได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการปิดใบอนุญาตเดิมและขอใบอนุญาตใหม่ตามกระบวนการ พร้อม รับ tag สีเหลือง ติดแสดงไว้ที่นั้ร้านที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนั้ร้าน และดำเนินการตรวจสอบใหม่ทันที

6.6 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน เปลี่ยนแปลงลักษณะนั่งร้าน

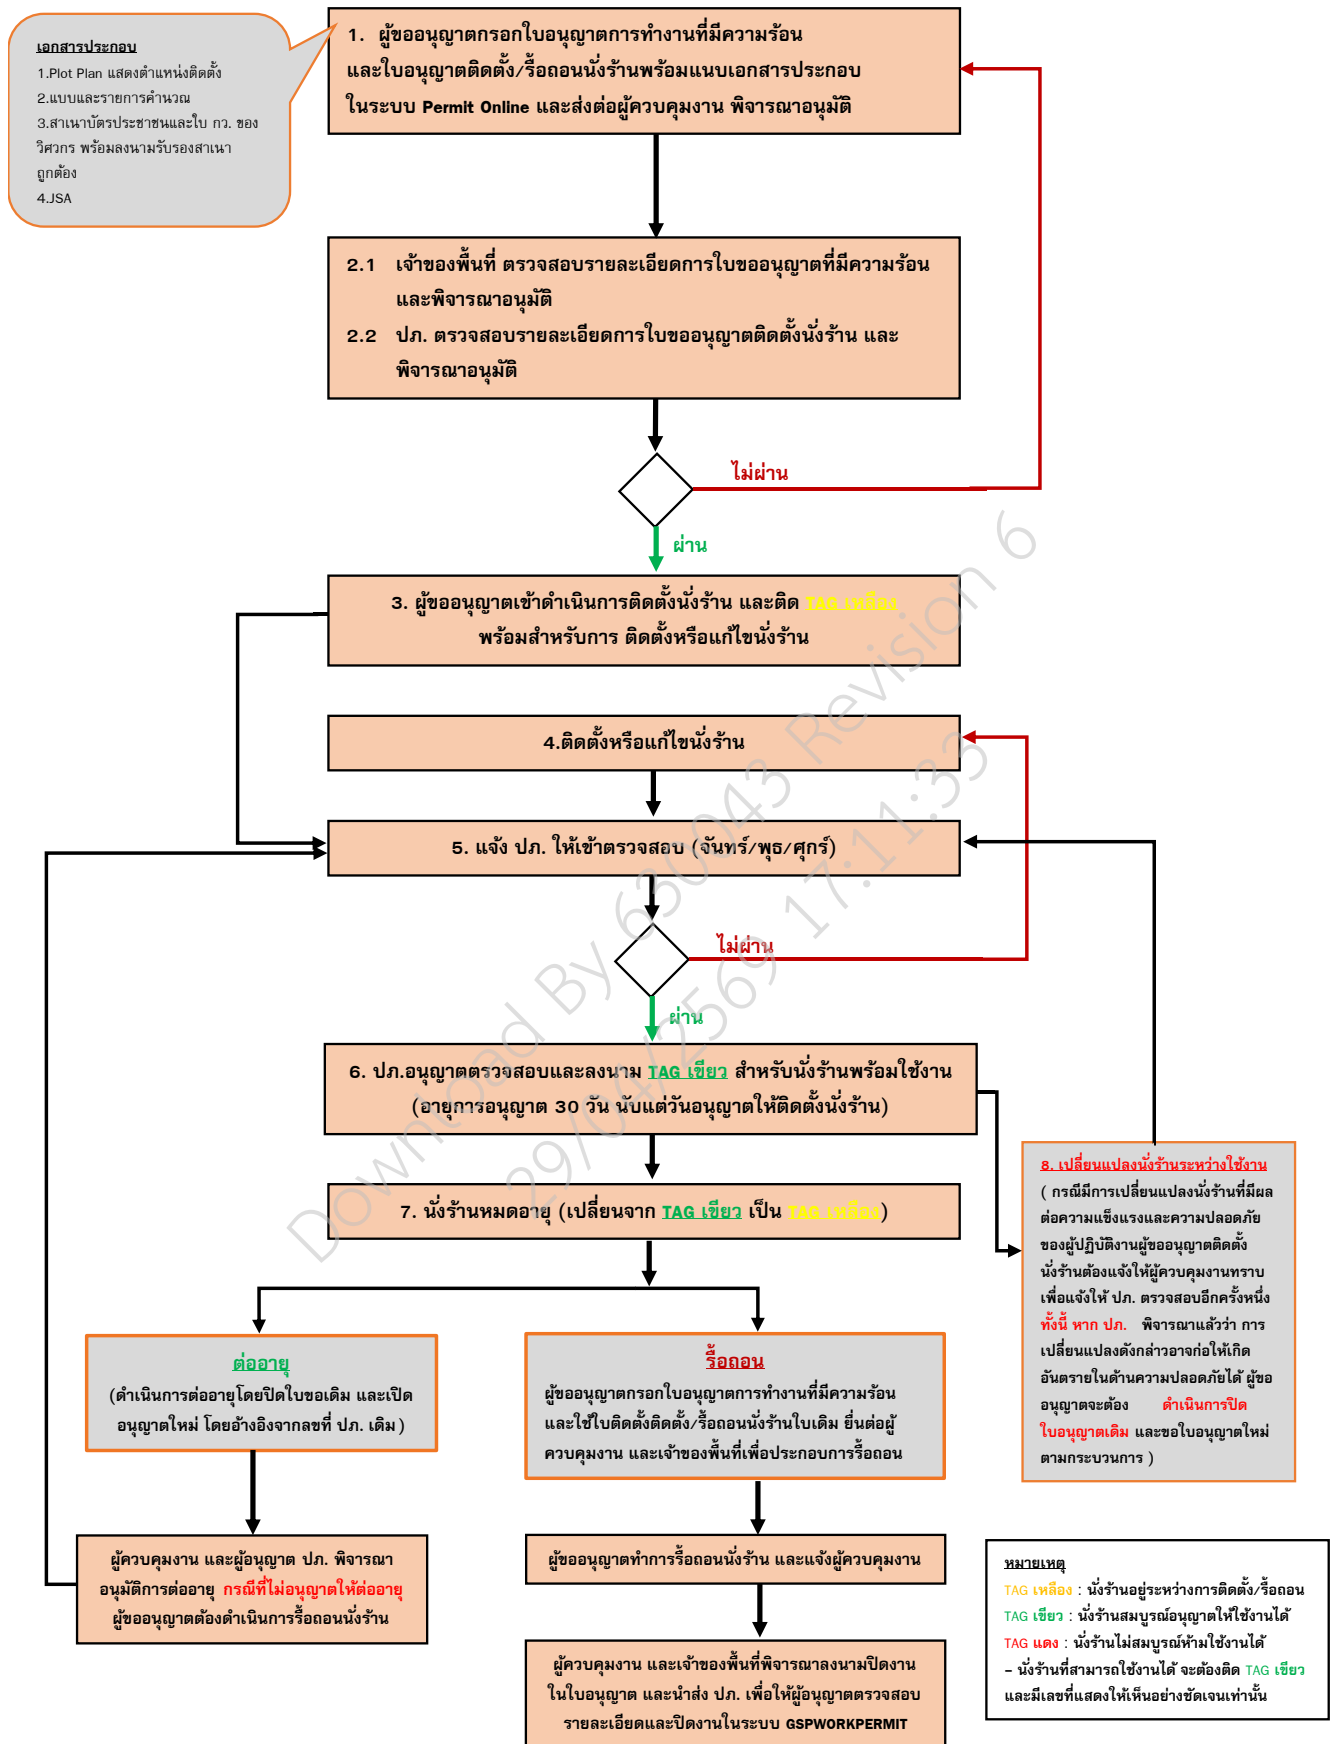

ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

Angsana New 14

Download By 630043 Revision 6
29/04/2569 17:11:33