

مصانع سيمبود لإنتاج الأسلاك والكابلات

SIMPOOD Wire & Cable Manufacturing Company



www.SIMPOOD.com




SIMPOOD

Wire & Cable Manufacturing Company



 SIMPOOD

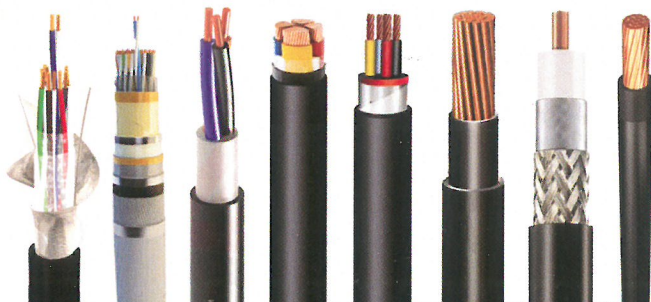

www.SIMPOOD.com

الفهرس

- 4 أهداف الشركة
- 5 الشهادات
- 6 الأسلاك الشعرية NYAF
- 7 الأسلاك الشعرية NYA
- 8 الكابلات الشعرية NYMHY
- 9 الكابلات السلكية السميكة NYM
- 10 الكابلات متحدة المحور (الهوائي - RG)
- 11 كابلات الهاتف J-2Y(ST)Y
- 12 كابل ضغط عالي ثلاث حزم ونصف NYY-O
- 13 قائمة مواصفات أنواع الأسلاك والكابلات مع بيان المعايير القياسية المتبعة
- 14 جدول المسافات وتردد الكابلات حسب الامبير
- 16 المعارض

أهداف الشركة

تعمل (شركة زر كابل الكتریک رسانا) المسماة الخاصة في مجال إنتاج الأسلاك الدقيقة وكابلات الكهرباء والقدره، وتحمل منتجاتها ماركه (سيمبود SIMPOOD) ويتم توزيعها في أنحاء إيران بواسطة وكلاء الشركة كما يتم تصديرها حالياً الى دول الجوار. تنتج الشركة الأسلاك الكهربائية والكابلات الشعرية، وأسلاك الضغط الواطى والضغط العالي، الأسلاك المغلفة، والكابلات متحدة المحور وأسلاك الإتصالات. وتمكنت الشركة من الحصول على شهادة المعايير القياسية الوطنية الإيرانية لجميع منتجاتها بشكل مستقل بدءاً من الأسلاك الشعرية المستخدمة في المباني وصولاً الى كابلات الضغط العالي بحمولة ٣٠ كيلو فولت. نحن فخورون بمنتجاتنا عالية الجودة والتي تتمتع بأعلى المعايير الوطنية المعتمدة من قبل تقنيى الكهرباء والمقاولين والمطورين في أهم المشاريع الوطنية في بلدنا العزيز إيران ودول الجوار. بمساعدة كوادر بشرية إيرانية شابة مختصة وملتزمة، معززة بأحدث التقنيات والأجهزة العالمية، واستخدام الشركة لأجود أنواع المواد الأولية، بسبب علاقاتها القوية والمستمرة مع موفرى المواد الأولية بما فيهم منتجى النحاس والـ PVC والبولىثيلين وغيرهم من المنتجين... وبذلك نحن نحصل على أفضل المواد الأولية بأحسن الأسعار الأمر الذى مكننا من طرح منتجاتنا في الأسواق بأسعار تنافسية مقارنة بباقي المنتجين. إن حضور مدراء ومسؤولين ناشطين مبدعين متعاطفين، واتباع تقنيات الإدارة الحديثة أدى الى أن تلبى الشركة متطلبات الصناعة والإقتصاد الوطنى وتتفادى تقلبات السوق والإقتصاد واشكالاتها فى وقت مبكر، وأن تحدد وتنفذ استراتيجياتها بسرعته. تهتم شركتنا اهتماماً بالغاً بالقضايا البيئية، وتخطو بثقة فى طريق الإنتاج من خلال استخدام التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة (Green Technology)، لأجل ذلك تستثمر الشركة جانباً من إمكانياتها فى مجال البحث والتطوير (R&D) وخاصة فى مجال تقنية النانو لزيادة التوصيل والتقليل من المقاومة الأهمية للموصلات النحاسية، بالإضافة الى تحسين العزل الحرارى ومواد الـ PVC المستخدمة للعزل والتغليف، وقد حصدنا الكثير من النجاح المشهود، على أمل استخدام هذه المكتشفات بعد نجاحها فى الإختبارات فى تطوير منتجاتنا. كما نفخر بوجود عملاء أوفياء لمنتجاتنا، ونعقد العزم على بذل كل ما بوسعنا من أجل تعزيز احترام حقوق العملاء وتقديم أفضل المنتجات لهم.



تأييده تواليد



استاندارد اروپا



استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران






استاندارد ایران



استاندارد ایران



استاندارد ایران

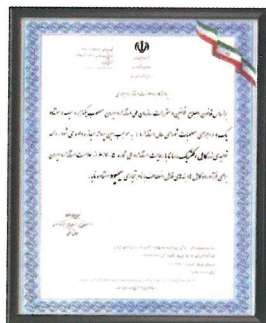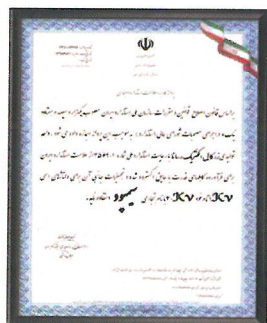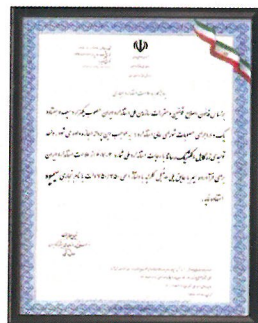

تأییدیه توانیر



الأسلاك الشعرية NYAF

الإستخدامات:

الأسلاك ذات الفولتية الاسمية ٧٥٠/ ٤٥٠ فولت:

يستخدم هذا النوع من الأسلاك داخل الأجهزة الكهربائية والمحافظة على منظومات الإنارة، وفي الأماكن الجافة، وداخل الأنابيب وتحت الجص أو فوقه.

(لا تستخدم بشكل مباشر تحت الجص، أو على صفحات تمديد وحمل الكابلات، والخزانات، وقنوات تمديد الكابلات).

الأسلاك ذات الفولتية الاسمية ٥٠٠/ ٣٠٠ فولت:

يستخدم هذا النوع من الأسلاك داخل الأنابيب وتحت الجص أو فوقه وداخل الخرطوم البلاستيكية،

ويمكن تثبيتها بشكل مباشر على صفحات تمديد وحمل الكابلات، وقنوات تمديد الكابلات، والخزانات.

(لا تستخدم بشكل مباشر تحت الجص، وعلى صفحات تمديد وحمل الكابلات، والخزانات، وقنوات تمديد الكابلات).

المكونات:

الموصل: نحاس صلب (الفئة ٥) مرن ومطابق لمعيار IEC ٦٠٢٢٨ أو


ISIRI ٣٠٨٤

العازل: مزيج PVC من نوع PVC/C

المعايير القياسية:

٠٢ IEC ٦٠٢٢٧ أو ٠٢ (٦٠٧) ISIRI بفولتية اسمية ٧٥٠/٤٥٠ فولت للأسطح التي تزيد مقاطعها على ١ mm²

٠٦ IEC ٦٠٢٢٧ أو ٠٦ (٦٠٧) ISIRI بفولتية اسمية ٥٠٠/٣٠٠ فولت للأسطح التي تزيد مقاطعها على ١,٠٧٥,٠٥ mm²



الأسلاك السميكة NYA

الإستخدامات:

يُستخدم هذا النوع من الأسلاك للتسليك داخل الألواح الكهربائية ومقسمات الكهرباء، ويمكن استخدامها داخل الأنابيب وعلى الجص. وتحتوي هذه الكابلات على أسلاك مفتولة ببعضها من (الفئة ٢) ويمكن استخدامها في توصيلات لوحات التحكم وفي إنتاج حزم الأسلاك والكهرباء الصناعي (لا تُستخدم بشكل مباشر تحت الجص، وعلى صفحات تمديد وحمل الكابلات).

المكونات:

الموصل: نحاس صلب (الفئة ١) أحادي السلك أو (الفئة ٢) المفتولة طبقاً للمعايير

IEC ٦٠٢٢٨

أو ISIRI ٣٠٨٤

العازل: مزيج PVC من نوع PVC/C

المعايير القياسية:

١ IEC ٦٠٢٢٧ أو ١ (٦٠٧) ISIRI بفولتية اسمية ٤٥٠/٧٥٠ فولت للأسطح التي



تزيد مقاطعها

على 1 mm^2

٥ IEC ٦٠٢٢٧ أو ٥ (٦٠٧) ISIRI بفولتية اسمية ٣٠٠/٥٠٠ فولت للأسطح التي

تزيد مقاطعها

على $1, 0.75, 0.5 \text{ mm}^2$

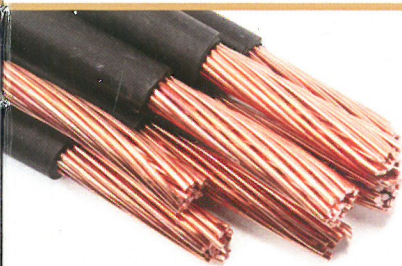


الكابلات الشعرية

الإستخدامات:

يُستخدم هذا النوع من الكابلات للأجهزة ذات الجهد الميكانيكي المتوسط المستخدمة في الأجهزة المنزلية والمطابخ والمستلزمات الإدارية مثل التلاجات وغسالات الملابس وغيرها، ويمكن استخدامها في مستلزمات الطبخ الساخنة شرط أن لا تكون على تماس مباشر مع الأقسام الساخنة أو التي تخضع للتأثير الحراري.

المكونات:

الموصل: نحاس صلب (الفئة ٥) مرن طبقاً للمعايير IEC ٦٠٢٢٨ أو ISIRI ٣٠٨٤
العازل: مزيج PVC من نوع PVC/C
طريقة تنضيد الحزم السلكية:
الكابل المستدير: حزمة أسلاك مفتولة ببعضها.
الكابل المسطح: حزمة أسلاك موازية.
التغليف العازل: مزيج PVC أو PVC/S T٥ عادة يكون لون التغليف أسود.
المعايير القياسية:
٥٣ IEC ٦٠٢٢٧ أو ٥٣ ISIRI (٦٠٧) بفولتية اسمية ٣٠٠/٥٠٠ فولت

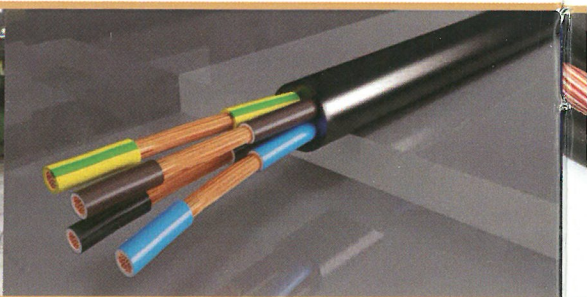

الكابلات السلكية السميكة NYM

الإستخدامات:

يُستخدم هذا النوع من الكابلات فى الصناعة وفى التسليك داخل المباني، ويمكن استخدامها فى الأماكن الجافة والمائية والرطبة بالإضافة الى الأماكن المغلقة والمفتوحة ومع الطابوق والخرسان (لا تُستخدم داخل الخرسان المضغوط أو بشكل مباشر تحت الأرض).

المكونات:

الموصل: نحاس صلب (الفئة ١) أحادى السلك أو (الفئة ٢) المفتولة طبقاً للمعايير

IEC ٦٠٢٢٨

أو ISIRI ٣٠٨٤

العازل: مزيج PVC من نوع PVC/C

طريقة تنضيد الحزم السلكية:



حزمة الأسلاك مفتولة ببعضها.

العازل الداخلى: يتم عزل حزمة الأسلاك بمزيج PVC محقون

التغليف العازل: مزيج PVC أو PVC/ST٤ يكون لون التغليف عادة أسود أو رمادى.

المعايير القياسية:

١٠ IEC ٦٠٢٢٧ أو ١٠ (٦٠٧) ISIRI بفولتية اسمية ٣٠٠/٥٠٠ فولت

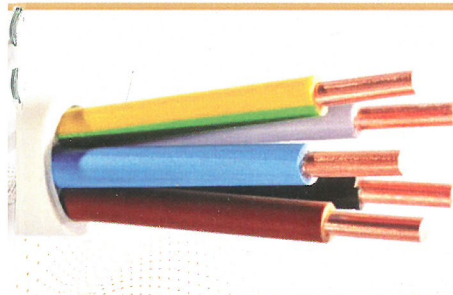

الكابلات متحدة المحور (الهوائي - RG)

الإستخدامات:

يُستخدم هذا النوع من الكابلات لنقل الإشارات الصوتية وخاصة للإستقبال والبث
والحاسبات وإتصالات
الراديو والتلفزيون

المكونات:

الموصل: نحاس صلب أحادي السلك أو حياكة منتظمة عادى أو مطلى بالقصدير

العازل: مزيج بوليثلين جامد أو رغوة


الطبقة الثانية: سلك نحاسى عادى أو مطلى بالقصدير محاك وطبقة المنيوم عادية

أو مدعومة بالنحاس

التغليف: مزيج PVC خاص

المعايير القياسية:

JIS ٣٥٠١



كابلات الهاتف J-2Y(ST)Y

الاستخدامات:

يستخدم هذا النوع من الكابلات لتركيب خطوط الاتصالات الخارجية أو الداخلية وفي الأماكن الجافة، كما يُنصح باستخدام الكابل المصنَّع بأسلاك فولاذية صلبة في الشبكات الداخلية المفتوحة تحت الأرض التي تحتاج إلى محافظة ميكانيكية أكبر

المكونات:

الموصل: نحاس طرى مطلي بالقصدير أو بدون تغليف قصديري

العازل: HDPE



الطبقة الثانية: LDPE

التصفيح: سلك فولاذي حسب الطلب

التغليف الخارجي: PVC أو PE أسود

المعايير القياسية:

ICE ٠٨١٦ و ICE ٦٠٨٠٨ أو ICE ٠١٨٩

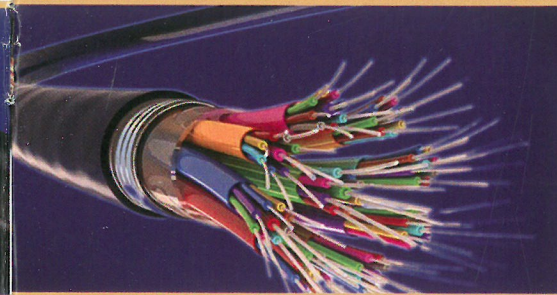

كابل ضغط عالي ثلاث حزم ونصف NYY-O

الإستخدامات:

يُستخدم هذا النوع من الكابلات لمد الكابلات تحت الأرض داخل القنوات أو خارجها لتغذية المنشآت

الكهربائية في الحالات التي ينعلم فيها احتمال التعرض لضربة ميكانيكية
المكونات:

الفولتية الاسميّة: ١ - ٠.٦ كيلو فولت





العازل: PVC-XLPE

الطبقة الثانية: سلك نحاسي عادي أو مطلي بالقصدير مبروم

التصفيح: سلك فولاذي حسب الطلب

التغليف: PVC

المعايير القياسية الوطنية: ١-٣٥٦٩ ISIR

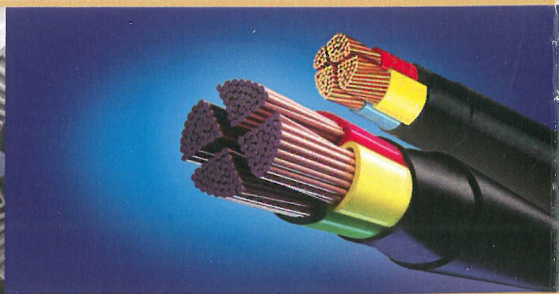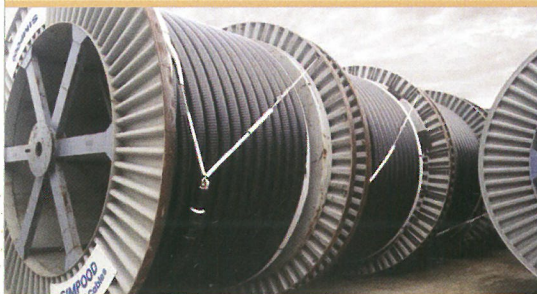

نوع السلك	رمز المواصفات	المعايير القياسية
سلك مع موصل غير مرن	NYA	ISIRI (607) 01 , 05
سلك مع موصل مرن	NYAF	ISIRI (607) 02 , 06
سلك تاص غير مرن	NYA	ISIRI (607) 07
سلك تاص مرن	NYAF	ISIRI (607) 08
كابل غير مرن تفيف	NYM	ISIRI (607) 10
رباط مسطح مزدوج	NYZ	ISIRI (607) 42
كابل مرن تفيف	NYLHY	ISIRI (607) 52
كابل مرن عاد	NYMHY	ISIRI (607) 53
كابل مرن ثقيل	NYMHY	IEC & VDE
كابل قدرة أحاد الحزمة	YYY	ISIRI (3569-1)
كابل قدرة متعدد الحزم	YYY-O(J)	ISIRI (3569-1)
كابل قدرة ثلاث حزم ونصف	YYY-O	ISIRI (3569-1)
كابل قدرة مغلف معزول	NYCY	ISIRI (3569-1)
كابل مصفح مع سلك محافظ فولاذ مغلون	NYRY	ISIRI (3569-1)
كابل مصفح مع ريبط محافظ فولاذ مغلون	NYGBY	ISIRI (3569-1)
كابل قدرة ثلاث حزم ونصف مع موصل	NAYY-O	ISIRI (3569-1)
كابل قدرة ثلاث حزم ونصف	N2XY-O	ISIRI (3569-1)
كابل تحكت غير مرن	YYY-J	ISIRI (3569-1)
كابل تحكت مرن	NYSLY-J	V.D.E 0281
كابل تحكت مرن مقيد	NYSLY-J-T	V.D.E 0281
كابل تحكت صلب معز	NYSLCY	IEC & VDE
كابل تحكت صلب مصفح	NYSLYRY	ISIRI (3569-1)
أسلاك الهاتف	YV,Y	V.D.E 0815 & 0812
(كابل هاتف) بدون محافظ	J-YY	V.D.E 0815
كابل هاتف للإنشאות	A-2Y(st)Y	V.D.E 0816
سلك هوائي ثائي	A-2Y-T	
كابل هاتف للإنشאות	J-Y(st)Y	V.D.E 0815
كابل هاتف للبدالة	A-2Y(st)2Y	V.D.E 0816
كابل هاتف مقيد	A-2Y(st)2Y-T	V.D.E 0816

الوزن التقريبي	مقاومة الموصل في ٢٠ °C	مقاومة العازل في ٧٠ °C	متوسط القطر الخارجي	سُمك العازل	سطح المقطع الأسمي للموصل
kg/km	MΩ/km	MΩ/km	حد أعلى mm	حد أدنى mm	mm ²
9	39	0.0130	2.5	2.1	0.5
11	26	0.0110	2.7	2.2	0.75
14	19.5	0.0100	2.8	2.4	1
20	13.3	0.0100	3.4	2.8	1.5
32	7.98	0.0090	4.1	3.4	2.5
47	4.95	0.0070	4.8	3.9	4
67	3.30	0.0060	5.3	4.4	6
113	1.91	0.0056	6.8	5.7	10
169	1.21	0.0046	8.1	6.7	16
262	0.780	0.0044	10.2	8.4	25
359	0.554	0.0038	11.7	9.7	35
512	0.386	0.0037	13.9	11.5	50
689	0.272	0.0032	16.0	13.2	70
959	0.206	0.0032	18.2	15.1	95
1200	0.161	0.0029	20.2	16.7	120

الأسلاك الشعرية

الوزن التقريبي	مقاومة الموصل في ٢٠ °C	مقاومة العازل في ٧٠ °C	متوسط القطر الخارجي	سُمك العازل	فئة الموصل	سطح المقطع الأسمي للموصل
kg/km	MΩ/km	MΩ/km	حد أعلى mm	حد أدنى mm	mm	mm ²
8	36	0.0150	2.3	1.9	1	0.5
11	24.5	0.0120	2.5	2.1	1	0.75
14	18.1	0.0110	2.7	2.2	1	1
20	12.1	0.0110	3.2	2.6	1	1.5
22	12.1	0.0100	3.4	2.8	2	1.5
31	7.41	0.0100	3.9	3.2	1	2.5
33	7.41	0.0090	4.0	3.3	2	2.5
46	4.61	0.0085	4.4	3.6	1	4
48	4.61	0.0077	4.6	3.8	2	4
66	3.08	0.0070	5.0	4.1	1	6
69	3.08	0.0065	5.2	4.3	2	6
105	1.83	0.0070	6.4	5.3	1	10
110	1.83	0.0065	6.8	5.7	2	10
169	1.15	0.0050	7.8	6.4	2	16
262	0.727	0.0050	9.7	8.1	2	25
354	0.524	0.0043	10.9	9.0	2	35
490	0.387	0.0043	12.8	10.6	2	50
678	0.268	0.0035	14.6	12.1	2	70
935	0.193	0.0035	17.1	14.1	2	95
1165	0.153	0.0032	18.8	15.6	2	120

الأسلاك السمكية

الوزن التقريبي	مقاومة الموصل في ٢٠ °C	مقاومة العازل في ٢٠ °C	متوسط القطر الخارجي	سمك العازل	سمك الموصل	سطح المقطع الأسمي للموصل
kg/km	MΩ/km	MΩ/km	حد بين mm	حد بين mm	mm	mm ²
55	26	0.011	7.2	5.7	0.8	2 x 0.75
33	26	0.011	4.5 X 7.2	3.7 X 6.0	0.8	تحت 2 x 0.75
63	19.5	0.010	7.5	5.9	0.8	2 x 1
84	13.3	0.010	8.6	6.8	0.8	2 x 1.5
128	7.98	0.009	10.6	8.4	1.0	2 x 2.5
65	26	0.011	7.6	6.0	0.8	3 x 0.75
76	19.5	0.010	8.0	6.3	0.8	3 x 1
106	13.3	0.010	9.4	7.4	0.9	3 x 1.5
162	7.98	0.009	11.4	9.2	1.1	3 x 2.5
78	26	0.011	8.3	6.6	0.8	4 x 0.75
95	19.5	0.010	9.0	7.1	0.9	4 x 1
132	13.3	0.010	10.5	8.4	1.0	4 x 1.5
195	7.98	0.009	12.5	10.2	1.1	4 x 2.5
95	26	0.011	9.3	7.4	0.9	5 x 0.75
111	19.5	0.010	9.8	7.8	0.9	5 x 1
160	13.3	0.010	11.6	9.3	1.1	5 x 1.5
239	7.98	0.009	13.9	11.2	1.2	5 x 2.5

الكابلات الشعرية

الوزن التقريبي	قطر الكابل	التصنيف ١٠ في هيرتز	المقاومة	عدد طبقات الحساسة	مادة العازل	مادة الموصل	قطر العازل الخارجي	قياس الموصل	نوع الكابل
kg/km	mm	dB	MΩ/km				mm	mm	
24	4.1	52	75	1	بلي اتيلين	مس	2.5	1x0.4	2.5C-2V
42	5.5	42	75	1	بلي اتيلين فوم	مس	3.0	1x0.5	3C-2V
48	6.6	22	75	1	بلي اتيلين	مس	4.5	1x1.0	4.5C-2V
68	6.5	42	75	2	بلي اتيلين	مس	3.0	1x0.5	3C-2W
130	9.6	6.8	50	1	بلي اتيلين	مس	6.5	7x0.72	RG-8/U
142	10.4	7	75	2	بلي اتيلين	مس قلع اندود	7.4	7x0.4	RG-11/U
40	5.0	17	50	1	بلي اتيلين	مس قلع اندود	3.0	19x0.18	RG58/U

أسلاك الهوائيات
(التقاط الإشارات)

مسافة (متر)	10	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
سطح المقطع												
1.5 mm ²	27	15	7	5								
2.5 mm ²	36	25	12	8	6							
4 mm ²	46	40	20	13	10	8	6					
6 mm ²	58	58	30	20	15	12	10	8	7	6.5	6	5
10 mm ²	77	77	50	33	25	20	16	14	12	11	10	8
16 mm ²	100	100	80	53	40	32	26	22	20	17	16	13
25 mm ²	130	130	125	83	62	50	41	35	31	27	25	20
35 mm ²	155	155	155	115	86	69	57	49	43	38	34	28
50 mm ²	185	185	185	156	117	93	78	66	58	52	46	38
70 mm ²	230	230	230	222	166	133	114	95	83	74	66	55
95 mm ²	275	275	275	275	225	180	150	129	117	100	90	75
120 mm ²	315	315	315	315	275	222	185	159	139	123	111	92
150 mm ²	355	355	355	355	330	264	220	189	165	147	132	110
185 mm ²	400	400	400	400	393	314	262	220	196	174	157	131

جدول المسافات وتردد
الكابلات حسب الأميير

عدد وسط مقطع الموصلات	سُم العازل	سُم التغليف الوسطي	سُم التغليف	متوسط القطر الخارجي	مقاومة الموصل القضوي في ٢٠°C	الوزن التقريبي
mm ²	mm	mm	mm	mm	MΩ/km	kg/km
1 x 10	1.0	-	1.4	8.8	1.83	155
1 x 16	1.0	-	1.4	9.9	1.15	233
1 x 25	1.0	-	1.4	11.6	0.727	345
1 x 35	1.2	-	1.4	12.7	0.524	447
1 x 50	1.4	-	1.4	14.7	0.387	590
1 x 70	1.4	-	1.4	16.4	0.268	799
1 x 95	1.6	-	1.4	18.8	0.193	1106
1 x 120	1.6	-	1.5	21.1	0.153	1342
2 x 1.5	0.8	1.0	1.8	11.5	12.1	186
2 x 2.5	0.8	1.0	1.8	12.5	7.41	222
2 x 4	1.0	1.0	1.8	14	4.61	303
2 x 6	1.0	1.0	1.8	15	3.08	374
2 x 10	1.0	1.0	1.8	16.7	1.83	493
2 x 16	1.0	1.0	1.8	20	1.15	734
2 x 25	1.2	1.0	1.8	23	0.727	1059
2 x 35	1.2	1.0	1.8	25.5	0.524	1346
3 x 1.5	0.8	1.0	1.8	12	12.1	206
3 x 2.5	0.8	1.0	1.8	13	7.41	257
3 x 4	1.0	1.0	1.8	15	4.61	363
3 x 6	1.0	1.0	1.8	16	3.08	444
3 x 10	1.0	1.0	1.8	17.5	1.83	615
3 x 16	1.0	1.0	1.8	21	1.15	905
3 x 25	1.0	1.0	1.8	24.5	0.727	1320
3 x 35	1.2	1.0	1.8	27	0.524	1699
4 x 1.5	1.2	1.0	1.8	12.8	12.1	241
4 x 2.5	0.8	1.0	1.8	13.8	7.41	302
4 x 4	0.8	1.0	1.8	16	4.61	417
4 x 6	0.8	1.0	1.8	17	3.08	527
4 x 10	1.0	1.0	1.8	19	1.83	738
4 x 16	1.0	1.0	1.8	22.5	1.15	1115
4 x 25	1.2	1.0	1.8	26.9	0.727	1620
4 x 35	1.2	1.0	1.8	29.5	0.524	2100
5 x 1.5	0.8	1.0	1.8	13.5	12.1	272
5 x 2.5	0.8	1.0	1.8	14.5	7.41	345
5 x 4	1.0	1.0	1.8	17	4.61	483
5 x 6	1.0	1.0	1.8	18.5	3.08	615
5 x 10	1.0	1.0	1.8	20.5	1.83	864
5 x 16	1.0	1.0	1.8	24.5	1.15	1273
5 x 25	1.0	1.0	1.8	17.5	0.727	1888
5 x 35	1.2	1.0	1.8	18.5	0.524	2468
3 x 25 / 16	1.2 / 1.0	1.0	1.8	27	0.727 / 1.15	1440
3 x 35 / 16	11.2 / 1.0	1.0	1.8	28	0.524 / 1.15	1799





SIMPOOD

Wire & Cable Manufacturing Company

S
I
M
P
O
O
D

www.SIMPOOD.com