
แจ้งยกเว้นฯ: โครงข่ายการไฟฟ้า 200 ถึงต่ำกว่า 1,000 kVA

ยื่น พค.2 หลังติดตั้ง คู่ขนานกับการตรวจระบบ กกพ. ใช้ พค.2 หรือหนังสือพิจารณาฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง

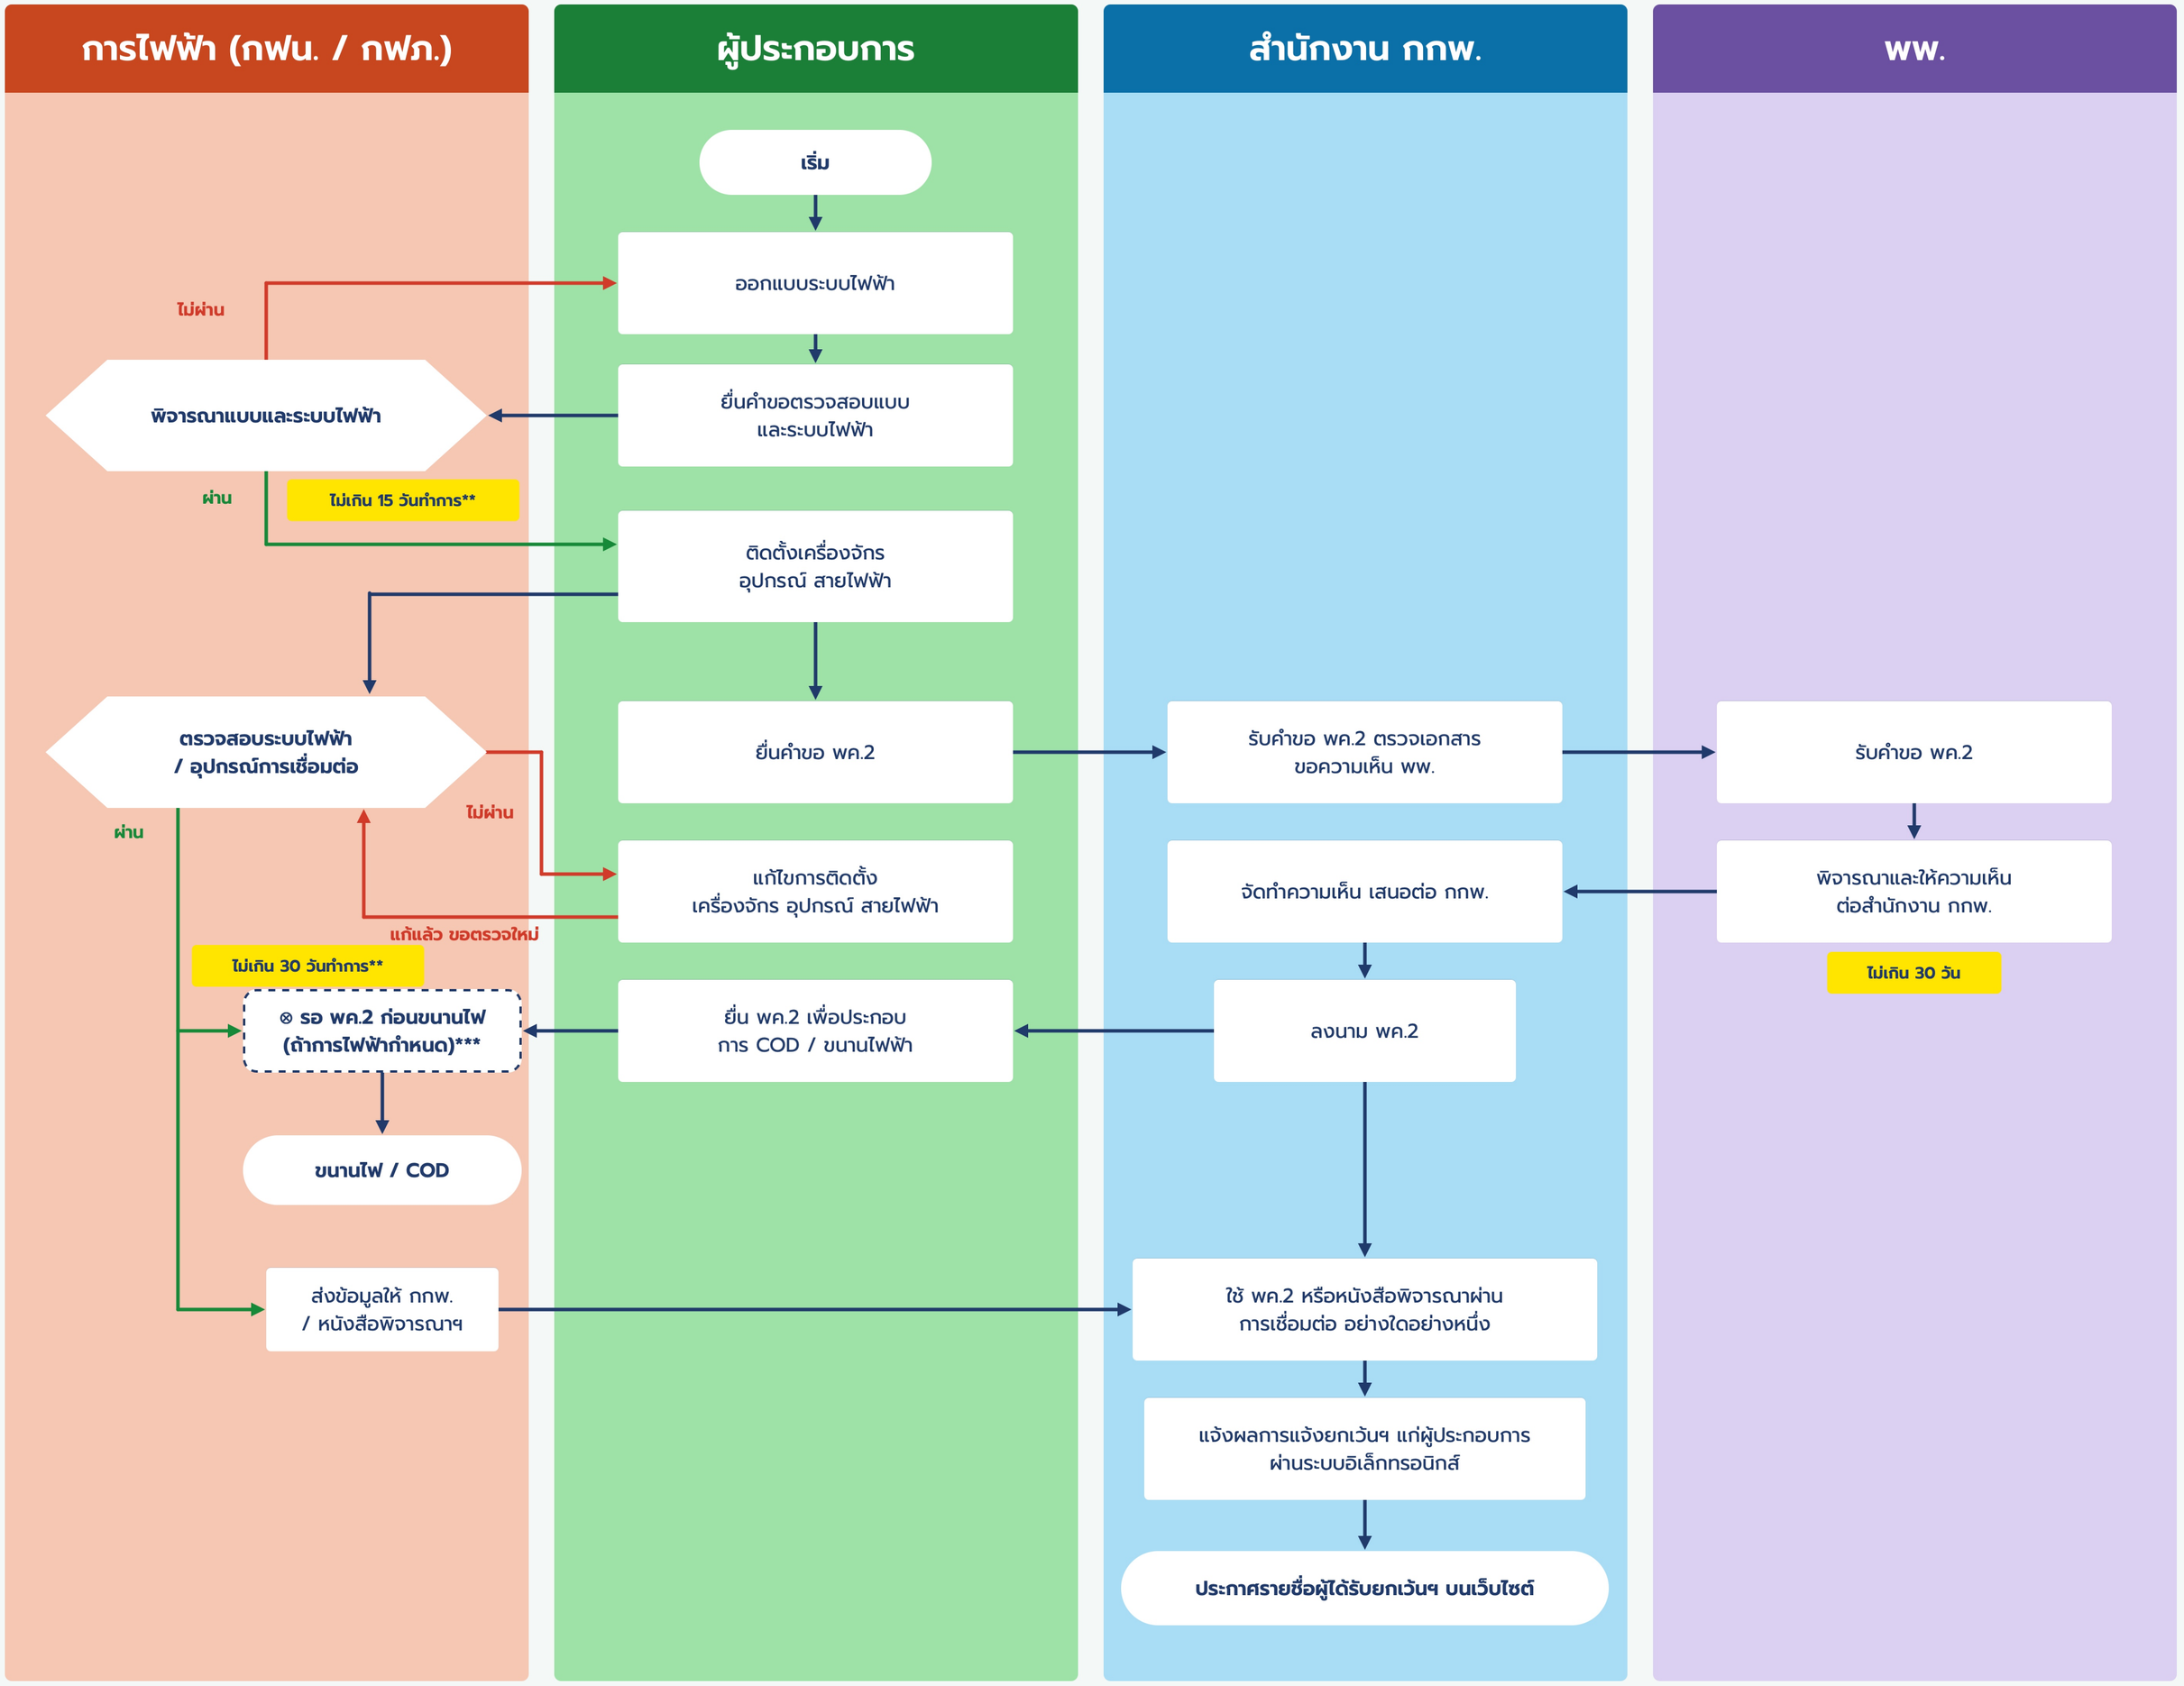

* ข้อกำหนดของการไฟฟ้า ณ ปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคต · ** ไม่รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและการติดตั้ง · *** ขึ้นกับเงื่อนไขของการไฟฟ้าว่าจะขอ พค.2 ก่อนขนานไฟหรือไม่
โครงการที่มีการจำหน่ายไฟฟ้า: ระยะเวลาของการไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศของโครงการนั้นๆ · ใช้กับสถานี กปภ. ขนาด 200 kVA ขึ้นไป
ที่มา: อินโฟกราฟิกจดแจ้งยกเว้นการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ของสำนักงาน กกพ.

เอกสารอ้างอิง

[1] อินโฟกราฟิก กกพ. กระบวนการจดแจ้งยกเว้นฯ 4 แผ่น (การไฟฟ้า / เอกชน × ต่ำกว่า 200 kVA / 200–1,000 kVA) · สรุปไว้ใน Project: forms/erc/exemption-flow.json

[2] สำนักงาน กกพ.: การขอรับใบอนุญาต / การแจ้งต่าง ๆ · www.erc.or.th/th/permit

[3] สำนักงาน กกพ.: แจ้งการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ระบบแจ้งออนไลน์ คู่มือ แบบรับรองตนเอง) · www.erc.or.th/th/all-exception

[4] Check list เอกสารประกอบคำขอ พค.2 (แบบฟอร์ม กกพ. ปรับปรุง ต.ค. 2565) · สรุปไว้ใน Project: forms/pwa/catalog/erc-pk2-checklist.json

[5] ประกาศ พพ. 31 ส.ค. 2565: แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (แบบคำขอ พค.2)