

การออกแบบและประเมินเชิงสถาปัตยกรรมของระบบซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Peer-to-Peer ผ่าน Smart Contract บนเครือข่าย Solana-compatible Consortium ในระบบจำลอง

จันทร์ธวัฒน์ กิริยาดี

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2410717302003@live4.utcc.ac.th

บทคัดย่อ (Abstract) — ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากมีพลังงานคงเหลือและต้องการซื้อขายกันเอง แต่การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยตรงแบบ Peer-to-Peer (P2P) ยังทำได้ยาก เพราะข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าและการขาดกลไกตั้งราคาที่โปร่งใส บทความนี้เสนอการออกแบบและประเมินเชิงสถาปัตยกรรมของระบบซื้อขายพลังงาน P2P บนเครือข่าย consortium blockchain แบบ permissioned ที่กำกับดูแลและมีต้นทุนธุรกรรมคาดการณ์ได้ หัวใจของการออกแบบคือการแยกการตรวจสอบข้อมูลออกจากการชำระธุรกรรมอย่างชัดเจน โดยการตรวจสอบนอกเชนทำผ่าน Aggregator Bridge ที่ยืนยันลายเซ็น Ed25519 ของค่าอำนาจมตรวัด ก่อนจับคู่คำสั่งด้วยกลไก Continuous Double Auction (CDA) ขณะที่การชำระบนเชนบันทึกเฉพาะรายการที่ผ่านการตรวจสอบและบังคับเงื่อนไขความถูกต้องในทุกขั้นตอน คุณค่าของงานจึงไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง แต่อยู่ที่การประสานองค์ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน การประเมินบนระบบจำลองให้ผลที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ กล่าวคือ เส้นทางรับข้อมูลรองรับมาตรวัด 80 เครื่องที่อัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีโดยไม่มีข้อมูลสูญหาย และเมื่อเพิ่มภาระแบบขั้นบันไดถึง 640 เครื่องยังคงสัดส่วนการสูญหายไม่เกิน 0.03% โดยอัตราการรับข้อมูลที่วัดได้เป็น lower bound ของไคลเอนต์ผู้ส่งเดียว เครื่องจับคู่คำสั่งประมวลผลได้ประมาณ 3.1×10^4 คู่คำสั่งต่อวินาที และการชำระบนเชนใช้ 96,707 compute units ต่อคำสั่ง หรือราว 48% ของงบประมาณตั้งต้น ขณะที่ปริมาณงานของเส้นทางชำระจริงบน validator เดียววัดได้ราว 0.5 ธุรกรรมต่อวินาที ซึ่งถูกผูกกับการเขียนบัญชีส่วนกลางโดยการออกแบบ แต่ยังรองรับได้ราว 450 การชำระต่อหน้าต่งเคลียร์ตลาด 900 วินาที เกินความต้องการของภาระงานที่ทดสอบ ผลเหล่านี้สนับสนุนการใช้บล็อกเชนเป็นชั้นชำระธุรกรรมแบบบาง ทั้งนี้เป็นการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง ยังไม่ใช้การวัดจากระบบไฟฟ้าจริง

คำสำคัญ (Index Terms) — Consortium Blockchain, Peer-to-Peer, Continuous Double Auction, Proof of Authority, Microservices

I. INTRODUCTION

การขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงานในเวลาเดียวกัน (Prosumer) การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความท้าทายต่อโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งออกแบบมาสำหรับการจ่ายไฟจากศูนย์กลางไปยังผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก งานวิจัยด้านตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer จึงให้ความสำคัญกับกลไกซื้อขายที่รักษาทั้งข้อจำกัดของโครงข่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า [1], [2], [3]

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Smart Grid บริบทประเทศไทยตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าประเทศไทย มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานมาตรวัดขั้นสูง (Advanced Metering Infrastructure: AMI) ทำให้ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานมีความละเอียดมากขึ้น การบูรณาการทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources: DER) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ DER, Microgrid controller, Islanding และข้อจำกัดของโครงข่ายแรงดันต่ำ [4], [5], [6]

บทความนี้มีส่วนสนับสนุนหลักสามประการ ประการแรก การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบลดการพึ่งพา (decoupled) ที่แยกการตรวจสอบข้อมูลนอกเชนผ่าน Aggregator Bridge ได้แก่ การตรวจลายเซ็น Ed25519 ของข้อมูลมาตรวัดตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และการประเมินเงื่อนไข Grid stability ร่วมกับการจับคู่คำสั่งด้วย Continuous Double Auction (CDA) ออกจากการชำระธุรกรรมบนเชน (on-chain settlement) อย่างชัดเจน ประการที่สอง

การออกแบบขอบเขตความเชื่อถือ (trust boundary) ของการชำระธุรกรรมบนเครือข่าย Anchor/Solana-compatible แบบ Proof of Authority (PoA) consortium โดยบล็อกเชนตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การกันส่งข้ามผ่าน order nullifier และสถานะ escrow ขณะที่เงื่อนไขปริมาณพลังงานและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain ทำให้บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้น settlement และ audit อย่างชัดเจน (ดูหัวข้อ IV) และประการที่สาม การพัฒนาชุดจำลอง AMI ที่อาศัยแบบจำลองโครงข่ายด้วย pandapower และ Smart Meter Simulator เพื่อสร้างข้อมูลมาตรวัดแบบ deterministic พร้อมการวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest เบื้องต้น จุดต่างหลักจากงานก่อนหน้า (ดูหัวข้อ II) ไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบเดียว (consortium blockchain, CDA หรือ off-chain oracle ซึ่งล้วนมีในงานก่อนหน้า) แต่อยู่ที่การผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันผ่านขอบเขตความเชื่อถือที่นิยามชัด คือ CDA แบบแบ่งโซนบนเครือข่าย consortium PoA ที่แยกชั้นตรวจสอบ telemetry (Ed25519/DLMS) นอกเชนออกจากชั้น settlement อย่างชัดเจน โดยกลไกการชำระบนเชนที่เป็นแกนของงานนี้คือการส่งมอบพร้อมชำระแบบ atomic (DvP) ที่รวมการตรวจลายเซ็น Ed25519 ของทั้งสองฝ่าย การกันส่งข้ามแบบ partial-fill ผ่าน order nullifier และเพดานการไหลข้ามโซนไว้เป็นชุดเงื่อนไขความถูกต้องเดียวที่บังคับใช้ในธุรกรรมเดียว ซึ่งงานก่อนหน้ามิได้ระบุไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ขอบเขตของงานเป็นการออกแบบและประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง ไม่ใช้การวัดจากเครือข่ายไฟฟ้าภาคสนามหรือเครือข่าย Solana production ส่วนสนับสนุนเชิงประจักษ์ของงานจึงเป็นการบ่งชี้คุณลักษณะ (characterization) ของระบบเดียวแบบทำซ้ำได้ ได้แก่ อัตราการรับข้อมูล ต้นทุน compute-unit และปริมาณงานของเส้นทางชำระ มิใช่การเปรียบเทียบเชิงปริมาณแบบ head-to-head กับแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งเป็นงานในอนาคต

ในด้านกลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ ระบบใช้โทเคนพลังงาน (energy token) ที่ออกจากการผลิตจริงและรับรองด้วย Renewable Energy Certificate (REC; ระบบบนเชนใช้ตัวระบุชื่อ ertc) ร่วมกับเหรียญ stablecoin ที่ตรึงค่ากับเงินบาท (THBC) สำหรับการตั้งราคาและชำระธุรกรรม และโทเคน GRX สำหรับการ stake และการกำกับดูแล (governance) โดยรายละเอียดแบบจำลองราคาอธิบายไว้ในหัวข้อ V และรายละเอียดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอธิบายไว้ในหัวข้อ VI.E

บทความนี้จัดเรียงเนื้อหา ดังนี้หัวข้อ II ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านบล็อกเชนและตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer หัวข้อ III กำหนดแบบจำลองระบบ ความเชื่อถือ และผู้โจมตีหัวข้อ IV อธิบายแบบจำลองการชำระธุรกรรมของระบบหัวข้อ V อธิบายกลไกราคา CDA และการคำนวณ settlement หัวข้อ VI อธิบายสถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อ และรายละเอียด implementation หลักหัวข้อ VII ระบุรายละเอียดการทดลองและการใช้งานหัวข้อ VIII สรุปการประเมินเชิงสถาปัตยกรรม และหัวข้อ IX อภิปรายผล ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต ตัวอย่างที่ใช้บ่อยในบทความสรุปไว้ในตารางที่ I

ตารางที่ I
Abbreviations used in this paper.

ตัวย่อ	ความหมาย
AMI	Advanced Metering Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานมาตรวัดขั้นสูง)
BESS	Battery Energy Storage System
BFT	Byzantine Fault Tolerance
CDA	Continuous Double Auction (ตลาดประมูลสองทางแบบต่อเนื่อง)
CPI	Cross-Program Invocation
CU	Compute Unit (หน่วยประมวลผลบนเชนของ Solana)
DAO	Decentralized Autonomous Organization
DER	Distributed Energy Resource (ทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์)
DLMS/COSEM	Device Language Message Specification / COSEM (IEC 62056)
DSO	Distribution System Operator
DvP	Delivery-versus-Payment (การส่งมอบพร้อมชำระเงินแบบ atomic)
GRX / THBC	Governance token / THB-pegged stablecoin (โทเคนกำกับดูแล / stablecoin ตรึงเงินบาท)
IAM	Identity and Access Management
mTLS	Mutual TLS
OPF	Optimal Power Flow
PDA	Program Derived Address
PoA	Proof of Authority
PoH	Proof of History
RBAC	Role-Based Access Control
REC	Renewable Energy Certificate
SPIFFE	Secure Production Identity Framework for Everyone
SPL	Solana Program Library (Token)
SVM	Solana Virtual Machine
VPP	Virtual Power Plant

II. RELATED WORK

เทคโนโลยีบล็อกเชนถือกำเนิดจาก Bitcoin [7] ในฐานะระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง และขยายขีดความสามารถสู่การประมวลผล Smart Contract ด้วย Ethereum [8], [9] ภาพรวมของเทคโนโลยีและการจำแนกประเภทเครือข่ายแบบ permissionless และ permissioned ได้รับการสรุปไว้โดย NIST [10] ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงในการเลือกสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้เหมาะกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล

ในบริบทของตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาตลาดและการออกแบบการประมูล Mengelkamp และคณะ [11] เปรียบเทียบการออกแบบตลาดพลังงานท้องถิ่นและกลยุทธ์การเสนอราคา ขณะที่ Munsing และคณะ [12] เสนอการใช้บล็อกเชนเพื่อกระจายการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (decentralized optimization) ของทรัพยากรพลังงานในเครือข่ายไมโครกริด งานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของบล็อกเชนในการรองรับการซื้อขายพลังงานโดยตรงระหว่างผู้ใช้ แต่ส่วนใหญ่ยังประเมินบนเครือข่ายสาธารณะที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุนธุรกรรมและความหน่วงในการยืนยันบล็อก ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมล่าสุดคือแพลตฟอร์มซื้อขายแบบกระจายศูนย์ของ Esmat และคณะ [13] ที่พัฒนาตลาดและการชำระบนบล็อกเชนสาธารณะ (Ethereum) แต่ไม่ได้แยกชั้นการตรวจสอบข้อมูลนอกเชนจากการชำระบนเชนอย่างชัดเจน

เพื่อตอบโจทย์ด้านการกำกับดูแลและความสามารถในการคาดการณ์ต้นทุนงานวิจัยจำนวนหนึ่งจึงหันมาใช้เครือข่ายแบบ Consortium หรือ permissioned Kang และคณะ [14] ใช้ consortium blockchain สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าแบบ plug-in และ Hyperledger Fabric [15] เป็นตัวอย่างของระบบปฏิบัติการแบบกระจายสำหรับเครือข่าย permissioned ที่กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมได้ชัดเจน ในด้านฉันทามติ ปัญหา Byzantine Generals [16] และอัลกอริทึม Practical Byzantine Fault Tolerance [17] เป็นรากฐานเชิงทฤษฎีของการยืนยันธุรกรรมในเครือข่ายที่มีโหนดจำนวนจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานเครือข่าย permissioned ที่ควบคุมการเข้าร่วม validator แบบ Proof of Authority (PoA) ในงานนี้ (ทั้งนี้ PoA เป็นขั้นกำกับการเข้าร่วม ส่วนฉันทามติระดับ Layer 1 ยังคงอาศัย PoH ร่วมกับ Tower BFT)

การทบทวนเชิงระบบของ Andoni และคณะ [18] สำรวจการประยุกต์บล็อกเชนในภาคพลังงานอย่างครอบคลุมและชี้ความท้าทายหลักด้านความสามารถในการขยายขนาด ต้นทุน และการกำกับดูแล ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงตั้งต้นของงานวิจัยกลุ่มนี้ งานทบทวนวรรณกรรมล่าสุดยังสะท้อนว่าหัวข้อนี้ยังเป็นพื้นที่วิจัยที่เปิดอยู่ โดย Tanis และคณะ [19] ทบทวนโครงสร้างตลาด ขั้นตอนดำเนินงาน และระบบหลายพลังงานของการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer อย่างครอบคลุม ขณะที่ Bhavana และคณะ [20] สำรวจการประยุกต์บล็อกเชนในตลาดพลังงานและห่วงโซ่อุปทานไฮโดรเจนสีเขียว และชี้ว่าความสามารถในการขยายขนาด (scalability) ต้นทุน และความสอดคล้องด้านการกำกับดูแลยังเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้การประเมินเปรียบเทียบบล็อกเชนสามตัวสำหรับการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในไมโครกริด [21] สนับสนุนการเลือกเครือข่าย permissioned ที่ควบคุมสิทธิ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการกำกับการเข้าร่วมแบบ PoA ที่ใช้ในงานนี้

ต่างจากงานข้างต้น บทความนี้มุ่งเน้นการออกแบบและประเมินสถาปัตยกรรมของระบบจำลองที่แยกการตรวจสอบนอกเชน (off-chain verification) ผ่าน Aggregator Bridge ออกจากขั้น Settlement บนบล็อกเชนอย่างชัดเจน ขอบเขตของงานนี้จึงเป็นการออกแบบและประเมินสถาปัตยกรรมไม่ใช่การรายงานผลวัดจากเครือข่ายไฟฟ้าภาคสนามหรือ Solana production network โดยข้อมูลพลังงานที่ใช้ในต้นแบบมาจาก AMI Simulator และผลลัพธ์บนบล็อกเชนเป็น Settlement event ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Backend/Aggregator Bridge แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเบื้องต้นในการทดสอบระบบควบคุมไมโครกริด [22] ตำแหน่งของงานนี้เทียบกับงานที่ใช้บล็อกเชนสำหรับตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer สรุปไว้ในตารางที่ II โดยจุดต่างหลักคือการผสาน CDA แบบแบ่งโซนบนเครือข่าย consortium แบบ PoA เข้ากับการแยกชั้นตรวจสอบข้อมูลมาตรวัด (Ed25519/DLMS) นอกเชนออกจากขั้น settlement อย่างชัดเจน ทั้งนี้ตารางที่ II เป็นการเทียบเชิงคุณภาพ (qualitative positioning) เนื่องจากงานเหล่านี้รันบนเครือข่าย ชุดข้อมูล และสมมติฐานที่ต่างกัน จึงไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณร่วมที่เทียบกันได้โดยตรง

ตารางที่ II
Positioning of this work vs prior blockchain-based P2P energy-trading studies.

งาน	เครือข่าย	ฉันทามติ	กลไกตลาด	แยก off/on-chain
Mengelkamp [11]	Public (LEM)	Public	Local market / bidding	ไม่แยกชัดเจน
Munsing [12]	Public	Public	Decentralized optimization	ไม่แยกชัดเจน
Kang [14]	Consortium	Consortium	Iterative double auction	บางส่วน
Hyperledger Fabric [15]	Permissioned	Pluggable (Raft/ BFT)	แพลตฟอร์ม (ไม่เจาะตลาด)	—
Esmat [13]	Public (Ethereum)	Public	Double auction	บางส่วน
งานนี้ (This work)	Consortium (Solana-compatible)	PoH + Tower BFT (กำกับเข้าร่วมแบบ PoA)	CDA price-time แบ่งโซน	แยกชัดเจน + Ed25519/DLMS telemetry

III. SYSTEM MODEL AND THREAT MODEL

ส่วนนี้กำหนดแบบจำลองระบบ (system model) ผู้มีส่วนร่วม (actors) สมมติฐานความเชื่อถือ (trust assumptions) และแบบจำลองผู้โจมตี (adversary model) ของระบบจำลอง เพื่อให้ขอบเขตด้านความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมแบบแยกชั้นชัดเจนก่อนการอภิปรายแบบจำลองการชำระธุรกรรมในหัวข้อ IV ทั้งนี้ขอบเขตของงานเป็นการออกแบบระบบจำลอง การวิเคราะห์ด้านล่างจึงระบุทั้งภัยคุกคามที่กลไกปัจจุบันรองรับและความเชื่อถือที่ยังคงเหลืออยู่ (residual trust) อย่างตรงไปตรงมา

A. System Model and Actors

ระบบประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมหลักดังนี้

- Smart Meter (edge device): อุปกรณ์ปลายทางที่ถือกุญแจคู่ Ed25519 ประจำเครื่อง ลงนามค่าอ่านพลังงานก่อนส่งออก
- Aggregator Bridge: ชั้นตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนอกเซน ตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทุกค่าอ่านเทียบกับกุญแจสาธารณะของอุปกรณ์ ถอดรหัส payload ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือและ Grid stability
- Trading Service: จับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย Continuous Double Auction (CDA)
- Chain Bridge: ทำหน้าที่เป็น Reference Monitor และเป็นบริการเดียวที่ถือกุญแจลงนามและเรียก Solana RPC โดยตรง ทุกธุรกรรมที่เขียนลงเซนถูกบีบให้ผ่านเส้นทางลงนามเดียว (single signing path)
- Anchor Programs: ขึ้นบังคับใช้กติกาบนเซนที่รับเฉพาะคำสั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และทำหน้าที่เป็นชั้น settlement และ audit
- PoA / Governance Authority: หน่วยงานผู้มีสิทธิ์หลักตามนโยบาย consortium ที่ควบคุมการรับรอง REC สิทธิ์ผู้มีอำนาจ และ allow-list ของ aggregator

B. Trust Assumptions

สมมติฐานความเชื่อถือของระบบถูกบังคับใช้ในสามขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตอุปกรณ์-สู่-บริดจ์ (device-to-bridge) ขอบเขตระหว่างบริการ (service-to-service) และขอบเขตบริการ-สู่-เซน (service-to-chain)

ในขอบเขตอุปกรณ์-สู่-บริดจ์ ตัวตนของอุปกรณ์แต่ละเครื่องผูกกับกุญแจสาธารณะ Ed25519 ที่ลงทะเบียนไว้ Aggregator Bridge ตรวจสอบลายเซ็นของค่าอ่านทุกรายการ (ลายเซ็น 64 ไบต์ กุญแจสาธารณะ 32 ไบต์) ทั้งแบบรายจุดและแบบกลุ่ม (batch) โดยใช้นโยบายแบบ fail-closed กล่าวคือเมื่อค้นกุญแจไม่พบหรือแหล่งเก็บกุญแจไม่ตอบสนอง ระบบจะปฏิเสธ (error) มิใช่ยอมรับค่าอ่านโดยปริยาย ส่วน payload แบบ Binary ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM ถูกเข้ารหัสด้วย AES-256-GCM ด้วยกุญแจประจำอุปกรณ์ ในโหมด production หากอุปกรณ์ไม่มีกุญแจเข้ารหัส เฟรมนั้นจะถูกข้าม (fail-closed) และเส้นทาง plaintext เปิดใช้ได้เฉพาะในโหมดพัฒนาเท่านั้นผ่านการตั้งค่าที่ระบุชัด

ในขอบเขตระหว่างบริการที่เขียนสู่เซน (โดยเฉพาะเส้นทางสู่ Chain Bridge) การสื่อสารใช้ ConnectRPC บน mutually authenticated TLS (mTLS) โดยผูกตัวตนของบริการด้วย SPIFFE [23] X.509 identity ที่ตรวจสอบจากใบรับรองฝั่ง client ในขั้นตอน handshake สิทธิ์การเข้าถึงถูกกำหนดจาก SPIFFE URI ของใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แปลงเป็นบทบาทบริการ (service role) เช่น *AggregatorBridge*, *TradingMatcher*, *SettlementService* ทั้งนี้ตัวตนถูกพิจารณาจากชั้น transport (L4) มีส่วนหัวของแอปพลิเคชัน (L7) ผู้เรียกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับบทบาท *Unknown* อนึ่ง เส้นทางรับข้อมูลมาตรวัดที่ Aggregator Bridge ใช้กลไกพิสูจน์ตัวตนระดับคำขอด้วย API key (ตรวจสอบผ่าน IAM พร้อม static key สำรอง) ประกอบกับลายเซ็น Ed25519 รายค่าอ่านมิใช่ mTLS/SPIFFE ส่วนการยกเว้นตรวจสอบ (insecure mode) ที่ให้สิทธิ์เต็มไว้สำหรับโหมดพัฒนาเท่านั้น

ในขอบเขตบริการ-สู่-เซน Chain Bridge เป็นบริการเดียวที่ถือกุญแจและชำระธุรกรรม โดยกุญแจลงนามถูกจัดเก็บใน HashiCorp Vault Transit (Ed25519) และไม่เคยเข้าสู่หน่วยความจำของกระบวนการ การลงนามถูกจำกัดด้วยชื่อกุญแจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สำหรับเส้นทางเขียนแบบอะซิงโครนัสผ่าน NATS JetStream [24] ผู้เผยแพร่ (publisher) ต้องลงนามของข้อความ

(envelope) ด้วยลายเซ็น ECDSA P-256 เหนือไบต์แบบ canonical ของของซึ่งตรวจสอบเทียบกับกุญแจสาธารณะในใบรับรอง client ของผู้เผยแพร่ และ Chain Bridge ตรวจสอบลำดับ ใบรับรอง → CA → SPIFFE SAN เทียบกับ service identity → ลายเซ็น ก่อนขั้นตอน RBAC โดยหัวข้อที่เคลื่อนย้ายมูลค่าเช่น การ mint โทเคนพลังงาน ถูกบังคับให้ต้องมีของที่ลงนามเสมอ

C. Adversary Model and Mitigations

แบบจำลองผู้โจมตีพิจารณาผู้โจมตีที่สามารถสร้าง ดักจับ หรือส่งซ้ำข้อความบนเครือข่าย และอาจพยายามปลอมตัวตนของอุปกรณ์หรือบริการ แต่ไม่สามารถเข้าถึงกุญแจส่วนตัวที่จัดเก็บใน Vault หรือกุญแจประจำอุปกรณ์ได้ ภัยคุกคามที่พิจารณาและกลไกรองรับสรุปไว้ในตารางที่ III

ตารางที่ III Threats considered and the mechanism that mitigates each.		
ภัยคุกคาม	คำอธิบาย	กลไกรองรับ
T1 ค่าอ่านปลอม/ส่งซ้ำ	ปลอมหรือเล่นซ้ำค่าอ่านมาตรวัด	ตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ต่อค่าอ่าน (fail-closed) + order nullifier ในชั้น settlement
T2 ปลอมตัวตนบริการ	แอบอ้างเป็นบริการในเมฆ	mTLS + SPIFFE identity → service role; ผู้ไม่ผ่านได้ <i>Unknown</i>
T3 ปลอม publisher / mint	ส่งคำสั่งเขียนเซนปลอมผ่าน NATS	ของ envelope ลงนามผูกกับใบรับรอง; หัวข้อ mint บังคับลงนาม
T4 ส่งซ้ำคำสั่งลงเซน	ชำระคำสั่งเดิมซ้ำ	บัญชี order nullifier (PDA) — ชำระได้ครั้งเดียว
T5 mint ซ้ำ/เกินสิทธิ์	สร้างโทเคนเกินการผลิตจริง	คีย์ idempotency (<i>meter_id</i> , <i>window</i>) + PDA + การรวมลงนาม REC

D. Residual Trust and Out-of-Scope

ระบบยังคงมีความเชื่อถือที่เหลืออยู่ซึ่งต้องระบุอย่างชัดเจน ประการแรก Aggregator Bridge และ governance/oracle authority เป็นผู้รับรองเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือและ Grid stability ในชั้น off-chain โดยเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบข้ามเซน ดังนั้นผู้ใดต้องเชื่อถือความถูกต้องของชั้นตรวจสอบนอกเซนนี้ การประนีประนอม (compromise) หรือการสมรู้ร่วมคิด (collusion) ของ Aggregator Bridge หรือ oracle authority ยังไม่ถูกป้องกันด้วยกลไกเชิงรหัสวิทยาในต้นแบบปัจจุบัน แนวทางลด trust เพิ่มเติม เช่น multi-oracle attestation หรือ cryptographic proof เป็นงานในอนาคต (ดูหัวข้อ IX) ประการที่สอง ความปลอดภัยของชั้นฉันทามติ (PoH ร่วมกับ Tower BFT) ตั้งอยู่บนสมมติฐานเครือข่าย permissioned ที่ควบคุมการเข้าร่วม validator แบบ PoA โดย validator เป็นหน่วยงานได้รับอนุญาตและมีพฤติกรรมตามนโยบายซึ่งเป็นสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมที่ยังไม่ได้ประเมินเชิงปริมาณ ประการที่สาม การยกเว้นตรวจสอบสำหรับโหมดพัฒนา (insecure mode และ plaintext fallback) ต้องถูกปิดในการใช้งานจริง มิฉะนั้นจะทำลายสมมติฐานความเชื่อถือข้างต้นทั้งหมด

IV. SETTLEMENT MODEL

A. Architecture Overview

ระบบแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นสองโดเมนความเชื่อถือ (trust domain) ที่เชื่อมต่อกันผ่านจุดเดียว โดเมนนอกเซน (off-chain) ทำหน้าที่ตรวจสอบและจับคู่ ประกอบด้วยชั้นมาตรวัด (Smart Meter Simulator ตามมาตรฐาน AMI และ DLMS/COSEM) ที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ Aggregator Bridge เพื่อยืนยันลายเซ็น Ed25519 และคัดกรองข้อมูล ก่อนส่งต่อให้ Trading Service จับคู่คำสั่งด้วยอัลกอริทึม Continuous Double Auction (CDA) โดยมี IAM Service และ Notification Service สนับสนุนด้านการระบุตัวตนและการแจ้งเตือน ส่วนโดเมนบนเซน (on-chain) ทำหน้าที่ชำระธุรกรรมและบันทึกหลักฐาน ประกอบด้วยกลุ่มโปรแกรม Anchor (registry, trading, oracle, energy-token, governance และ treasury) บนเครือข่าย Solana-compatible แบบ permissioned (consortium) ที่บันทึกสถานะลงบัญชี PDA และ Event log

การข้ามจากโดเมนนอกเซนไปยังโดเมนบนเซนเกิดขึ้นผ่าน Chain Bridge เพียงทางเดียว ซึ่งเป็นบริการเดียวที่ติดต่อกับ Solana RPC โดยตรง โดยรับคำสั่ง

เขียนผ่าน NATS JetStream และให้บริการอ่านสถานะผ่าน ConnectRPC บนช่องทางที่ป้องกันด้วย mTLS โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์เป็น Anchor program [25] ที่ทำงานบน Solana Virtual Machine (SVM) [26] และใช้ Program Derived Address (PDA) เพื่อสร้างบัญชีที่ตรวจสอบ ownership ได้แบบ deterministic การออกแบบที่แยกสองโดเมนเช่นนี้ทำให้การตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมสิทธิ์เกิดขึ้นก่อนการบันทึกธุรกรรม ขณะที่บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้นชำระธุรกรรมและตรวจสอบย้อนหลังทีบาง (thin settlement and audit layer) รายละเอียดของบริการ การเชื่อมต่อ และแผนภาพสถาปัตยกรรมทั้งหมดอยู่ในหัวข้อ VI ทั้งนี้บทความนี้เป็นการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง ไม่ใช่ผลวัดจากเครือข่าย Solana production

B. Settlement Model

แบบจำลองการชำระธุรกรรมแยกความรับผิดชอบออกเป็นสองชั้นที่มีขอบเขตความเชื่อต่างกันอย่างชัดเจน ชั้นนอกเชน (off-chain) ทำหน้าที่ตรวจสอบและจับคู่ ประกอบด้วย Aggregator Bridge ที่ยืนยันลายเซ็น Ed25519 ของคำอ่านมาตรวัด ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือ (available surplus) ร่วมกับ Grid stability และ Trading Service ที่จับคู่คำสั่งซื้อขายด้วยอัลกอริทึม Continuous Double Auction (CDA) ผลลัพธ์ของชั้นนี้คือคู่คำสั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้วพร้อม order payload ที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย ส่วนชั้นบนเชน (on-chain) คือ Anchor program [25] ที่ทำหน้าที่เป็นชั้นชำระธุรกรรมและบันทึกหลักฐานแบบบาง (thin settlement and audit layer) โดยรับเฉพาะคู่คำสั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและบันทึกผลที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

ก่อนบันทึก settlement โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์บังคับใช้เฉพาะเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้จาก payload และสถานะบัญชี ได้แก่ การตรวจ account ownership ลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบน order payload การกันส่งซ้ำผ่านบัญชี order nullifier และความถูกต้องของสถานะ escrow ส่วนเงื่อนไขที่ต้องอาศัยข้อมูลภายนอก เช่น ปริมาณพลังงานคงเหลือและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain ก่อนการ submit และไม่ถูกตรวจสอบซ้ำบนเชน การแบ่งหน้าที่เช่นนี้ทำให้บล็อกเชนไม่ต้องไว้วางใจข้อมูลภายนอกโดยตรง แต่ยืนยันได้ว่าทุกการชำระมาจากคู่คำสั่งที่ทั้งสองฝ่ายลงนามจริง โครงสร้างบัญชีทั้งหมดใช้ Program Derived Address (PDA) เพื่อแยก state ของแต่ละธุรกรรมและตรวจสอบ ownership ได้แบบ deterministic รายละเอียดของโปรแกรมและบัญชี PDA อธิบายในหัวข้อ VI.E [27]

C. Atomic Delivery-versus-Payment

คู่คำสั่งที่จับคู่แล้วถูกชำระผ่านคำสั่ง *settle_offchain_match* ของโปรแกรม trading ซึ่งทำงานแบบส่งมอบพร้อมชำระเงิน (Delivery-versus-Payment: DvP) ภายในธุรกรรมเดียว กล่าวคือการโอนเงินและการโอนพลังงานเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่เกิดขึ้นเลย หากการโอนใดล้มเหลวธุรกรรมทั้งหมดจะถอยกลับ (revert) จึงไม่มีสถานะค้างที่ฝ่ายหนึ่งได้รับโดยอีกฝ่ายไม่ได้รับ ก่อนการโอน โปรแกรมตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อ (instruction sysvar ดัชนี 0) และผู้ขาย (ดัชนี 1) บนข้อความที่ผูกมัดสำคัญคำสั่ง ได้แก่ order_id, user, energy_amount, price_per_kwh, side, zone_id และ expires_at ทำให้ติดแปลงปริมาณหรือราคาหลังการลงนามไม่ได้ จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขการครอสราคา (price crossing) คือราคาจับคู่ต้องอยู่ในช่วง $p_s \leq p^* \leq p_b$ ตรวจสอบ side ของทั้งสองฝั่ง และตรวจเวลาหมดอายุ

การชำระเป็นแบบ partial-fill โดยบัญชี order nullifier (seed [nullifier; user; order_id]) เก็บปริมาณที่ถูกเติมสะสม (filled_amount) แทนค่าบูตลิน คำสั่งจึงถูกเติมได้หลายครั้งจนเต็มปริมาณที่ลงนามไว้ แต่ผลรวมจะไม่เกินปริมาณนั้น ($match \leq energy_amount - filled$) ทั้งสองฝั่ง สำหรับธุรกรรมข้ามโซน (cross-zone) ที่ใช้สายส่งระหว่างโซน โปรแกรมยังบังคับเพดานการไหลสะสมบนเชน ($committed_flow + match \leq capacity$) ส่วนธุรกรรมภายในโซนเดียวกันได้รับการยกเว้นเพราะไม่ใช้สายส่งระหว่างโซน เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมด มูลค่ารวมและส่วนแบ่งคำนวณดังนี้ โดยเงิน (currency) ไหลจาก buyer escrow ไปยังตัวเก็บค่าธรรมเนียม/wheeling/loss และ seller escrow ส่วนพลังงาน (energy token) ไหลจาก seller escrow

ไปยัง buyer escrow การโอนออกจากบัญชี escrow ทั้งหมดลงนามโดย market_authority PDA ในฐานะเจ้าของบัญชี escrow (ลงนาม CPI การโอนโทเคน) ขณะที่การอนุมัติการชำระธุรกรรมมาจากลายเซ็น Ed25519 ของผู้ซื้อและผู้ขายตามที่อยู่บัญชีต้น นอกจากนี้คำสั่งจับคู่เดียวแล้ว โปรแกรมยังมีคำสั่งชำระแบบกลุ่ม (*batch_settle_offchain_match*) ที่รวมได้สูงสุด 4 คู่ต่อหนึ่งธุรกรรมเพื่อลดต้นทุน โดยใช้เงื่อนไขตรวจสอบชุดเดียวกันทั้งหมด (ลายเซ็น Ed25519, order nullifier, การครอสราคา และเพดานการไหลข้ามโซน) และผูกบัญชีจาก payload ที่ลงนามด้วยการตรวจ Program Derived Address (PDA) ของทุกบัญชีที่ส่งเข้ามา

$$V = match \cdot p^* \quad (1.1)$$

$$fee = \lfloor V \cdot \varphi / 10000 \rfloor \quad (1.2)$$

$$net_s = V - fee - w - c_{loss} \quad (1.3)$$

สมการชุดนี้เป็นรูปแบบจำนวนเต็มแบบปิดลง (fixed-point) บนเซตของ Equation 4.1 ถึง Equation 4.3 ในหัวข้อ V.A โดย V คือมูลค่ารวมที่ออกจาก buyer escrow, φ คือค่าธรรมเนียมตลาด (market_fee_bps), w คือ wheeling charge, c_{loss} คือต้นทุน loss (ดู Equation 2) และ net_s คือยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับ ทั้งการคำนวณทั้งหมดใช้ checked arithmetic แทนการ clamp ค่า กล่าวคือการคูณมูลค่าปฏิเสธกรณี overflow และการหักลบยอดสุทธิของผู้ขายจะ ปฏิเสธ ธุรกรรม (require! ด้วย error *ChargesExceedValue*) เมื่อผลรวมของค่าธรรมเนียม wheeling และ loss เกินมูลค่า V แทนการปิดยอดลงเป็นศูนย์ พร้อมเพดานค่าธรรมเนียมเครือข่ายรวมไม่เกิน 20% ของ V และเมื่อตลาดตั้งค่าให้ชำระด้วย THBC ระบบบังคับให้บันทึกมูลค่ารวม (gross) ผ่าน CPI *record_settlement* ไปยังโปรแกรม treasury เพื่อให้ตัวนับยอดชำระกระทบยอดกับกระแสเงินที่ออกจาก escrow จริง


D. Consensus

สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ของระบบเป็นโปรแกรม Anchor ที่ทำงานบน Solana Virtual Machine (SVM) การจัดลำดับและการบรรลุฉันทามติของธุรกรรมจึงเป็นหน้าที่ของเครือข่าย Solana-compatible ที่นำโปรแกรมไป deploy มิได้ถูกนิยามหรือปรับแต่งในระดับโปรแกรม กลไกฉันทามติของแพลตฟอร์มแยกออกเป็นสองส่วนที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ Proof of History (PoH) ที่เป็นนาฬิกาเชิงรหัสวิทยา (verifiable clock) สำหรับเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาก่อนการลงมติ และ Tower BFT ซึ่งเป็นกลไกลงมติแบบ Byzantine Fault Tolerant ที่พัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Practical BFT (PBFT) [17] สำหรับยืนยันบล็อกและประกาศสิ้นสุดบล็อก (finality) [26]

ในการประเมินของงานนี้ โปรแกรม Anchor ถูกรันบนสภาพแวดล้อมทดสอบระดับ SVM (LiteSVM) และ validator แบบโหนดเดียว (localnet) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและวัดต้นทุน compute-unit ของเส้นทาง settlement (ดูหัวข้อ VIII.E) ดังนั้นคุณสมบัติด้านฉันทามติ เช่น การเลือก leader การลงมติของ validator และเวลา finality แบบหลายโหนด จึงเป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ถูกวัดในงานนี้ ส่วนการควบคุมสิทธิ์การเข้าร่วมและการกำกับดูแลของ consortium เป็นชั้น governance ระดับโปรแกรมที่แยกต่างหากจากฉันทามติระดับเครือข่าย รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ VI.D

E. โครงสร้างบล็อกและธุรกรรมการชำระ

เนื่องจากโปรแกรมทำงานบนเครือข่าย Solana-compatible โครงสร้างบล็อกและส่วนหัวบล็อก (block header) จึงเป็นไปตามนิยามของแพลตฟอร์ม มิได้ถูกปรับแต่งในระดับโปรแกรม แต่บล็อกผูกกับช่วงเวลา (slot) ที่มีเป้าหมายประมาณ 400 มิลลิวินาที (ดูหัวข้อ VI.D) ลำดับของธุรกรรมภายในถูกกำหนดด้วยลำดับ Proof of History (PoH) ก่อนการลงมติด้วย Tower BFT ส่วนแต่ละธุรกรรมอ้างอิง blockhash ล่าสุดเพื่อกำหนดอายุและกันการเล่นซ้ำ (replay) ในระดับธุรกรรม โครงสร้างเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม [26] งานนี้จึงเน้นโครงสร้างของธุรกรรมชำระที่โปรแกรมออกแบบเอง มากกว่ารูปแบบบล็อกห่วงโซ่บล็อกที่เชื่อมต่อกันด้วย previous blockhash แสดงในรูปที่ 1

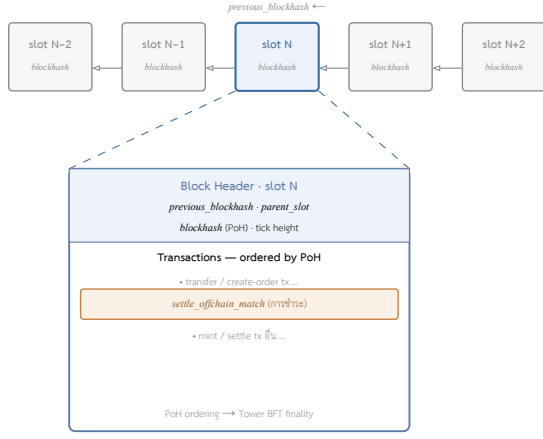

รูปที่ 1. โครงสร้างบล็อกบนเครือข่าย Solana-compatible (กำหนดโดยแพลตฟอร์ม ไม่ได้ปรับแต่งในระดับโปรแกรม): ห่วงโซ่บล็อกต่อเนื่อง (slot N-2 ถึง N+2) ที่แต่ละบล็อกอ้างอิงบล็อกก่อนหน้าผ่าน previous blockhash ด้านล่างขยายบล็อก slot N ส่วนหัวบล็อก (block header) บรรจุ blockhash ที่ได้จาก PoH และ parent_slot ขณะที่ธุรกรรมภายใน รวมถึงคำสั่งชำระ settle_offchain_match (ดูหัวข้อ IV.E) ถูกจัดลำดับด้วย Proof of History ก่อนการประกาศ finality ด้วย Tower BFT.

ธุรกรรมการชำระหนี้รายการประกอบด้วยคำสั่ง settle หนึ่งคำสั่ง ร่วมกับคำสั่งตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 สองคำสั่งต่อหนึ่งคู่จับคู่ (ของผู้ซื้อและผู้ขาย) ที่โปรแกรมตรวจสอบผ่าน instruction sysvar โดย payload ของลายเซ็น (signature, public key และข้อความ canonical รวมราว 189 ไบต์ต่อคำสั่ง) อยู่ในส่วนของข้อมูลคำสั่ง (instruction data) มีอยู่ในบัญชี (accounts) ทำให้ตาราง address lookup table (ALT) ซึ่งบีบอัดเฉพาะรายการบัญชี ไม่สามารถลดขนาดส่วนนี้ได้ ด้วยเหตุนี้แม้โปรแกรมจะอนุญาตการชำระแบบกลุ่มสูงสุด 4 คู่ต่อธุรกรรม (batch settle_offchain_match) แต่เพดานเชิงปฏิบัติถูกจำกัดด้วยขนาดแพ็คเกจธุรกรรม 1,232 ไบต์ คือการรวมสองคู่ (คำสั่งตรวจสอบลายเซ็น 4 คำสั่งรวม 760 ไบต์ ร่วมกับ BatchMatchPair ที่ serialize แล้วราว 370 ไบต์ และรายการดัชนีบัญชีกับ header) ก็เกินขนาดแพ็คเกจแล้ว การเพิ่มจำนวนคู่ต่อธุรกรรมจริงจึงต้องเปลี่ยนวิธีบรรจุลายเซ็น (เช่น บัญชีลายเซ็นที่ตรวจไว้ล่วงหน้า หรือ multisig แบบรวมนอกเชน) มีข้อเพียงเพิ่มจำนวนคู่ ส่วนบัญชีที่ธุรกรรมแต่ละต้องประกอบด้วยบัญชี escrow ของผู้ซื้อและผู้ขาย บัญชี order nullifier ทั้งสองฝั่ง บัญชี zone_market และบัญชีผู้เก็บค่าธรรมเนียม/wheeling/loss ในคลัง ข้อจำกัดด้านโครงสร้างนี้อธิบายว่าเหตุใดเพดานการรวมกลุ่มและปริมาณงานของการชำระจึงผูกกับรูปแบบธุรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวัดในหัวข้อ VIII.F

V. PRICING AND MARKET MECHANISM

A. Pricing and Settlement Model

แบบจำลองราคาของระบบแบ่งเป็นสามส่วน คือ การกำหนดราคาเคลียร์ในกลไก CDA การคำนวณค่าธรรมเนียมและยอดสุทธิในการ settlement และกลไกราคาของโทเคนในชั้น treasury สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการสรุปไว้ในตารางที่ IV

ตารางที่ IV
Nomenclature for the pricing and settlement equations.

สัญลักษณ์	ความหมาย
p_s	ราคาเสนอขายต่อหน่วย (sell ask)
p_b	ราคาเสนอซื้อต่อหน่วย (buy bid)
p^*	ราคาเคลียร์ / landed cost
λ	loss factor ($\lambda \geq 1$)
c_{loss}	ต้นทุนการสูญเสียต่อหน่วย
w	ค่าผ่านสาย (wheeling charge) ต่อหน่วย
m	ตัวคูณจูงใจ (incentive multiplier)
δ	ส่วนลดภายในโซน (intra-zone discount)
q	ปริมาณพลังงานที่จับคู่ (kWh)
V	มูลค่ารวมของธุรกรรม
f	ค่าธรรมเนียมตลาด
φ	อัตราค่าธรรมเนียมตลาด (bps)
W	ค่าผ่านสายรวม ($q \cdot w$)
L	ต้นทุนการสูญเสียรวม ($q \cdot c_{\text{loss}}$)
r	อัตราแลกเปลี่ยน GRX atom ต่อ THBC
ψ	ค่าธรรมเนียม swap (bps)
A	ตัวสะสมรางวัลต่อหน่วย stake
s, s_{total}	จำนวนที่ stake และจำนวน stake รวม
R	รางวัลที่เติมเข้าระบบ

การกำหนดราคาเคลียร์ (CDA clearing) ใช้ราคาฝั่งผู้ขาย (maker price) ปรับด้วยต้นทุนโครงข่าย โดยกำหนดต้นทุนการสูญเสีย (loss cost) ต่อหน่วยจากค่า loss factor $\lambda \geq 1$ ดังสมการ

$$c_{\text{loss}} = p_s(\lambda - 1) \quad (2)$$

ราคาเคลียร์หรือ landed cost คำนวณจากราคาเสนอขาย p_s บวกค่าผ่านสาย (wheeling charge) w และต้นทุนการสูญเสีย แล้วปรับด้วยตัวคูณจูงใจ (incentive multiplier) m และส่วนลดภายในโซน (intra-zone discount) δ

$$p^* = (p_s + w + c_{\text{loss}}) \cdot m \cdot \delta \quad (3)$$

โดย $\delta = 0.95$ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายอยู่โซนเดียวกัน และ $\delta = 1$ เมื่อข้ามโซน คำสั่งซื้อจะจับคู่ได้เมื่อ $p^* \leq p_b$ (เมื่อ p_b คือราคาเสนอซื้อ) และระบบจัดลำดับผู้ขายที่มี landed cost ต่ำสุดให้จับคู่ก่อนตามหลัก price-time priority ปริมาณที่จับคู่เท่ากับส่วนที่เหลือน้อยที่สุดของทั้งสองฝั่ง $q = \min(q_b, q_s)$

การคำนวณค่าธรรมเนียมและยอดสุทธิในการ settlement กำหนดมูลค่ารวม ค่าธรรมเนียมตลาด และยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับดังนี้

$$V = q \cdot p^* \quad (4.1)$$

$$f = \frac{V \cdot \varphi}{10000} \quad (4.2)$$

$$\text{net} = V - f - W - L \quad (4.3)$$

โดย φ คือค่าธรรมเนียมตลาดในหน่วย basis point (ค่าตั้งต้นบนเชน 25 bps หรือ 0.25%), $W = q \cdot w$ คือค่าผ่านสายรวม และ $L = q \cdot c_{\text{loss}}$ คือต้นทุนการสูญเสียรวม ยอด f , W , L และ net ถูกโอนแยกไปยังบัญชีผู้เก็บค่าธรรมเนียม ค่าผ่านสาย การสูญเสีย และผู้ขายตามลำดับ พารามิเตอร์ของโซนถูกตีความในหน่วย bps คือ $m = m_{\text{bps}}/10000$ และ $w = w_{\text{bps}}/10000$ โดยค่าตั้งต้นของ wheeling charge เท่ากับ 0 ภายในโซนและ 0.02 ข้ามโซน ส่วน loss factor เท่ากับ 1.01 ภายในโซนและ 1.03 ข้ามโซน

เพื่อให้เห็นภาพการใช้สมการข้างต้น พิจารณาตัวอย่างการจับคู่ภายในโซนเดียวกัน โดยกำหนดราคาเสนอขาย $p_s = 4.00$ บาทต่อ kWh ปริมาณ $q = 10$ kWh และใช้ค่าตั้งต้นภายในโซน ($\lambda = 1.01$, $w = 0$, $m = 1$, $\delta = 0.95$, $\varphi = 25$ bps) จาก Equation 2 ได้ $c_{\text{loss}} = 4.00(1.01 - 1) = 0.04$ และจาก Equation 3 ได้ราคาเคลียร์ $p^* = (4.00 + 0 + 0.04) \cdot 1 \cdot 0.95 = 3.838$ บาทต่อ kWh ซึ่งจับคู่ได้เมื่อราคาเสนอซื้อ $p_b \geq 3.838$ จากนั้นมูลค่ารวม $V = 10 \cdot 3.838 = 38.38$ บาท ค่าธรรมเนียม $f = 38.38 \cdot 25/10000 \approx 0.096$ บาท ค่าผ่านสายรวม $W = 0$

และต้นทุนการสูญเสียรวม $L = 10 \cdot 0.04 = 0.40$ บาท ทำให้ยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับเท่ากับ $\text{net} = 38.38 - 0.096 - 0 - 0.40 \approx 37.88$ บาท ทั้งนี้การคำนวณจริงในโค้ดใช้เลขทศนิยมตายตัวแบบปัดลง ค่าที่ได้จึงอาจต่างจากตัวอย่างนี้ในระดับเศษสต

กลไกราคาของโทเคนในชั้น treasury ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนระหว่าง GRX และ THBC stablecoin ที่ตรึงค่ากับเงินบาท โดยใช้อัตรา r (จำนวน GRX atom ต่อ THBC) และค่าธรรมเนียม swap ψ (bps)

$$\text{thbc} = \frac{g \cdot r}{10^9} \cdot (1 - \psi/10000) \quad (5.1)$$

$$g = \frac{\text{thbc} \cdot 10^9}{r} \quad (5.2)$$

โดยการ redeem ตาม Equation 5.2 ไม่มีค่าธรรมเนียม และการรักษาค่าตรึงไว้เงื่อนไข supply ต่อ reserve แบบ 1:1 คือ $\text{supply}_{\text{thbc}} \leq \text{reserve}_{\text{attested}}$ ส่วนรางวัลการ stake ใช้ตัวสะสม (accumulator) แบบ MasterChef โดยรางวัลข้างรับของผู้ stake คำนวณจากจำนวนที่ stake s

$$\text{reward} = s \cdot A/10^{12} - \text{debt} \quad (6)$$

เมื่อมีการเติมรางวัล R ตัวสะสม A จะถูกปรับเป็น $A \leftarrow A + (R \cdot 10^{12})/s_{\text{total}}$ แบบ pro-rata ตามสัดส่วนการ stake และการ slash จะหักจำนวนที่ร้องขอแต่ไม่เกินเงินต้นที่ stake ไว้ (capped ที่ principal) แล้วกระจายคืนสู่ผู้ stake ที่เหลือผ่านตัวสะสมเดียวกัน

ในเส้นทาง CDA ที่ใช้งานจริง ตัวคูณจุดใจถูกตั้งเป็น $m = 1$ กล่าวคือ incentive multiplier มีผลเฉพาะเส้นทาง settlement แบบ feed-in หรือ grid-export มิใช่การจับคู่ CDA นอกจากนี้ค่าตั้งต้นของค่าธรรมเนียมตลาดบนเซน (25 bps) แตกต่างจากค่าตั้งต้นในไฟล์ตั้งค่านอกเซน (50 bps) และพารามิเตอร์โซนในโปรแกรม governance จัดเก็บแบบสเกล $\times 1000$ ขณะที่ผู้บริโภคค่าจริงในชั้น trading มีความแบบ bps ($/10000$) ซึ่งเป็นค่าที่ระบบใช้งานจริง ทั้งนี้การคำนวณในโค้ดใช้เลขทศนิยมตายตัว (fixed-point integer) แบบปัดลง (floor division) และยอดสุทธิของผู้ขายใช้ checked arithmetic ที่ปฏิเสธธุรกรรมเมื่อค่าธรรมเนียมรวมเกินมูลค่าจับคู่ (พร้อมเพดานค่าธรรมเนียมเครือข่าย 20%) แทนการปัดยอดลงเป็นศูนย์ ดังนั้นสมการข้างต้นจึงเป็นแบบจำลองเชิงค่าจริงที่อาจต่างจากผลคำนวณจริงในระดับเศษสต

B. การวิเคราะห์ความไวของยอดสุทธิและส่วนเพิ่มจากการซื้อขายแบบ P2P

เพื่อแสดงนัยเชิงเศรษฐศาสตร์ของแบบจำลองราคาข้างต้น ส่วนนี้วิเคราะห์ความไว (sensitivity) ของยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับต่อพารามิเตอร์ของโซนและค่าธรรมเนียม โดยเป็นการคำนวณเชิงแบบจำลองล้วน (model-derived) จากสมการ settlement ตาม Equation 3 และ Equation 4.3 มิใช่การวัดรายได้จากการรันระบบจริง กำหนดราคาเสนอขายฐาน $p_s = 4.00$ บาทต่อ kWh ปริมาณจับคู่ $q = 10$ kWh และตัวคูณจุดใจ $m = 1$ (ตามเส้นทาง CDA จริง) คงที่แล้วแปรค่าสถานะภายในโซน/ข้ามโซน อัตราค่าธรรมเนียม φ และ loss factor λ ตามตารางที่ V

ตารางที่ V

Model-derived seller-net sensitivity computed from Equation 3 and Equation 4.3 at

$p_s = 4.00$ B/kWh, $q = 10$ kWh, $m = 1$. “net” is the seller’s settled amount; wheeling (w) and loss (λ) are pass-through to the buyer via the landed price p^* .

สถานการณ์	δ	w	λ	φ (bps)	p^*	net (฿)	net/kWh
S1 ภายในโซน	0.95	0	1.01	25	3.838	37.88	3.79
S2 ข้ามโซน	1	0.02	1.03	25	4.14	39.9	3.99
S3 ภายในโซน, ค่าธรรมเนียมสูง	0.95	0	1.01	100	3.838	37.6	3.76
S4 ข้ามโซน, loss สูง	1	0.02	1.05	25	4.22	39.89	3.99

จากตารางที่ V เห็นรูปแบบสำคัญสองประการ ประการแรก ยอดสุทธิของผู้ขายแทบไม่เปลี่ยนเมื่อเพิ่มค่าผ่านสาย w หรือ loss factor λ (เทียบ S2 กับ S4 ที่ต่างกันในระดับเศษสตางค์) เพราะต้นทุนทั้งสองถูกบวกเข้าไปในราคา landed

p^* ที่ผู้ซื้อจ่าย แล้วถูกแยกออกไปยังบัญชีผู้เก็บค่าผ่านสายและการสูญเสีย จึงเป็นต้นทุนแบบส่งผ่าน (pass-through) ที่ไม่ลดทอนยอดผู้ขายโดยตรง ผู้ขายจึงได้รับยอดใกล้เคียง $q \cdot p_s$ เสมอ ประการที่สอง ตัวแปรที่กระทบยอดผู้ขายอย่างมีนัยคือส่วนลดภายในโซน δ และอัตราค่าธรรมเนียม φ โดยการจับคู่ภายในโซน ($\delta = 0.95$) ลดยอดผู้ขายลงประมาณ 5% เพื่อจูงใจการบริโภคในพื้นที่ ขณะที่การขึ้นค่าธรรมเนียมจาก 25 เป็น 100 bps (S1 $\rightarrow$ S3) ลดยอดสุทธิเพียงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับการรับซื้อไฟส่วนเกินแบบอัตราคงที่ (flat feed-in tariff) ของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่สมมติไว้ราว 2.20 บาทต่อ kWh ยอดสุทธิต่อหน่วยของผู้ขายในตลาด P2P (ประมาณ 3.76–3.99 บาทต่อ kWh) คิดเป็นส่วนเพิ่ม (uplift) ประมาณ 72–81% ขณะเดียวกันผู้ซื้อยังจ่ายราคา landed p^* (ประมาณ 3.84–4.22 บาทต่อ kWh) ต่ำกว่าค่าไฟขายปลีกตามปกติ จึงเกิดส่วนเกินจากการซื้อขาย (gains from trade) ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ผู้ซื้อได้รับซื้อ 2.20 บาทเป็นเพียงค่าอ้างอิงเชิงสมมติเพื่อการเปรียบเทียบ มิใช่ค่าที่วัดจากตลาดจริง

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์นี้คือ ตัวเลขในตารางที่ V เป็นผลเชิงแบบจำลองภายใต้พารามิเตอร์คงที่และปริมาณจับคู่เดียว (10 kWh) อีกทั้งการคำนวณจริงในโค้ดใช้เลขทศนิยมตายตัวแบบปัดลง ค่าที่ได้จึงอาจต่างในระดับเศษสต และยังมิใช่การวัดการกระจายของรายได้ (revenue distribution) บนภาระงานจำลองเต็มรูปแบบ ซึ่งเปิดไว้เป็นงานในอนาคต (ดูหัวข้อ IX)

C. Continuous Double Auction Matching

กลไกตลาดใช้การจับคู่แบบ Continuous Double Auction (CDA) ที่จัดลำดับตามหลัก price-time priority และคำนึงถึงข้อจำกัดเชิงโทโพโลยีของโครงข่ายไฟฟ้า คำสั่งขายถูกแบ่งสมุดคำสั่ง (order book) ตามโซนแบบ zone-segmented โดยแต่ละโซนเก็บคำสั่งขายในโครงสร้างเรียงลำดับ (BTreeMap) ด้วยกุญแจ (*price, created_at, id*) ทำให้ลำดับของกุญแจให้ความสำคัญกับราคาต่ำสุดก่อน แล้วจึงเป็นเวลาสร้างคำสั่งที่เก่ากว่า และใช้ order id เป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย จึงได้ price-time priority โดยปริยายโดยไม่ต้องเรียงลำดับซ้ำ คำสั่งที่เหลือปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (MIN_TRADE_AMOUNT) หรือหมดอายุแล้วจะไม่ถูกใส่ในสมุด


สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เครื่องจับคู่รวบรวมผู้ขายที่เป็นผู้สมัคร (candidate) จากเฉพาะโซนที่โครงข่ายสามารถส่งพลังงานถึงโซนของผู้ซื้อได้ผ่านการตรวจ topology pre-filtering สองชั้น คือชั้นแรกตรวจที่ปริมาณขั้นต่ำเพื่อตัดโซนที่ส่งถึงกันไม่ได้ออกทันที และชั้นที่สองตรวจซ้ำที่ปริมาณจับคู่จริง (*can_accommodate_flow(sell_zone, buy_zone, amount)*) เพื่อบังคับเพดานความจุสายส่ง ภายในแต่ละโซนที่เข้าถึงได้ ใช้การสืบค้นช่วง (range query) ดึงเฉพาะคำสั่งขายที่ราคาเสนอไม่เกินราคาเสนอซื้อ แล้วคำนวณ landed cost ตาม Equation 3 (รวม wheeling, ต้นทุน loss, ตัวคูณ และส่วนลดภายในโซน $\delta = 0.95$) คำสั่งขายที่มี landed cost ไม่เกินราคาเสนอซื้อ ($p^* \leq p_b$) เท่านั้นที่ผ่านเข้าเป็น candidate ระบบป้องกันการจับคู่กับตนเอง (self-trade) โดยข้ามคู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นผู้ใช้รายเดียวกัน

เมื่อได้ candidate จากทุกโซนที่เข้าถึงได้ ระบบรวบรวมรายการแล้วเรียงตาม landed cost จากต่ำไปสูง เพื่อให้ผู้ซื้อได้ราคารวมส่งถึง (landed) ที่ถูกที่สุดก่อน ไม่ว่าคำสั่งขายนั้นจะอยู่ในโซนใด จากนั้นทยอยจับคู่โดยปริมาณต่อคู่เท่ากับส่วนเหลือที่น้อยกว่าของสองฝั่ง ($q = \min(q_b, q_s)$) แบบ partial-fill และตัดคำสั่งขายที่ปริมาณเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ออกจากสมุดทันที กรณีคำสั่งซื้อแบบ Fill-or-Kill (FOK) ระบบจะตรวจก่อนว่าปริมาณรวมของ candidate เพียงพอต่อทั้งคำสั่ง หากไม่พอจะไม่จับคู่เลย นอกจากนี้มีการรวมผลลัพธ์ (match consolidation) เมื่อคู่ผู้ซื้อ-ผู้ขายและราคาเดียวกันต่อเนื่องกัน เพื่อลดจำนวนรายการ settlement ที่ต้องส่งขึ้นเซน ผลการจับคู่แต่ละรายการบันทึก match price (landed cost), wheeling charge, loss cost และโซนต้นทาง/ปลายทาง ก่อนส่งคู่ที่จับแล้วไปชำระแบบ atomic ตามหัวข้อ IV ต้นทุนการประมวลผลบนเซนของเส้นทาง settlement ที่เครื่องจับคู่ป้อนเข้ารายงานในหัวข้อ VIII.E ส่วนอัตราการจัดคู่ (matching throughput) ของเครื่องจับคู่ในชั้นหน่วยความจำรายงานในหัวข้อ VIII.D

VI. SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION

A. Architecture Overview

สถาปัตยกรรมของระบบถูกออกแบบเพื่อรองรับการจำลองการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในบทความนี้นำเสนอแบบจำลองไมโครกริด โดยแบ่งเส้นทางข้อมูลออกเป็นชั้น Smart Meter, Aggregator Bridge, Trading Service, Anchor Smart Contract Program, Settlement Engine และ Frontend Dashboard โดยข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานถูกสร้างจาก Smart Meter Simulator แล้วส่งเข้าสู่ Aggregator Bridge เพื่อคัดกรองข้อมูลก่อนแปลงเป็นคำสั่งธุรกรรมสำหรับ Anchor program บนเครือข่าย Solana-compatible แบบ permissioned การแบ่งระบบออกเป็นโดเมนนอกเชนและบนเชน พร้อมเส้นทางข้อมูลหลักและจุดข้ามขอบเขตความเชื่อถือ สรุปไว้ในรูปที่ 2

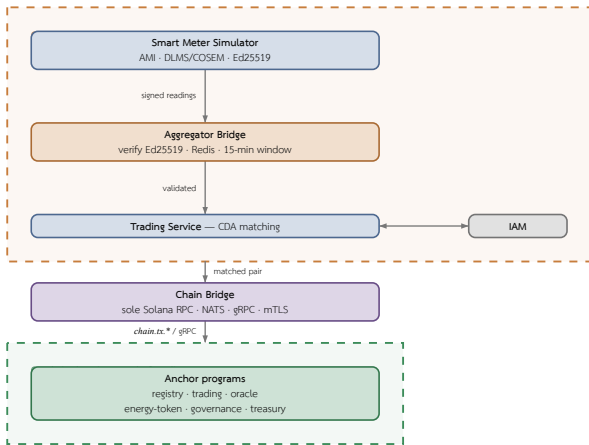

รูปที่ 2. System architecture and the off-chain/on-chain trust boundary. The off-chain domain (orange, dashed) verifies Ed25519-signed meter telemetry, aggregates it, and matches orders via CDA; the on-chain domain (green, dashed) settles and audits the verified pairs. Chain Bridge is the sole crossing between the two — the only service touching Solana RPC, writing via NATS *chain.tx.** and reading via gRPC over mTLS.

การแยกองค์ประกอบในลักษณะนี้ทำให้การตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า และการควบคุมสิทธิ์เกิดขึ้นก่อนบันทึกธุรกรรม ขณะที่ Anchor program ทำหน้าที่เป็นชั้นบังคับใช้กติกาที่ตรวจสอบได้และบันทึกสถานะเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ส่วน Settlement Engine ทำหน้าที่จัดการธุรกรรมที่ลงนามแล้วติดตามผลจาก transaction signature และอ่าน Event log เพื่อนำสถานะกลับไปแสดงบน Frontend

B. Backend Services

ชั้น Backend ทำหน้าที่เป็นชั้นกลางระหว่าง Smart Meter Simulator (ดูหัวข้อ VI.C), Aggregator Bridge และ Smart Contract โดยรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดคิวธุรกรรม และการส่งคำสั่งไปยังบล็อกเชนหลังจากข้อมูลผ่านเงื่อนไขด้าน Grid stability แล้วเท่านั้น การออกแบบใช้แนวคิด Microservice เพื่อแยกภาระงานออกเป็นภาระงานย่อย ทำให้ขยายระบบเฉพาะส่วนที่มีปริมาณค่าสูงและลดผลกระทบเมื่อบริการใดบริการหนึ่งเกิดความผิดพลาด รายละเอียดของช่องทางสื่อสารระหว่างบริการ (ConnectRPC บน mTLS และ NATS JetStream) และสมมติฐานความเชื่อถือที่เกี่ยวข้องอธิบายไว้ในหัวข้อ III องค์ประกอบหลักของชั้น Backend ประกอบด้วย


- IAM Service: จัดการตัวตน สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล On-chain และบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น Prosumer, Consumer และ Operator
- Aggregator Bridge: รับข้อมูลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจาก Smart Meter ตรวจสอบรูปแบบข้อมูล เวลาอ้างอิง รหัสอุปกรณ์ และค่าพลังงานก่อนส่งต่อไปยังขั้นตอนวิเคราะห์

- Trading Service: ตรวจสอบและจับคู่คำสั่งซื้อขายพลังงานร่วมกับเงื่อนไขด้าน Grid stability เช่น ปริมาณพลังงานคงเหลือ ข้อจำกัดของโครงข่าย และสถานะการเชื่อมต่อของ Smart Meter
- Chain Bridge: ตัวกลางเดียวที่ส่งคำสั่งไปยัง Solana Program และติดตามผลลัพธ์จาก transaction signature หรือ Event log โดยบริการอื่นไม่เรียก Solana RPC โดยตรง
- Notification Service: ส่งการแจ้งเตือน เช่น Email และ Alert เมื่อคำสั่งซื้อขายหรือสถานะ settlement เปลี่ยนแปลง

การแยกบริการในลักษณะนี้ช่วยให้ระบบรองรับข้อมูล Realtime Smart Meter จำนวนมากได้ดีขึ้น เนื่องจากบริการรับข้อมูลขยายจำนวน instance ได้โดยไม่กระทบต่อบริการตรวจสอบธุรกรรมหรือบริการเชื่อมต่อบล็อกเชน นอกจากนี้ ชั้น Backend ยังเป็นจุดควบคุมความปลอดภัยก่อนบันทึกธุรกรรมลง Smart Contract ทำให้ระบบไม่พึ่งพาสถิติเพียงอย่างเดียว แต่ผสานการตรวจสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน

C. Grid and Meter Simulation

Grid Modeling ออกแบบมาเพื่อจำลองระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน แหล่งผลิตพลังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resources: DERs) และการดำเนินการของ Virtual Power Plant (VPP) จึงช่วยให้การจำลอง Advanced Metering Infrastructure (AMI) และการจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามีความแม่นยำสูง แกนหลักของระบบจำลองผสานการประเมินสถานะแบบเวลาจริงที่ผ่านการตรวจสอบทางฟิสิกส์ (Physics-validated State Estimation) และ Optimal Power Flow (OPF) โดยใช้ Pandapower ซึ่งทำให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลมาตรวัดแบบ Deterministic สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่

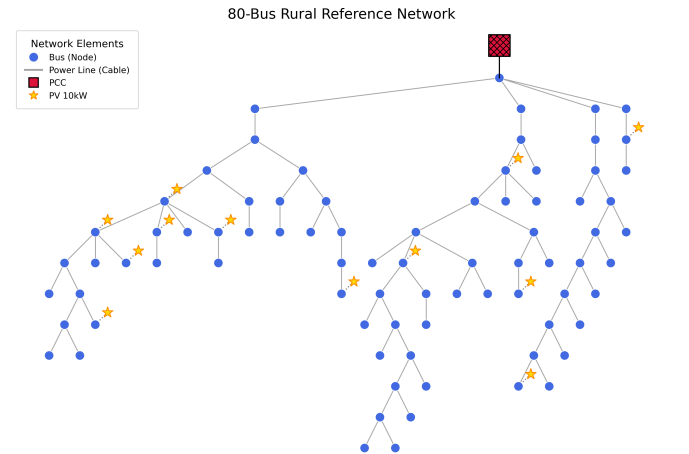

รูปที่ 3. Grid bus network topology used for simulator.

Grid Simulator พัฒนาด้วย Python 3.11 [28] สำหรับจำลองพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้า Distribution Grid ใช้รูปแบบ Network Topology จากไฟล์ GridLAB-D GLM [29] แล้วแปลงเป็น grid modeling ซึ่งประกอบด้วย bus, line, load และ photovoltaic unit ดังแสดงในรูปที่ 3 เครื่องมือหลักที่ใช้ ได้แก่ FastAPI [30], NetworkX [31] สำหรับแทนโครงสร้าง topology, pvlib [32] สำหรับจำลอง photovoltaic generation และ pandapower [33] สำหรับคำนวณ power flow

กระบวนการจำลองทำงานแบบ discrete time-step โดยในแต่ละรอบประกอบด้วยสองขั้นตอนคือ การสร้างค่าอ่านที่ระดับมาตรวัด (ดูหัวข้อ VI.C.1) แล้วตามด้วยการแก้สถานะโครงข่ายที่ระดับ grid (ดูหัวข้อ VI.C.2) นอกจากค่าอ่านสังเคราะห์ ระบบยังสามารถ replay ข้อมูล telemetry จริงจากไฟล์ CSV และเชื่อมโยงข้อมูลกับ bus ผ่าน meter registry ทำให้รองรับ hybrid simulation ระหว่าง measured data และ synthetic data ได้ ความถูกต้องของ simulator ตรวจสอบผ่านชุดทดสอบที่ครอบคลุม topology loading และ meter-to-bus mapping

1) Smart Meter Simulator

ในแต่ละ bus ของ topology ระบบสร้างประชากรมาตรวัด (meter population) ตามสัดส่วนชนิดของผู้ใช้ โดยมาตรวัดแต่ละตัว (SmartMeter) ประกอบขึ้นจากแบบจำลองอุปกรณ์ย่อยแบบแยกส่วน ได้แก่ โหลด (Load), แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar) เมื่อมีการติดตั้ง และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) แบบเลือกได้ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจำลองด้วยแบบจำลองโหลดแบบ ZIP ที่ตอบสนองต่อแรงดัน (voltage-dependent ZIP load) ซึ่งกำลังไฟฟ้าจริงที่ดึงจากโครงข่ายขึ้นกับแรงดันต่อหน่วย (per-unit voltage) ตามสมการ

$$P(V) = R_{\text{base}}(Z \cdot V^2 + I \cdot V + P), \quad Z + I + P = 1(7)$$

โดยองค์ประกอบ Z (impedance) แปรผันตาม V^2 , องค์ประกอบ I (current) แปรผันตาม V และองค์ประกอบ P (power) คงที่ มาตรวัดในการประเมินนี้ตั้งสัดส่วน impedance ไว้ที่ 0.20 ($ZIP_IMPEDANCE_FRACTION=0.20$) และตรึงแรงดันให้อยู่ในช่วง $[0, 1.5]$ ต่อหน่วยก่อนคำนวณ ส่วนกำลังผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์คำนวณด้วย pvlib [32] โดยใช้แบบจำลองท้องฟ้าใส (clear-sky) แบบ Ineichen ร่วมกับแบบจำลอง PWatts สำหรับกำลังไฟฟ้ากระแสตรง แล้วลดทอนด้วยตัวประกอบสภาพอากาศ (weather derate factor) เช่น เมฆมาก (cloudy) คูณ 0.42 และมีเมฆบางส่วน (partly cloudy) คูณ 0.72 หากไม่มี pvlib ระบบจะถอยไปใช้โปรไฟล์การผลิตแบบฟังก์ชันเป็นค่าสำรอง


เพื่อให้การจำลองทำซ้ำได้ (deterministic) มาตรวัดแต่ละตัวสุ่มสัญญาณรบกวนจากสตรีมเฉพาะของตน โดยเพาะค่าเริ่มต้น (seed) ของตัวสุ่มจากการ XOR ระหว่าง seed รวมของระบบกับไจเจสต์ SHA-256 ของรหัสมาตรวัด ทำให้การเพิ่มหรือลบมาตรวัดหนึ่งตัวไม่ทำให้ค่าอ่านของมาตรวัดตัวอื่นเคลื่อน ผลลัพธ์ต่อหนึ่งรอบคือเรคคอร์ดค่าอ่านพลังงาน (EnergyReading) ที่บรรจุพลังงานที่ผลิต พลังงานที่ใช้ พลังงานส่วนเกิน (surplus) และพลังงานส่วนขาด (deficit) เป็นหน่วย kWh ที่ไม่เป็นลบ พร้อมความยาวช่วงเวลา (interval) ของรอบนั้น ก่อนส่งออก มาตรวัดแต่ละตัวมีไจด์ลักซ์ Ed25519 เฉพาะตัว (per-meter key) ที่สร้างขึ้นแบบกำหนดได้จาก SHA-256 ของ `secret:meter_id` แล้วลงนามบนสายอักขระตามแบบแผน (canonical string) รูปแบบ `device_id:kwh:timestamp_ms` ส่งออกเป็นสายเซ็น base58 ทำให้ Aggregator Bridge ตรวจสอบที่มาของค่าอ่านได้รายจุดโดยไม่ต้องเก็บกุญแจลับของมาตรวัดไว้ที่ส่วนกลาง

2) Grid Simulation

ในแต่ละรอบเวลา (tick) เมื่อรวบรวมค่าอ่านของมาตรวัดทุกตัวแล้ว ระบบจะคำนวณการอัดกำลังสุทธิ (net power injection) ของแต่ละ bus จากผลต่างระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้า แล้วแก้ปัญหา power flow เพื่ออัปเดตสถานะโครงข่าย ได้แก่ แรงดันต่อหน่วยของ bus, การไหลของกำลังในสาย (line flow), กำลังสูญเสีย (power loss) และระดับการใช้งานของสาย (line utilization) ตัวแก้หลักใช้ pandapower [33] แบบ backward/forward sweep (BFSW) ซึ่งเป็นการแก้ AC power flow แบบแม่นยำสำหรับโครงข่ายจำหน่ายแบบรัศมี (radial distribution) และเมื่อ pandapower ไม่พร้อมใช้งานหรือการคำนวณไม่ลู่เข้า (non-convergence) ระบบจะถอยไปใช้ตัวแก้แบบประมาณ DistFlow เป็นค่าสำรองเพื่อให้การจำลองดำเนินต่อไปได้

นอกจากการแก้ power flow พื้นฐาน ชั้น grid simulation ยังจำลองกลไกควบคุมแรงดันและเหตุการณ์ผิดปกติของโครงข่ายจำหน่าย ได้แก่ การตอบสนองของอินเวอร์เตอร์แบบ volt-watt และ volt-VAR การปรับแทปหม้อแปลงแบบ on-load tap changer (OLTC) การฉีดความผิดปกติ (fault injection) ที่สาย bus หรือหม้อแปลง และการสับตัวเชื่อมต่อโยง (tie-switch) เพื่อถ่ายโอนโหลด ทำให้ชุดข้อมูลที่ส่งออกไปยัง Aggregator Bridge สะท้อนพฤติกรรมเชิงฟิสิกส์ของโครงข่ายภายใต้สภาวะการทำงานและสภาวะผิดปกติที่หลากหลาย มิใช่เพียงค่าพลังงานที่สุ่มขึ้นอย่างอิสระ ทั้งนี้ความสามารถด้านฟิสิกส์ของโครงข่ายข้างต้น (volt-VAR, OLTC, fault injection และ tie-switch) เป็นส่วนหนึ่งของชุดจำลอง แต่ยังไม่ได้ใช้เป็นตัวแปรในการประเมินที่รายงานในบทความนี้ ซึ่งวัดเฉพาะอัตราการรับค่าอ่านที่ถี่จนเกินไป ต้นทุนการชำระบนเซน และอัตราการจับคู่ (ดูหัวข้อ VIII) การประเมินผลกระทบของเงื่อนไข Grid stability เหล่านี้ต่อการจับคู่และการชำระจึงเป็นงานในอนาคต

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและรับรองที่มาของข้อมูล Aggregator Bridge รับข้อมูลมาตรวัดความถี่สูงแบบเวลาจริงแล้วกระจายผ่าน Redis Streams ที่แบ่งตามโซน (zone-partitioned) สำหรับการเฝ้าระวังสถานะโครงข่ายแบบพลวัต พร้อมรวมค่าอ่านเป็นหน้าต่างเวลา 15 นาทีเพื่อใช้ในการประเมินกำลังการผลิตและการสั่งการ (dispatch) ในชั้น Backend รูปแบบข้อมูลมาตรวัดเป็นไปตามมาตรฐาน DLMS/COSEM (IEC 62056) โดยถอดรหัสส่วน payload แบบ Binary ด้วย AES-256-GCM และเผยแพร่ต่อในรูปแบบ JSON นอกจากนี้ ระบบรับประกันความไม่ปฏิเสธเชิงรหัสวิทยา (Cryptographic Non-repudiation) ด้วยการตรวจสอบลายเซ็นเข้ารหัสแบบอสมมาตร Ed25519 ทั้งแบบค่าอ่านรายจุดและแบบกลุ่ม (Batch) ก่อนรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ในต้นแบบปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางสร้าง Settlement Attestation บนเซนโดยตรงจากชั้นมาตรวัด ซึ่งเป็นแนวทางที่เปิดไว้สำหรับงานในอนาคต เส้นทางกระจายข้อมูลของ Aggregator Bridge สรุปไว้ใน รูปที่ 4

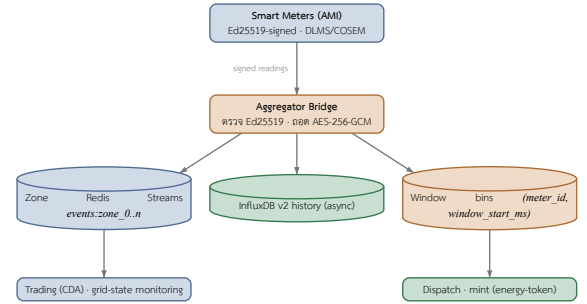

รูปที่ 4. Aggregator Bridge telemetry dissemination: verified readings fan out to zone-partitioned Redis Streams (realtime), an InfluxDB history sink (async, fire-and-forget), and 15-min aggregation windows keyed by (meter_id, window_start_ms). Each sink sits above the consumer it feeds; the InfluxDB history sink is terminal.


D. Consortium Network

เครือข่ายบล็อกเชนในระบบนี้ออกแบบเป็น Consortium Network ภายใต้สมมติฐานการกำกับดูแลแบบ Proof of Authority (PoA) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ IV ส่วนนี้จึงเน้นรายละเอียดการออกแบบเครือข่ายและการกำกับดูแลเป็นหลัก การออกแบบทำให้ผู้ตรวจสอบบล็อกเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบหรือได้รับยินยอมจาก DSO เช่น ผู้ให้บริการรวบรวมโหลด (Load Aggregator) หน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต เหตุผลหลักในการเลือก PoA คือ Network Governance ที่ควบคุมได้ง่ายกว่าเครือข่ายสาธารณะ เช่น Solana Mainnet, Ethereum และความเหมาะสมต่อข้อกำหนดด้าน Regulatory compliance และ cost predictability สำหรับการทดลองหรือใช้งานในระบบพลังงานที่ต้องประมาณต้นทุนธุรกรรมได้ล่วงหน้า [15], [34] สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ PoA ในที่นี้เป็นชั้น governance และการควบคุมสิทธิ์การเข้าร่วม (admission control) ไม่ใช่การแทนที่กลไกฉันทามติระดับ Layer 1 ของเครือข่าย Solana-compatible ซึ่งยังคงอาศัย Proof of History (PoH) ร่วมกับ Tower BFT ในการเรียงลำดับและประกาศสิ้นสุดบล็อก (finality) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ IV

นโยบายด้านสิทธิ์และการกำกับดูแลถูกบังคับใช้ผ่านโปรแกรม governance บนเซน ซึ่งครอบคลุมสามกลไกหลัก กลไกแรกคือการกำกับหน่วยงานผู้มีสิทธิ์หลัก (PoA authority) ผ่านการโอนสิทธิ์แบบสองขั้นตอน (two-step handover) โดย propose_authority_change ให้ผู้มีสิทธิ์ปัจจุบันกำหนด pending authority พร้อมเวลาหมดอายุ และ approve_authority_change ต้องถูกเรียกโดย pending authority เองเพื่อรับโอน ทำให้ไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์ให้บัญชีที่ไม่ยินยอมหรือผิดพลาดได้ และอนุญาตให้มีค่าขอเปลี่ยนค่าได้เพียงรายการเดียวต่อครั้ง กลไกที่สองคือการควบคุม allow-list ของ Aggregator ที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามค่าอ่านผ่าน admit_aggregator และ revoke_aggregator กลไกที่สามคือการลงคะแนนแบบ DAO ผ่าน create_proposal, cast_vote และ execute_proposal สำหรับปรับพารามิเตอร์เชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโซน (zone_config) ได้แก่ incentive multiplier, wheeling charge, loss factor และ maintenance mode

การลงคะแนนใช้น้ำหนักตามกำลังการผลิตสะสมของมาตรวัด (stake-by-generation) โดยน้ำหนักของผู้ลงคะแนนคำนวณเป็น $w = \max(100, \frac{\text{total generation}}{1000})$ กล่าวคือทุก 1,000 kWh ของการผลิตสะสมเทียบเท่าหนึ่งหน่วยน้ำหนัก โดยมีค่าขั้นต่ำ 100 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายเล็กยังมีเสียง การกันลงคะแนนซ้ำใช้บัญชี vote record แบบ PDA ต่อคู่ (proposal, voter) หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งเสียง เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาลงคะแนน execute_proposal จะสรุปผลแบบอัตโนมัติ ข้อเสนอจะผ่าน (Passed) ก็ต่อเมื่อผลรวมคะแนนถึงเกณฑ์องค์ประชุมขั้นต่ำ (min_quorum_votes ที่กำหนดใน poa_config) และคะแนนเห็นด้วยมากกว่าคะแนนไม่เห็นด้วย มิฉะนั้นถือว่าตกไป (Rejected) จึงป้องกันการเปลี่ยนพารามิเตอร์ด้วยผู้ลงคะแนนจำนวนน้อยเกินไป

ความแตกต่างจาก Solana public mainnet คือเครือข่ายนี้ไม่เปิดให้ validator ภายนอกเข้าร่วมแบบ permissionless และสามารถกำหนดนโยบายด้านสิทธิ์ การอัปเดตโปรแกรม และการเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของโครงการได้ อย่างไรก็ตาม execution layer ยังคงอ้างอิงสถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine และ Sealevel parallel runtime เพื่อให้ธุรกรรมที่ไม่ใช่ account เดียวกันสามารถประมวลผลแบบขนานได้ ค่า slot time ใกล้ 400 ms และ compute budget ที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเป้าหมายเชิงออกแบบที่อ้างอิงเอกสาร Solana ไม่ใช่ผลวัดของเครือข่าย permissioned การแบ่งบทบาทของชั้นกำกับดูแลแบบ PoA (admission control) ออกจากชั้นฉันทามติระดับ Layer 1 ที่ยังคงอาศัย PoH สำหรับการเรียงลำดับเวลาและ Tower BFT สำหรับการลงมติและประกาศ finality แสดงในรูปที่ 5 [26]

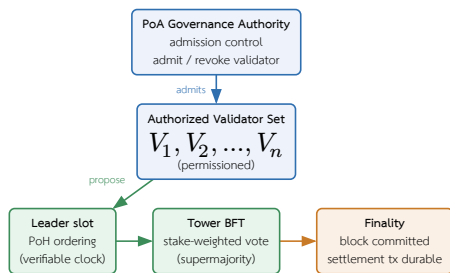

รูปที่ 5. Separation of concerns in the consortium network (illustrative): the PoA layer governs admission control over an authorized validator set, while Layer 1 consensus is unchanged — PoH provides verifiable time ordering and Tower BFT provides stake-weighted voting and finality. Roles, not measured throughput.

ในระดับเครือข่ายดังกล่าวต้องกำหนดอย่างน้อยห้ารายการก่อนนำไปใช้งานจริง ได้แก่ จำนวน Validator และหน่วยงานเจ้าของโหนด วิธีผูก identity กับกุญแจ Validator นโยบายเพิ่มหรือลบ Validator กระบวนการอัปเดตโปรแกรมหรือ genesis/configuration และ fault model ที่ยอมรับได้ บทความนี้จึงถือว่า PoA Solana-compatible network เป็นสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมของระบบจำลอง ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการปรับแต่ง consensus ของ Solana public network แล้ว

E. Smart Contract Programs

Smart Contract แบ่งออกเป็นหลายโปรแกรมตามความรับผิดชอบ ได้แก่ registry, trading, oracle, energy-token, governance และ treasury รวมถึงโปรแกรมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ (blockbench และ tpc-benchmark) ซึ่งพัฒนาด้วย Anchor Framework เพื่อกำหนด account validation, instruction handler และ Event log อย่างเป็นระบบ โปรแกรม registry มี register_user และ register_meter สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้และ Smart Meter ส่วนโปรแกรม trading มี create_sell_order และ create_buy_order (รวมถึง submit_limit_order และ submit_market_order) สำหรับส่งคำสั่งขายและซื้อพลังงาน, match_orders และ clear_auction สำหรับจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ Backend เสนอมา, settle_offchain_match และ execute_atomic_settlement สำหรับชำระธุรกรรมแบบ atomic settlement โดย settle_offchain_match จะตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและใช้ order nullifier เพื่อป้องกันการส่งซ้ำ และโปรแกรม energy-token มี mint_generation และ mint_to_wallet สำหรับสร้าง energy token ที่ต้องผ่านการร่วมลงนามของ REC certifying


authority (Renewable Energy Certificate) โดย mint_generation ใช้คีย์ (meter_id, ช่วงเวลา settlement) เพื่อรับประกัน idempotency ต่อหนึ่งหน้าต่างเวลา และ burn_tokens สำหรับเผา energy token ผ่านคำสั่ง SPL นอกจากนี้ โปรแกรม oracle มี submit_meter_reading สำหรับรับค่าอ่านจาก AMI, trigger_market_clearing สำหรับกำหนดขอบเขตหน้าต่างเวลา 15 นาที (900 วินาที) และ aggregate_readings สำหรับรวมตัวนับค่าอ่านที่ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบ ลำดับเวลาของหน้าต่างรวมข้อมูลและการเคลียร์ตลาดแสดงในรูปที่ 7 โปรแกรม governance ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุมแบบ PoA สำหรับการรับรองและเพิกถอน Renewable Energy Certificate (REC) การกำกับสิทธิ์ผู้มีอำนาจ การจัดการ allow-list ของ aggregator และการลงคะแนนแบบ DAO (โครงสร้างบัญชีและบทบาทชั้นควบคุมอธิบายในหัวข้อ VI.E.2 รายละเอียดการกำกับดูแลเครือข่ายในส่วน Consortium Network) โปรแกรม treasury จัดการการ stake โทเคน GRX การจ่ายรางวัล และการรักษาค่าจริงของ THBC stablecoin ผ่านคำสั่งเช่น stake_grx, unstake_grx, claim_rewards, swap_grx_for_thbc, redeem_thbc_for_grx และ record_settlement ที่เรียกผ่าน Cross-Program Invocation (CPI) จากโปรแกรม trading ส่วนโปรแกรม blockbench และ tpc-benchmark ใช้รับ workload มาตรฐาน ได้แก่ Blockbench micro-benchmark, YCSB, SmallBank และ TPC-C สำหรับการประเมินประสิทธิภาพบนเครือข่าย Solana-compatible [25], [35] รหัสโปรแกรมบนเซต (program ID) ของโปรแกรมหลักทั้งหมดซึ่งประกาศด้วย declare_id! สรุปไว้ในตารางที่ VI

ตารางที่ VI

On-chain program identities (Anchor *declare_id!*) of the six core programs on the Solana-compatible consortium network. These deterministic addresses pin the deployed artifact for reproducibility.


โปรแกรม	Program ID (<i>declare_id!</i>)
registry	FcSd5x4X1nzJMKLZC4tMZxNq1ipLrGsEFeoH8N4mvJX7
trading	CnWDEUhtvSixeLSyViWgAnnu9YouBAYVGcrrFmls9WcX
oracle	64Vgos61STZ8pW9NnHi2iGtXMTQr7NqBoMorK6Zg8RJU
energy-token	6FZKcVKCLFSNLmXypFJGU4K14xUBnxNW9VAuKGhmjGjGX
governance	FokVuBSPXP11aeL7VZWD8n8aVAhWqVpyPZETToSxdvTS
treasury	FfxSQYKUmX9NGdCC9TDPmZSYjWYE1h4ruu3JatzHN5Tn

โครงสร้างบัญชีใช้ Program Derived Address (PDA) เพื่อแยก state ของระบบออกเป็นบัญชีย่อยตาม seed เฉพาะ เช่น registry และ user account, meter account, market และ market_shard, order และ trade record, escrow, order nullifier สำหรับป้องกันการส่งซ้ำ, oracle_data และ mint authority (gen_mint, thbc_mint) การใช้ PDA ทำให้โปรแกรมตรวจสอบ ownership และ deterministic address ของบัญชีได้โดยไม่ต้องพึ่ง private key ของบัญชี state แต่ละรายการ งานที่ใช้ทรัพยากรสูง เช่น การคำนวณราคาแบบซับซ้อน การจับคู่ order book ขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ Grid stability จึงถูกย้ายไปทำใน Backend และ Aggregator Bridge ก่อนส่งผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้วเข้าสู่ Smart Contract เพื่อให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้าน compute ของธุรกรรม [27], [36] โดยกลไกจับคู่คำสั่งใน Trading Service ใช้อัลกอริทึม Continuous Double Auction (CDA) แบบ price-time priority ที่แบ่ง order book ตามโซนและคำนึงถึงข้อจำกัดการไหลของพลังงาน (wheeling และ loss) ก่อนส่งคู่คำสั่งที่จับคู่แล้วไปชำระแบบ atomic บน Smart Contract รายละเอียดสูตรการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมอธิบายในหัวข้อ V.A ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมทั้งหมดแบ่งเป็นสองชนิด คือการเรียกข้ามโปรแกรม (Cross-Program Invocation: CPI) ที่เขียนสถานะ และการอ่านสถานะแบบควบคุม (control-plane read) ที่โปรแกรมหนึ่งอ่านบัญชีของอีกโปรแกรมเพื่อกำหนดสิทธิ์การทำงานโดยไม่เรียก CPI ดังสรุปในรูปที่ 6

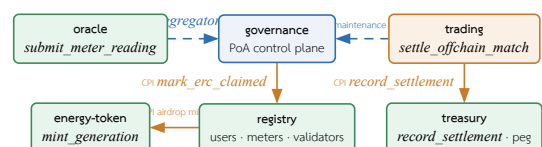

รูปที่ 6. Inter-program relationships among the six Anchor programs. Solid arrows are Cross-Program Invocations that write state (governance→registry on ERC issue, registry→energy-token on airdrop, trading→treasury on settlement). Dashed arrows are control-plane reads

with no CPI: trading reads **governance** for the maintenance gate and ERC validity, and oracle validates an admitted-aggregator entry before accepting a reading. Governance (blue) is the policy source; trading (orange) initiates on-chain settlement.

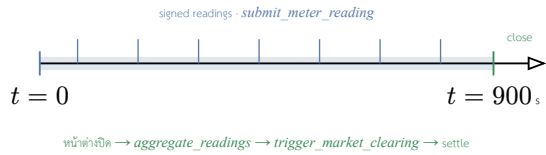

รูปที่ 7. Market-clearing timeline: signed meter readings ingest continuously over the 15-minute (900 s) aggregation window; at window close the oracle aggregates readings, triggers clearing, and the matched pair is settled on-chain.

1) Trading: วงจรคำสั่งซื้อขายและ escrow บนเชน

โปรแกรม trading จัดการวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อขายและบัญชี escrow บนเชน เสริมกับเส้นทางการชำระในหัวข้อ IV ผู้ใช้สร้างคำสั่งผ่าน create_sell_order และ create_buy_order (รวมถึง submit_limit_order และ submit_market_order) ซึ่งสร้างบัญชี Order แบบ PDA รายการสั่งที่ผูกกับเจ้าของ พร้อมกำหนดอายุคำสั่ง (expires_at) ไว้ที่ 24 ชั่วโมง (86,400 วินาที) นับจากเวลาสร้าง ทั้งนี้คำสั่งขายต้องอ้างใบรับรอง ERC ที่ยังไม่หมดอายุก่อนจึงจะสร้างได้ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับด้วย REC ในหัวข้อ VI.E.2 ก่อนเข้าสู่ตลาด ผู้ใช้ฝากโทเคนเข้าบัญชี escrow ผ่าน deposit_escrow และถอนคืนส่วนที่ไม่ถูกใช้ผ่าน withdraw_escrow โดยบัญชี escrow เป็น SPL token account ภายใต้ PDA ที่ลงนามโดย market_authority

การจับคู่คำสั่งมีสองเส้นทางที่เสริมกัน เส้นทางแรกคือเครื่องจับคู่ในชั้น off-chain (trading-engine) ที่รับ CDA แบบ price-time priority เหนือสมุดคำสั่งทั้งโซนด้วยปริมาณงานสูง (ดูหัวข้อ V.C และอัตราที่วัดได้ในหัวข้อ VIII.D) เส้นทางที่สองคือคำสั่ง match_orders บนเชนที่ตรวจและบันทึกการจับคู่รายคู่โดยแต่ละเฉพาะบัญชี Order สองรายการกับ zone_market แล้วเขียน trade record โดยไม่เคลื่อนย้ายโทเคน จึงมีต้นทุน compute ต่ำ (ดูรูปที่ 11) ส่วนคำสั่ง cancel_order ลบคำสั่งที่ยังค้างในสมุด

บัญชีระดับตลาดถูกแยกออกเป็นบัญชี zone_market รายโซนที่เก็บความลึกของสมุดคำสั่ง (order book depth) ความจุสายส่ง (capacity) และการไหลที่ผูกพันแล้ว (committed_flow) แยกออกจากบัญชี Market กลาง เพื่อให้การส่งคำสั่งและการบังคับเบรกตามการไหลข้ามโซนขนานกันได้ตามแบบ Sealevel (ดูหัวข้อ VI.E.7) เมื่อคู่คำสั่งผ่านการจับคู่แล้วจะถูกส่งไปชำระแบบ atomic ผ่าน settle_offchain_match ตามแบบจำลองการชำระในหัวข้อ IV

2) Governance Program: ชั้นควบคุม PoA บนเชน

โปรแกรม governance ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุม (control plane) แบบ Proof of Authority บนเชน ออกแบบเป็นโปรแกรมเดียวที่รวม 20 instruction แบ่งตามหน้าที่เป็นห้าระบบย่อย (กลุ่มคำสั่งหลัก 19 รายการ รวมกับคำสั่งสืบค้นสถิติ get_governance_stats อีกหนึ่งรายการ) จุดสำคัญเชิงสถาปัตยกรรมคือ governance ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยว แต่เป็นแหล่งความจริง (source of truth) ที่โปรแกรมอื่นบนเชนอ่านสถานะไปกำหนดพฤติกรรมของตน กล่าวคือ governance บันทึก “นโยบาย” ขณะที่ trading และ oracle เป็นผู้ “บังคับใช้” นโยบายนั้น ณ ขอบเขตของโปรแกรมตนเอง ระบบย่อยทั้งห้าประกอบด้วย

- ระบบสิทธิ์ผู้มีอำนาจ (Authority): initialize_governance สร้างบัญชี singleton เริ่มต้น และการโอนสิทธิ์ทำแบบสองขั้นตอน propose_authority_change → approve_authority_change โดยผู้รับโอนต้องลงนามเอง พร้อม cancel_authority_change และเวลาหมดอายุ 48 ชั่วโมง ไม่มีเส้นทางโอนสิทธิ์แบบขั้นตอนเดียว (อธิบายเพิ่มในหัวข้อ VI.D)
- ระบบควบคุมพารามิเตอร์ (Config gates): update_governance_config (เปิด/ปิดการตรวจ ERC และการโอน), update_erc_limits, set_maintenance_mode (สวิตช์หยุดทั้งระบบ), update_authority_info และ set_oracle_authority ทุกคำสั่งต้องลงนามโดย authority
- ระบบใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (ERC certificates): issue_erc ตรวจสอบนโยบายใน GovernanceConfig แล้วเรียก Cross-Program Invocation (CPI) ไปยัง registry เพื่อทำเครื่องหมายว่าพลังงานถูกอ้าง

สิทธิ์แล้ว (mark_erc_claimed) ร่วมกับ validate_erc_for_trading, transfer_erc และ revoke_erc

- ระบบลงคะแนน DAO: create_proposal → cast_vote (ถ่วงน้ำหนักตามกำลังผลิต) → execute_proposal โดยจำกัดให้แค่เฉพาะพารามิเตอร์ของ ZoneConfig ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่แต่ต้องอำนาจ PoA (รายละเอียดการถ่วงน้ำหนักและองค์ประกอบในหัวข้อ VI.D)

- ระบบ allow-list ของ Aggregator: admit_aggregator และ revoke_aggregator (เฉพาะ authority) ซึ่งแต่ละรายการคือบัญชี PDA เฉพาะ ทำหน้าที่รับเข้า (admission) โหนด validator นอกเชนที่ละราย

บัญชีสถานะ (state account) ของโปรแกรมเป็นบัญชี PDA ที่กำหนด address ได้แบบ deterministic จาก seed เฉพาะ ดังสรุปในตารางที่ VII

ตารางที่ VII

บัญชีสถานะ (PDA) ของโปรแกรม governance: seed และข้อมูลที่เก็บ บัญชี GovernanceConfig เป็น singleton ตรงขนาดคงที่ 405 ไบต์เพื่อรองรับการอัปเดต ขณะที่บัญชีที่เหลือสร้างหนึ่งรายการต่อหนึ่งเอนทิตี (per-cert / per-node / per-zone / per-proposal).

บัญชี (PDA)	Seed	เก็บข้อมูล
GovernanceConfig	[poa_config]	singleton: authority, pending_authority, นโยบาย ERC, maintenance flag, min_quorum_votes และตัวนับ
ErcCertificate	[erc_certificate, cert_id]	REC: owner, พลังงาน (kWh), สถานะ, วันหมดอายุ
AggregatorEntry	[aggregator, pubkey]	โหนด validator นอกเชนที่ถูก admit (allow-list)
ZoneConfig	[zone_config, zone_id]	พารามิเตอร์รายโซน: wheeling charge, incentive, loss factor
Proposal	[proposal, zone, id]	ข้อเสนอ DAO: พารามิเตอร์เป้าหมาย, คะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย, สถานะ, เวลาหมดอายุ
VoteRecord	[vote, proposal, voter]	การลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อคู่ (proposal, voter)

จุดที่ทำให้ governance มีสถานะเป็น control plane อย่างแท้จริงคือวิธีที่โปรแกรมอื่นบริโภคนโยบายของมัน โปรแกรม trading อ่านบัญชี GovernanceConfig ในทุกคำสั่งสร้างคำสั่งซื้อขาย แล้วเรียก is_operational() เพื่อปิดกั้นการทำงานเมื่อระบบอยู่ในโหมดบำรุงรักษา (maintenance) พร้อมตรวจสอบความพร้อมของ ERC ก่อนรับคำสั่งขาย ขณะที่โปรแกรม oracle ตรวจสอบบัญชี AggregatorEntry เพื่ออนุญาตเฉพาะโหนดที่ถูก admit แล้ว (หรือ chain bridge ที่กำหนดไว้) ให้ส่งค่าอ่านผ่าน submit_meter_reading ได้ ทั้งสองกรณีเป็นการอ่านสถานะแบบ read-only ด้วยการ deserialize บัญชีเองและตรวจ owner กับ address ของ PDA โดยไม่เรียก CPI ซึ่งหลีกเลี่ยงต้นทุนของ CPI และทำให้การบังคับใช้นโยบาย (gating) เป็นเพียงการตรวจบัญชีที่ส่งเข้ามาในธุรกรรมนั้น ในแง่นี้บัญชี AggregatorEntry จึงเป็นบันทึกบนเชนของการรับเข้าโหนด validator นอกเชน ที่ถูกบังคับใช้จริง ณ จุดที่ oracle รับค่าอ่านเข้าสู่ระบบ

โครงสร้างนี้สะท้อน PoA สองชั้นที่แยกจากกัน ได้แก่ ชั้นปฏิบัติการ (operational) ที่กำหนดว่าใครได้รับอนุญาตให้รับ validator บนเครือข่าย permissioned และชั้นแอปพลิเคชัน (application-layer) ที่ GovernanceConfig.authority ควบคุมสิทธิ์การบริหารโปรแกรม โดย DAO ถูกจำกัดอำนาจ (power-bounded) ให้ปรับได้เฉพาะพารามิเตอร์ของโซน ไม่สามารถยึดอำนาจ authority หรือแก้ allow-list ของ validator ได้ นอกจากนี้บัญชี GovernanceConfig ยังถูกตรงขนาดไว้คงที่ที่ 405 ไบต์พร้อมพื้นที่สำรอง (_reserved) สำหรับการอัปเดต ทำให้เพิ่มฟิลด์ใหม่ได้โดยไม่ต้องย้าย (migrate) บัญชีเดิม ซึ่งเป็นวินัยด้านการออกแบบที่จำเป็นเมื่อโปรแกรมอื่นต่างพึ่งพา layout ของบัญชีนี้ในการ deserialize เอง

วงจรชีวิตของใบรับรอง ERC ออกแบบรอบคุณสมบัติห้ามอ้างสิทธิ์ซ้ำ (anti-double-claim) ก่อนออกใบรับรอง คำสั่ง issue_erc คำนวณพลังงานที่ยังไม่ถูกอ้างสิทธิ์เป็น unclaimed = total_generation - claimed_erc_generation - settled_net_generation แบบ saturating แล้วบังคับว่าปริมาณที่ขอออกต้องไม่เกินค่านี้ (energy_amount ≤ unclaimed) มิฉะนั้นปฏิเสธ พร้อมตรวจนโยบายจาก GovernanceConfig ผ่าน can_issue_erc() (ระบบต้องอยู่ในสถานะ

ทำงานและเปิดการตรวจ ERC และปริมาณต้องอยู่ในช่วง `min_energy` ถึง `max_erc` เมื่อผ่านเงื่อนไข โปรแกรมเรียก CPI ไปยัง registry เพื่อเพิ่มตัวนับพลังงานที่ถูกอ้างสิทธิ์ (`mark_erc_claimed`) ทำให้พลังงานหน่วยเดียวกันถูกรับรองซ้ำไม่ได้ ในบริบทที่ออกใหม่มีสถานะ `Valid` แต่ตั้งค่า `validated_for_trading` เป็นเท็จจนกว่าจะผ่านคำสั่ง `validate_erc_for_trading` (ต้องอยู่ในสถานะทำงาน สถานะ `Valid` และยังไม่หมดอายุ) ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในบริบทจะนำไปค้าคำสั่งซื้อขายได้ ส่วน `revoke_erc` และ `transfer_erc` ควบคุมการเพิกถอน (กันการเพิกถอนซ้ำ) และการโอนสิทธิ์ (อนุญาตเฉพาะเมื่อเปิดการโอนในบริบทหรือเป็นการโอนจากผู้ส่งออก) โดยทุก handler ปรับปรุงตัวนับรวมใน `GovernanceConfig` (จำนวนในบริบทที่ออก/ตรวจ/เพิกถอน และพลังงานสะสมที่รับรอง)

วงจรข้อเสนอ DAO มีการป้องกันหลายชั้นนอกเหนือจากการถ่วงน้ำหนักเสียงตามกำลังผลิต (อธิบายในหัวข้อ VI.D) คำสั่ง `create_proposal` ปฏิเสธช่วงเวลาคณะแทนที่ไม่เป็นบวก และบังคับว่าผู้เสนอต้องเป็นเจ้าของมาตรวัดที่อ้างอิง โดยอ่านบัญชี `MeterAccount` แบบ zero-copy แล้วตรวจว่า `meter.owner` ตรงกับบัญชี คำสั่ง `cast_vote` รับเฉพาะเมื่อข้อเสนออยู่ในสถานะ `Active` และเวลายังไม่เลย `expires_at` มิฉะนั้นปฏิเสธด้วย `ProposalExpired` และผู้ลงคะแนนต้องเป็นเจ้าของมาตรวัดเช่นกัน การลงคะแนนซ้ำถูกกันด้วยบัญชี `VoteRecord` PDA ต่อคู่ (proposal, voter) ซึ่งการสร้างบัญชีครั้งที่สองจะล้มเหลวเพราะบัญชีมีอยู่แล้ว คำสั่ง `execute_proposal` บังคับให้เวลาผ่าน `expires_at` ก่อน แล้วสรุปผลอัตโนมัติ คือถ้าผลรวมเสียงต่ำกว่าองค์ประชุม (`min_quorum_votes`) ถือว่าตกไป ถ้าถึงองค์ประชุมและเสียงเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วยจึงผ่าน (กรณีเสียงเท่ากันถือว่าตก) และเมื่อผ่านจะปรับได้เฉพาะพารามิเตอร์ `ZoneConfig` สี่รายการเท่านั้น ได้แก่ `incentive_multiplier`, `wheeling_charge`, `loss_factor` (ต้องเป็นค่าบวก) และ `maintenance_mode` ต่อกำหนดค่าของ DAO

กลไก `maintenance` แสดงคุณสมบัติของสวิตช์หยุดทั้งระบบ (system-wide kill switch) ผ่านการเขียนบัญชีจุดเดียว เมื่อ `authority` เรียก `set_maintenance_mode(true)` ค่า boolean เพียงค่าเดียวบนบัญชี singleton `GovernanceConfig` จะพลิก ส่งผลให้ทุกคำสั่งสร้างคำสั่งซื้อขายในโปรแกรม `trading` ทุกโซนถูกปฏิเสธด้วย `MaintenanceMode` ทันทีโดยไม่ต้อง deploy โปรแกรม `trading` ใหม่ ทั้งนี้การอ่านฝั่ง `trading` ข้ามดิสมิเนเตอร์ (`discriminator`) 8 ไบต์แรกของบัญชีแล้วถอดรหัส Borsh ตาม layout ของ struct โดยตรง การ gate จึงหน่วงต่อการเปลี่ยนดิสมิเนเตอร์ของบัญชี `governance` ได้ดีราบไคที่ลำดับฟิลต์ไม่เปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับการตรึงขนาดบัญชีและพื้นที่สำรองที่กล่าวไว้ข้างต้น

3) Registry: การลงทะเบียนและหลักประกันของ Validator

โปรแกรม `registry` เป็นทะเบียนกลางของผู้ใช้ มาตรวัด และผู้ตรวจสอบ (`validator`) คำสั่ง `register_user` และ `register_meter` สร้างบัญชี `UserAccount` และ `MeterAccount` แบบ zero-copy ที่ผูกกับเจ้าของผ่าน PDA นอกจากพบพาทะเบียนแล้ว โปรแกรมนี้ยังถือหลักประกัน (`security bond`) ของผู้ตรวจสอบ โดย `register_validator` กำหนดให้ต้องวางเงินค่า (`stake`) GRX ขั้นต่ำ 10,000 GRX (`MIN_VALIDATOR_STAKE`) ก่อนได้รับสถานะ `validator` ขณะที่ `stake_grx` โอน GRX เข้าคลังกลางและมีช่วงรอถอน (`cooldown`) 24 ชั่วโมง เมื่อผู้ตรวจสอบประพฤติผิด คำสั่ง `slash_validator` ที่ลงนามโดย `authority` แบบ PoA จะหักหลักประกันแบบปรับตามความรุนแรง คือ `slash = [bond × slash_bps / 10000]` โดยจ่ายชดเชยผู้เสียหายไม่เกินความเสียหายที่พิสูจน์ได้ (`compensation = min(slash, proven_loss)`) และส่วนที่เหลือเข้ากองทุน `slash` เพื่อตัดแรงจูงใจการกล่าวหาเพื่อหวังรางวัล การหักเพิ่มจำนวนเปลี่ยนสถานะเป็น `Slashed` (ถาวร ห้ามลงทะเบียนซ้ำ) ส่วนการหักบางส่วนจนต่ำกว่าขั้นต่ำเปลี่ยนเป็น `Suspended` (กู้คืนได้ด้วยการเติมเงินค่า) กลไก `stake-and-slash` นี้เป็นแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เสริมการควบคุมการเข้าร่วมแบบ PoA นอกจากนี้การมอบโทเคนเริ่มต้น 10 GRX แก่ผู้ใช้ใหม่ถูกแยกออกจาก `register_user` ไปเป็นคำสั่ง `claim_airdrop` ต่างหาก (เรียก CPI ไปยัง `energy-token` เพื่อ `mint` โดยลงนามด้วย PDA ของ `registry`) เพื่อให้การลงทะเบียนไม่ล้มเหลวทั้งธุรกรรมหากการ `mint` มีปัญหา

4) Oracle: การรับค่าอ่านแบบขนานและการเคลียร์ตลาด

โปรแกรม `oracle` รับค่าอ่านมาตรวัดเข้าสู่เซ่นผ่าน `submit_meter_reading` โดยออกแบบให้เขียนลงบัญชี `MeterState` รายมาตรวัด (`seed [meter, meter_id]`) ขณะที่บัญชี `OracleData` ส่วนกลางถูกอ่านอย่างเดียว ค่าอ่านของมาตรวัดต่างตัวจึงมีชุดบัญชีที่เขียน (`write set`) ไม่ทับซ้อนกันและประมวลผลแบบขนานได้ตามแบบจำลอง `Sealevel` อย่างไรก็ตามโค้ดระบุข้อจำกัดตามจริงว่า การขนานเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงนามจ่ายค่าธรรมเนียม (`fee payer`) ต่างกันเท่านั้น หากค่าอ่านหลายรายการใช้ผู้ลงนาม `gateway` เดียวกัน รายการเหล่านั้นยังถูกประมวลผลแบบลำดับเพราะบัญชีผู้จ่ายถูกล็อกเขียน ก่อนรับค่าอ่าน โปรแกรมตรวจความผิดปกติ (`anomaly`) ด้วยการตรวจช่วงค่าพลังงาน (`min/max`) และอัตราส่วนการผลิตต่อการใช้ ซึ่งคำนวณแบบจำนวนเต็มเพื่อเลี่ยงเลขทศนิยม ($produced \times 100 \leq max_ratio \times consumed$) ส่วนสิทธิ์การส่งค่าอ่านจำกัดเฉพาะ `chain bridge` ที่กำหนด หรือโหนดที่อยู่ใน `allow-list` ของ `governance` ผ่านการตรวจบัญชี `AggregatorEntry` ใน `authorize_node_caller` (ดูหัวข้อ VI.E.2) การเคลียร์ตลาดทำผ่าน `trigger_market_clearing` ที่บังคับให้ขอบหน้าต่าง `epoch` ตรงกับ 900 วินาที ($epoch_timestamp \% 900 == 0$) และบันทึก `last_cleared_epoch` เพื่อกันการเคลียร์ซ้ำหรือย้อนเวลา

5) Energy Token: การออกโทเคนแบบ Idempotent และการกำกับด้วย REC

โปรแกรม `energy-token` จัดการการสร้าง (`mint`) โทเคนพลังงานภายใต้การกำกับของคณะผู้รับรอง REC เส้นทางการ `mint` ทั้งสาม (`mint to wallet`, `mint generation`, `mint tokens direct`) บังคับให้ผู้ลงนามต้องอยู่ในชุดผู้รับรอง REC (สูงสุด 5 ราย) เมื่อมีการตั้งผู้รับรองไว้แล้ว (`rec_validators_count > 0`) จึงเป็นการร่วมลงนามของหน่วยรับรองพลังงานหมุนเวียนก่อนสร้างโทเคน คำสั่ง `mint_generation` ที่สร้างโทเคนจากการผลิตจริงรับประกันความไม่ซ้ำซ้อน (`idempotency`) ต่อหนึ่งหน้าต่างเวลา ด้วยบัญชี `GenerationMintRecord` รายคู่ (`meter_id`, `window_start_ms`) ที่สร้างแบบ `init_if_needed` และบังคับให้ขอบหน้าต่างตรงกับ 900,000 มิลลิวินาที โดยตั้งง `minted` เป็นจริงหลังการ `mint` สำเร็จเท่านั้น การเรียกซ้ำที่หน้าต่างเดิมจึงคืนค่าเป็น `no-op` และหากการ `mint` ล้มเหลว ulying เป็นเท็จทำให้ลองใหม่ได้ คำสั่ง `mint_tokens_direct` เป็นเป้าหมาย CPI ที่ `registry` เรียกเพื่อมอบโทเคนเริ่มต้น ขณะที่ `burn_tokens` เผาโทเคนผ่านคำสั่ง `SPL Token-2022` ทั้งนี้บัญชี `TokenInfo` ที่เก็บชุดผู้รับรองและตัวนับเป็นแบบ zero-copy เพื่อให้เส้นทางความถี่สูงอ่านได้โดยไม่ล็อกเขียน

6) Treasury: การบันทึกการชำระและการตรึงค่า THBC

โปรแกรม `treasury` เป็นปลายทาง CPI ของการบันทึกการชำระจากโปรแกรม `trading` และเป็นแผนการเงินของระบบ การบันทึกการชำระแบบกลุ่ม (`record_settlement_batch`) เขียนบัญชี `SettlementRecord` รายคู่ (`zone_id`, `batch_id`) ที่เก็บรากเมอร์เคิล (`merkle_root` ขนาด 32 ไบต์) มูลค่ารวม และภาษีมูลค่าเพิ่ม (`vat_amount`, `vat_rate_bps`) เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับตรวจสอบย้อนหลัง โดยรากเมอร์เคิลถูกชุดธุรกรรมในกลุ่มไวบนเซ่นขณะที่ใบไม้ (`leaf`) ของต้นไม้ถูกเก็บนอกเซ่น คำสั่งฐานนี้กระทบยอดรวมส่วนกลาง (`total_settled_thbc`) โดยตรง เพื่อรองรับการชำระพร้อมกันจำนวนมากโดยไม่ให้บัญชี `treasury` กลายเป็นคอขวด จึงมีคำสั่งแบบขนาน (`record_settlement_batch_sharded`) ที่บันทึก `SettlementRecord` เช่นเดิมแต่เพิ่มยอดลงบัญชีตัวสะสมรายชาร์ดแทนยอดรวมส่วนกลาง โดยแบ่งออกเป็น 16 ชาร์ด (`settle_shard_for(key) = key[0] \% 16`) แล้วกระทบยอดเข้าสู่ศูนย์กลางภายหลังด้วย `aggregate_settlement_shards` ด้านการตรึงค่า `stablecoin THBC` คำสั่ง `swap_grx_for_thbc` บังคับว่าอุปทานใหม่ต้องไม่เกินทุนสำรองที่ได้รับการรับรอง ($new_supply \leq attested_reserve$) และการรับรองต้องยังไม่หมดอายุ ($now - attestation_ts \leq attestation_ttl$) ส่วน `redeem_thbc_for_grx` จำกัดการไถ่ถอนไม่ให้เกินหลักประกันในคลัง ($grx_out \leq swap_vault.amount$) นอกจากนี้การวางเงินค่า GRX เพื่อรับรางวัลใช้ตัวสะสมแบบ `MasterChef` (`acc_reward_per_share` สเกลด้วย 10^{12}) ที่เพิ่มขึ้นตามรางวัลที่เติมเข้า ($\delta = amount \times ACC / total_staked$) และเมื่อมีการ `slash` หลักประกันจะถูกกระจายต่อให้ผู้วางเงินค่าที่เหลือผ่านการเพิ่มตัวสะสมเดียวกัน

7) การประมวลผลแบบขนานด้วย Sealevel และการแบ่งชาร์ต

รูปแบบการออกแบบบัญชีที่ปรากฏขึ้นในหลายโปรแกรมคือการใช้บัญชี PDA รายเอนทิตี เพื่อให้ธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันมีชุดบัญชีที่เขียนไม่ทับซ้อนและประมวลผลแบบขนานได้ตามแบบจำลอง Sealevel ของ Solana ตัวอย่างเช่น บัญชี MeterState รายมาตรวัดในโปรแกรม oracle, บัญชี Order และ order nullifier รายคำสั่งในโปรแกรม trading และบัญชี escrow รายผู้ใช้ สำหรับตัวนับรวมที่หากเขียนลงบัญชีเดียวจะกลายเป็นคอขวด (เช่น จำนวนผู้ใช้สะสม หรือยอดชำระสะสม) ระบบใช้การแบ่งชาร์ตจำนวน 16 ชาร์ตแบบกำหนดได้จากไบต์แรกของกุญแจ ($key.to_bytes()[0] \% 16$) ทั้งในโปรแกรม registry (ผู้ใช้และมาตรวัด) และ treasury (ยอดชำระ) แล้วจึงกระหนาบยอดเข้าตัวนับศูนย์กลางภายหลังด้วยคำสั่งระดับผู้ดูแล (aggregate_shards, aggregate_settlement_shards และ aggregate_readings) ที่ป้องกันการนับซ้ำด้วยบิตแมสก์ ผลคือบัญชีส่วนกลางเช่น GovernanceConfig, OracleData และ Market ถูกออกแบบให้อ่านแบบล่าช้าได้ (stale) บนเส้นทางที่มีความถี่สูง โดยยอมรับว่าค่าธรรมเนียมหลังเล็กน้อยเพื่อแลกกับ throughput ที่ขนานได้ การออกแบบนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย slot time ใกล้ 400 มิลลิวินาทีที่อ้างถึงในหัวข้อ VI.D ส่วนปริมาณงานธุรกรรมจริงบนเซิร์ฟเวอร์ validator เดียวและรายงานในหัวข้อ VIII.F โดยตัวเลขบนเครือข่าย permissioned หลายโหนดที่รวมต้นทุน consensus ยังเป็นงานในอนาคต (ดูหัวข้อ VIII.E)

F. Data Model and Trust Boundary

ข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อขายประกอบด้วย order_id, user_id (บทบาท prosumer หรือ consumer), meter_id, side (offer หรือ bid), energy_amount (quantity_kwh), price_per_kwh, status, expires_at, epoch_id และ zone_id โดยปริมาณ energy_amount ต้องไม่เกิน available_surplus kwh ที่ Aggregator Bridge รับรองสำหรับผู้ขายในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตรวจสอบในขั้น off-chain ส่วนการป้องกันการสั่งซ้ำใช้บัญชี nullifier บนเซิร์ฟเวอร์ (order nullifier) แทนการเก็บ nonce ไว้ในตัวคำสั่ง ส่วน settlement record ประกอบด้วย trade_id, คู่ buy_order_id/sell_order_id, energy_amount ที่ clear, price, fee_amount/net_amount, wheeling_charge, loss_factor, erc_certificate_id, blockchain_tx และ settlement timestamp (created_at/confirmed_at) ทั้งนี้สถานะ escrow ถูกเก็บแยกเป็นบัญชี PDA ต่างหาก (SPL token account ภายใต้อัปเดต escrow) ไม่ได้อยู่ในตัว settlement record

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง (auditability) ที่ทำให้บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้น audit มาจาก Event log ที่โปรแกรมปล่อยในทุกขั้นตอนสำคัญของวงจรการซื้อขาย ได้แก่ การสร้างคำสั่ง (SellOrderCreated, BuyOrderCreated), การจับคู่และการชำระผ่านเหตุการณ์ OrderMatched ที่บันทึกคู่คำสั่ง ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ปริมาณ ราคา มูลค่ารวม และค่าธรรมเนียม โดยปล่อยจากทั้ง settle_offchain_match และ batch_settle_offchain_match, การยกเลิกคำสั่ง (OrderCancelled), การฝากหลักประกัน (EscrowDeposited) และการเคลียร์ตลาด (AuctionCleared) ส่วนการบันทึกการชำระแบบกลุ่มในชั้น treasury ปล่อยเหตุการณ์ SettlementBatchRecorded ที่ผู้กรากเมอร์เคลของกลุ่มไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นบันทึกที่ไม่ถูกแก้ไขย้อนหลัง (append-only) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายนอกใช้ประกอบประวัติธุรกรรมที่ตรวจทานได้โดยไม่ต้องเชื่อถือขั้น off-chain โดยตรง สอดคล้องกับบทบาท settlement and audit layer ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ IV


ขอบเขตความรับผิดชอบถูกกำหนดให้ชัดเจนดังนี้ Backend และ Aggregator Bridge เป็นผู้ประเมินข้อมูลกำลังผลิตและการใช้ไฟฟ้า เงื่อนไข Grid stability, Islanding safety, ข้อจำกัดของโครงข่าย และเงื่อนไขปริมาณ kWh ที่ไม่เกินค่าธรรมเนียม (available_surplus) จากนั้นจึงปล่อยให้คำสั่งที่ผ่านเงื่อนไขถูกส่งไปยังขั้นตอน settlement บนเซิร์ฟเวอร์ ส่วน Anchor program ตรวจสอบเฉพาะ account ownership, signer, ลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บน order payload, timestamp validity (expires_at), การกินส่งซ้ำผ่านบัญชี order nullifier, เงื่อนไข slippage/zone-capacity, สถานะ escrow และสถานะ order/trade ที่ยังไม่ถูกใช้ซ้ำ กล่าวคือเงื่อนไขด้านปริมาณพลังงานและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในขั้น off-chain ก่อนการ submit ไม่ได้ตรวจ

ข้ามเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นบล็อกเชนในต้นแบบนี้ทำหน้าที่เป็น settlement and audit layer ไม่ใช่ตัวคำนวณ power-flow หรือ grid-stability engine แบบเต็มรูปแบบ

G. Trade Lifecycle Sequence

ลำดับการซื้อขายถูกแบ่งขอบเขตการทำงานระหว่าง off-chain และ on-chain อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 8 ฝั่ง off-chain รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล Smart Meter การยืนยันตัวตน การตรวจสอบเวลาอ้างอิง การประเมินเงื่อนไข Grid stability และการคำนวณคู่คำสั่งที่เสนอให้ clear ส่วนฝั่ง on-chain รับผิดชอบเฉพาะการยืนยัน account state, ลายเซ็น Ed25519 ของผู้ซื้อและผู้ขายบน order payload ที่ลงนามไว้, bounded matched pair, escrow และการบันทึก settlement event

กระบวนการนี้ช่วยให้ธุรกรรมพลังงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมลดความเสี่ยงจากการนำข้อมูล Smart Meter ที่ยังไม่ผ่านการยืนยันเข้าสู่บล็อกเชนโดยตรง การแยก boundary ระหว่าง off-chain verification และ on-chain settlement จึงเป็นหลักการสำคัญในการรักษาทั้งประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยของไมโครกริด ข้อจำกัดของแนวทางนี้คือผู้ใช้ต้องเชื่อถือ Aggregator Bridge และ governance ของ oracle_authority หากต้องการลด trust เพิ่มเติมควรเพิ่ม multi-oracle attestation หรือหลักฐาน cryptographic proof ในอนาคต

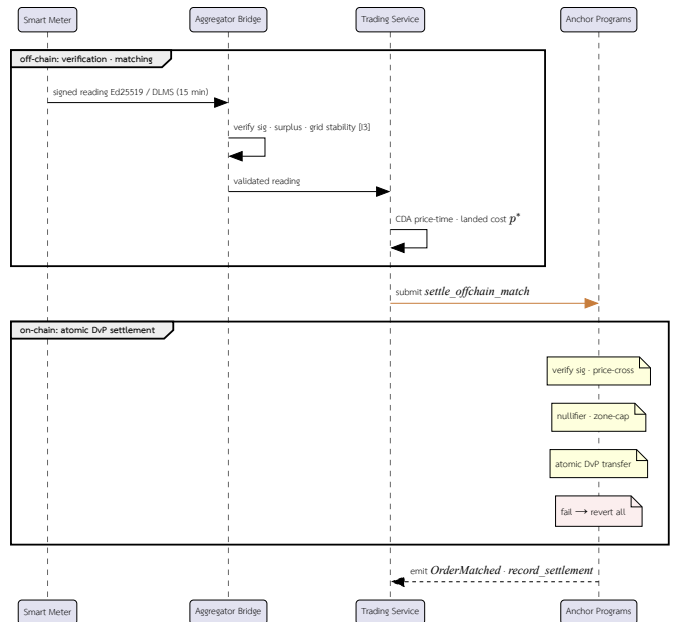

รูปที่ 8. Trade lifecycle as a sequence diagram: off-chain participants (Smart Meter → Aggregator Bridge → Trading Service) verify and match, then submit to the on-chain Anchor Programs (via the Chain Bridge) which settle and audit. Notes tag the on-chain checks enforced during settlement (อธิบายในหัวข้อ IV); any failed CPI reverts the whole atomic DvP settlement.

VII. EXPERIMENTAL SETUP

ส่วนนี้สรุปรายละเอียดการพัฒนา (implementation) เวอร์ชันของสิ่งประดิษฐ์ (artifact) ตัวแปรของภาระงาน (workload parameters) และนิยามของตัวชี้วัด เพื่อทำการประเมินในหัวข้อ VIII ทำซ้ำได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยระบุข้อจำกัดด้านการทำซ้ำที่ยังเหลืออยู่ไว้อย่างตรงไปตรงมาในตอนท้ายของส่วนนี้

A. Implementation and Artifact

บริการฝั่ง Backend ทุกตัวพัฒนาด้วยภาษา Rust (Axum) บน Tokio async runtime และสื่อสารระหว่างกันผ่าน ConnectRPC บน mTLS ส่วนเส้นทางเขียนข้อมูลลงบล็อกเชนแยกออกผ่าน NATS JetStream [24] ส่วนชุดจำลองโครงข่ายและ Smart Meter พัฒนาด้วย Python 3.11 [28] (รายละเอียดเครื่องมือในหัวข้อ VI.C) ระบบทั้งหมดจัดเรียงเป็น superproject ที่รวมแต่ละ

บริการเป็น git submodule ทำให้ระบุเวอร์ชันของสิ่งประดิษฐ์ได้จาก commit ของ superproject ร่วมกับ pointer ของแต่ละ submodule การทดลองในบทความนี้อ้างอิงสถานะของ superproject ที่ commit `4b05661` ซึ่งตรง pointer ของบริการหลัก ได้แก่ Aggregator Bridge, Chain Bridge, Anchor programs, blockchain-core และ Smart Meter Simulator ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้การวัดต้นทุนและปริมาณงานบนเซน (หัวข้อ VIII.E, หัวข้อ VIII.F และ หัวข้อ VIII.G) ดำเนินการบนชุดเบนชาร์กของ griddtokenx-anchor ที่ commit `58cfc79` ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ (ancestor) ของ pointer ที่ superproject `4b05661` ตรงไว้ จึงอยู่ในสายการพัฒนาเดียวกัน

B. Topology and Endpoints

ในเส้นทางที่ประเมิน Smart Meter Simulator ส่งค่าอ่านเข้าสู่ Aggregator Bridge ผ่าน IoT gateway (HTTP) และช่องทาง gRPC สำหรับ ingest จากนั้น Aggregator Bridge ตรวจสอบและกระจายค่าอ่านที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ Redis Streams ที่แบ่งตามโซน ส่วนเส้นทางเขียนเซนถูกส่งผ่าน Chain Bridge ด้วยหัวข้อ NATS ตระกูล `chain.tx.*` (เช่น `chain.tx.submit` และ `chain.tx.mint`) การแยกพอร์ตและช่องทางในลักษณะนี้ทำให้เส้นทางรับข้อมูล (ingest) ขยายขนาดได้อิสระจากเส้นทาง settlement

C. Workload Parameters

ภาระงานในการประเมินกำหนดด้วย Smart Meter จำนวน 80 เครื่อง (`NUM_METERS=80`) ที่ส่งค่าอ่านทุก 15 วินาทีของเวลาจำลอง (`SIMULATION_INTERVAL=15`) ตามค่าตั้งต้นของชุดจำลอง รอบการส่งทุก 15 วินาทีของเวลาจำลองสอดคล้องกับการบีบอัดเวลา (time compression) ประมาณ 60 เท่าเมื่อเทียบกับหน้าตาเวลา 15 นาที (900 วินาที) ของรอบการส่งข้อมูลของมาตรวัดจริง ในที่นี้นิยาม “ค่าอ่าน” (reading) ที่ใช้เป็นหน่วยวัดปริมาณงานว่าหมายถึงค่าอ่านมาตรวัดหนึ่งรายการที่ลงนามด้วย Ed25519 แล้วผ่านการตรวจสอบลายเซ็นและถูกกระจายเข้าสู่ Redis Stream ที่ Aggregator Bridge มีใช้คำสั่งซื้อขายที่จับคู่แล้วหรือธุรกรรม settlement บนบล็อกเชน ตัวแปรหลักของภาระงานสรุปไว้ในตารางที่ VIII

ตารางที่ VIII
Workload parameters for the telemetry-ingest evaluation.

พารามิเตอร์	ค่า	ความหมาย
NUM_METERS	80	จำนวน Smart Meter ในการจำลอง
SIMULATION_INTERVAL	15 s	รอบการส่งค่าอ่านในเวลาจำลอง
Time compression	≈ 60 x	เทียบกับหน้าตาจริง 900 s
Nominal ingest rate	5.33 readings/s	80 ÷ 15 ในเวลาจำลอง
Run duration	≈ 27 min	เวลานานิจากจริงของการรันหนึ่งรอบ
Total readings	26,240	ตรวจสอบลายเซ็นสำเร็จ ไม่มีการสูญหาย

D. Metrics

ตัวชี้วัดหลักของการประเมินเส้นทางรับข้อมูลคืออัตราการรับข้อมูล (ingest rate) ในสองนิยาม ได้แก่ อัตราเชิงออกแบบในเวลาจำลอง (nominal) เท่ากับ $80 \div 15 = 5.33$ รายการต่อวินาที และอัตราที่วัดจากเวลาโลกจริง (wall-clock) ซึ่งสูงกว่าเนื่องจากรอบการส่งของ simulator ถูกเร่งให้เร็วกว่าช่วง 15 วินาทีของเวลาจำลอง รวมกับจำนวนค่าอ่านสะสมที่ตรวจสอบสำเร็จและสัดส่วนการสูญหายของข้อมูล รายละเอียดผลการวัดอยู่ในหัวข้อ VIII.B

E. Reproducibility Limitations

การทดลองเส้นทางรับข้อมูลแบบรันยาวในหัวข้อ VIII.B เป็นการรันจริงเพียงรอบเดียว ส่วนการทดลองเพิ่มภาระงานแบบขั้นบันไดในหัวข้อ VIII.C ทำซ้ำ 5 รอบต่อขนาดพลิตและรายงานค่าเฉลี่ยพร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบนเครื่อง Apple M2 (8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB) ที่บันทึกไว้ ข้อจำกัดด้านการทำซ้ำที่เหลือน้อยคือ ภาระงานถูกสร้างจากไคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียว (ยังไม่ได้ทดสอบผู้ส่งแบบขนาน) ตัวเลขอัตราการรับข้อมูลที่รายงานจึงเป็น lower bound ของเส้นทางรับข้อมูลมากกว่าขอบเขตความสามารถสูงสุด และการวัดเส้นทาง settlement บนเซนยังจำกัดอยู่ที่ต้นทุน compute-unit ต่อคำสั่ง โดยยังไม่ครอบคลุม latency และ throughput แบบ end-to-end การทดลองถัดไปจึงควรเพิ่มผู้ส่งแบบขนานเพื่อหาเพดานที่แท้จริง บันทึกการตั้งค่า validator

และขยายการวัดให้ครอบคลุมเส้นทาง settlement บนเซนแบบ end-to-end (ดูหัวข้อ IX)

VIII. EVALUATION

ส่วนนี้นำเสนอการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมของระบบจำลอง ครอบคลุมอัตราการรับข้อมูล (telemetry ingest), อัตราการจับคู่คำสั่งในชั้น off-chain และต้นทุนกับปริมาณงานของการชำระธุรกรรมบนเซน เพื่อสะท้อนความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมสำหรับงานซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในระดับไมโครกริด ในมิติด้าน Performance ส่วนนี้รายงานผลการวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest ทั้งจากการรันจริงหนึ่งรอบ (ดูหัวข้อ VIII.B) และจากการทดลองเพิ่มภาระงานแบบขั้นบันไดเพื่อหาขอบเขตการขยายตัวและสัดส่วนการสูญหาย (ดูหัวข้อ VIII.C) นอกจากนี้ยังรายงานต้นทุนการประมวลผลบนเซนของเส้นทาง settlement โดยตรงในรูปของ compute-unit ต่อการชำระหนึ่งคำสั่ง (ดูหัวข้อ VIII.E) อีกทั้งยังรายงานปริมาณงานธุรกรรมบนเซนด้วยชุด workload มาตรฐานฐานข้อมูล (Blockbench, TPC-C และ SmallBank ที่พอร์ตมาบนเครือข่าย Solana-compatible) ร่วมกับการวัดเส้นทางชำระจริงในหัวข้อ VIII.F ทั้งนี้การประเมินเป็นการบ่งชี้คุณลักษณะ (characterization) ของระบบเดียว มิใช่การเปรียบเทียบเชิงปริมาณแบบ head-to-head กับแพลตฟอร์มอื่น ส่วนการวัด latency และ throughput แบบ end-to-end ของเส้นทาง settlement รวมถึงผลทดสอบ grid-stability model ในระดับภาคสนาม ยังเป็นงานในอนาคต

A. Performance

ผลการออกแบบชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมแบบ Microservice สามารถลดการผูกติดกันของภาระงานระหว่างการรับข้อมูล Smart Meter การตรวจสอบคำสั่งซื้อขาย และการส่งธุรกรรมไปยังบล็อกเชนในเชิงโครงสร้างได้ การแยก aggregator-bridge, trading-service, chain-bridge และ settlement-engine ออกจากกันทำให้แต่ละบริการมีจุดปรับขนาดที่ชัดเจนตามประเภทภาระงาน โดยเฉพาะช่วงที่มีข้อมูลจาก Smart Meter จำนวนมากหรือมีคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นพร้อมกัน

ในเชิงการทำงานแบบเวลาจริง ระบบใช้ ConnectRPC และ NATS JetStream [24] เพื่อแยกงานที่ต้องตอบสนองเร็วออกจากงานที่ต้องรอการยืนยันธุรกรรมบนบล็อกเชน ดังนั้น Backend Service จึงถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้และ Smart Meter ได้โดยไม่ต้องรอให้ธุรกรรมบน Solana-compatible network เสร็จสมบูรณ์ทันที แนวทางนี้คาดว่า จะลดผลกระทบจากความหน่วงของเครือข่ายบล็อกเชน แต่ยังคงทดสอบด้วย workload ที่กำหนดจำนวน Meter, sampling interval, queue depth และ transaction mix อย่างชัดเจนในงานอนาคต

B. Telemetry Ingest Throughput

เพื่อประเมินความสามารถของเส้นทางรับข้อมูลภายใต้ภาระงานจำนวนมาก ผู้วิจัยรันการจำลองด้วยภาระงานตามตารางที่ VIII (Smart Meter 80 เครื่อง ส่งค่าอ่านทุก 15 วินาทีของเวลาจำลอง) โดยใช้นิยาม “ค่าอ่าน” ที่เป็นหน่วยวัดปริมาณงานตามหัวข้อ VII (ค่าอ่านที่ลงนาม Ed25519 ผ่านการตรวจสอบลายเซ็นและถูกกระจายเข้าสู่ Redis Stream แล้ว มีใช้คำสั่งจับคู่หรือธุรกรรม settlement บนเซน)

อัตราการรับข้อมูลเชิงออกแบบ (nominal ingest rate) ในเวลาจำลองเท่ากับ $80 \div 15 = 5.33$ รายการต่อวินาที ซึ่งสอดคล้องกับการบีบอัดเวลา (time compression) ประมาณ 60 เท่าเมื่อเทียบกับรอบการส่งข้อมูลของมาตรวัดจริงที่ใช้หน้าตาเวลา 15 นาที (900 วินาที) จากการรันจริงหนึ่งรอบเป็นเวลาประมาณ 27 นาที Aggregator Bridge รับและตรวจสอบลายเซ็นค่าอ่านได้ทั้งสิ้น 26,240 รายการจากมาตรวัด 80 เครื่องอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสูญหายของข้อมูล โดยอัตราที่วัดได้จากเวลาโลกจริง (wall-clock) อยู่ที่ประมาณ 16 รายการต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าอัตราเชิงออกแบบเนื่องจากรอบการส่งข้อมูลของ simulator ถูกเร่งให้เร็วกว่าช่วงเวลา 15 วินาทีของเวลาจำลอง

ผลนี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางรับข้อมูล (ingest path) สามารถรองรับภาระการส่งข้อมูลของมาตรวัด 80 เครื่องได้อย่างเสถียร อย่างไรก็ตาม การ

วัดนี้ครอบคลุมเฉพาะเส้นทางรับและตรวจสอบข้อมูลมาตรวัดเท่านั้น ยังไม่รวมการวัดปริมาณงานและความหน่วงของเส้นทาง settlement บนเชน เช่น throughput และ latency ของการจับคู่คำสั่งและการบันทึกธุรกรรมบน Smart Contract นอกจากนี้การทดลองนี้ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลฮาร์ดแวร์และโหนดของ validator ดังนั้นการทดลองถัดไปจึงควรกำหนด workload, hardware profile และ validator configuration ที่ทำซ้ำได้ พร้อมวัดเส้นทาง settlement แบบ end-to-end


การหาขอบเขตการขยายตัวและสัดส่วนการสูญหายภายใต้ภาระงานแบบขึ้นบันไดรายการงานต่อไปนี้หัวข้อ VIII.C

C. Ingest Scaling and Loss Under Load

เพื่อประเมินขอบเขตความสามารถของเส้นทางรับข้อมูลให้กว้างกว่าอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีตามหัวข้อ VIII.B ผู้วิจัยเพิ่มภาระงานแบบขึ้นบันได (load ramp) ด้วยจำนวนมาตรวัด 40, 80, 160, 320 และ 640 เครื่อง โดยแต่ละขั้นรันเป็นเวลา 60 วินาที และทำซ้ำ 5 รอบเพื่อรายงานค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละรอบ simulator ส่งค่าอ่านที่लगนาม Ed25519 แบบต่อเนื่องสูงสุด (ไม่มีการหน่วงระหว่างรอบส่ง) ตัวชี้วัดหลักวัดที่ขอบเขต HTTP คือสัดส่วนคำขอที่ Aggregator Bridge รับ ตรวจสอบลายเซ็น และกระจายเข้าสู่ Redis Stream สำเร็จ (HTTP 200) โดยนิยาม throughput = จำนวนรายการที่สำเร็จ ÷ เวลาที่ใช้ และ loss = จำนวนคำขอที่ล้มเหลว ÷ คำขอทั้งหมด ผลสรุปไว้ในตารางที่ IX และแสดงแนวโน้มเป็นกราฟในรูปที่ 9 การทดลองรันบนเครื่อง Apple M2 (8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB)

ตารางที่ IX
Ingest throughput and loss vs. meter-fleet size (mean ± sd over 5 runs, 60 s each).

มาตรวัด (เครื่อง)	throughput (readings/s)	loss (สูงจก)
40	134.4 ± 9.2	0
80	72.8 ± 6.9	2.6×10^{-4}
160	88.4 ± 15.0	2.2×10^{-4}
320	115.0 ± 19.8	0
640	148.9 ± 25.6	1.0×10^{-4}

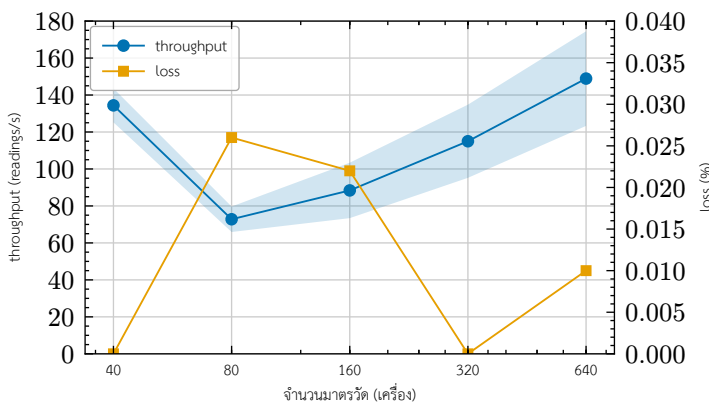

รูปที่ 9. Ingest throughput (left axis, mean ± sd) and request loss (right axis) vs. meter-fleet size; loss stays ≤ 0.03% across the tested range. Throughput is non-monotonic and single-client sender-bound — a lower bound, not a service-saturation curve.

ผลการวัดมีสองข้อสังเกตหลัก ข้อแรกคือสัดส่วนการสูญหายของข้อมูลอยู่ในระดับใกล้เคียงยลตลอดทุกขนาดพลิต โดยค่าสูงสุดที่วัดได้คือประมาณ 2.6×10^{-4} (คิดเป็นประมาณ 0.03%) ที่ขนาด 80 เครื่อง และหลายรอบไม่มีการสูญหายเลย ผลนี้บ่งชี้ว่าเส้นทางรับข้อมูลรักษาสัดส่วนการสูญหายให้ใกล้เคียง ($\leq 0.03\%$) ได้จนถึงภาระงาน 640 เครื่อง ข้อที่สองคืออัตราการรับข้อมูลวัดได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเอกรฐานตามจำนวนมาตรวัด แต่แกว่งอยู่ในช่วงประมาณ 73–149 รายการต่อวินาที (ค่าเฉลี่ย) โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง (สูงสุดประมาณ 26 รายการต่อวินาทีที่ 640 เครื่อง) เนื่องจากการทดลองนี้สร้างภาระงานจากโคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียวที่ทำงานแบบ asynchronous และส่งค่าอ่านรายการมาตรวัดต่อรอบตามลำดับ ความแกว่งและความไม่เป็นเอกรฐานนี้จึงน่าจะสะท้อนข้อจำกัดฝั่งผู้ส่ง (เช่น ต้นทุนการสร้างและลงนามค่าอ่าน และการประมวลผลแบบ single-client) ร่วมกับจังหวะการกระจายแบบ asynchronous เข้าสู่

Redis มากกว่าการอ้อมตัวของบริการรับข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดของรูปแบบนี้จากข้อมูลที่มี

จากผลที่ได้ อัตราเฉลี่ยสูงสุดที่วัดได้ (ค่าเฉลี่ย 5 รอบที่พลิต 640 เครื่อง) อยู่ที่ประมาณ 149 รายการต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีหลายเท่าตัว และเกิดขึ้นที่ขนาดพลิตใหญ่ที่สุดที่ทดสอบ (640 เครื่อง) อย่างไรก็ตาม อัตราที่วัดได้ไม่เพิ่มขึ้นแบบเอกรฐานตามจำนวนมาตรวัด (ค่าเฉลี่ยที่ 80 เครื่องต่ำกว่าที่ 40 เครื่อง) ผู้วิจัยจึงไม่สรุปว่าเส้นทางรับข้อมูลถึงหรือไม่ถึงจุดอิ่มตัวจากข้อมูลชุดนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาระงานถูกสร้างจากโคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียวแบบส่งต่อเนื่องรายการมาตรวัดต่อรอบ (sequential per tick) ตัวเลขนี้จึงเป็น lower bound ที่สะท้อนว่า Aggregator Bridge รองรับโคลเอนต์ที่ส่งเต็มอัตราหนึ่งตัวได้โดยมีการสูญหายใกล้เคียงศูนย์ มากกว่าจะเป็นเพดานความสามารถที่แท้จริงของเส้นทางรับข้อมูล การวัดเพดานที่แท้จริงต้องใช้ผู้ส่งแบบขนานหลายตัวและแยกต้นตุนฝั่งผู้ส่ง (เช่น การ onboard และการลงนาม) ออกจากต้นทุนของบริการรับข้อมูล ซึ่งยังเป็นงานในอนาคต อนึ่ง อัตราในการทดลอง ramp นี้ (73–149 รายการต่อวินาที) สูงกว่าอัตราเวลาานาฬิกาจริงประมาณ 16 รายการต่อวินาทีของการรันต่อเนื่องหนึ่งรอบในหัวข้อ VIII.B เนื่องจากการทดลอง ramp ส่งแบบไม่หน่วงระหว่างรอบ (max-rate) เพื่อหาขอบเขตการขยายตัว ขณะที่การรันต่อเนื่องผู้ส่งจะทำการส่งกับช่วงเวลา 15 วินาทีของเวลาจำลอง

D. Off-chain Matching Throughput

นอกเหนือจากเส้นทางรับข้อมูล ผู้วิจัยวัดต้นทุนการจับคู่คำสั่งของเครื่องจับคู่ Continuous Double Auction (CDA) ในขั้น off-chain ด้วย micro-benchmark (Criterion) ที่เรียกฟังก์ชันจับคู่หนึ่งรอบ (match cycle) เหนือสมุดคำสั่งซื้อ 1,000 รายการและคำสั่งขาย 1,000 รายการ (รวม 2,000 คำสั่ง) โดยกำหนดให้ราคาคำสั่งซื้อสูงกว่าคำสั่งขายทุกคู่ จึงจับคู่ได้เต็มเป็นคู่คำสั่งสูงสุดประมาณ 1,000 คู่ต่อรอบ การทดลองรันบนเครื่องเดียวกัน (Apple M2, 8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB) เก็บ 100 ตัวอย่างหลังช่วง warm-up ผลสรุปในตารางที่ X

ตารางที่ X

In-memory CDA matching throughput (one match cycle over 1,000 bids × 1,000 asks, 100 samples).

ตัวชี้วัด	ค่า
เวลาต่อรอบจับคู่ 1,000 × 1,000 (median)	32.56 ms
ช่วงความเชื่อมั่น 95%	32.28–32.75 ms
อัตราประมวลผลคำสั่ง (=)	6.1×10^4 orders/s
อัตราจับคู่คำสั่ง (=)	3.1×10^4 pairs/s

เครื่องจับคู่ประมวลผลคำสั่งทั้งสองฝั่งหนึ่งรอบเต็มในเวลาเฉลี่ยฐาน (median) 32.56 มิลลิวินาที (ช่วงความเชื่อมั่น 95% ประมาณ 32.28–32.75 มิลลิวินาที) คิดเป็นอัตราการประมวลผลประมาณ 6.1×10^4 คำสั่งต่อวินาที หรือประมาณ 3.1×10^4 คู่คำสั่งจับคู่ต่อวินาทีบนเรดเดียว ค่านี้วัดเฉพาะการจับคู่ในหน่วยความจำ (in-memory matching) ไม่รวมต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชน การคงสภาพข้อมูล (persistence) หรือการสื่อสารผ่านเครือข่าย จึงเป็นขอบเขตบน (upper bound) ของอัตราการจับคู่ที่แยกออกจากต้นทุน settlement อย่างชัดเจน ผลนี้บ่งชี้ว่าในสถาปัตยกรรมแบบแยกชั้น การจับคู่ในขั้น off-chain มีข้อควรระวังระบบเมื่อเทียบกับต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนในหัวข้อ VIII.E ทั้งนี้การจับคู่แบบ single-cycle 1,000 × 1,000 เป็นภาระงานสังเคราะห์เพื่อวัดต้นทุนต่อรอบ มิใช่อัตราคงตัวภายใต้กระแสคำสั่งจริงที่มีการกระจายราคาและชนหลากหลาย ซึ่งเป็นงานในลำดับถัดไป

E. On-chain Settlement Cost

นอกเหนือจากเส้นทางรับข้อมูล ผู้วิจัยวัดต้นทุนการประมวลผลบนเชนของการชำระธุรกรรมโดยตรง โดยรายงานหน่วยประมวลผล (compute units, CU) ที่คำสั่งชำระแบบจับคู่นอกเชน (off-chain match) ใช้จริง อ่านจากค่า `computeUnitsConsumed` ของธุรกรรมที่ยืนยันแล้วในการทดสอบ escrow settlement บน solana-test-validator 3.1.10 (Agave client) ค่านี้เป็นตัวชี้วัดต้นทุนบนเชนที่กำหนดได้แน่นอน (deterministic) และไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์

ของ validator ต่างจากความหนาแน่นของหน่วยประมวลผลเฉพาะที่ ซึ่งไม่สื่อถึงเครือข่ายเป้าหมายเชิงออกแบบ ผลสรุปในตารางที่ XI

ตารางที่ XI
Measured compute-unit cost of the settlement instruction (1 matched order pair).

คำสั่ง (instruction)	compute units
settlement ต่อ 1 คู่คำสั่ง	96,707

ค่า 96,707 CU ต่อการชำระหนึ่งคู่คำสั่ง¹ เทียบกับงบประมาณ compute ตั้งต้นต่อคำสั่งที่ 200,000 CU และเพดานสูงสุดต่อธุรกรรมที่ 1,400,000 CU บ่งชี้ว่าการชำระแต่ละครั้งใช้ทรัพยากรประมาณ 48% ของงบตั้งต้น อนึ่ง แม้เพดาน compute สูงสุดต่อธุรกรรมจะรองรับได้ในเชิงทฤษฎีราว 14 คู่ต่อธุรกรรม แต่ข้อจำกัดที่บังคับจริง (binding constraint) มีใช่ compute แต่เป็นขนาดแพ็คเกจธุรกรรม 1,232 ไบต์ ซึ่งบีบจำนวนคู่ต่อธุรกรรมให้ต่ำกว่าเพดาน 4 คู่ที่โปรแกรม *batch_settle_offchain_match* อนุญาต (ดูหัวข้อ IV.E) ดังนั้นการลดต้นทุนต่อคู่ด้วย batch settlement จึงต้องเปลี่ยนวิธีบรรจกลายเส้น มีใช่อาศัยงบ compute ที่เหลือเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ระดับต้นทุน 48% ต่อคำสั่งยังคงสอดคล้องกับการออกแบบให้บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้น settlement ที่ใช้ compute ต่ำตามหัวข้อ VI

F. ปริมาณงานธุรกรรมบนเชน (On-chain Transaction Throughput)

นอกเหนือจากต้นทุน compute ต่อคำสั่งในหัวข้อ VIII.E ผู้วิจัยวัดปริมาณงาน (throughput) ของการประมวลผลธุรกรรมบนเชนด้วยชุดภาระงาน OLTP มาตรฐานที่ฟอร์ตมาสู่ account model ของ Solana ได้แก่ BlockBench (ไมโครเบนช์มาร์กแบบ SIGMOD 2017 ร่วมกับ YCSB), SmallBank และ TPC-C เสริมด้วยการวัดเส้นทางการชำระจริง (settle_offchain_match) ทั้งหมดรันบน solana-test-validator เดียว (single-node; เครือข่าย permissioned ที่กำกับกับการเข้าร่วมแบบ PoA) บนเครื่อง Apple M2 (8 cores) ที่ commit 58cfc79 ของ gridtokenx-anchor โดยความหน่วงเป็นเวลานานผิดปกติจริงแบบ client→confirmed และหน่วย compute อ่านจาก *computeUnitsConsumed* ของธุรกรรมที่ยืนยันแล้ว ผลภาระงาน OLTP แบบลำดับสรุปในตารางที่ XII และผลการกวาดค่าระดับการทำงานพร้อมกัน (concurrency sweep) ของ TPC-C สรุปในตารางที่ XIII

ตารางที่ XII


Standard OLTP workloads ported to the account model (sequential, n = 150). TPS here is latency-bound by the single-client submit loop, not a throughput ceiling; ycsb_read is an RPC account fetch with no consensus round-trip.

ภาระงาน (workload · op)	mean ms	TPS	CU/tx
BlockBench · do_nothing	719.95	1.39	648
BlockBench · cpu_heavy_sort	590.83	1.69	9,645
BlockBench · ycsb_read (RPC)	4.29	233.18	—
SmallBank · SendPayment	604.63	1.65	5,963
SmallBank · Amalgamate	631.62	1.58	5,936

ตารางที่ XIII

TPC-C concurrency sweep (TX = 500, 50% NewOrder / 50% Payment), 100% success at every level. Throughput from concurrent in-flight submission; CU/tx is flat across load.

concurrency	TPS	mean ms	p95 ms	CU/tx (mean)
5	8.67	575.00	726.10	21,263
10	14.50	679.34	879.95	20,633
20	21.87	856.74	1,656.15	21,269
40	29.90	1,057.79	1,707.00	21,508

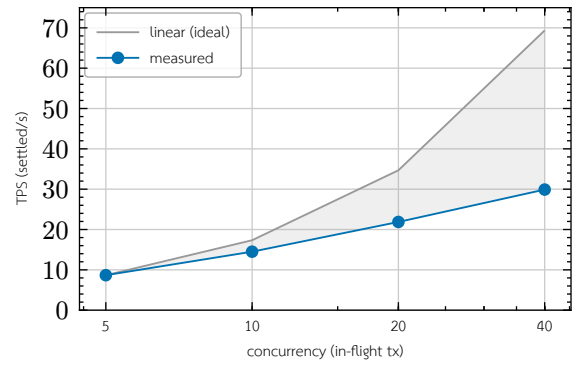

รูปที่ 10. TPC-C throughput vs. concurrency on the single-node validator. Measured TPS scales sublinearly — 8x concurrency yields only 3.45x throughput — diverging from the linear-ideal reference, with the saturation knee between concurrency 10 and 20.

ตัวเลขที่สำคัญที่สุดต่อระบบนี้คือปริมาณงานของเส้นทางการชำระจริง มีใช่ของ proxy ทั่วไป เมื่อวัดเส้นทาง *batch_settle_offchain_match* แบบ open-loop submission sweep (สร้างธุรกรรมล่วงหน้าแล้วยิงพร้อมกันตามระดับ concurrency และยิงชำระธุรกรรมที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว) ได้อัตราเพียง 0.5 TPS และคงที่ที่กระดืบ concurrency (ตัวเลขส่วนนี้มาจากการรันบันทึกเพียงรอบเดียว ซึ่งต่างจากชุด TPC-C/OLTP ที่ commit ผลดิบเป็น artifact ไว้ จึงควรตีความเป็นค่าบังคับเชิงออกแบบที่รอการวัดซ้ำ) (conc 5 → 0.51, conc 10 → 0.58 TPS; goodput 100%, ไม่มี revert บนเชน, CU ราว 86–89k) ทั้งยังไม่ขยายตามจำนวนธุรกรรมที่ส่งพร้อมกัน แม้กระจายการชำระข้ามทั้ง 16 ชาร์ตก็ได้ตัวเลขใกล้เคียง (0.57–0.59 TPS) เพราะคอขวดมีใช่ชาร์ต แต่เป็นชุดบัญชีส่วนกลางที่ทุกการชำระต้องเขียนเสมอ ได้แก่ บัญชีสะสมยอด *total_settled_thbc* และบัญชีผู้เก็บค่าธรรมเนียม/ค่าผ่านสาย/การสูญเสีย การชำระจึงถูกผูกกับการเขียนส่วนกลาง (global-write-bound) โดยการออกแบบ การแบ่งชาร์ตขนาดได้เฉพาะการส่งคำสั่ง (order submission) ที่ใช้ PDA รายเอนทิตี มีใช่การกระทบยอดของการชำระ


ทั้งใน TPC-C sweep หน่วย compute ต่อธุรกรรมคงที่ราว 21,000 CU ทุกกระดืบ concurrency ชีว่าคอขวดของปริมาณงานคือเวลาในการผลิตบล็อก (block time ราว 400–600 มิลลิวินาที) ร่วมกับการ serialize การเขียนบัญชีส่วนกลาง มีใช่การประมวลผลบนเชน ด้วยเหตุนี้หน่วย compute ต่อธุรกรรม (หัวข้อ VIII.E) จึงเป็นตัวชี้วัดต้นทุนที่ไม่ขึ้นกับภาระงานและเครื่อง ขณะที่ TPS เป็นตัวเลขที่ขึ้นกับ validator เดียวที่ใช้ทดสอบ การกวาดค่ายังแสดงการขยายแบบ sublinear (concurrency 5 → 40 เพิ่มขึ้น 8 เท่า ให้ TPS เพิ่มขึ้นเพียง 3.45 เท่า) และจุดอิ่มตัว (saturation knee) ระหว่าง concurrency 10 ถึง 20 ที่ส่วนเบี่ยงเบนของความหน่วงและ p95 เพิ่มขึ้นชัดเจน ดังแสดงเทียบกับเส้นอ้างอิงเชิงเส้นในรูปที่ 10

เมื่อเทียบกับหน้าต่างการเคลียร์ตลาด 900 วินาที แม้อัตราการชำระจริง 0.5 TPS ยังรองรับได้ราว 450 การชำระต่อหน้าต่าง ซึ่งเกินความต้องการของภาระงาน 80 มาตราวัดในการประเมินนี้มาก ส่วนเพดาน proxy ที่ 29.9 TPS เทียบเท่ากับ 2.69×10^4 ธุรกรรมต่อหน้าต่าง อย่างไรก็ตามผลทั้งหมดมาจาก validator เดียว จึงควรตีความภายใต้ข้อจำกัดประสิทธิภาพ ประการแรก การวัดบน validator เดียวไม่สะท้อนต้นทุน consensus (PoH ร่วมกับ Tower BFT) ของเครือข่าย permissioned หลายโหนด ซึ่งเป็นที่มาของข้อสังเกตว่า block time เป็นคอขวด ประการที่สอง BlockBench, SmallBank และ TPC-C เป็น proxy ทั่วไป มีใช่ภาระงานพลังงาน อัตรา TPS ของเส้นทางการชำระจริงจึงต่ำกว่าตัวเลข proxy อย่างมีนัย ประการที่สาม เส้นทางการวัดลำดับในตารางที่ XII ที่ 1.4–1.7 TPS เป็น latency-bound มีใช่เพดาน throughput และประการที่สี่ ตัวเลข TPS ของการกวาด TPC-C เป็นค่าจุดเดียวต่อระดับ concurrency โดยรายงานช่วงความเชื่อมั่นเฉพาะของความหน่วง (latency CI95) เท่านั้น ยังไม่ได้ทำซ้ำหลายรอบเพื่อรายงานช่วงความเชื่อมั่นของ TPS การวัดแบบ open-loop หลายโหนดพร้อมกันซ้ำเพื่อหา peak TPS ที่ระดับ SLA เป็นงานในลำดับถัดไป (ดูหัวข้อ IX)

¹ ต้นทุน compute ขึ้นกับรูปแบบการโอนเข้าเงินของธุรกรรม ค่าที่รายงานนี้เป็นค่าจากชุดทดสอบ escrow settlement หนึ่งรูปแบบ ส่วนเส้นทางที่มีขาแลกเปลี่ยนแบบ classic-SPL คู่ Token-2022 วัดได้ราว 103k CU และการชำระแบบกลุ่มที่ใช้ Token-2022 ทั้งสองชาร์ตได้ราว 80–92k CU ตัวเลข 96,707 จึงเป็นค่าเฉพาะของรูปแบบที่วัด มีใช่ค่าคงที่สากล

G. Per-instruction Compute-unit Profile

นอกจากต้นทุนของเส้นทางชำระหลักในหัวข้อ VIII.E ผู้วิจัยวัดต้นทุน compute ต่อ instruction ของโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ในตัวในเส้นทางการทำงานจริง เพื่อยืนยันด้วยการวัดว่าภาระ compute บนเซิร์ฟเวอร์ถูกจำกัดให้บางตามการออกแบบ ค่าทั้งหมดอ่านจาก *computeUnitsConsumed* ของธุรกรรม โดยวัดในกระบวนการ (in-process) ด้วย *litesvm* เหนือโบนารีที่ build แบบ default-feature ที่ commit *58cfc79* ของ *gridtokenx-anchor* ยกเว้นคำสั่งชำระ *settle_offchain_match* ที่วัดบน validator จริง (หัวข้อ VIII.E) เนื่องจาก compute unit เป็นค่าที่กำหนดได้แน่นอน (deterministic) จึงเทียบกันได้ระหว่างสองวิธี ผลสรุปในรูปที่ 11

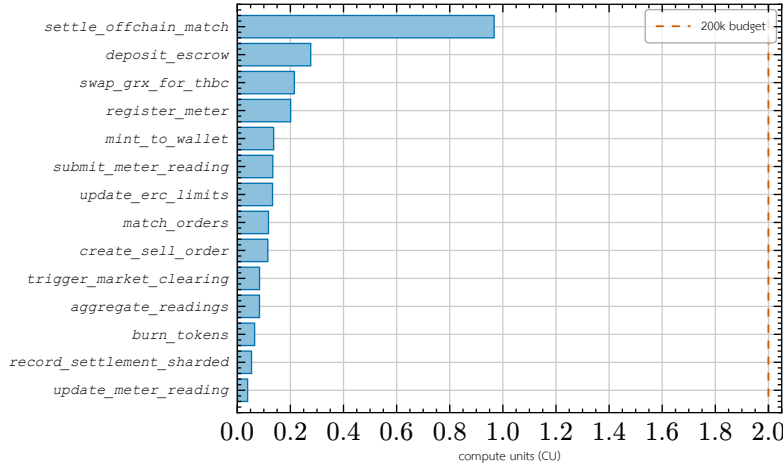

รูปที่ 11. Measured per-instruction compute-unit cost across the on-chain programs (*litesvm computeUnitsConsumed*, default-feature build; *settle_offchain_match* measured on a live validator per หัวข้อ VIII.E), sorted by cost. Only the signature-verifying settlement path approaches half the 200,000 CU per-instruction budget (dashed); every other instruction stays well below — the measured signature of a thin settlement layer.

จากรูปที่ 11 ทุก instruction ยกเว้นเส้นทางชำระที่ตรวจสอบลายเซ็น (*settle_offchain_match*) ใช้ compute ไม่เกินประมาณ 28k CU หรือราว 14% ของงบตั้งต้น 200k CU โดยเส้นทางที่มีความถี่สูงอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ *update_meter_reading* (3.9k) และ *record_settlement_sharded* (5.4k) ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบให้บัญชี PDA รายเอนติตีบนเส้นทางร้อนไม่ล็อกเขียนบัญชีส่วนกลาง ผลนี้ยืนยันด้วยการวัดจริง (มิใช่การคาดการณ์) ว่างานประมวลผลหนัก เช่น การตรวจสอบรูปแบบข้อมูล การประเมินเงื่อนไข Grid stability และการจัดคิวคำสั่งซื้อขาย ถูกย้ายไปทำในชั้น Backend ก่อน ขณะที่ Smart Contract บังคับใช้เฉพาะเงื่อนไขขั้นต่ำที่ตรวจสอบได้บนเซิร์ฟเวอร์ (account ownership, ลายเซ็น Ed25519, order nullifier และสถานะ escrow) จึงทำหน้าที่เป็นชั้น settlement และ audit ที่ใช้ compute ต่ำตามทีออกแบบไว้

ในด้าน I/O และ storage สถาปัตยกรรมส่งข้อมูลมาตรวัดความถี่ผ่าน Aggregator Bridge เพื่อคัดกรองก่อน แล้วบันทึกเฉพาะ Event log ของธุรกรรมที่จำเป็นต้องตรวจสอบย้อนหลังลงบนเซิร์ฟเวอร์ (ดูรูปที่ 4) การวัดปริมาณ record, retention policy และ storage cost เปรียบปริมาณยังเป็นงานในอนาคต

H. Fleet-Scale Solver Throughput and Live On-chain Mint Validation

นอกเหนือจากการวัดเส้นทางรับข้อมูล (หัวข้อ VIII.B, หัวข้อ VIII.C) และต้นทุน/ปริมาณงานบนเซิร์ฟเวอร์ (หัวข้อ VIII.E, หัวข้อ VIII.F) ผู้วิจัยดำเนินการทดลองเพิ่มเติมสองรายการเพื่อตรวจสอบขอบเขตความสามารถของชุดจำลองในมิติที่แตกต่างกัน ได้แก่ (ก) ต้นทุนการคำนวณของ solver และการสร้างค่าอ่านเมื่อขนาดพลิตเพิ่มขึ้นมาก โดยไม่ผ่านเครือข่าย และ (ข) การยืนยันว่าปริมาณไฟฟ้าส่วนเกิน (surplus) ที่คำนวณได้จากจำลองนั้นไปถึงการ mint บนเซิร์ฟเวอร์ได้ครบทุกขั้นตอน ทั้งสองการทดลองนี้เป็นการรันสำรวจ (exploratory) เพียงรอบเดียว มิใช่การทำซ้ำหลายรอบเพื่อรายงานค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่นเดียวกับหัวข้อ VIII.C จึงควรตีความผลเป็นค่าบ่งชี้เชิงออกแบบที่รอการวัดซ้ำ มิใช่ตัวเลขอ้างอิงขั้นสุดท้าย

1) Solver Throughput at Fleet Scale

การทดลองแรกขับเคลื่อน *SimulationEngine.tick()* โดยตรง (ข้ามเส้นทางเครือข่ายทั้งหมด รวมถึง Aggregator Bridge และบล็อกเชน) เพื่อแยกวัดเฉพาะต้นทุนของการสร้างค่าอ่านอุปกรณ์ (device-model generation) และการแก้สมการ power-flow บนโครงข่ายอ้างอิง 80 บัส ที่ขนาดพลิต 10,000, 50,000 และ 100,000 มาตรวัด โดยกำหนดสัดส่วนมาตรวัดที่มีแผง PV แบบสุ่มต่อมาตรวัดที่ 10% (มิใช่การปิกหนึ่งมาตรวัดต่อบัสตามที่ตั้งต้นเดิม) ผ่านพารามิเตอร์ *SOLAR_PROSUMER_RATIO* ผลสรุปไว้ในตารางที่ XIV

ตารางที่ XIV
Per-tick solver wall-clock cost vs. fleet size (single exploratory run, 4 ticks/case, no network egress).

จำนวนมาตรวัด	สัดส่วน PV	median tick	p95 tick	max tick
10,000	9.90%	16.5 s	17.7 s	17.7 s
50,000	9.81%	97.6 s	107.8 s	107.8 s
100,000	9.97%	230.4 s	397.5 s	397.5 s

สัดส่วนมาตรวัดที่มี PV ใกล้เคียงค่าเป้าหมาย 10% เมื่อขนาดพลิตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีจำนวนมาก (law of large numbers) ของการสุ่มเลือกประเภทมาตรวัดต่อราย และยืนยันว่าการแก้ไขให้พารามิเตอร์ *SOLAR_PROSUMER_RATIO/GRID_CONSUMER_RATIO/HYBRID_PROSUMER_RATIO* มีผลจริงต่อพลิตที่สร้างจากโครงข่าย *.glm* (ก่อนการแก้ไข สัดส่วนถูกกำหนดตายตัวที่ 70/20/10 โดยไม่อ่านค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นเลย) เวลาต่อรอบ (tick) ขยายตัวแบบเหนือเชิงเส้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดพลิต (100,000 มาตรวัดใช้เวลาประมาณ 14 เท่าของ 10,000 มาตรวัด สำหรับพลิตที่ใหญ่กว่า 10 เท่า) ซึ่งบ่งชี้ว่าคอขวดอยู่ที่การสร้างค่าอ่านต่อมาตรวัด (ทำงานแบบ CPU-bound บนเทรดเดียวผ่าน *asyncio.to_thread*) มิใช่การแก้สมการ power-flow ที่มีขนาดโครงข่ายคงที่ไม่ขึ้นกับจำนวนมาตรวัด

2) Live On-chain Mint Proof

การทดลองที่สองตรวจสอบเส้นทางตรงข้ามกับการทดลองแรก กล่าวคือใช้พลิตขนาดเล็ก (100 มาตรวัด) แต่เปิดเส้นทางเครือข่ายเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การลงทะเบียนเจ้าของมาตรวัดผ่าน IAM Service (register → verify → login พร้อมการลงทะเบียน PDA บนเซิร์ฟเวอร์) การลงทะเบียนกฎ Ed25519 ของแต่ละมาตรวัดในทะเบียนอุปกรณ์ของ Aggregator Bridge การส่งค่าอ่านแบบเข้ารหัส AES-256-GCM ผ่าน mTLS ที่ลงนามแล้วในทุกรอบ ไปจนถึงธุรกรรม mint บนเซิร์ฟเวอร์ที่ Chain Bridge ลงนามและส่งเมื่อหน้าต่าง settlement ปิดลง ทั้งหมดรันต่อ *solana-test-validator* เดียวเครื่องเดียวกับที่ใช้ในหัวข้อ VIII.F

ผลการรัน 100 มาตรวัด 5 รอบ (tick) ยืนยันว่าทุกขั้นตอนของเส้นทางทำงานสอดคล้องกันแบบ end-to-end: การลงทะเบียนเจ้าของมาตรวัดทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 11 วินาที ค่าอ่านที่ส่งทุกรายการผ่านการตรวจสอบและถูกกระจายเข้าสู่ Redis Stream ตามโซน และที่สำคัญที่สุดคือเกิดธุรกรรม mint บนเซิร์ฟเวอร์ 140 รายการครอบคลุม 20 มาตรวัดที่ไม่ซ้ำกัน แต่ละรายการมีลายเซ็นธุรกรรม Solana และหมายเลข slot ที่ตรวจสอบได้จริง (ตัวอย่างเช่น mint ปริมาณ 0.08568 kWh ด้วยลายเซ็น *3NbmxvqEKRLfM2yEYJLNy7axVcibwBXTzVbDAPAhdl* ที่ slot 1424) ผลนี้เปิดช่องว่างที่การทดลองแรกอาจไม่ครอบคลุม กล่าวคือการทดลองแรกขับเคลื่อน *tick()* โดยตรงโดยไม่เรียก *start()* จึงไม่เคยติดต่อกับ Aggregator Bridge หรือเซิร์ฟเวอร์เลย ขณะที่การทดลองนี้พิสูจน์ว่าตัวเลขไฟฟ้าส่วนเกินสุทธิที่ชุดจำลองคำนวณนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ถูก mint จริงบนเซิร์ฟเวอร์

ทั้งนี้การทดลองนี้จึงจำกัดขนาดไว้เล็ก เนื่องจากการลงทะเบียนผ่าน IAM ใช้การติดต่อ HTTP หนึ่งรอบต่อเจ้าของมาตรวัดหนึ่งราย และการ mint แต่ละครั้งเป็นธุรกรรม Solana ที่ลงนามจริงต่อหน้าต่าง settlement หนึ่งหน้าต่าง การรันพลิตขนาด 10,000–100,000 มาตรวัดแบบเปิดเส้นทางเครือข่ายเต็มรูปแบบเช่นนี้จึงไม่อยู่ในขอบเขตของงานนี้ และควรเป็นงานในอนาคตที่ขยายทั้งกำลังการลงทะเบียนของ IAM และความสามารถของ validator ทดสอบให้รองรับ (ดูหัวข้อ IX)

3) ปริมาณงาน Mint จริงบนเซิร์ฟเวอร์ที่ระดับพลิตขนาดใหญ่ (Fleet-Scale Live Mint Throughput)

การทดลองที่สามปิดช่องว่างส่วนหนึ่งของการทดลองก่อนหน้านี้ไว้เป็นงานอนาคต กล่าวคือขับเคลื่อนเส้นทางเครือข่ายเต็มรูปแบบ (การลงทะเบียนผ่าน

IAM การส่งค่าอ่านแบบเข้ารหัสที่ลงนามแล้ว การชำระ และการ mint ผ่าน Chain Bridge) ที่ขนาดพลิตระดับพัน มีไซ 100 มาตรวัด โดยใช้ชุดเครื่องมือทดสอบเฉพาะทางกับ solana-test-validator เดียวเครื่องเดียวกัน ค่าอ่านไฟฟ้าส่วนเกินสุทธิหนึ่งรายการต่อมาตรวัดถูกปรับย้อนเวลา (backdate) ให้ตกอยู่ในหน้าต่าง settlement 15 นาทีที่ปิดไปแล้ว เพื่อให้รอบกวาดล้าง (sweep) ประมวลผลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาจริงผ่านไป ผลสรุปไว้ในตารางที่ XV เช่นเดียวกับสองการทดลองข้างต้น ผลเหล่านี้เป็นการรันสำรวจเพียงรอบเดียว มีไซ การทำซ้ำหลายรอบ

ตารางที่ XV				
ปริมาณงาน mint บนเซตจริงที่ระดับพลิตขนาดใหญ่ (การรันสำรวจเพียงรอบเดียว).				
พลิต	Minted	Overall TPS	Steady TPS (10 s median)	Peak TPS (10 s)
1,000	1,000 / 1,000	29.3	—	—
10,000	10,000 / 10,000 ²	18.4	37.7	123.2
25,000 (tuned)	25,000 / 25,000	23.2	14.6	193.4

ที่ค่าตั้งต้นก่อนปรับแต่ง (baseline) การส่งพลิต 25,000 มาตรวัดในครั้งเดียวทำให้คิวของ mint consumer ที่ Chain Bridge รับภาระเกิน กล่าวคือ envelope เข้าคิวจนเกินเพดานความเก่า (staleness cap) 55 วินาทีของ aggregator เร็วกว่าที่ consumer ซึ่งจำกัด concurrency ไว้คงที่ที่ 8 การยืนยันพร้อมกัน (in-flight confirmation) จะระบายคิวได้ทัน envelope ที่ถูกปฏิเสธจึงถูกส่งซ้ำ (republish) ทำให้คิวล้นขึ้นอีก เกิดเป็นวงจรป้อนกลับเชิงบวก (positive-feedback congestion collapse) ที่ goodput ลดลงจาก 16.7 เหลือ 3.7 mint ต่อวินาที ก่อนหยุดการรันด้วยมือ (mint สำเร็จ 2,559 จาก 25,000 รายการ) การปรับสามจุด ได้แก่ เพิ่ม concurrency ของ mint consumer (8 → 64) ข้ามขั้นตอนจำลองก่อนส่งจริง (pre-flight simulation) ที่ซ้ำซ้อน และขยายขอบเวลารอการตอบกลับของ aggregator (30 วินาที → 120 วินาที) ขจัดปัญหาการยุบตัวนี้ได้ทั้งหมด แก้วที่ปรับแต่งแล้วในตารางข้างต้นจึงรันสำเร็จครบ โดยไม่มีการปฏิเสธจากความเก่า (stale-reject) และไม่มีการขยายจำนวนซ้ำจากการส่งซ้ำ (republish amplification) เลย เทียบกับค่าตั้งต้นที่มีการปฏิเสธจากความเก่าถึง 65,117 ครั้ง และ outbox ขนาด 22,528 รายการถูกส่งซ้ำทุกรอบ

การรันขนาด 10,000 มาตรวัดยังเผยบั๊กเชิงปฏิบัติการจริงที่ควรรายงานแยกต่างหาก กล่าวคือผู้ใช้ส่วนหนึ่งได้ลงทะเบียนแล้วสูญเสียการเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน (wallet-link) เมื่อ IAM Service เองถูกระบบปฏิบัติการฆ่าเนื่องจากหน่วยความจำเกิน (OOM) ระหว่างช่วงลงทะเบียนที่ concurrency สูงที่สุด ต้นเหตุคือมิติเคิลแรวด์ผล (metrics) ของ IAM ติดป้ายตัวนับ Prometheus ด้วยเส้นทางคำขอตามตัวอักษรจริง มีไซตาม route template ทำให้ทุกการเรียก PATCH / wallets/{id} — ซึ่งเรียกหนึ่งครั้งต่อผู้ใช้หนึ่งรายเพื่อกำหนดกระเป๋าเงินหลัก — เพิ่มชุดป้าย (label series) ถาวรใหม่ทุกครั้ง หน่วยความจำที่ค้างอยู่จึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทะเบียนสะสม มีไซตามระดับ concurrency จนเกินขีดจำกัดหน่วยความจำของคอนเทนเนอร์ ไฟฟ้าส่วนเกินมิได้สูญหายถาวรแต่อย่างใด มาตรวัดที่ได้รับผลกระทบถูกทำเครื่องหมาย “ไม่มีกระเป๋าเงินลงทะเบียน รอ retry” และ durable mint outbox ได้ mint ให้ใหม่เข้าสู่หน้าต่าง settlement เดิมเมื่อการเชื่อมโยงกระเป๋าเงินได้รับการซ่อมแซม (คือส่วนทาง 79 รายการในตารางที่ XV) แต่เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าเหตุใดตัวชี้วัดต่อคำขอจึงต้องติดป้ายตาม route template มีไซเส้นทางตามตัวอักษรจริง ในภาระงานใดก็ตามที่มี path parameter รายเอนທີ

4) ปริมาณงานการเขียนค่าอ่านบนเซตตามจำนวนมาตรวัด (On-chain Telemetry Write Scaling)

การทดลองที่สี่แยกวัดเฉพาะชั้นบนเซตของเส้นทางค่าอ่าน กล่าวคือคำสั่ง submit_meter_reading ของโปรแกรม oracle เพียงลำพัง โดยข้ามชั้น IAM และ Aggregator Bridge ทั้งหมด เพื่อตอบคำถามที่การทดลอง mint ข้างต้นยังไม่ตอบ ว่าความสามารถการเขียนสถานะบนเซตเสื่อมถอยหรือไม่เมื่อจำนวนบัญชีมาตรวัด (per-meter PDA) เติบโตถึงระดับแสน ชุดเครื่องมือทดสอบสร้างธุรกรรมที่ลงนามแล้วฝั่งไคลเอนต์ต่อ blockhash ที่แคชไว้ ส่งแบบ skipPreflight ผ่านวงเปิดที่จำกัดธุรกรรมค้างส่งไว้ 3,000 รายการ และยืนยันผลด้วยการสอบถามสถานะแบบกลุ่ม (getSignatureStatuses ครั้งละ 256 ลายเซ็น ทุก 1.5 วินาที ความหน่วงที่รายงานจึงถูกควอนไทซ์ที่ ±1.5 วินาที) ที่ขนาด

พลิต 10,000, 50,000, 100,000, 150,000 และ 200,000 มาตรวัด ขนาดละ 2 รอบ (epoch) รอบแรกเป็นการสร้างบัญชี PDA รายมาตรวัด (init ต้นทุน compute สูงกว่า) รอบที่สองเป็นการเขียนทับสถานะเดิม (steady) ทุกขนาดรันต่อเนื่องบน solana-test-validator เดียวตัวเดียวกันโดยไม่ล้าง ledger ระหว่างขนาด กรณี 200,000 มาตรวัดจึงเริ่มทำงานบนชุดบัญชีที่มีอยู่แล้วกว่า 3.1 แสน PDA และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง validator ถือบัญชี PDA มาตรวัดสะสมจากการทดลองนี้ 510,000 บัญชี รวมธุรกรรมทั้งการทดลอง 1,020,000 รายการ ผลสรุปไว้ในตารางที่ XVI เช่นเดียวกับการทดลองอื่นในหมวดนี้ ผลเป็นการรันสำรวจขนาดละรอบเดียว

ตารางที่ XVI						
ปริมาณงานการเขียนค่าอ่านบนเซตตามจำนวนมาตรวัด (การรันสำรวจเพียงรอบเดียวต่อขนาด; ความหน่วงควอนไทซ์ ±1.5 s จากการสอบถามสถานะ).						
มาตรวัด	สำเร็จ/ทั้งหมด	TPS (init)	TPS (steady)	p50 ms	p95 ms	CU steady (med)
10,000	19,908 / 20,000	439.2	429.1	1,546	2,354	15,025
50,000	99,524 / 100,000	319.8	243.1	1,868	3,064	13,525
100,000	199,048 / 200,000	409.6	455.5	1,553	2,346	15,060
150,000	298,572 / 300,000	449.4	426.2	1,586	2,402	13,560
200,000	398,096 / 400,000	438.5	443.2	1,582	2,391	13,560

ข้อค้นพบหลักคือปริมาณงานคงที่ตามขนาด กล่าวคือ TPS ช่วง steady อยู่ในช่วง 426–455 ตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 มาตรวัด (ค่า 243 ที่ขนาด 50,000 เป็นการชะลอชั่วคราวของ validator ที่ไม่ปรากฏซ้ำในขนาดที่ใหญ่กว่า) ความหน่วง p50 ราว 1.5–1.9 วินาที และต้นทุน compute ต่อธุรกรรมคงที่ (steady median 13,525–15,060 CU ต่ำกว่างบ 200,000 CU ต่อคำสั่งมาก) โดยไม่ขึ้นกับจำนวนบัญชีสะสม ผลนี้ยืนยันเชิงประจักษ์ว่าการออกแบบสถานะแบบ PDA รายมาตรวัด (บัญชี MeterState ต่อมาตรวัด โดยเส้นทางร้อนไม่เขียนบัญชีส่วนกลาง OracleData เลย) ทำให้การเขียนค่าอ่านขนานกันได้ภายใต้ Sealevel และจุด serialize ที่เหลืออยู่คือกระเป๋าเงิน gateway ตัวเดียวที่เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม (fee-payer ถูก write-lock ทุกธุรกรรม) มีไซขนาดของชุดบัญชี ธุรกรรมที่ไม่สำเร็จทั้งหมด (0.46–0.48% ของแต่ละขนาด) เป็นการปฏิเสธเชิงตรรกะแบบกำหนดได้ (deterministic) จากตัวตรวจความผิดปกติของ oracle เอง กล่าวคือค่าอ่านสังเคราะห์ส่วนน้อยละเมิดเพดานอัตราส่วนผลิตต่อบริโภควัดตรวจด้วยการคูณไขว้เชิงจำนวนเต็ม (AnomalousReading) โดยไม่มีการปฏิเสธจากการส่ง คิวล้น หรือ blockhash หมดอายุแม้แต่รายการเดียวในทุกขนาด อนึ่ง ตัวนับรวมส่วนกลางบน OracleData ค่าคงศูนย์ตลอดการทดลองตามการออกแบบ (เส้นทางร้อนเป็นแบบอ่านอย่างเดียวต่อบัญชีนี้ การกระหายขอรวมเป็นหน้าที่ของคำสั่งเชิงบริหาร aggregate_readings ที่เรียกเป็นคาบ) ข้อจำกัดสำคัญคือผลทั้งหมดมาจาก validator เดียวและผู้ส่งกระเป๋าเดียว เพดานที่วัดได้จึงเป็นสมบัติของการตั้งค่านี้ การกระจายภาระข้ามหลาย gateway fee-payer และการวัดบนเครือข่ายหลายโหนดยังเป็นงานอนาคต (ดูหัวข้อ IX)

IX. DISCUSSION AND LIMITATIONS

A. Discussion

ผลการออกแบบระบบจำลองชี้ให้เห็นว่าแนวทางการแยกชั้นการทำงานระหว่าง Smart Meter Simulator, Backend Service และ Solana Smart Contract ช่วยให้ระบบซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer มีโครงสร้างที่ตรวจสอบได้และมีจุดขยายระบบที่ชัดเจนขึ้น Backend Service ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุมหลักสำหรับตรวจสอบข้อมูล การจัดการสิทธิ์ และการประเมินเงื่อนไขด้าน Grid stability ก่อนส่งธุรกรรมไปยังบล็อกเชน ทำให้ Smart Contract ไม่ต้องรับภาระการประมวลผลทั้งหมดของระบบไม่โครกริด

การใช้ Solana Smart Contract ในฐานะ Settlement และ Audit layer ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของธุรกรรมพลังงาน เนื่องจากคำสั่งซื้อขายและสถานะการชำระพลังงานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ อย่างไรก็ตาม ระบบยังต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโครงข่ายไฟฟ้าเป็นลำดับแรก การอนุมัติธุรกรรมจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะราคาและปริมาณพลังงานเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขด้านเสถียรภาพของระบบและสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ร่วมด้วย

²9,921 รายการ mint สำเร็จภายในหน้าต่างฝั่งส่งโดยตรง ส่วนอีก 79 รายการ mint สำเร็จภายหลังผ่านกลไก retry ของ durable mint outbox — ดูเหตุการณ์ wallet-link ด้านล่าง

ผลการประเมินสามส่วนสนับสนุนสมมติฐานการออกแบบที่ให้อะไหล่เป็นชั้น settlement แบบบาง (thin settlement layer) ประการแรกเส้นทางรับข้อมูลรักษาสัดส่วนการสูญหายให้ใกล้เคียง ($\leq 0.03\%$) จนถึงภาระงาน 640 เครื่อง (ดูหัวข้อ VIII.C) โดยอัตราการรับข้อมูลที่ได้เป็น lower bound ของโหนดผู้ส่งเดี่ยวและไม่เพิ่มขึ้นแบบเอกฐานตามจำนวนมาตรวัด จึงยังไม่สรุปเรื่องจุดอิ่มตัวของบริการ บ่งชี้ว่าการย้ายงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่มีความถี่สูงไว้ในชั้น off-chain ไม่ได้กลายเป็นคอขวดของระบบภายใต้ภาระระดับที่ทดสอบ ประการที่สอง ต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนที่วัดได้ 96,707 CU ต่อคำสั่ง คิดเป็นประมาณ 48% ของงบ compute ตั้งต้นต่อคำสั่ง (ดูหัวข้อ VIII.E) แสดงว่าเมื่อกิตาเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ถูกบังคับใช้นอกเชนแล้วภาระที่เหลือบนเชนอยู่ในระดับที่เปิดช่องเชิง compute ให้รวมหลายคำสั่งในธุรกรรมเดียว (batch settlement) ได้ แม้การรวมจริงจะถูกจำกัดด้วยขนาดแพ็คเกจธุรกรรมก่อนเพดาน compute (ดูหัวข้อ IV.E) จึงต้องปรับวิธีบรรจุรายเช่นเพื่อให้ลดต้นทุนต่อคำสั่งได้จริงในงานถัดไป ประการที่สาม การที่ต้นทุนเชนเป็นค่าที่กำหนดได้แน่นอน (deterministic CU) มากกว่าจะผันแปรตามค่าธรรมเนียมตลาดแบบเครือข่ายสาธารณะ สอดคล้องกับเหตุผลเชิงการกำกับดูแลในการเลือกเครือข่าย consortium แบบ PoA (ดูหัวข้อ II) ที่ต้นทุนธุรกรรมคาดการณ์ได้และไม่ขึ้นกับความผันผวนของค่า gas

ในเชิงกลไกเศรษฐศาสตร์ การแยกบทบาทของโทเคนสามประเภท คือ โทเคนพลังงานที่รับรองด้วย REC สำหรับการส่งมอบ หรือ THBC ที่ตรงค่าเงินบาทสำหรับการตั้งราคาและชำระเงิน และโทเคน GRX สำหรับการ stake และการกำกับดูแล ช่วยให้การชำระธุรกรรมเป็นแบบ DvP ที่ผูกการส่งมอบพลังงานเข้ากับการชำระเงินในธุรกรรมเดียว และให้สิทธิ์การกำกับดูแลเครือข่ายอยู่ภายใต้กรอบ consortium ที่ควบคุมการรับรอง REC และ allow-list ของ aggregator ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแบบจำลอง (model-derived) ของยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับและส่วนเพิ่มเทียบกับ feed-in tariff ไว้ในหัวข้อ V.B อย่างไรก็ตาม การวัดคุณสมบัติเชิงเศรษฐศาสตร์เต็มรูปแบบ เช่น ประสิทธิภาพการจัดสรรเชิงสวัสดิการ (allocative efficiency / welfare) และพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วม ยังอยู่นอกขอบเขตของการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมในงานนี้

เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม permissioned ที่ใช้แพร่หลายในวรรณกรรมการซื้อขายพลังงาน P2P อย่าง Hyperledger Fabric [15] (ดูตารางที่ II) การออกแบบในงานนี้ต่างกันเชิงสถาปัตยกรรมในสามจุด ประการแรก Fabric ใช้แบบจำลองการประมวลผลแบบ execute-order-validate ที่ chaincode รันบน endorsing peers ก่อนเรียงลำดับผ่าน orderer (Raft/BFT) ขณะที่งานนี้ใช้แบบจำลอง account ของ Solana ที่ประมวลผลธุรกรรมแบบขนานตาม Sealevel เมื่อชุดบัญชีที่เขียนไม่ทับซ้อนกัน (ดูหัวข้อ VI.E.7) ซึ่งเอื้อต่อการขยายการส่งคำสั่งรายเอนทิตี แต่ทำให้การชำระที่ระทบยอดส่วนกลางถูกผูกกับการเขียนส่วนกลาง (global-write-bound) ดังที่วัดได้ในหัวข้อ VIII.F ประการที่สอง ต้นทุนการประมวลผลในงานนี้แสดงเป็นหน่วย compute (CU) ที่กำหนดได้แน่นอนและมีเพดานชัดเจนต่อธุรกรรม ต่างจาก Fabric ที่ไม่มีแนวคิดงบประมาณ compute ต่อธุรกรรมแบบเดียวกัน ทำให้ต้นทุนบนเชนของงานนี้คาดการณ์และตรวจจบการถดถอย (regression) ได้ตรงไปตรงมา ประการที่สามงานนี้บังคับการตรวจที่มาของค่าอ่านมาตรวัดด้วยลายเซ็น Ed25519 และการกันส่งข้ามผ่าน order nullifier ภายในตรรกะของโปรแกรมโดยตรง แทนการพึ่งนโยบาย endorsement ภายนอก ทั้งนี้การเปรียบเทียบนี้เป็นเชิงคุณภาพ (architectural) เนื่องจากยังไม่มีกรวัดแบบ head-to-head บนภาระงานพลังงานเดียวกัน ซึ่งเป็นงานเปรียบเทียบเชิงปริมาณที่เปิดไว้ในอนาคต

B. Limitations

ข้อจำกัดสำคัญของงานนี้คือระบบยังอยู่ในระดับการจำลอง โดยข้อมูลพลังงานมาจาก Smart Meter Simulator และยังไม่ได้ทดสอบร่วมกับอุปกรณ์ Smart Meter จริงหรือระบบไฟฟ้าภาคสนาม ดังนั้นผลลัพธ์จึงสะท้อนความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงานเบื้องต้น มากกว่าประสิทธิภาพเชิงปริมาณในสภาพแวดล้อมจริง

นอกจากนี้การประเมินยังครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของเส้นทางการทำงานทั้งหมด กล่าวคือวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest และต้นทุน compute ของคำสั่งชำระธุรกรรมบนเชนเป็นรายส่วน แต่ยังไม่ได้

วัดความหน่วงแบบ end-to-end ตั้งแต่ค่าอ่านมาตรวัดจนถึงการยืนยันบนเชน และอัตราการจับคู่คำสั่งภายใต้ปริมาณคำสั่งหลายระดับ ส่วนปริมาณงานธุรกรรม (throughput) ของเส้นทางชำระวัดบน validator เดียวแล้ว (ดูหัวข้อ VIII.F) แต่ยังไม่ครอบคลุมเครือข่าย permissioned หลายโหนดที่รวมต้นทุน consensus และยังไม่ได้ประเมิน batch settlement ที่กล่าวถึงในเชิงออกแบบอย่างเป็นทางการทดลองจริง ในด้านความเชื่อถือ เงื่อนไขปริมาณพลังงานและ Grid stability ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain โดย Aggregator Bridge และ oracle authority ซึ่งการสมรู้ร่วมคิดหรือการถูกประนีประนอมของส่วนนี้ยังไม่ถูกป้องกันด้วยกลไกเชิงรหัสวิทยา (ดูหัวข้อ III) ทั้งสมมติฐานความปลอดภัยของฉันทามติ (PoH ร่วมกับ Tower BFT) ภายใต้เครือข่าย permissioned ที่กำกับการเข้าร่วมแบบ PoA ก็เป็นสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมที่ยังไม่ได้ประเมินเชิงปริมาณภายใต้ validator ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

C. Threats to Validity

ผลการวัดในงานนี้มีข้อควรระวังในการตีความสามประการ ประการแรก (internal validity) ภาระงานในการทดลอง ingest ถูกสร้างจากโหนดผู้ส่งเพียงตัวเดียวที่ทำงานแบบ asynchronous อัตราการรับข้อมูลที่ได้จึงเป็น lower bound ที่สะท้อนข้อจำกัดของผู้ส่งร่วมด้วย มิใช่เพดานความสามารถที่แท้จริงของบริการรับข้อมูล (ดูหัวข้อ VIII.C) ประการที่สอง (construct validity) อัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีคำนวณจากจำนวนมาตรวัดและรอบการส่ง มิใช่อัตราสูงสุดที่วัดได้ การเปรียบเทียบตัวเลขทั้งสองจึงต้องระบุบริบทของแต่ละค่าให้ชัด ประการที่สาม (external validity) ต้นทุน compute ของคำสั่งชำระธุรกรรมวัดบน solana-test-validator รุ่นเดียว และค่าดังกล่าวเป็นต้นทุนเชิงตรรกะของโปรแกรม (deterministic CU) ที่ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ แต่ความหน่วงและปริมาณงานบนเครือข่าย production จริงอาจต่างออกไป ผลทั้งหมดจึงควรตีความในฐานะการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง

D. Future Work

งานในอนาคตควรพัฒนาการเชื่อมต่อกับ Smart Meter จริงผ่านมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเส้นทางการทำงานทั้งระบบให้ครบถ้วนขึ้น ได้แก่ การวัดความหน่วงแบบ end-to-end และการขยายผลการวัด throughput ของ settlement ที่รายงานบน validator เดียวในหัวข้อ VIII.F ไปสู่เครือข่าย permissioned หลายโหนดที่รวมต้นทุน consensus พร้อมการวัดแบบ open-loop เพื่อหาเพดาน TPS ที่ระดับ SLA และการทดลอง batch settlement เพื่อยืนยันการลดต้นทุน compute ต่อคำสั่ง รวมถึงการวัดเพดานของเส้นทางรับข้อมูลด้วยผู้ส่งแบบขนานหลายตัวที่แยกต้นทุนฝั่งผู้ส่งออกจากบริการรับข้อมูล ในด้านความเชื่อถือ ควรลด residual trust ของชั้น off-chain ด้วย multi-oracle attestation หรือ cryptographic proof และประเมินฉันทามติของเครือข่าย permissioned (ที่กำกับการเข้าร่วมแบบ PoA) เชิงปริมาณภายใต้โหนดที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน นอกจากนี้ควรเพิ่มแบบจำลองด้าน Grid stability, Islanding detection และ Demand response เพื่อให้การประเมินความปลอดภัยของการซื้อขายพลังงานใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น โดยการทดลองถัดไปควรกำหนด workload ที่ทำซ้ำได้ เช่น จำนวน Meter, sampling interval, transaction mix, validator count, queue depth, failure/retry policy และตัวชี้วัด market-clearing output อย่างชัดเจน

นอกเหนือจากข้างต้น ทิศทางการประเมินเชิงปริมาณที่เปิดไว้อย่างชัดเจนมีสามประการ ได้แก่

- **ประสิทธิภาพการจัดสรรเชิงสวัสดิการ (allocative efficiency / welfare):** วัดส่วนเกินจากการซื้อขาย (gains from trade) ของกลไก CDA เทียบกับฐานราคาเดียว (uniform-price clearing) และ feed-in tariff บนข้อมูลการจับคู่จริงจากภาระงานจำลองเต็มรูปแบบ เพื่อยืนยันส่วนเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์เชิงแบบจำลองไว้ในหัวข้อ V.B ด้วยการวัดจริงแทนการคำนวณจากพารามิเตอร์คงที่
- **ต้นทุนต่อการซื้อขายในหน่วยเงิน (cost per trade):** แปลงต้นทุน compute ต่อธุรกรรมเป็นค่าธรรมเนียมในหน่วย lamport และเงินบาทที่อัตราที่กำหนด แล้วรายงานสัดส่วนต้นทุนต่อมูลค่าธุรกรรม (fee-to-trade-value ratio) ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสินสำคัญต่อการนำไปใช้จริง

- ความพร้อมใช้งานและการเปรียบเทียบฐาน (liveness & baseline): ประเมินความพร้อมใช้งาน (availability) ของเครือข่าย permissioned เมื่อมีโหนด validator ล้มเหลวบางส่วน (1-of-N down) และวัดเปรียบเทียบแบบ head-to-head เติงปริมาณกับแพลตฟอร์ม permissioned อื่น โดยเฉพาะ Hyperledger Fabric บนภาระงานพลังงานเดียวกัน เพื่อต่อยอดการเทียบเชิงคุณภาพในตารางที่ II ให้เป็นการวัดรวมที่เทียบกันได้โดยตรง

X. CONCLUSION

บทความนี้นำเสนอการพัฒนากระบวนการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Peer-to-Peer สำหรับไมโครกริด โดยผสาน Smart Meter Simulator, Backend/Aggregator Bridge และ Solana-compatible Smart Contract เข้าด้วยกัน ระบบถูกออกแบบให้รองรับข้อมูลพลังงานแบบเวลาจริง ตรวจสอบคำสั่งซื้อขายผ่านบริการ Backend และบันทึกผลธุรกรรมที่ผ่านเงื่อนไขของบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง

ผลการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมชี้ให้เห็นว่าแนวทาง Microservice ร่วมกับการจัดคิวธุรกรรมผ่าน NATS JetStream มีศักยภาพในการลดการผูกติดกันของภาระงานระหว่างการรับข้อมูล การตรวจสอบธุรกรรม และการบันทึกผลบนบล็อกเชนได้ นอกจากนี้ การจำกัดบทบาทของ Smart Contract ให้เป็นชั้น Settlement and Audit layer ช่วยกำหนดขอบเขต compute บนบล็อกเชนให้ชัดเจนขึ้น การประเมินครอบคลุมสี่ด้าน ได้แก่ เส้นทางรับข้อมูล (telemetry ingest) ที่รองรับอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสูญหาย และเมื่อเพิ่มภาระแบบขั้นบันไดถึง 640 เครื่อง (เฉลี่ยจาก 5 รอบ) ยังคงสัดส่วนการสูญหายไว้ไม่เกิน 0.03% โดยไม่พบจุดอ้อมตัวภายในขีดของคลเอนต์ผู้ส่งเดียวที่ใช้ทดสอบ ด้านการจับคู่คำสั่งในชั้น off-chain เครื่องจับคู่ CDA ประมวลผลได้ประมาณ 3.1×10^4 คู่คำสั่งต่อวินาทีในหน่วยความจำ ด้านต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนวัดได้ 96,707 compute units ต่อคู่คำสั่ง (ประมาณ 48% ของงบ compute ตั้งต้น) ซึ่งเปิดช่องให้รวมคู่คำสั่งแบบ batch ได้ และด้านปริมาณงานการชำระจริงวัดได้ราว 0.5 ธุรกรรมต่อวินาทีบน validator เดียว ซึ่งถูกผูกกับการเขียนบัญชีส่วนกลางโดยการออกแบบแต่ยังรองรับได้ราว 450 การชำระต่อหน้าต่งเคลียร์ตลาด 900 วินาที เกินความต้องการของภาระงานที่ทดสอบมาก ผลทั้งสี่ด้านสนับสนุนการออกแบบที่ให้บล็อกเชนเป็นชั้น settlement แบบบาง ส่วนการวัดความหน่วงแบบ end-to-end การทดลอง batch settlement และการประเมินบนอุปกรณ์และเครือข่ายจริงเป็นงานในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดสู่การใช้งานในระดับอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

REFERENCES

- [1] W. Tushar, T. K. Saha, C. Yuen, D. Smith, และ H. V. Poor, "Peer-to-Peer Trading in Electricity Networks: An Overview", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 3185–3200, 2020.
- [2] T. Morstyn, A. Teytelboym, และ M. D. McCulloch, "Bilateral Contract Networks for Peer-to-Peer Energy Trading", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 2026–2035, 2019.
- [3] A. Paudel, K. Chaudhari, C. Long, และ H. B. Gooi, "Peer-to-Peer Energy Trading in a Prosumer-Based Community Microgrid: A Game-Theoretic Model", *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, ปี 66, ฉบับที่ 8, น. 6087–6097, 2019.
- [4] IEEE Standards Association, "IEEE Std 1547-2018: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces". 2018.
- [5] IEEE Standards Association, "IEEE Std 2030.7-2017: IEEE Standard for the Specification of Microgrid Controllers". 2018.
- [6] J. Guerrero, A. C. Chapman, และ G. Verbic, "Decentralized P2P Energy Trading Under Network Constraints in a Low-Voltage Network", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 5163–5173, 2019.
- [7] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". 2008.
- [8] V. Buterin, "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform". 2014.
- [9] G. Wood, "Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger". 2014.
- [10] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, และ K. Scarfone, "Blockchain Technology Overview", technical report NIST IR 8202, 2018. doi: 10.6028/NIST.IR.8202.
- [11] E. Mengelkamp, P. Staudt, J. Garttner, และ C. Weinhardt, "Trading on Local Energy Markets: A Comparison of Market Designs and Bidding Strategies", *Applied Energy*, ปี 210, น. 870–880, 2018.
- [12] E. Munsing, J. Mather, และ S. Moura, "Blockchains for Decentralized Optimization of Energy Resources in Microgrid Networks", ใน *2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications*, 2017, น. 2164–2171.
- [13] A. Esmat, M. de Vos, Y. Ghiassi-Farrokhi, P. Palensky, และ D. Epema, "A Novel Decentralized Platform for Peer-to-Peer Energy Trading Market with Blockchain Technology", *Applied Energy*, ปี 282, น. 116123, 2021, doi: 10.1016/j.apenergy.2020.116123.
- [14] J. Kang, R. Yu, X. Huang, S. Maharjan, Y. Zhang, และ E. Hossain, "Enabling Localized Peer-to-Peer Electricity Trading Among Plug-in Hybrid Electric Vehicles Using Consortium Blockchains", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, ปี 13, ฉบับที่ 6, น. 3154–3164, 2017.
- [15] E. Androulaki และคณะ, "Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains", ใน *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference*, 2018, น. 1–15. doi: 10.1145/3190508.3190538.
- [16] L. Lamport, R. Shostak, และ M. Pease, "The Byzantine Generals Problem", *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 382–401, 1982, doi: 10.1145/357172.357176.
- [17] M. Castro และ B. Liskov, "Practical Byzantine Fault Tolerance", ใน *Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 1999, น. 173–186.
- [18] M. Andoni และคณะ, "Blockchain Technology in the Energy Sector: A Systematic Review of Challenges and Opportunities", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, ปี 100, น. 143–174, 2019, doi: 10.1016/j.rser.2018.10.014.
- [19] Z. Tanis, A. Durusu, และ N. Altintas, "A Comprehensive Review on Peer-to-Peer Energy Trading: Market Structure, Operational Layers, Energy Cooperatives and Multi-energy Systems", *IET Renewable Power Generation*, ปี 19, ฉบับที่ 1, 2025, doi: 10.1049/rpg2.70075.
- [20] G. B. Bhavana, R. Anand, J. Ramprabhakar, V. P. Meena, V. K. Jadoun, และ F. Benedetto, "Applications of blockchain technology in peer-to-peer energy markets and green hydrogen

supply chains: a topical review”, *Scientific Reports*, ปี 14, ฉบับที่ 1, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-72642-2.

- [21] G. B. Bhavana, R. Anand, J. Ramprabhakar, J. M. Guerrero, N. Thakkar, และ A. Ambikapathy, “Comparative evaluation and simulation of blockchain consensus mechanisms for secure and scalable peer to peer energy trading in microgrids”, *Scientific Reports*, ปี 15, ฉบับที่ 1, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-27431-w.
- [22] IEEE Standards Association, “IEEE Std 2030.8-2018: IEEE Standard for the Testing of Microgrid Controllers”. 2018.
- [23] SPIFFE Project, “X.509-SVID Specification”. 2018.
- [24] NATS.io, “JetStream”. 2024.
- [25] Coral, “Anchor Documentation”. 2026.
- [26] A. Yakovenko, “Solana: A New Architecture for a High Performance Blockchain”. 2018.
- [27] Solana Foundation, “Program Derived Addresses”. 2026.
- [28] Python Software Foundation, “Python 3.11 Documentation”. 2026.
- [29] D. P. Chassin, K. Schneider, และ C. Gerkensmeyer, “GridLAB-D: An Open-Source Power Systems Modeling and Simulation Environment”, ใน *2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition*, 2008, น. 1–5. doi: 10.1109/TDC.2008.4517260.
- [30] S. Ramirez, “FastAPI Documentation”. 2026.
- [31] A. A. Hagberg, D. A. Schult, และ P. J. Swart, “Exploring Network Structure, Dynamics, and Function Using NetworkX”, ใน *Proc. 7th Python in Science Conference*, 2008, น. 11–15.
- [32] K. S. Anderson, C. W. Hansen, W. F. Holmgren, A. R. Jensen, M. A. Mikofski, และ A. Driesse, “pvlib python: 2023 Project Update”, *Journal of Open Source Software*, ปี 8, ฉบับที่ 92, น. 5994, 2023, doi: 10.21105/joss.05994.
- [33] L. Thurner และคณะ, “pandapower: An Open-Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis, and Optimization of Electric Power Systems”, *IEEE Transactions on Power Systems*, ปี 33, ฉบับที่ 6, น. 6510–6521, 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2018.2829021.
- [34] S. Joshi, “Feasibility of Proof of Authority as a Consensus Protocol Model”. 2021. doi: 10.48550/arXiv.2109.02480.
- [35] Solana Foundation, “Tokens on Solana”. 2026.
- [36] Solana Foundation, “Solana Documentation”. 2026.