D01	D02	D04	D05	D06	D06	D07	D08	D09	D10

B01

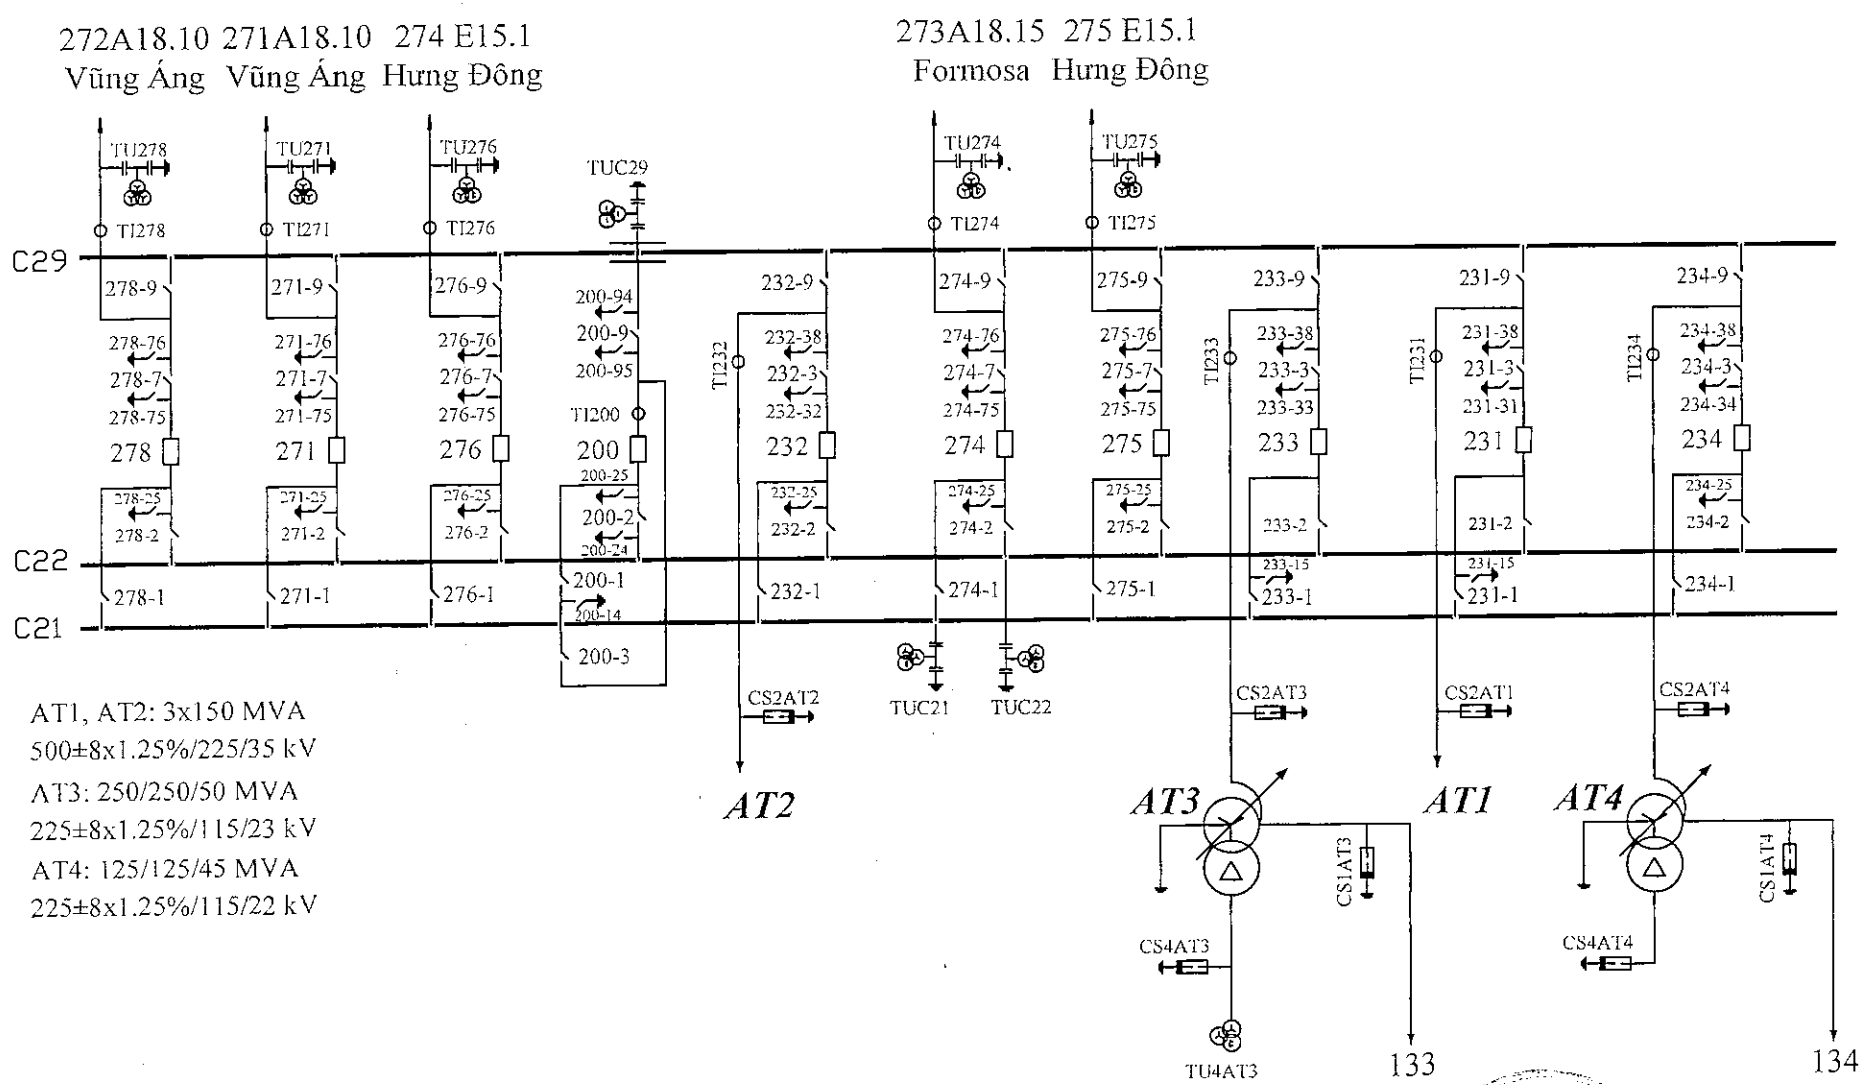

AT1, AT2: 3x150 MVA
500±8x1.25%/225/35 kV
AT3: 250/250/50 MVA
225±8x1.25%/115/23 kV
AT4: 125/125/45 MVA
225±8x1.25%/115/22 kV

GHI CHÚ:

- Sơ đồ này thay thế sơ đồ số 160201/ĐĐMB-ĐĐ
có hiệu lực kể từ khi nâng công suất MBA AT3 lên 250 MVA

T500HT

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC		
Thiết lập: Nguyễn Trường Khải	SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN PHÍA 220 kV	
Kiểm tra: Nguyễn Tất Thắng	TRẠM 500kV HÀ TĨNH	
Phê duyệt: Phạm Mạnh Cường	Số: 180912/ ĐĐMB-ĐĐ	Ngày: 26/09/2018

Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Bắc
Email:
Thời gian ký:28/9/2018 10:14

E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08

B01

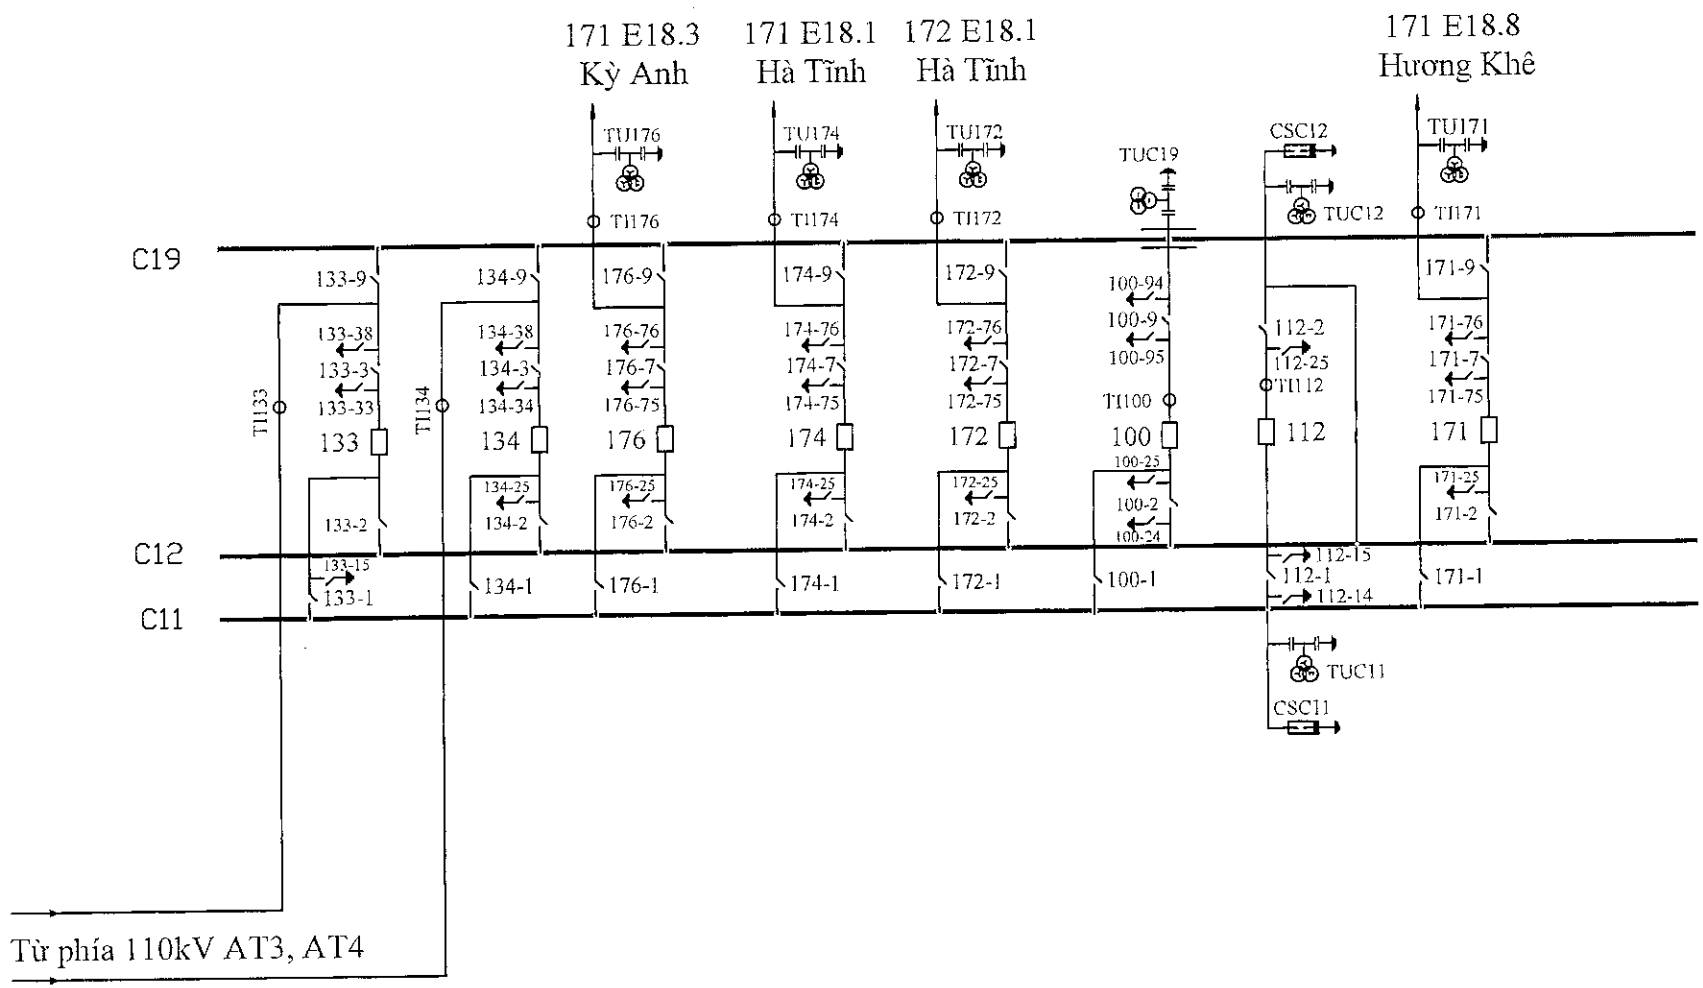

T500HT

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC		
Thiết lập: Nguyễn Trường Khải	**SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN PHÍA 110 kV TRẠM 500kV HÀ TĨNH**	
Kiểm tra: Nguyễn Tất Thắng		
Phê duyệt: Phạm Mạnh Cường	Số: 170418/ ĐĐMB-ĐĐ	Ngày: 04/04/2017