
2026_10_13_Imbottigliatrice / PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/DC] / Blocchi di programma

Controllo [FC1]


Controllo Proprietà					
Generale					
Nome	Controllo	**Numero**	1	**Tipo**	FC
Linguaggio	KOP	**Numerazione**	Automatico		
Informazioni					
Titolo		**Autore**		**Commento**	
Famiglia		**Versione**	0.1	**ID definito dall'utente**	

Controllo			
Nome	**Tipo di dati**	**Valore di default**	**Commento**
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
Controllo	Void		


Segmento 1: Attesa inizio ciclo

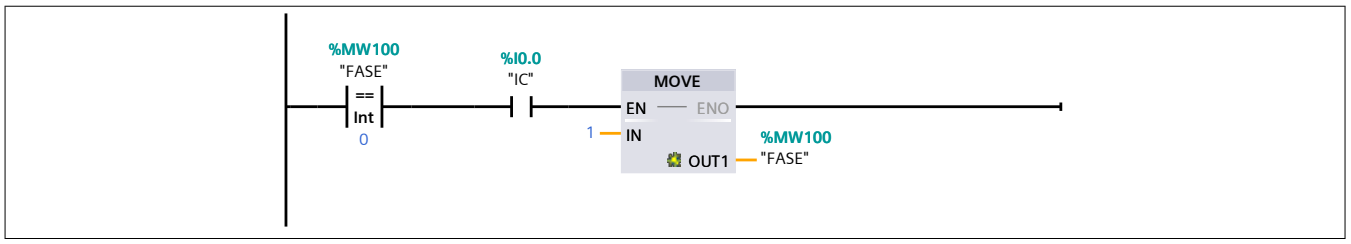


Segmento 2: Inizio automazione o uscita dal ciclo

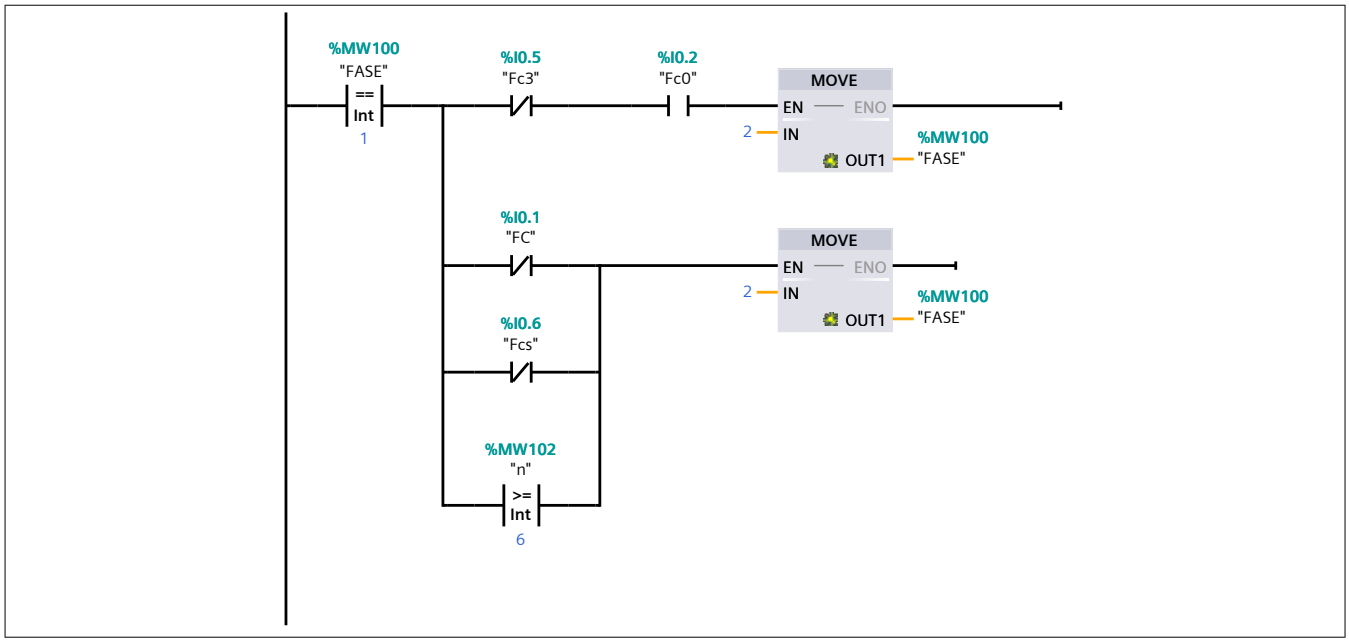


Segmento 3: Avanzamento nastro fino a postazione riempimento

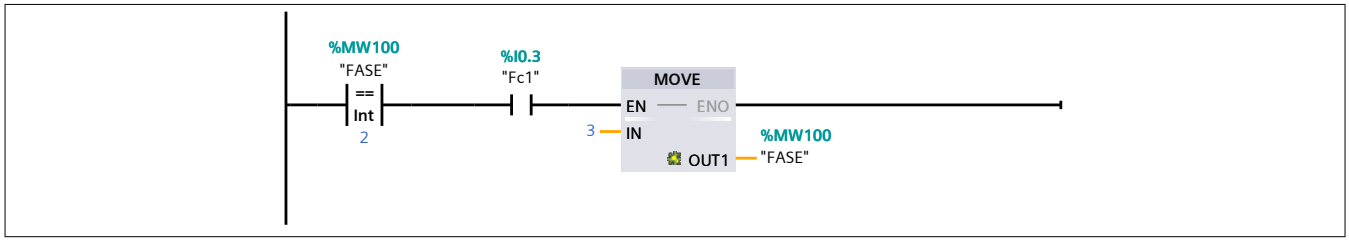


Segmento 4: Estensione cilindro A

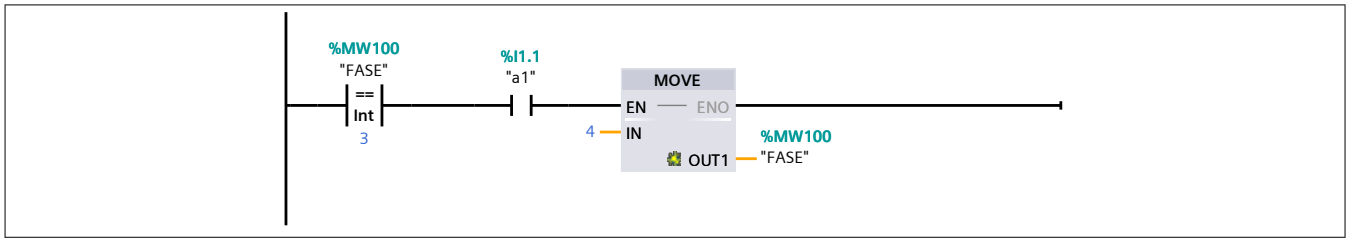


Segmento 5: Erorazione fino a livello SL

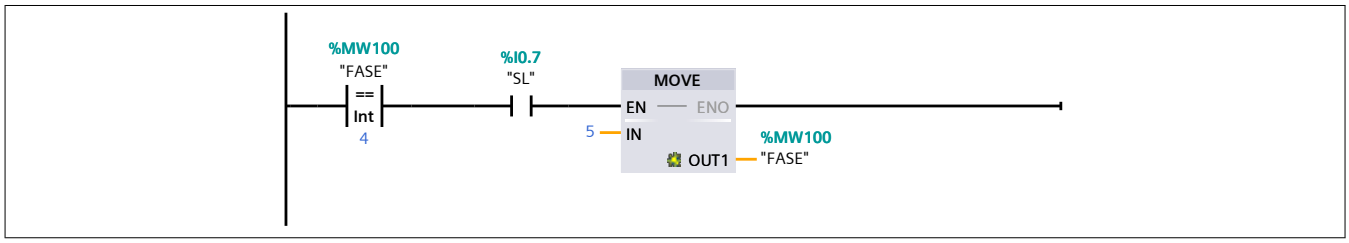


Segmento 6: Rientro cilindro A

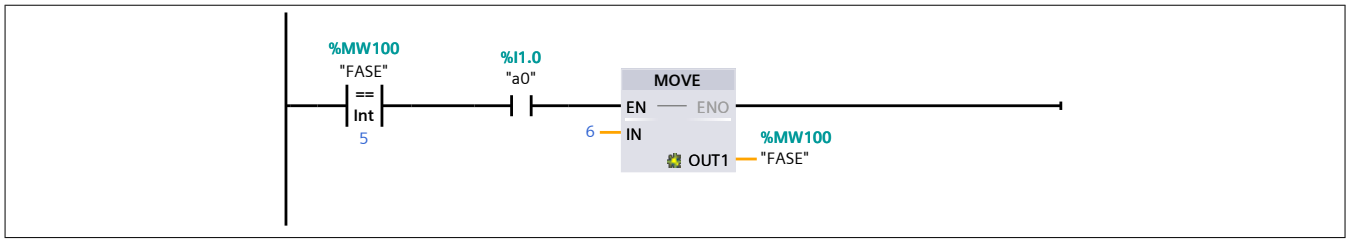


Segmento 7: Attesa 1" dopo l'erogazione

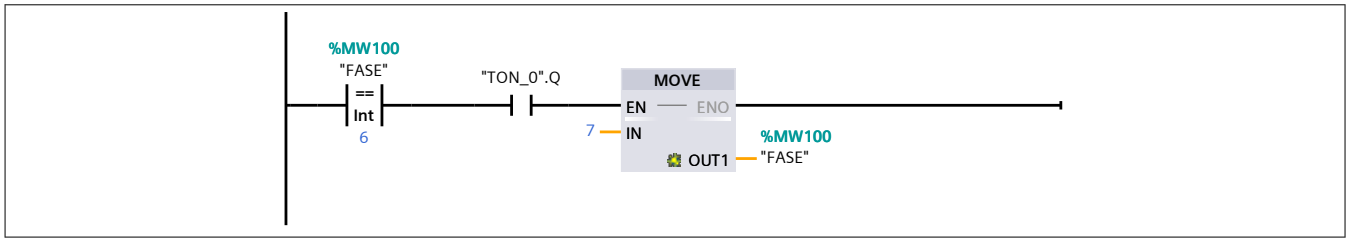


Segmento 8: Avanzamento nastro fino a postazione tappatura

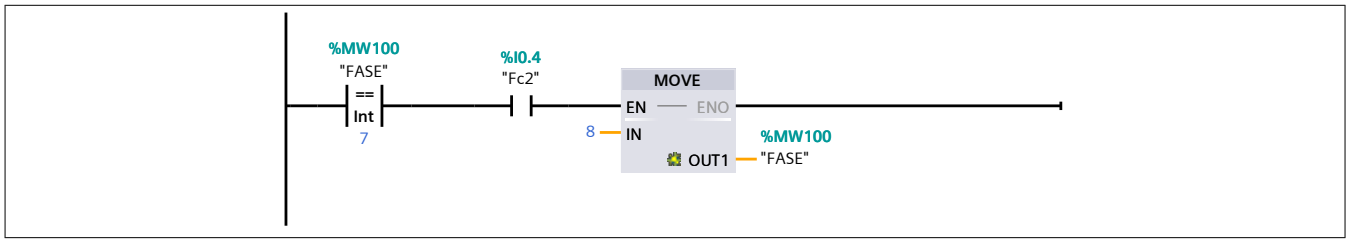


Segmento 9: Estensione cilindro B per blocco bottiglia

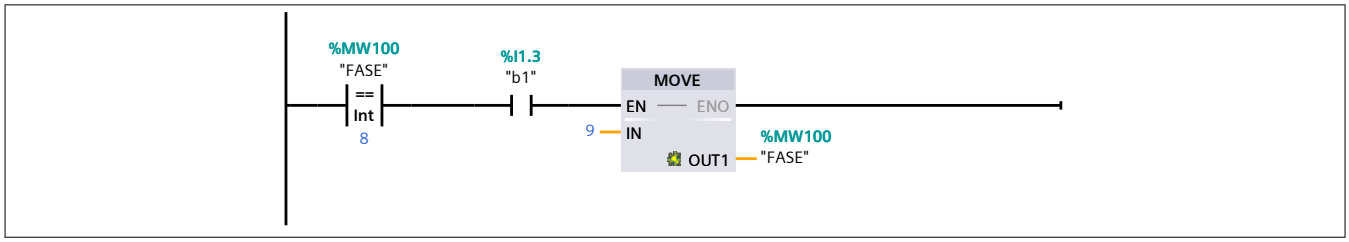


Segmento 10: Estensione cilindro C per tappatura

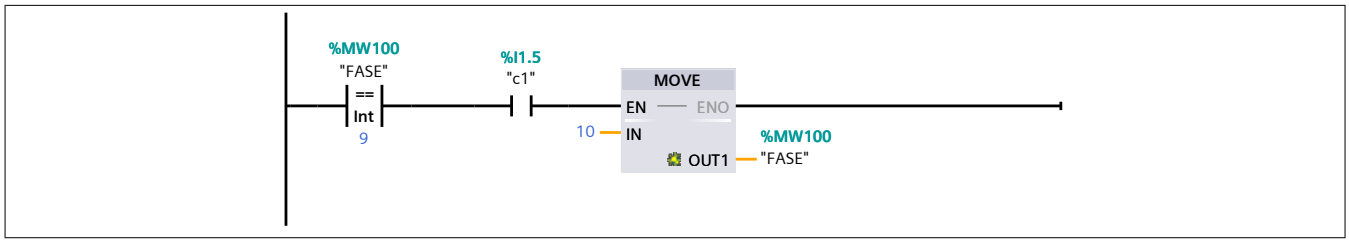


Segmento 11: Rientro cilindro C

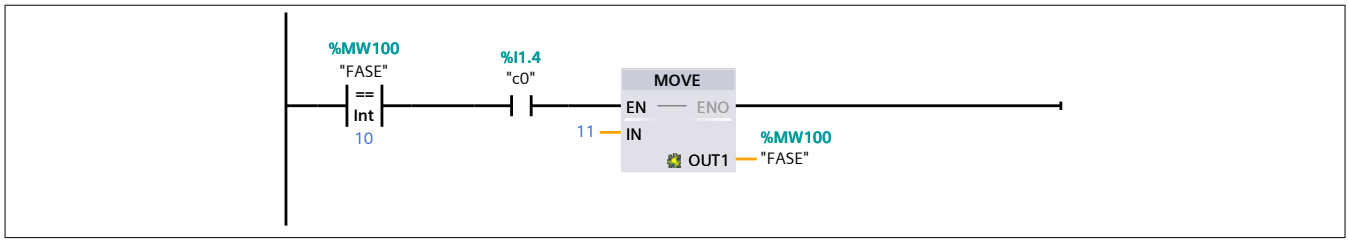


Segmento 12: Rientro cilindro B per rilasciare bottiglia

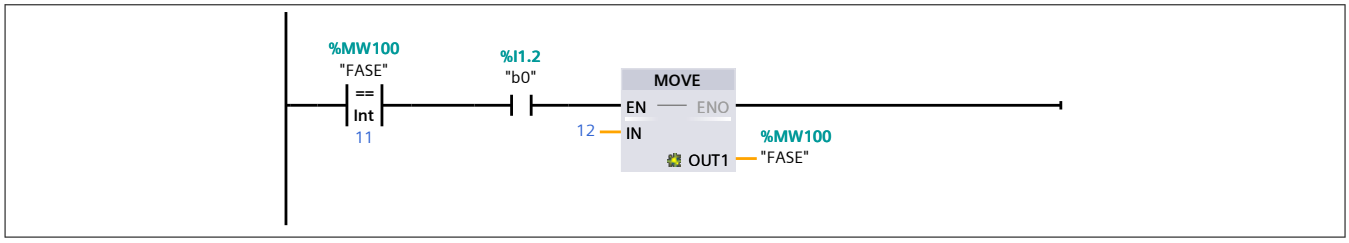


Segmento 13: Attesa 1" dopo tappatura

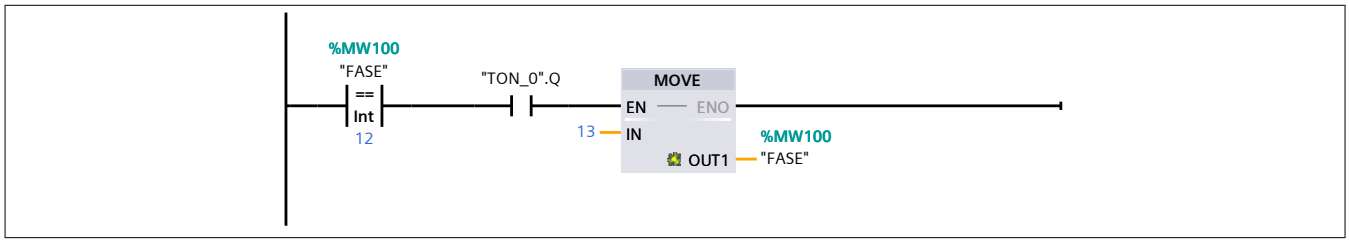

Segmento 14: Avanzamento nastro fino a postazione ritiro manuale

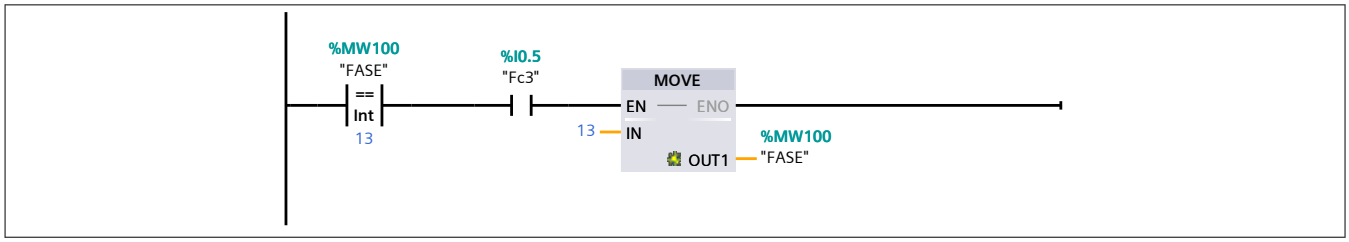

Segmento 15: Gestione timer TON_0

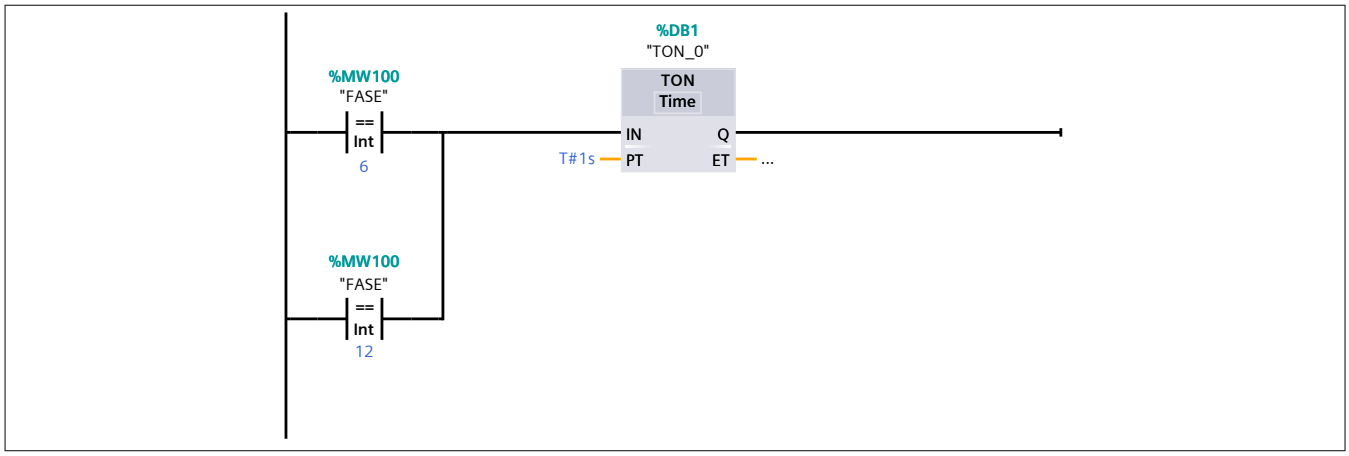
%DB1
"TON_0"
%MW100
"FASE"
==
Int
6
TON
Time
IN
Q
T#1s
PT
ET
...
%MW100
"FASE"
==
Int
12