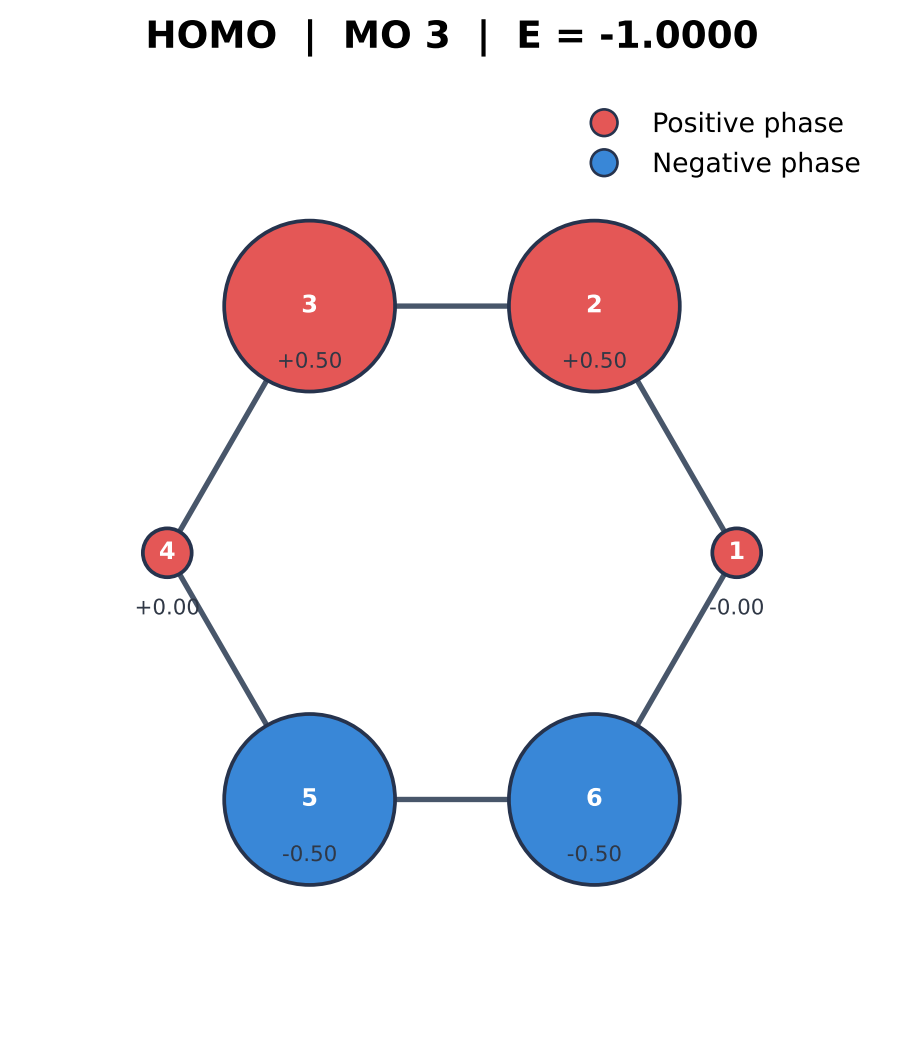
HOMO | MO 3 | E = -1.0000
Positive phase
Negative phase
3
+0.50
2
+0.50
4
+0.00
1
-0.00
5
-0.50
6
-0.50