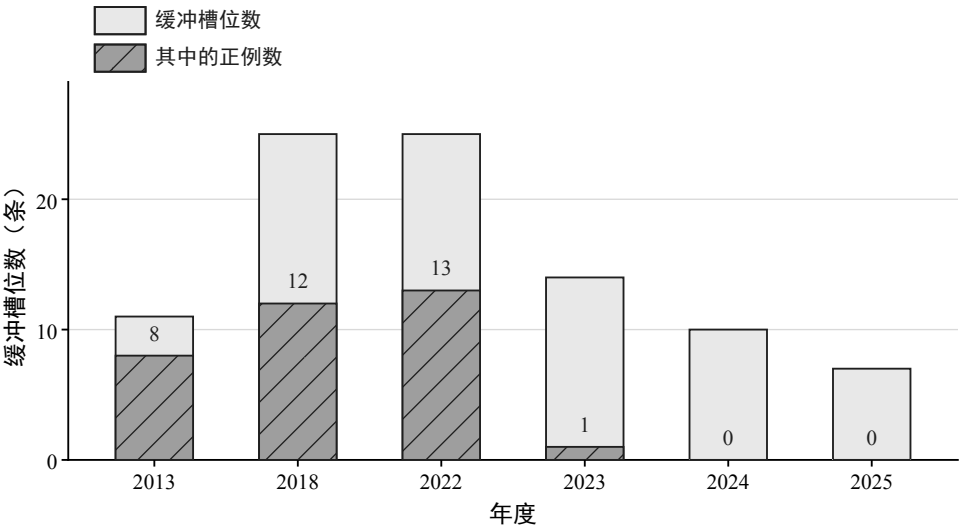

2024 与 2025 年度缓冲中正例数为 0；2023 年度 14 个槽位中仅 1 条正例

容量 200 条，官方全局蓄水池运行至 12 个年度结束；零训练审计