


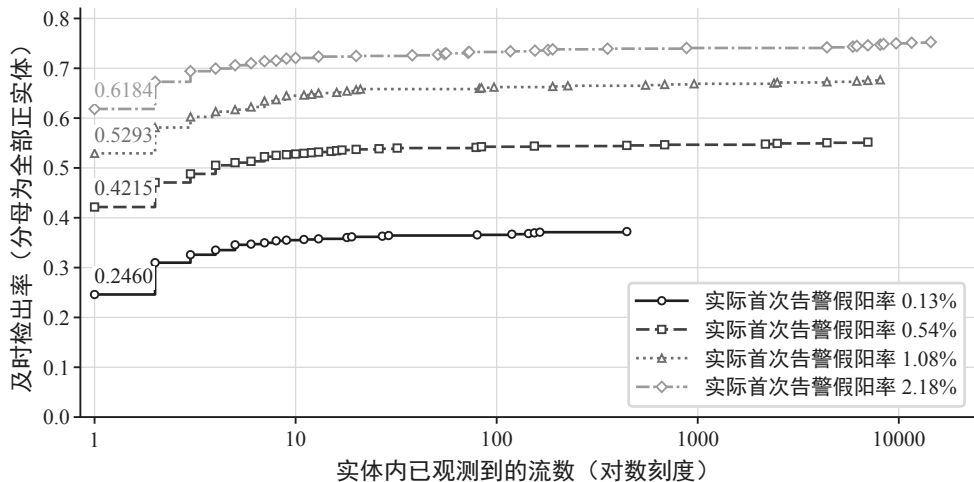

每条阶梯为「在实体的前若干条流之内已经首次告警」的正实体占比，分母固定为 752 个正实体
名义 4% 与 8% 两档的首次告警阈值落进并列块，实际假阳率达 79.05%，预算不成立，故未画