
One-Line Diagram - OLV1 (Load Flow Analysis)

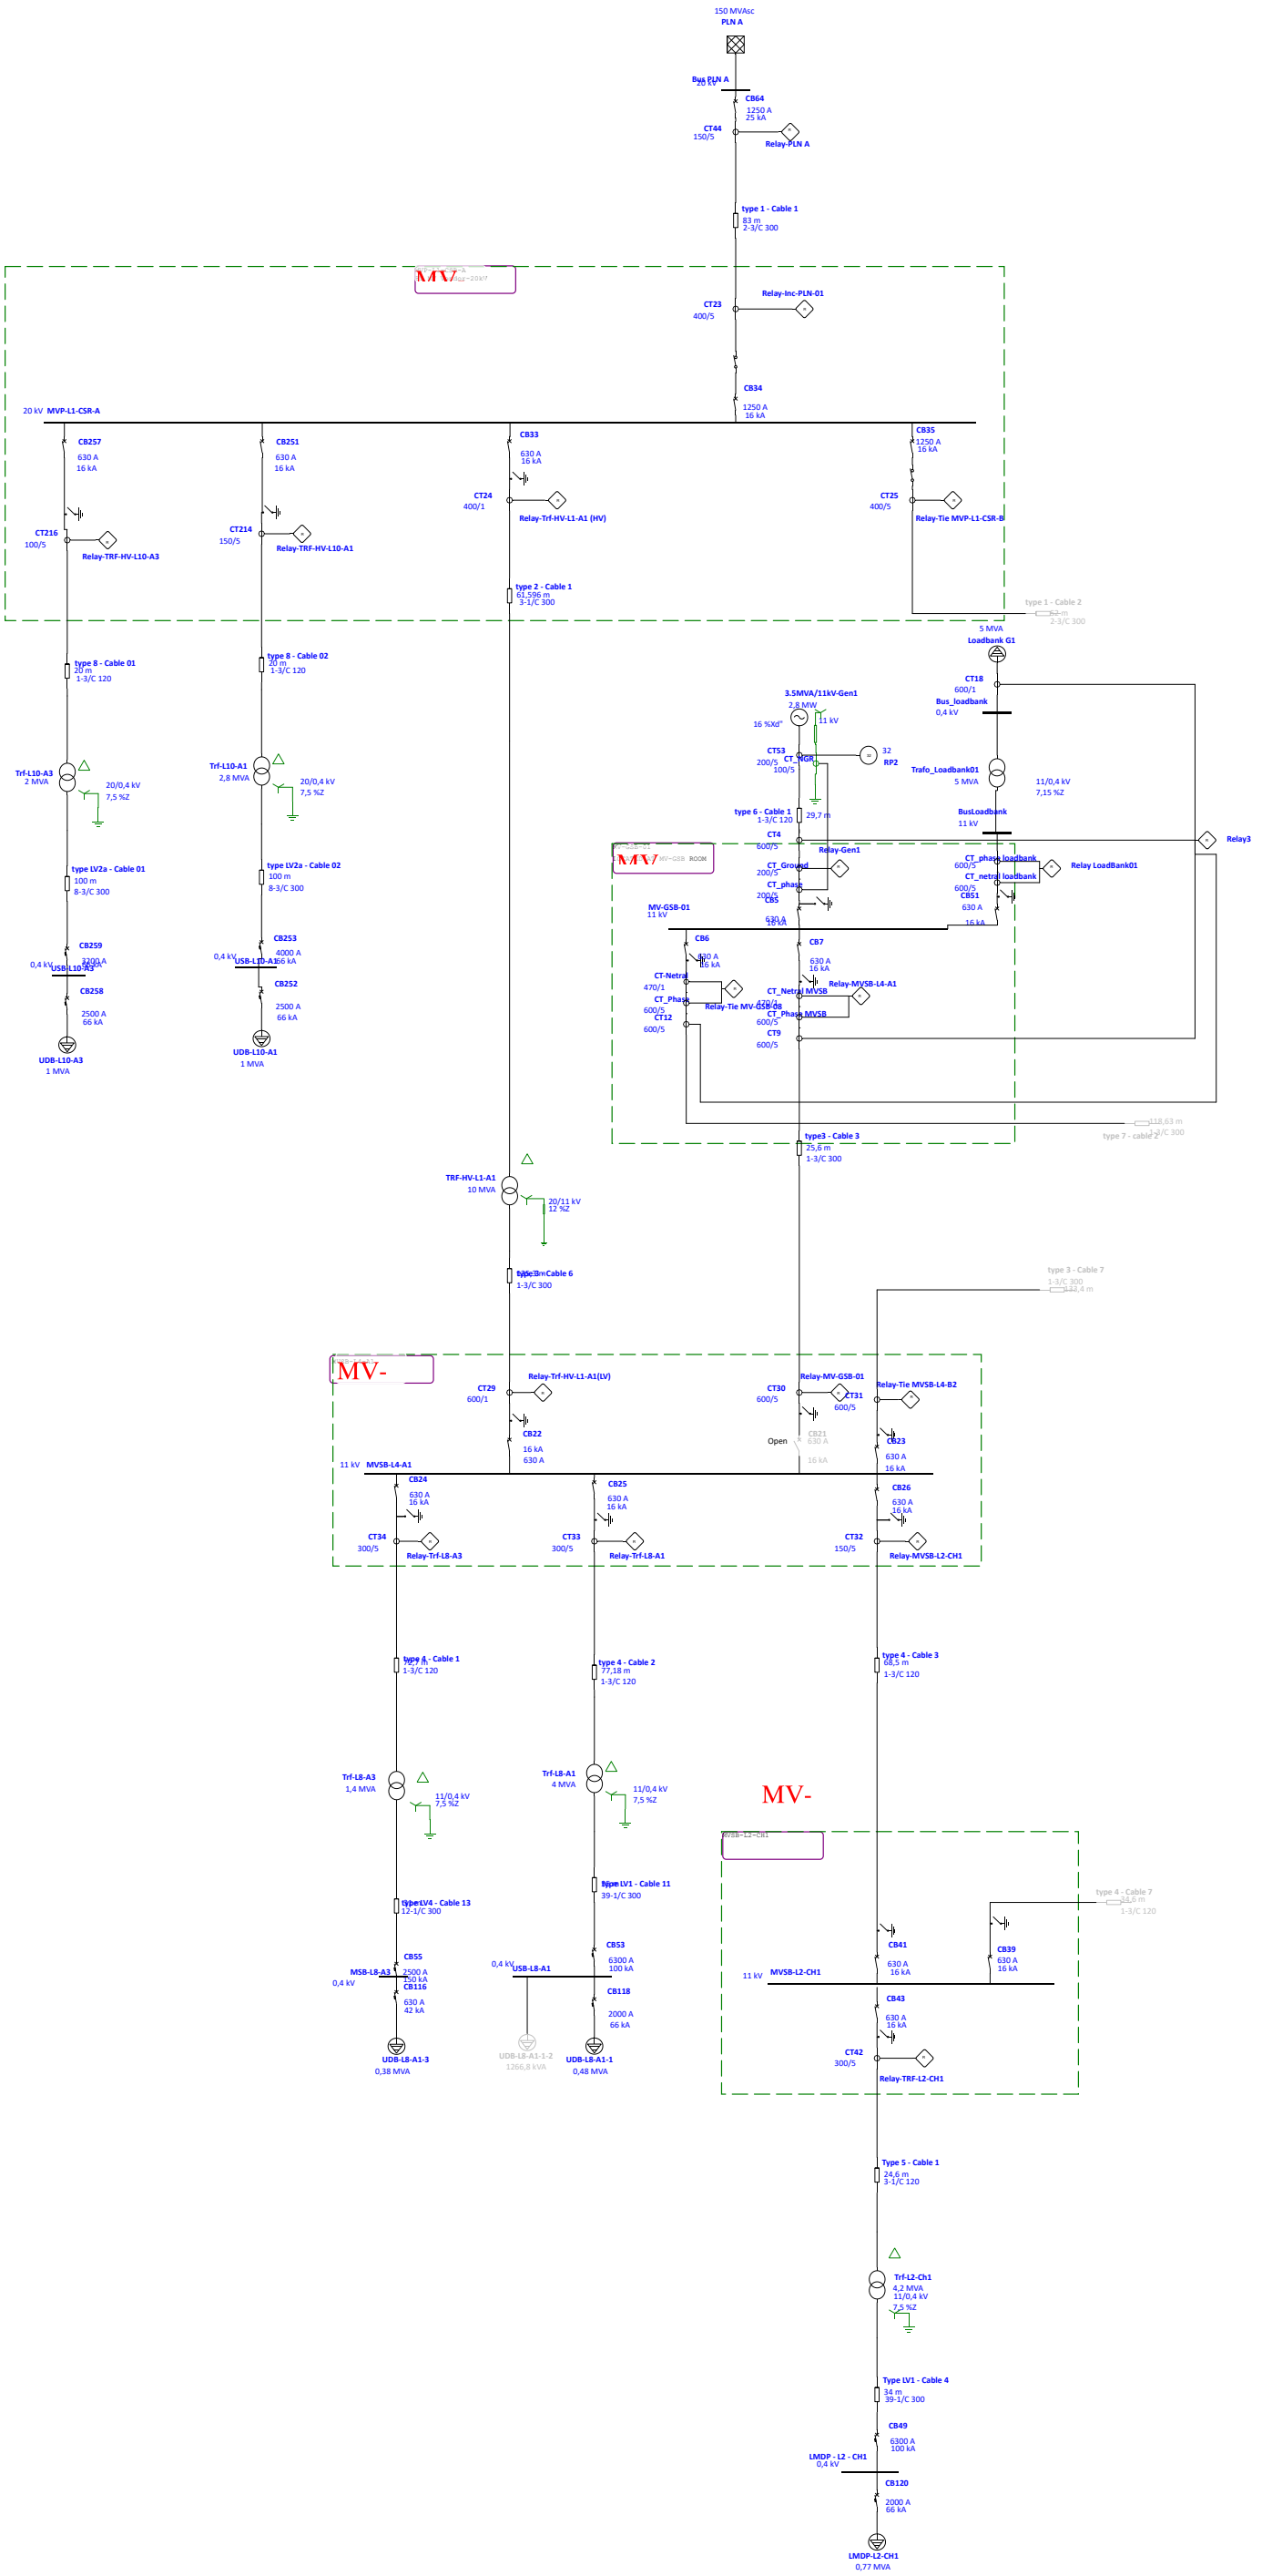

Relay ID	Model	CT Ratio	Trip Element	Curve	Tap (Pickup)			Time Dial / Mult.		Instantaneous			Inst. Delay	
					Range	Setting	Primary	Range	Setting	Range	Settings	Primary	Range	Setting
Relay-PLN A	*P3U30_Feeder*	*150:5*	*Phase*	*IEC Normal Inverse*	*0,05 - 5 xCT Sec*	*1,800*	*270,000*	*0,05-20*	*0,100*	*0,1 - 20 xCT Sec*	*7,200*	*1080,00*	*0,03 - 300*	*0,04 s*
Relay-PLN A	*P3U30_Feeder*	*150:5*	*Ground*	*IEC Normal Inverse*	*0,005 - 8 xCT Sec*	*0,400*	*60,000*	*0,05-20*	*0,050*	*0,01 - 8 xCT Sec*	*1,600*	*240,00*	*0,03 - 300*	*0,04 s*