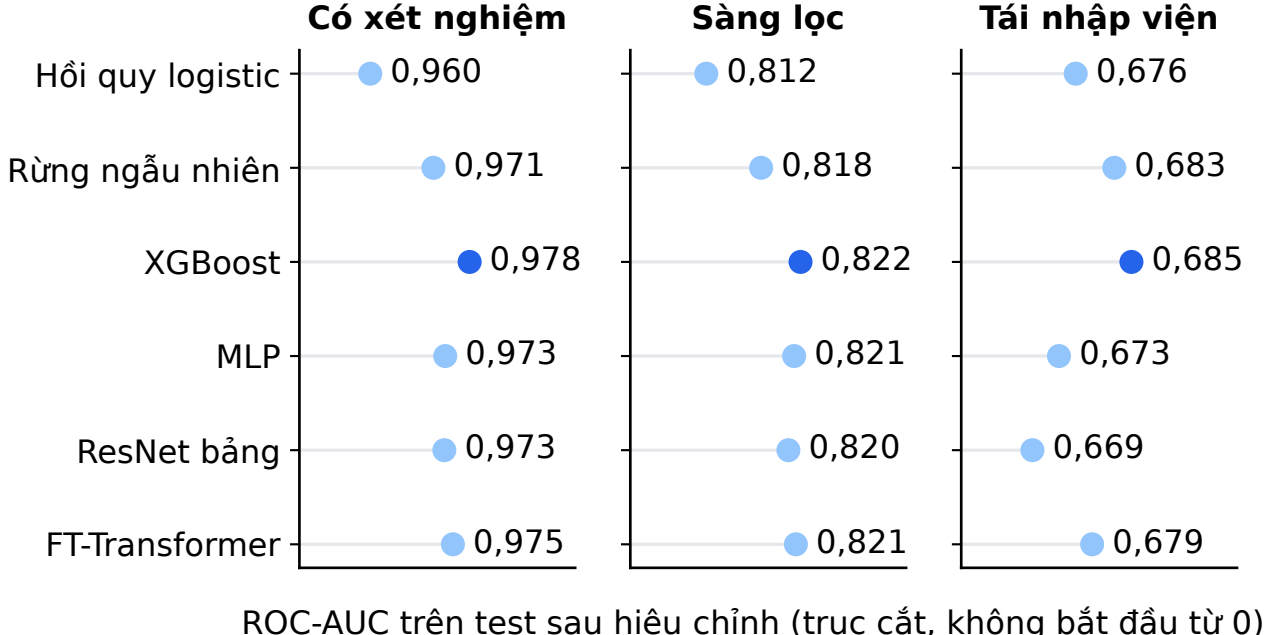
Có xét nghiệm
Sàng lọc
Tái nhập viện
Hồi quy logistic
Rừng ngẫu nhiên
XGBoost
MLP
ResNet bảng
FT-Transformer
0,960
0,971
0,978
0,973
0,973
0,975
0,812
0,818
0,822
0,821
0,820
0,821
0,676
0,683
0,685
0,673
0,669
0,679
ROC-AUC trên test sau hiệu chỉnh (trục cắt, không bắt đầu từ 0)