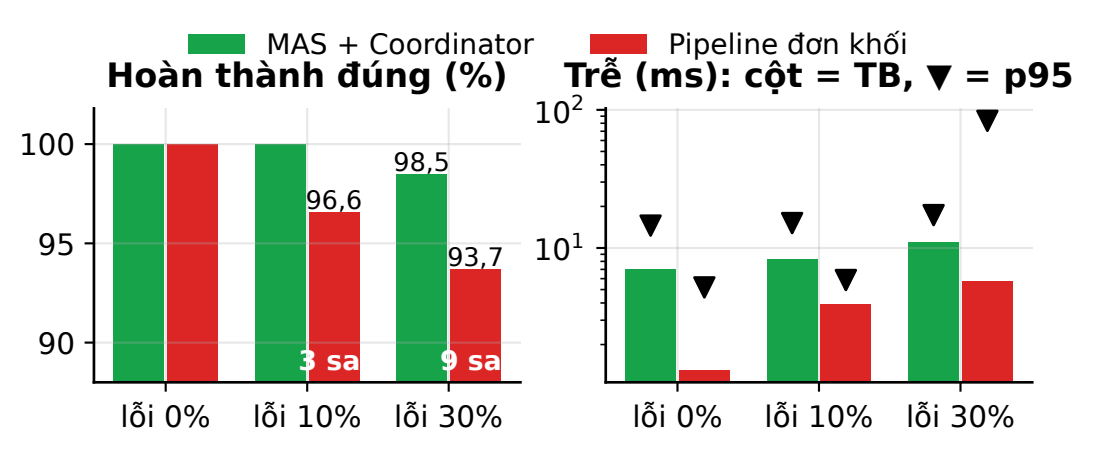
MAS + Coordinator
Pipeline đơn khối
Hoàn thành đúng (%)
100
95
90
98,5
96,6
93,7
3 sa
9 sa
lỗi 0%
lỗi 10%
lỗi 30%
Trễ (ms): cột = TB, ▼ = p95
10^2
10^1
lỗi 0%
lỗi 10%
lỗi 30%