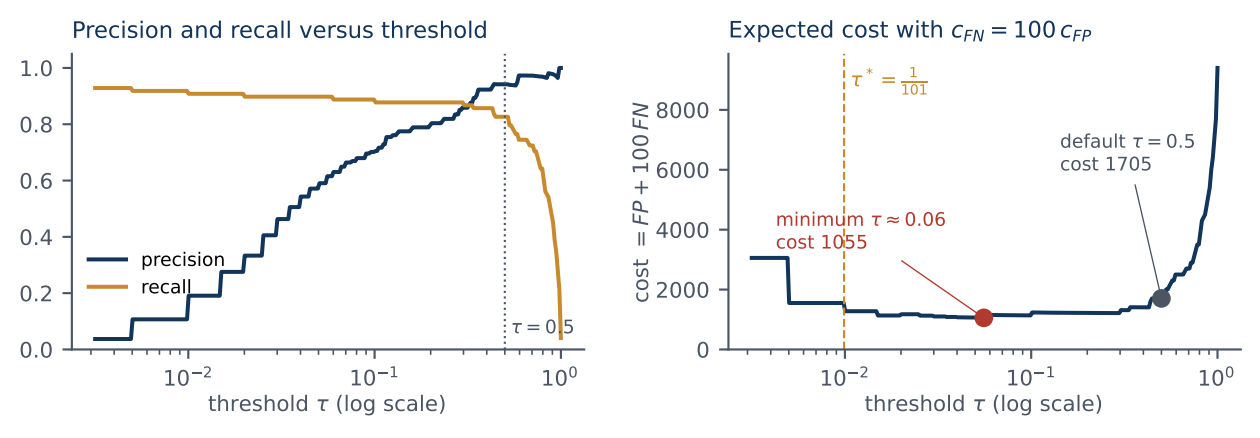
Precision and recall versus threshold
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
precision
recall
$\tau = 0.5$
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
threshold τ (log scale)
Expected cost with $c_{FN} = 100\, c_{FP}$
$\tau^* = \frac{1}{101}$
default $\tau = 0.5$
cost 1705
minimum $\tau \approx 0.06$
cost 1055
cost $= FP + 100\, FN$
8000
6000
4000
2000
0
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
threshold τ (log scale)