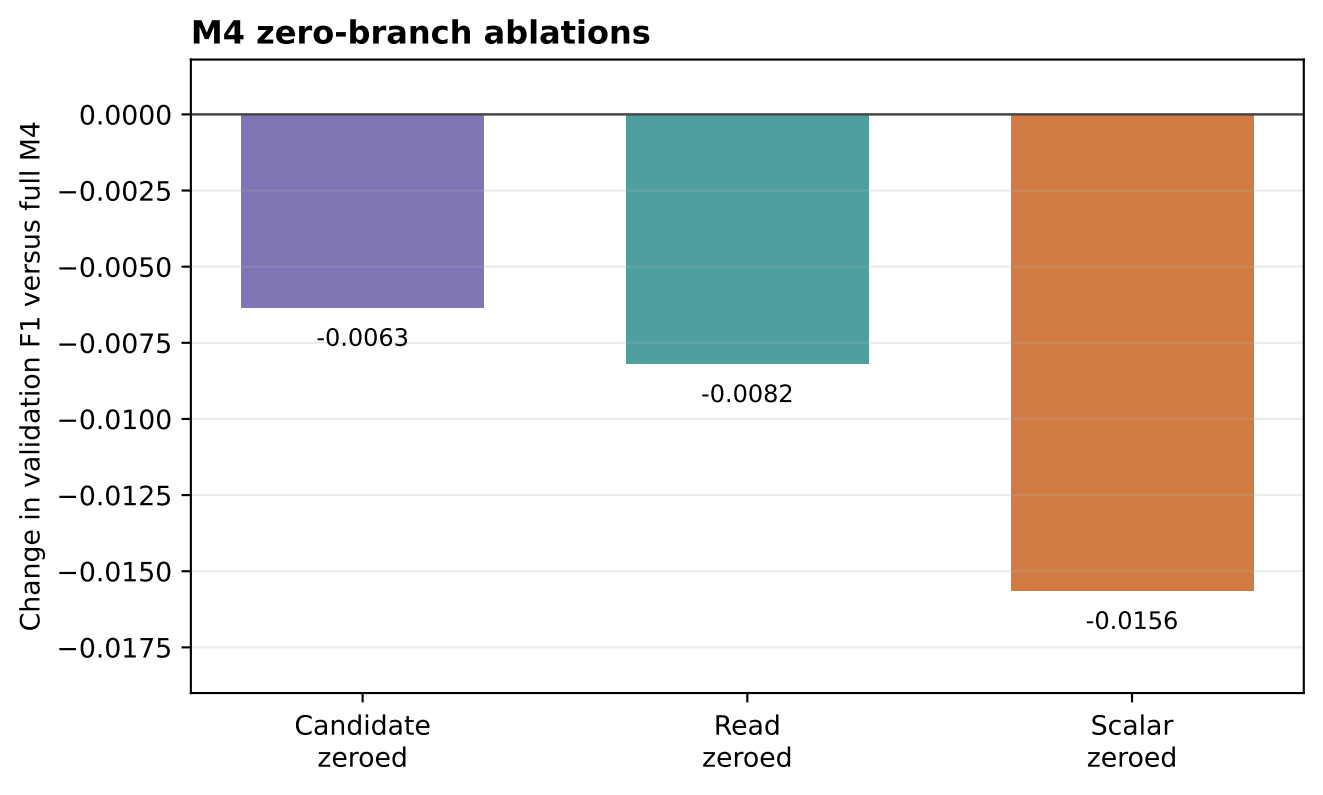
M4 zero-branch ablations
Change in validation F1 versus full M4
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0125
−0.0150
−0.0175
-0.0063
-0.0082
-0.0156
Candidate zeroed
Read zeroed
Scalar zeroed