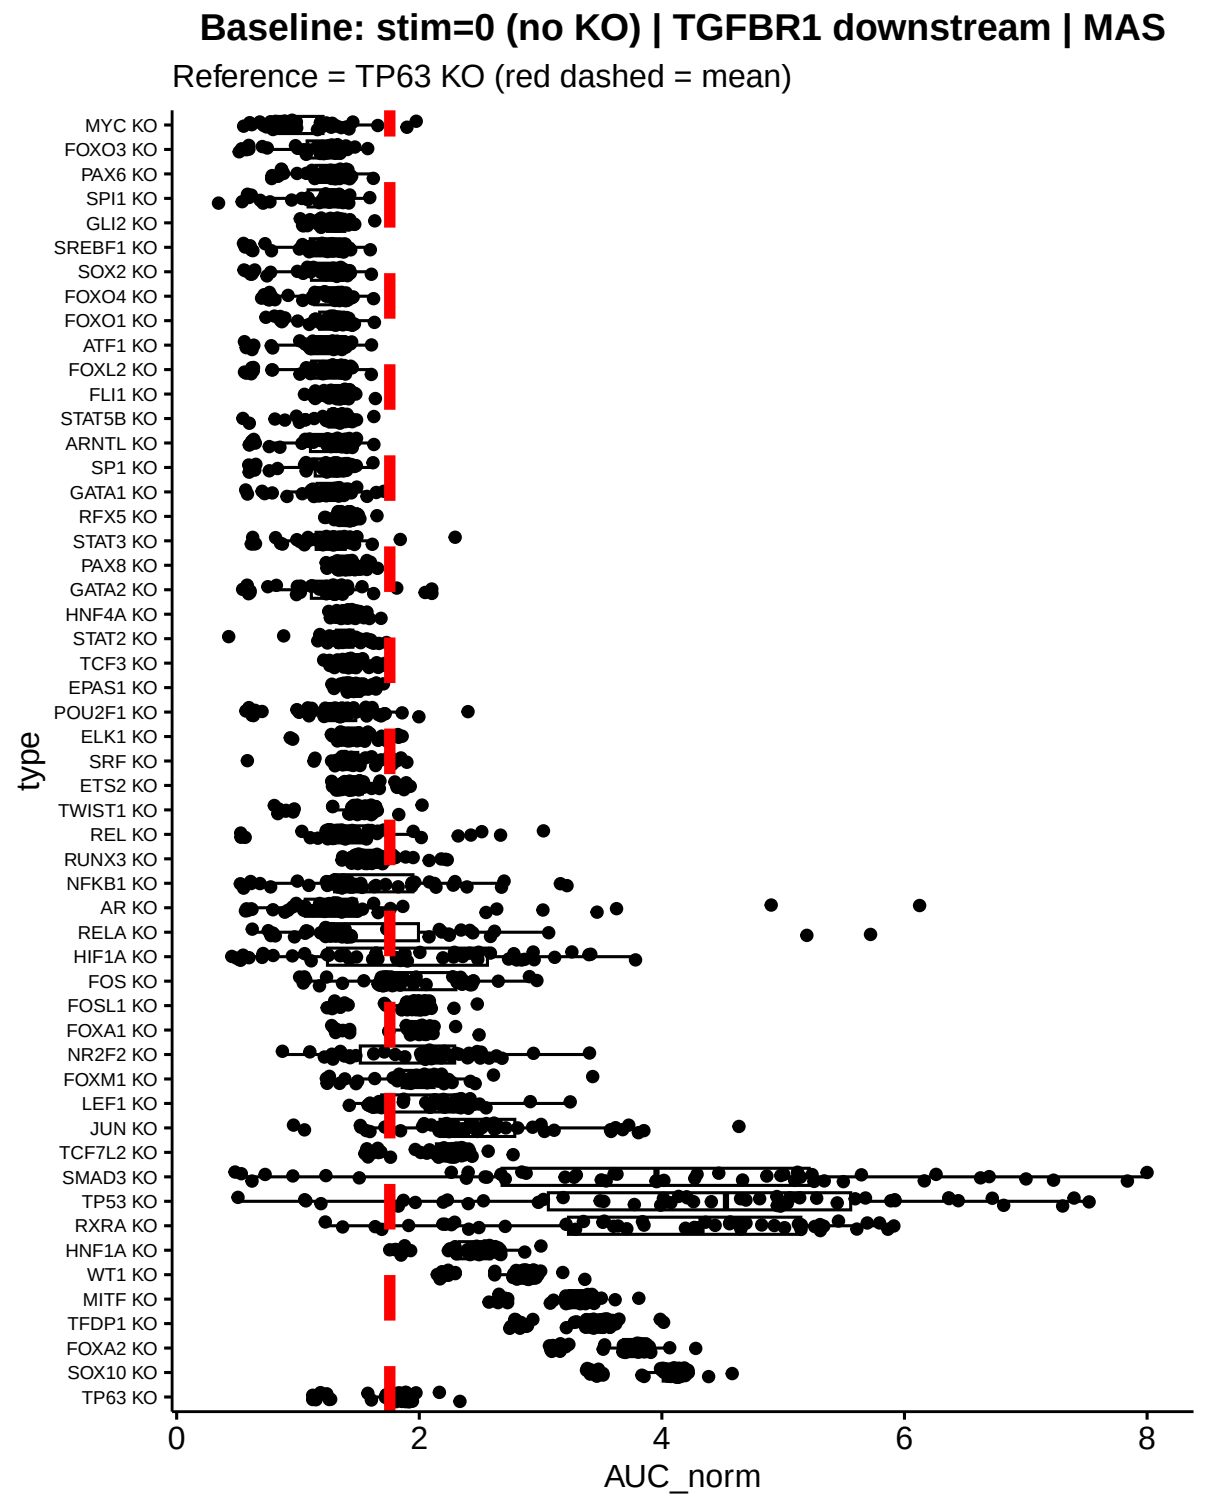

Baseline: stim=0 (no KO) | TGFBR1 downstream | MAS
Reference = TP63 KO (red dashed = mean)
type
MYC KO
FOXO3 KO
PAX6 KO
SPI1 KO
GLI2 KO
SREBF1 KO
SOX2 KO
FOXO4 KO
FOXO1 KO
ATF1 KO
FOXL2 KO
FLI1 KO
STAT5B KO
ARNTL KO
SP1 KO
GATA1 KO
RFX5 KO
STAT3 KO
PAX8 KO
GATA2 KO
HNF4A KO
STAT2 KO
TCF3 KO
EPAS1 KO
POU2F1 KO
ELK1 KO
SRF KO
ETS2 KO
TWIST1 KO
REL KO
RUNX3 KO
NFKB1 KO
AR KO
RELA KO
HIF1A KO
FOS KO
FOSL1 KO
FOXA1 KO
NR2F2 KO
FOXM1 KO
LEF1 KO
JUN KO
TCF7L2 KO
SMAD3 KO
TP53 KO
RXRA KO
HNF1A KO
WT1 KO
MITF KO
TFDP1 KO
FOXA2 KO
SOX10 KO
TP63 KO
0
2
4
6
8
AUC_norm