






DISPOSICION GENERAL


TAPA

NOTAS

- 1- FABRICACION Y MONTAJE SEGUN NORMA NCh 428 OF 47.
- 2- A LA CAJA Y TAPA DEBERA APLICARSE UN SISTEMA ANTI-CORROSIVO CONSISTENTE EN UN BAÑO DE CADMIO ELECTROLITICO O SIMILAR
- 3- TODAS LAS JUNTURAS DE LA CAJA DEBERAN IR SOLDADAS.
- 4- CUANDO ESTA CAJA VAYA MONTADA EN POSTE, DEBERAN UTILIZARSE LOS ELEMENTOS DE FIJACION CONTENIDOS EN EL DIBUJO DE NORMA EM-1141.

CODIGO UNICO : 0311147

PROY.	W. M. O.		EMPALMES	 Distribución Chile	
MODIF.	H.H.S.  N.C.F.				
REV.	H. HERRERA S.				
APROB.	M. MERINO D.				
DIB.	P. OLIVARES M.				
			CAJA PARA EMPALME TRIFASICO EQUIPO DE MEDIDA AR-48, AR-75, AR-100	EM-1111 REV. 2	
				ESCALA: NO	FECHA: NOV./98
				CAD: IDEM	LAM. 1 DE 9

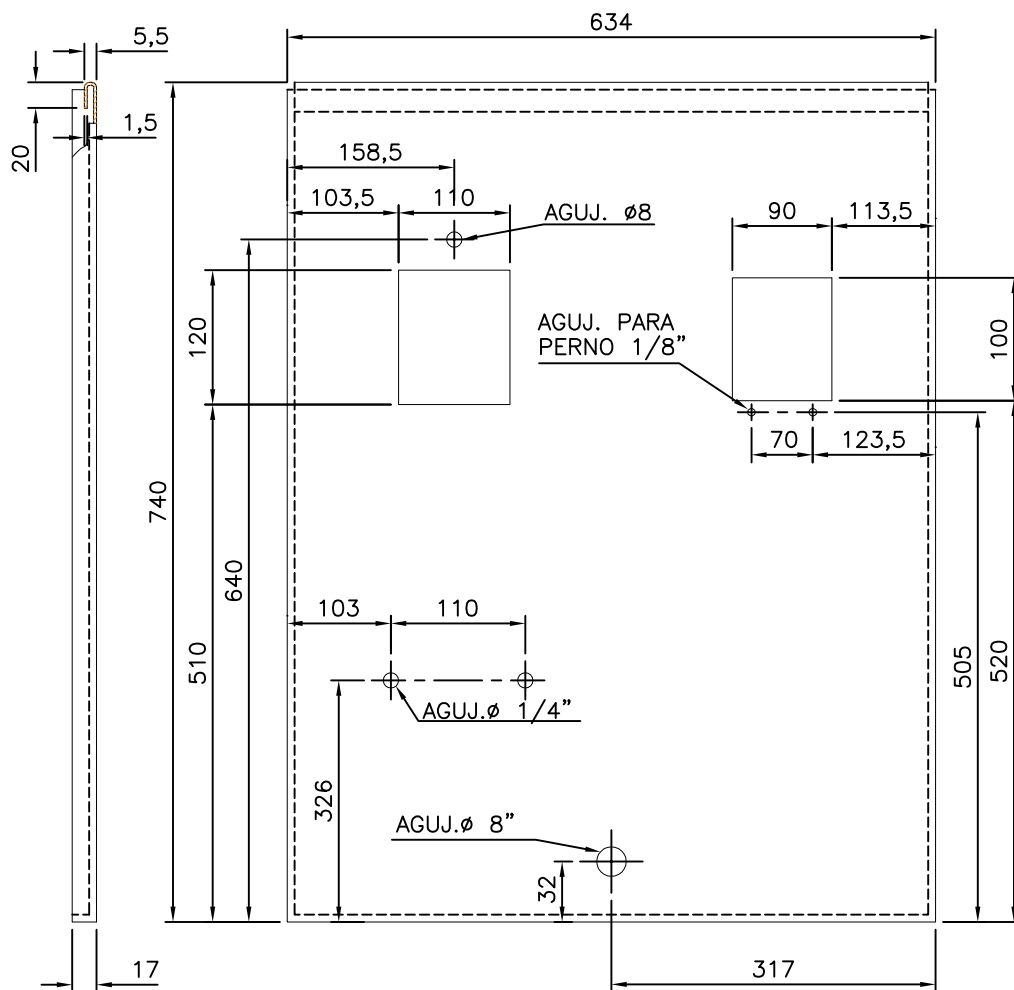


PERFIL


ELEVACION

TAPA


SOLDADO POR PUNTOS
A LA TAPA

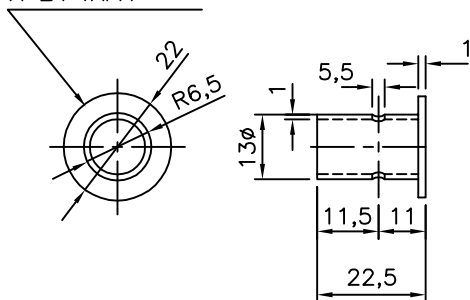

**DETALLE
TUBO DE CERRADURA**

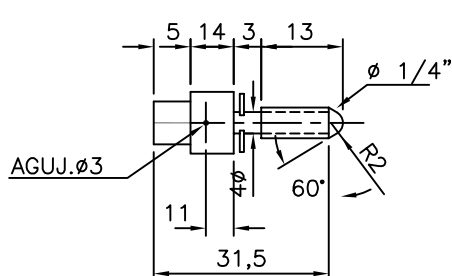

**DETALLE
PERNO CERRADURA**




PROY.	W. M. O.	
MODIF.	H.H.S. N.C.F.	
REV.	H. HERRERA S.	
APROB.	M. MERINO D.	
DIB.	P. OLIVARES M.	

EMPALMES

CAJA PARA EMPALME TRIFASICO
EQUIPO DE MEDIDA
AR-48, AR-75, AR-100


 Distribución Chile	
EM-1111 REV. 2	
ESCALA: NO	FECHA: NOV./98
CAD: IDEM	LAM. 2 DE 9

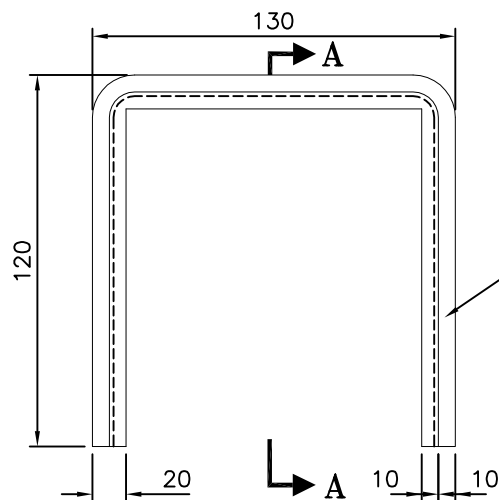

PLANTA

SECCION A-A


SOPORTE VIDRIO
VISOR DERECHO

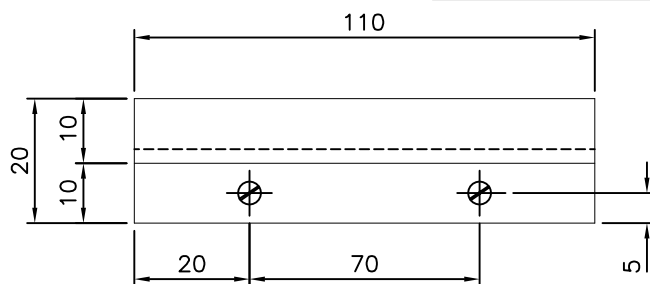

PLANTA

PERFIL



TOPE PARA VIDRIO
VISOR DERECHO

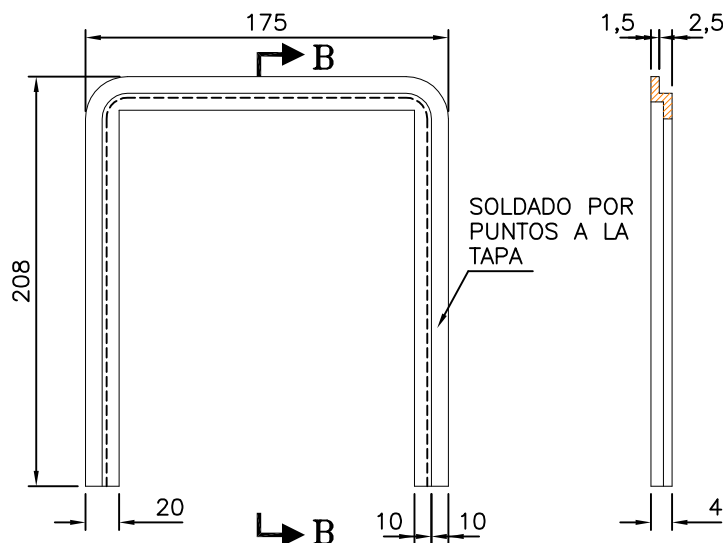

PLANTA

SECCION B-B

SOPORTE PARA VISOR IZQUIERDO

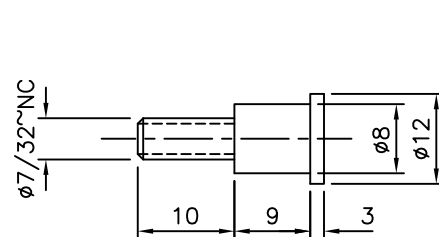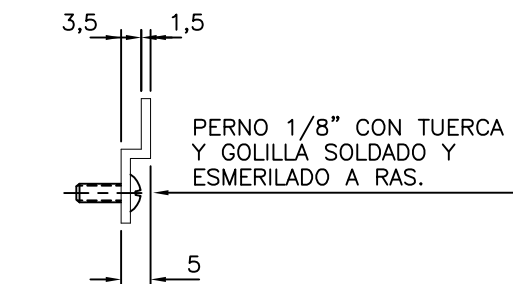

TOPE PARA VISOR
IZQUIERDO


(CON TUERCA Y GOLILLA DE PRESION)

PROY.	W. M. O.	
MODIF.	H.H.S. N.C.F.	
REV.	H. HERRERA S.	
APROB.	M. MERINO D.	
DIB.	P. OLIVARES M.	


EMPALMES

CAJA PARA EMPALME TRIFASICO
EQUIPO DE MEDIDA
AR-48, AR-75, AR-100


	
EM-1111 REV. 2	
ESCALA: NO	FECHA: NOV./98
CAD: IDEM	LAM. 3 DE 9

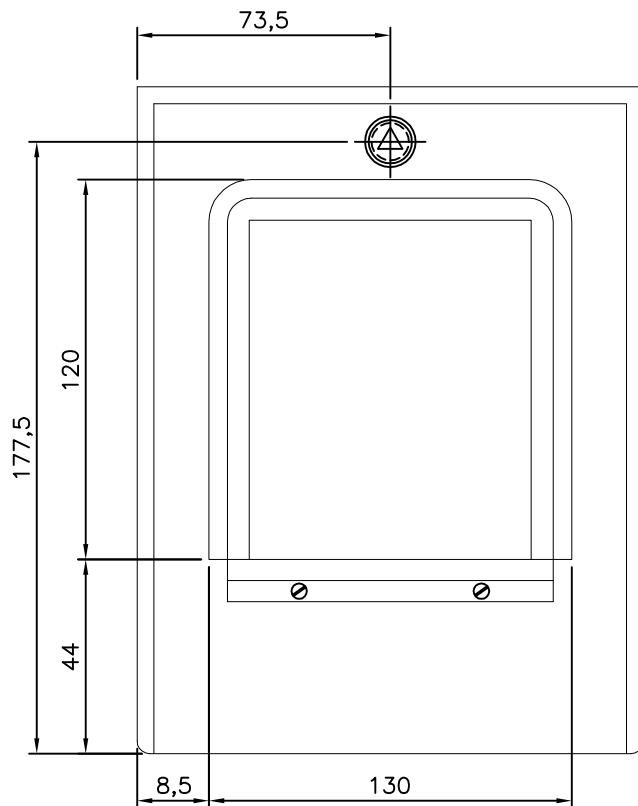


VISOR IZQUIERDO
DISPOSICION GENERAL

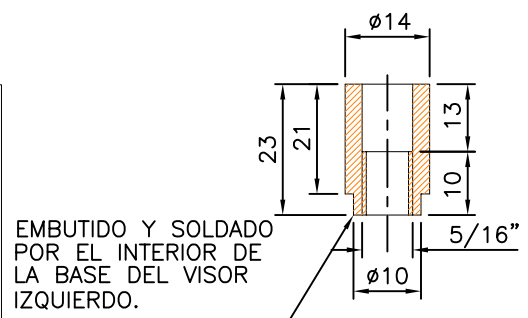


TUBO DE CERRADURA
VISOR IZQUIERDO

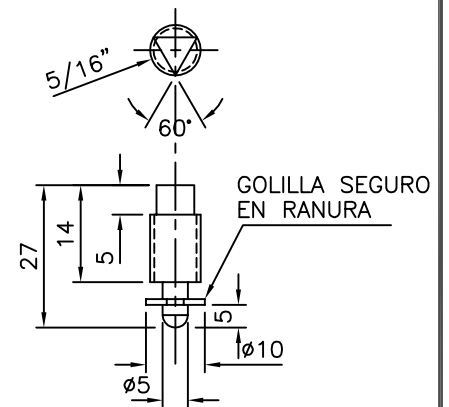

PERNO CERRADURA
VISOR IZQUIERDO

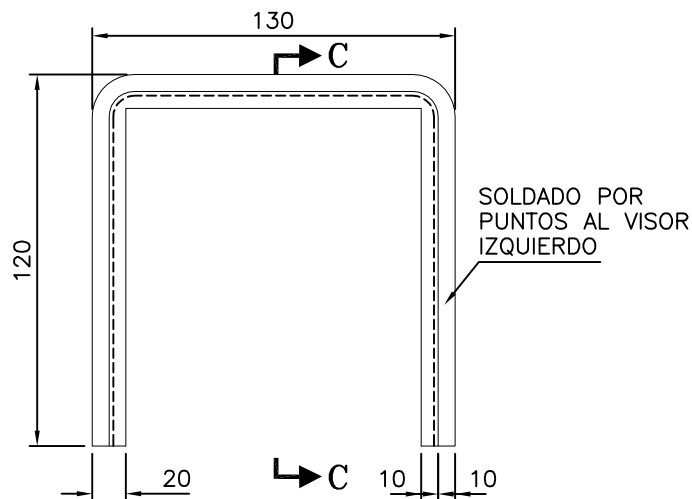

PLANTA

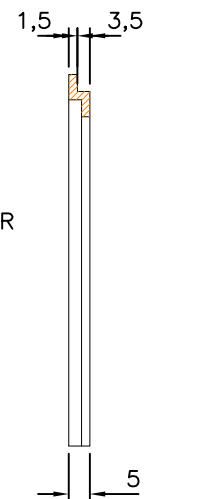

SECCION C-C


SOPORTE VIDRIO
VISOR IZQUIERDO

PROY.	W. M. O.	
MODIF.	H.H.S. <i>[Signature]</i> N.C.F.	<i>[Signature]</i>
REV.	H. HERRERA S.	<i>[Signature]</i>
APROB.	M. MERINO D.	<i>[Signature]</i>
DIB.	P. OLIVARES M.	

EMPALMES

CAJA PARA EMPALME TRIFASICO
EQUIPO DE MEDIDA
AR-48, AR-75, AR-100


 Distribución Chile	
EM-1111 REV. 2	
ESCALA: NO	FECHA: NOV./98
CAD: IDEM	LAM. 4 DE 9

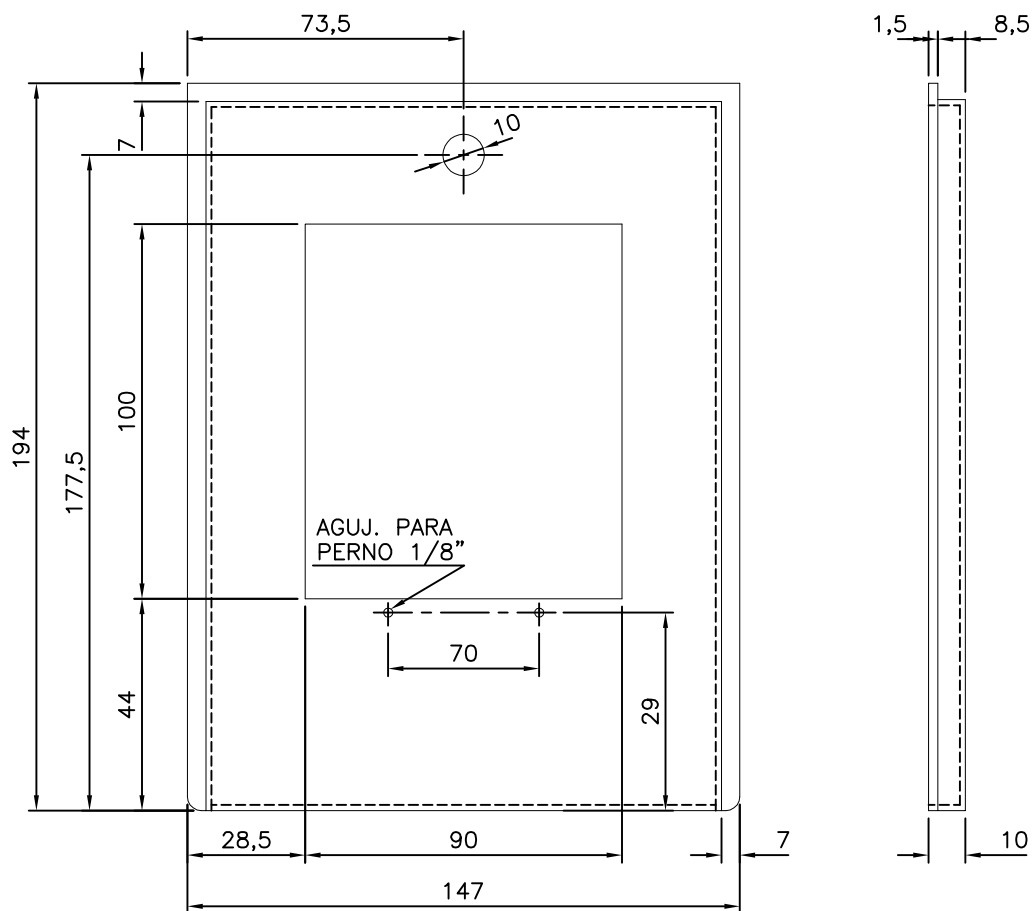

PLANTA

PERFIL



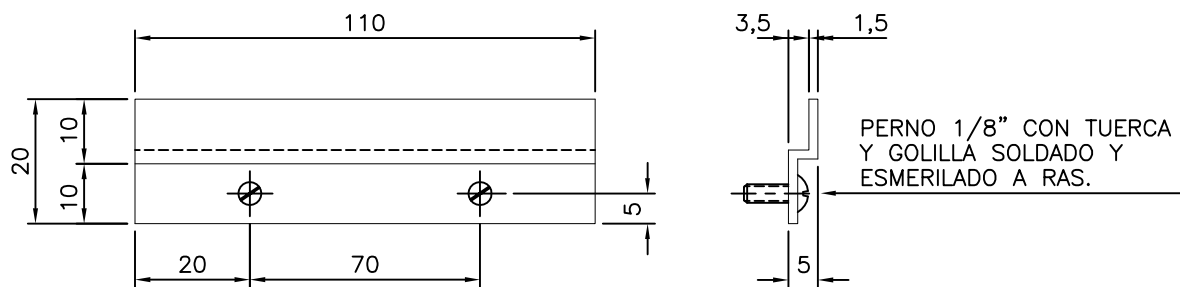


BASE VISOR IZQUIERDO




PLANTA

PERFIL

TOPE PARA VIDRIO
VISOR IZQUIERDO


PROY.	W. M. O.		EMPALMES	 Distribución Chile EM-1111 REV. 2
MODIF.	H.H.S.  N.C.F. 			
REV.	H. HERRERA S. 			
APROB.	M. MERINO D. 			
DIB.	P. OLIVARES M.			
			CAJA PARA EMPALME TRIFASICO EQUIPO DE MEDIDA AR-48, AR-75, AR-100	ESCALA: NO FECHA: NOV./98
				CAD: IDEM LAM. 5 DE 9

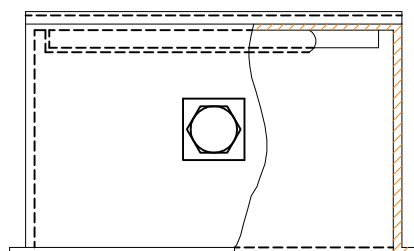

PLANTA





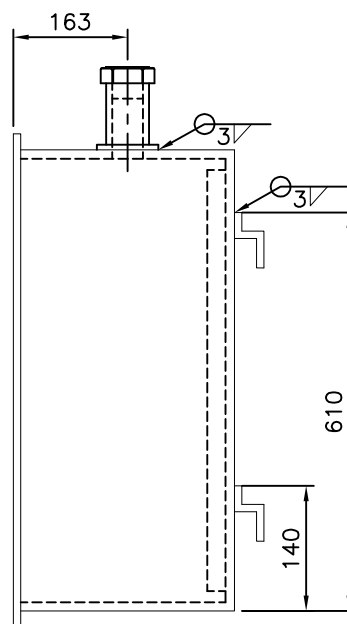


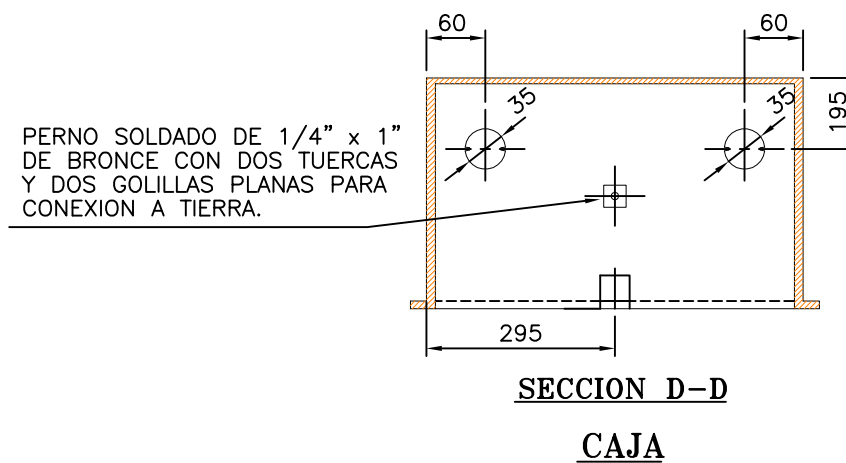
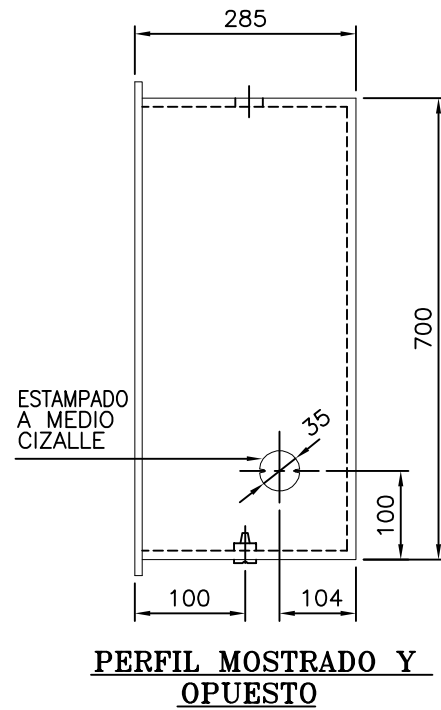
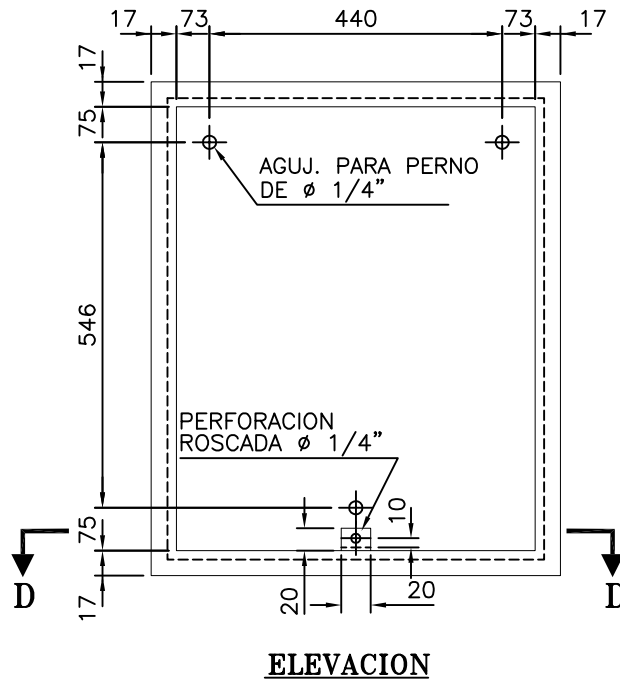
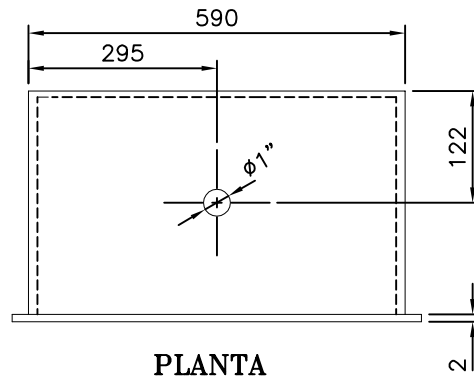
ELEVACION








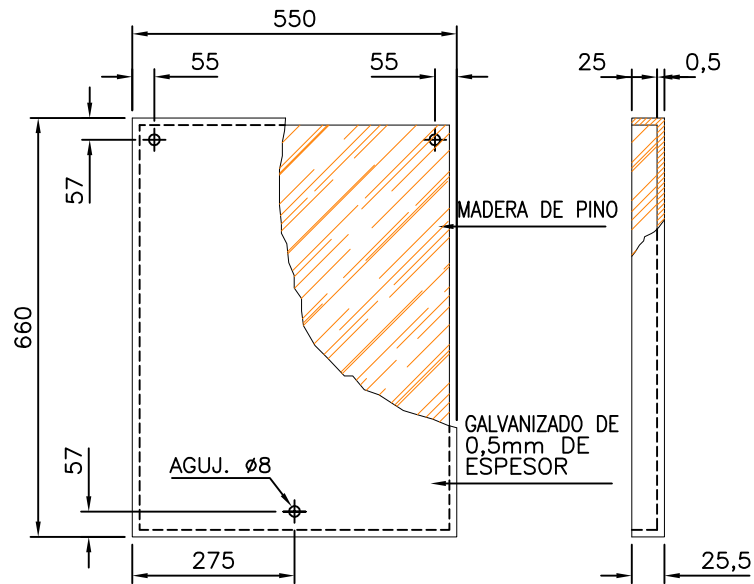
PERFIL

CAJA
DISPOSICION GENERAL

PROY.	W. M. O.		EMPALMES	 Distribución Chile EM-1111 REV. 2
MODIF.	H.H.S.  N.C.F.			
REV.	H. HERRERA S.			
APROB.	M. MERINO D.			
DIB.	P. OLIVARES M.			
			CAJA PARA EMPALME TRIFASICO EQUIPO DE MEDIDA AR-48, AR-75, AR-100	ESCALA: NO FECHA: NOV./98 CAD: IDEM LAM. 6 DE 9




PROY.	W. M. O.		<div>EMPALMES</div> <div>CAJA PARA EMPALME TRIFASICO</div> <div>EQUIPO DE MEDIDA</div> <div>AR-48, AR-75, AR-100</div>	<div> Distribución Chile</div> <div>EM-1111 REV. 2</div> <div>ESCALA: NO</div> <div>CAD: IDEM</div> <div>FECHA: NOV./98</div> <div>LAM. 7 DE 9</div>
MODIF.	H.H.S. 	N.C.F. 		
REV.	H. HERRERA S. 			
APROB.	M. MERINO D. 			
DIB.	P. OLIVARES M.			




PLANTA

PERFIL



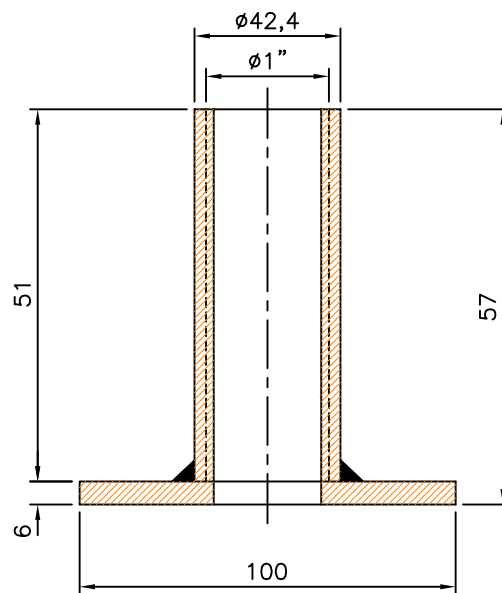

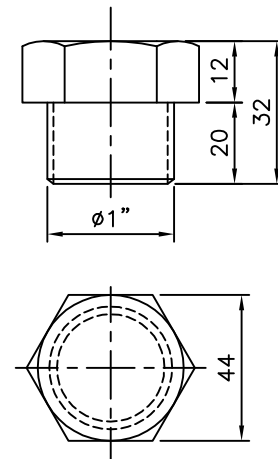

TABLERO SOPORTE DE EQUIPOS




COPLA PARA CAÑERIA 1"Ø
(SOLO PARA EMPALMES EN A.T.)




TAPON
(SOLO PARA EMPALMES AEREOS DE B.T.)



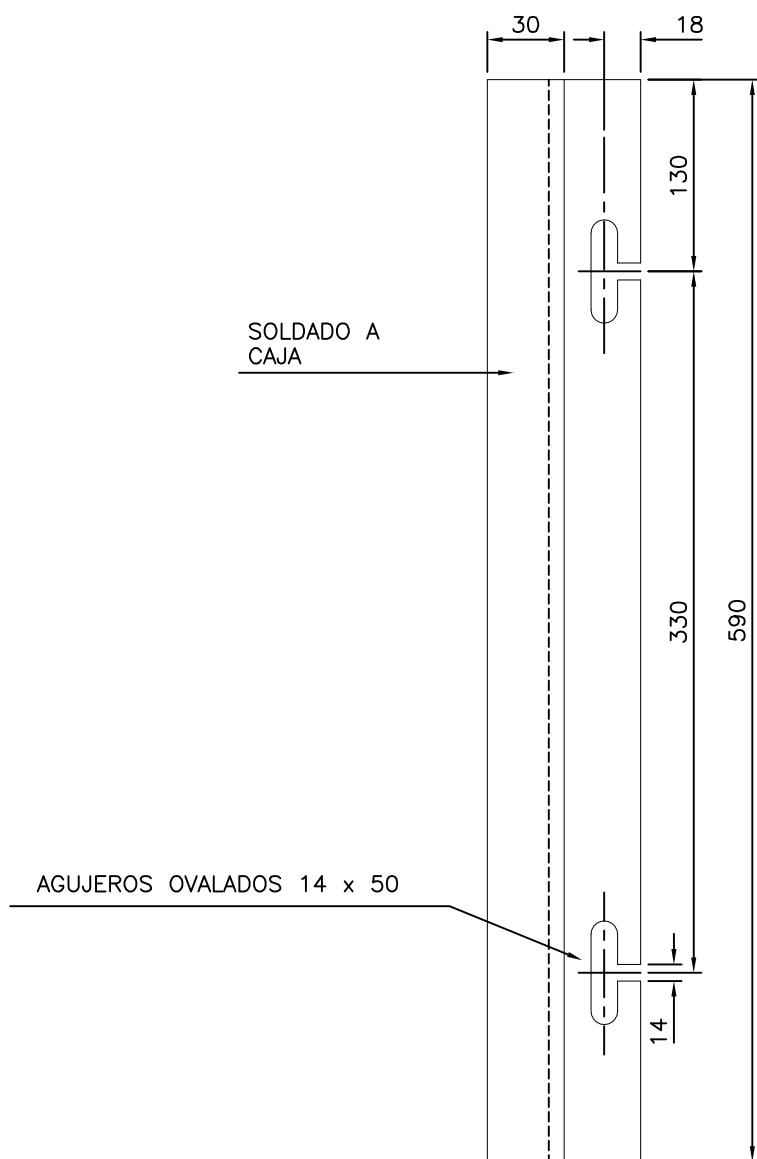


PROY.	W. M. O.		<div>EMPALMES</div> <div>CAJA PARA EMPALME TRIFASICO</div> <div>EQUIPO DE MEDIDA</div> <div>AR-48, AR-75, AR-100</div>	<div> Distribución Chile</div> <div>EM-1111 REV. 2</div>
MODIF.	H.H.S. 	N.C.F. 		
REV.	H. HERRERA S. 			
APROB.	M. MERINO D. 			
DIB.	P. OLIVARES M. 			
			ESCALA: NO	FECHA: NOV./98
			CAD: IDEM	LAM. 8 DE 9



ELEVACION



PLANTA
SOPORTE CAJA
2 UNIDADES

PROY.	W. M. O.		EMPALMES		 Distribución Chile EM-1111 REV. 2
MODIF.	H.H.S. 	N.C.F. 	CAJA PARA EMPALME TRIFASICO EQUIPO DE MEDIDA AR-48, AR-75, AR-100		
REV.	H. HERRERA S.		ESCALA: NO	FECHA: NOV./98	
APROB.	M. MERINO D.		CAD: IDEM	LAM. 9 DE 9	
DIB.	P. OLIVARES M.				