


1- Modelo MER

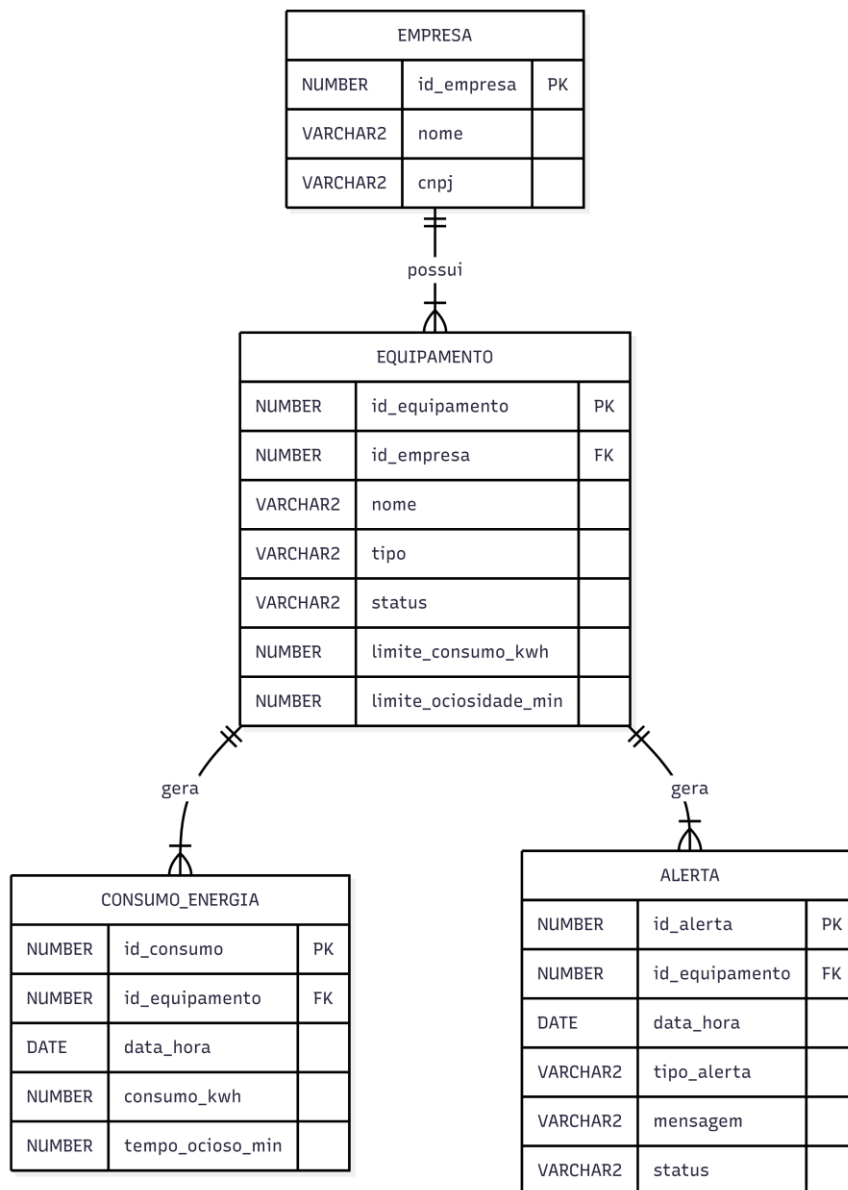

Essas triggers foram escolhidas para automatizar a gestão de eficiência energética e a manutenção preventiva de uma infraestrutura de equipamentos.

- 1- Trigger de Alerta de consumo: Escolhida para garantir o controle financeiro e operacional. Ela evita gastos excessivos ao comparar o consumo real com o limite teórico do equipamento, gerando um registro de alerta sempre que o teto é ultrapassado.
- 2- Trigger Alerta de ociosidade: Focada na eficiência de uso. Ela identifica desperdício de tempo (equipamento ligado sem produzir/funcionar

efetivamente), criando um alerta de ociosidade alta para que os gestores saibam quais máquinas estão subutilizadas.

Estas triggers transformam os alertas em ações diretas no inventário de equipamentos

- 3- Trigger para desligar equipamento ocioso: Justifica-se pela economia de energia e segurança. Ao detectar um alerta de ociosidade, ela desliga automaticamente o equipamento que estava apenas gastando energia sem necessidade.
- 4- Trigger status atenção ao consumo: Atua como uma sinalização de manutenção preventiva. Ao mudar o status para **ATENCAO**, ela comunica visualmente ao sistema que aquele equipamento está operando fora dos parâmetros ideais, permitindo uma inspeção antes que ocorra uma falha crítica.