



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

19.12.2025 № ИГ-117-2354-13-4
На № 34838085 от 24.11.2025

гр. Таркан Е.С.

E-mail: katiatarkan@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 24 ноября 2025 г. № 34838085, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 25 ноября 2025 г. № ГИ-19950, и сообщается следующее.

В соответствии с п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее — СП 1.13130) лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглублённых более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проёмы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остеклённой части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается:

предусматривать лестничные клетки без естественного освещения, при этом в зданиях высотой до 28 м лестничные клетки должны быть типа Н2 или Н3, а в зданиях высотой более 28 м типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки необходимо оборудовать постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018;


отсутствие указанных проёмов на уровне первого этажа и в лестничных клетках типа Н1 при наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей, в том числе дверей тамбуров.

В соответствии с пп. б) п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется.

Таким образом, указанные лестничные клетки, должны иметь световые проёмы с площадью остекления не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остеклённой части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже, при этом количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Э.М. Идрисов

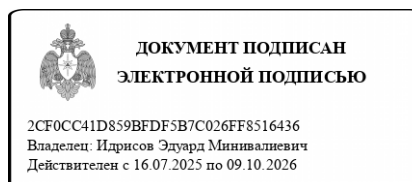

Лещёв Александр Сергеевич
Пехотиков Сергей Андреевич
8(495) 524-81-24