



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

гр. Гладких Н.Н.

22.12.2025 № ИГ-117-2371-13-4
На № 34841439 от 05.12.2025

E-mail: gladkinniknik@gmail.com

О применении нормативных
документов


По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 5 декабря 2025 г. № 34841439, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 5 декабря 2025 г. № ГИ-20438, и сообщается следующее.

В соответствии с требованиями п. 9.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) с каждого этажа здания, предназначенного для размещения более 10 человек, относящихся к маломобильным группам населения групп М4, НМ, НТ, следует предусматривать не менее двух выходов для эвакуации указанных граждан.

Указанное требование регламентирует количество выходов с этажа, а не количество пожаробезопасных зон.

При этом необходимо обеспечивать выполнение положений СП 1.13130.2020 в части максимальных расстояний по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до ближайшего эвакуационного выхода, рассредоточенности рассматриваемых эвакуационных выходов с этажа, возможности эвакуации по коридору не менее чем в двух направлениях и др.

Временно исполняющий
обязанности начальника института

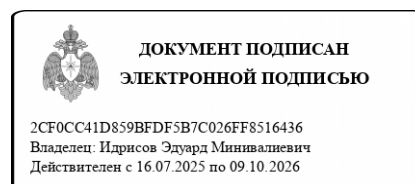

Э.М. Идрисов

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35