



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

Давыдову Д.Г.

davydovpb@yandex.ru

26.01.2022 № ИГ-19-168
На № _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что Ваше обращение от 28.12.2021 № 34362599 (вх. МЧС России от 28.12.2021 № ГИ-18162) рассмотрено.

Мнение специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10636847A836B5E71253268FFD3799904F5613
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023

Мнение
специалистов отдела 3.1 на обращение Давыдова Д.Г.
(вх. МЧС России от 28.12.2021 № ГИ-18162)


Сообщаем, что по мнению специалистов института к плинтусам (декоративным элементам, закрывающим стык напольного покрытия и стены) необходимо применять требования, предъявляемые для отделки стен, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В связи с тем, что плинтус, как правило, фиксируется на стену и своей наибольшей площадью находится на поверхности стены.

Начальник отдела 3.1, к.т.н

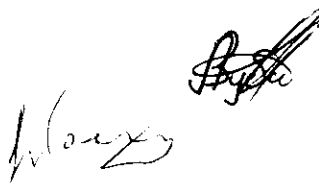

А.В. Зубань

Начальник сектора 3.1.3



Е.А. Поединцев

Старший научный сотрудник
сектора 3.1.1 отдела 3.1, к.т.н.



Д.М. Нигматуллина

Научный сотрудник
сектора 3.1.1 отдела 3.1, к.т.н.



Н.В. Голов