



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

м/р. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-09

E-mail: vnipo@mchp.ru, <http://www.vnipo.ru>

Директору ООО «АСО»

С.Г. Светушенко

г. Владимир

Факс: 8-(4922) 31 51 31

 №  - 710/2010

На № 121 от 16.11.2010 г.


О кабельных линиях систем
противопожарной защиты

В соответствии с изменением № 1 СП 6.13130.2009 «Работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты обеспечивается, как выбором вида исполнения кабелей и проводов, так и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316». Расчетные методики не применяются.

В соответствии ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» в системах противопожарной защиты необходимо применять кабельные изделия с индексом «нг-FRLS» и «нг-FRHF».

Если кабельное изделие имеет тип исполнения «Без обозначения» его можно применять только для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Начальник

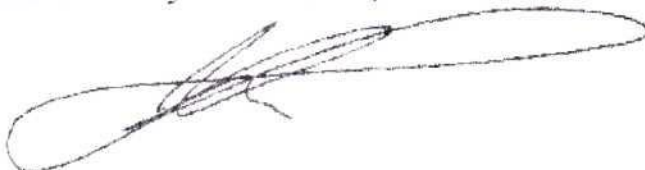

И.И. Зырянов

И.И. Зырянов
тел. 529-81-68

ООО «Аудит Сервис Оптимум»

600018, г.Владимир,
ул.Комиссарова, д.28