



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

18.10.2024 № ИГ-117-2316-13-4
На № 34672739 от 25.09.2024

Безногих М.В.

О применении нормативных документов

E-mail: beznogih@bk.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 25.09.2024 № 34672739, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 25.09.2024 № ГИ-17149 и по существу поставленных вопросов сообщают следующее.


В соответствии с п. 6 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.) (далее - Методика) определение расчетных величин пожарного риска может проводиться для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при невыполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, учитываемых Методикой, а также для подтверждения эффективности мероприятий, разработанных (разрабатываемых) в рамках специальных технических условий или комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение пожарной безопасности здания при устройстве единственного эвакуационного выхода с этажа в случаях, когда нормативными документами по пожарной безопасности с этажа предусматривается не менее двух эвакуационных выходов, может быть подтверждено расчетом пожарного риска в соответствии с Методикой.

Исключение составляет случай, когда указанный эвакуационный выход одновременно является единственным выходом из помещения, в котором необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

Обоснование отсутствия второго эвакуационного выхода с этажа при расчете пожарного риска с помощью Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приказ МЧС от 26.06.2024 г № 533) производится аналогичным образом.

Начальник института

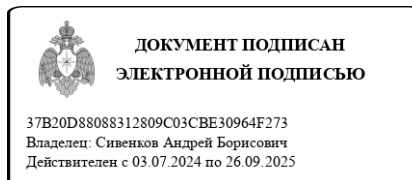

А.Б. Сивенков