



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

06.03.2025 № ИГ-117-447-13-4 Гр. Грибанову Е.Ю.
На № 34725972 от 06.02.2025 E-mail: jackgr@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 06.02.2025 № 34725972, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 06.02.2025 № ГИ-5440, и в пределах компетенции сообщают следующее.

В соответствии с требованиями п. 4.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) количество эвакуационных выходов с эксплуатируемой кровли и использование для эвакуации лестниц 3-го типа следует определять в соответствии с требованиями указанного свода правил к этажам, за исключением специально оговоренных случаев.

В соответствии с п. 6.1.17 СП 1.13130.2020 при устройстве эксплуатируемой кровли с общественными зонами (зоны отдыха для жильцов) необходимо предусматривать следующие мероприятия:

с эксплуатируемой кровли необходимо предусматривать эвакуационные выходы на лестничные клетки непосредственно, через коридор или холл;

параметры путей эвакуации и количество эвакуационных выходов должны приниматься как для этажей здания;

у эвакуационных выходов необходимо устанавливать ручные пожарные извещатели;

на эксплуатируемой кровле необходимо предусматривать устройство оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;


конструкции эксплуатируемой кровли должны соответствовать требованиям СП 2.13130.

При этом, требований к определению одновременного нахождения людей на эксплуатируемой кровле в настоящее время в нормативных документах по пожарной безопасности не содержится.

Параметры эвакуационных путей и выходов с эксплуатируемой кровли односекционного многоквартирного дома необходимо принимать аналогично требованиям, предъявляемым к жилым этажам.

Начальник института

А.Б. Сивенков

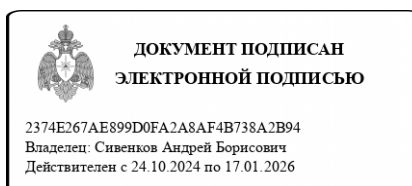

Лещёв Александр Сергеевич
8 (495) 524-81-24