



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2,
г. Москва, Российская Федерация, 119049
Тел.: (495) 625-95-95. Факс: (495) 624-67-49
E-mail: info@gge.ru; www.gge.ru

Директору
ООО «ДАТА ЦЕНТР»

Субботину А.В.

va.povarov@tensor.ru

	27.07.2022	№	08-05-1/12171-НБ
На №	07013	от	01.07.2022

Уважаемый Алексей Владимирович!

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение) рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

В соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения принятые проектные решения должны быть обоснованы одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ.


В соответствии с пунктом 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» внутренний противопожарный водопровод не требуется в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер. Также исходя из пункта 3.1 ГОСТ 21.613-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» и определения силового электрооборудования, указанного в данном пункте,

коридоры для прокладки электрических сетей питания являются помещениями с электросиловым оборудованием.

Разъяснение требований СП 10.13130.2020 не относится к компетенции Учреждения.

Условия соответствия объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности регламентированы статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Оценка соответствия проектной документации установленным требованиям осуществляется в процессе проведения государственной экспертизы. Заочное рассмотрение проектной документации не предусмотрено Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

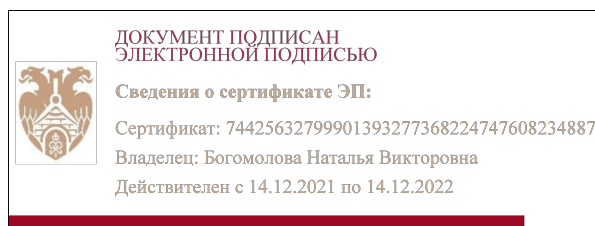

Н.В. Богомолова