



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Директору
ООО «ЭПОС-ПРОЕКТ»

Гурскому А.Г.

E-mail: 2hgvetal@mail.ru

12.12.2024 № ИБ-117-6072-11-1
На № б/Н от 27.11.2024

О результатах рассмотрения обращения

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее по электронной почте в адрес института (вх. № В-117-7700 от 28.11.2024), сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 1 примечания к таблице 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

Кроме того, абзацем первым раздела 7 СП 3.13130.2009 допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений), приведенных в таблице 2 свода правил, при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.


Здания организаций торговли высотой 2 этажа и площадью этажа пожарного отсека от 500 до 3500 м² включительно в соответствии с пунктом 8 таблицы 2 СП 3.13130.2009 подлежат оснащению СОУЭ 2-го типа.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов Института, здание организации торговли высотой 3 этажа и площадью этажа пожарного отсека менее 3500 м² подлежат оснащению СОУЭ 3-го типа.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо, содержащее мнение специалистов Института, носит информационный характер и не может рассматриваться в качестве общеобязательных предписаний временного или постоянного характера.

Действие настоящего письма распространяется на период времени до внесения изменений в действующую редакцию, приведенного в нем нормативного документа по пожарной безопасности.

Начальник института

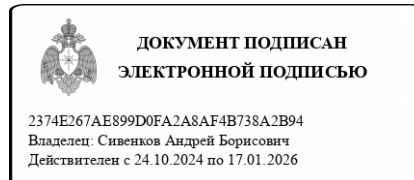

А.Б. Сивенков