



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.07.2025 № ИГ-117-1294-13-5
На № 34787071 от 08.07.2025

гр. Белявскому Е.А.

e-mail:
b_e-a@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных правовых актов


Взамен ранее направленного письма ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10.07.2025 № ИГ-117-1293-13-5 сообщаем, что в соответствии с положениями статьи 4 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утверждена Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. № 533) к производственным объектам, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, и для которых допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятичной в год, относятся, в том числе, опасные производственные объекты в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», производственные объекты, включающие здания (помещения) категорий А и (или) Б по взрывопожарной и пожарной опасности, наружные установки категорий АН и (или) БН по пожарной опасности, производственные объекты, на которых обращаются горючие вещества и материалы, нагретые выше температуры самовоспламенения, атомные электростанции.

По мнению специалистов института, к специфике функционирования технологических процессов могут относиться, в том числе, наличие в здании протяженных технологических и конвейерных линий, кран-балок, а также размещение в здании изделий, размеры которых исключают возможность разделения здания на пожарные секции.

Таким образом, возможность отнесения зданий категорий В, Г и Д по пожарной опасности к производственным объектам, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно, не исключается. При этом, для таких объектов обязательным является выполнение требований части 3 статьи 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которыми должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

Заместитель начальника института
(по экономическому развитию)

Н.А. Агапов

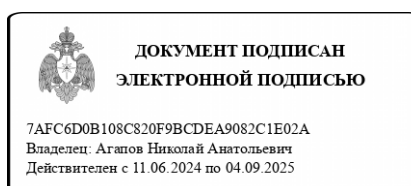

Леончук Петр Алексеевич
+7(495)524-82-09