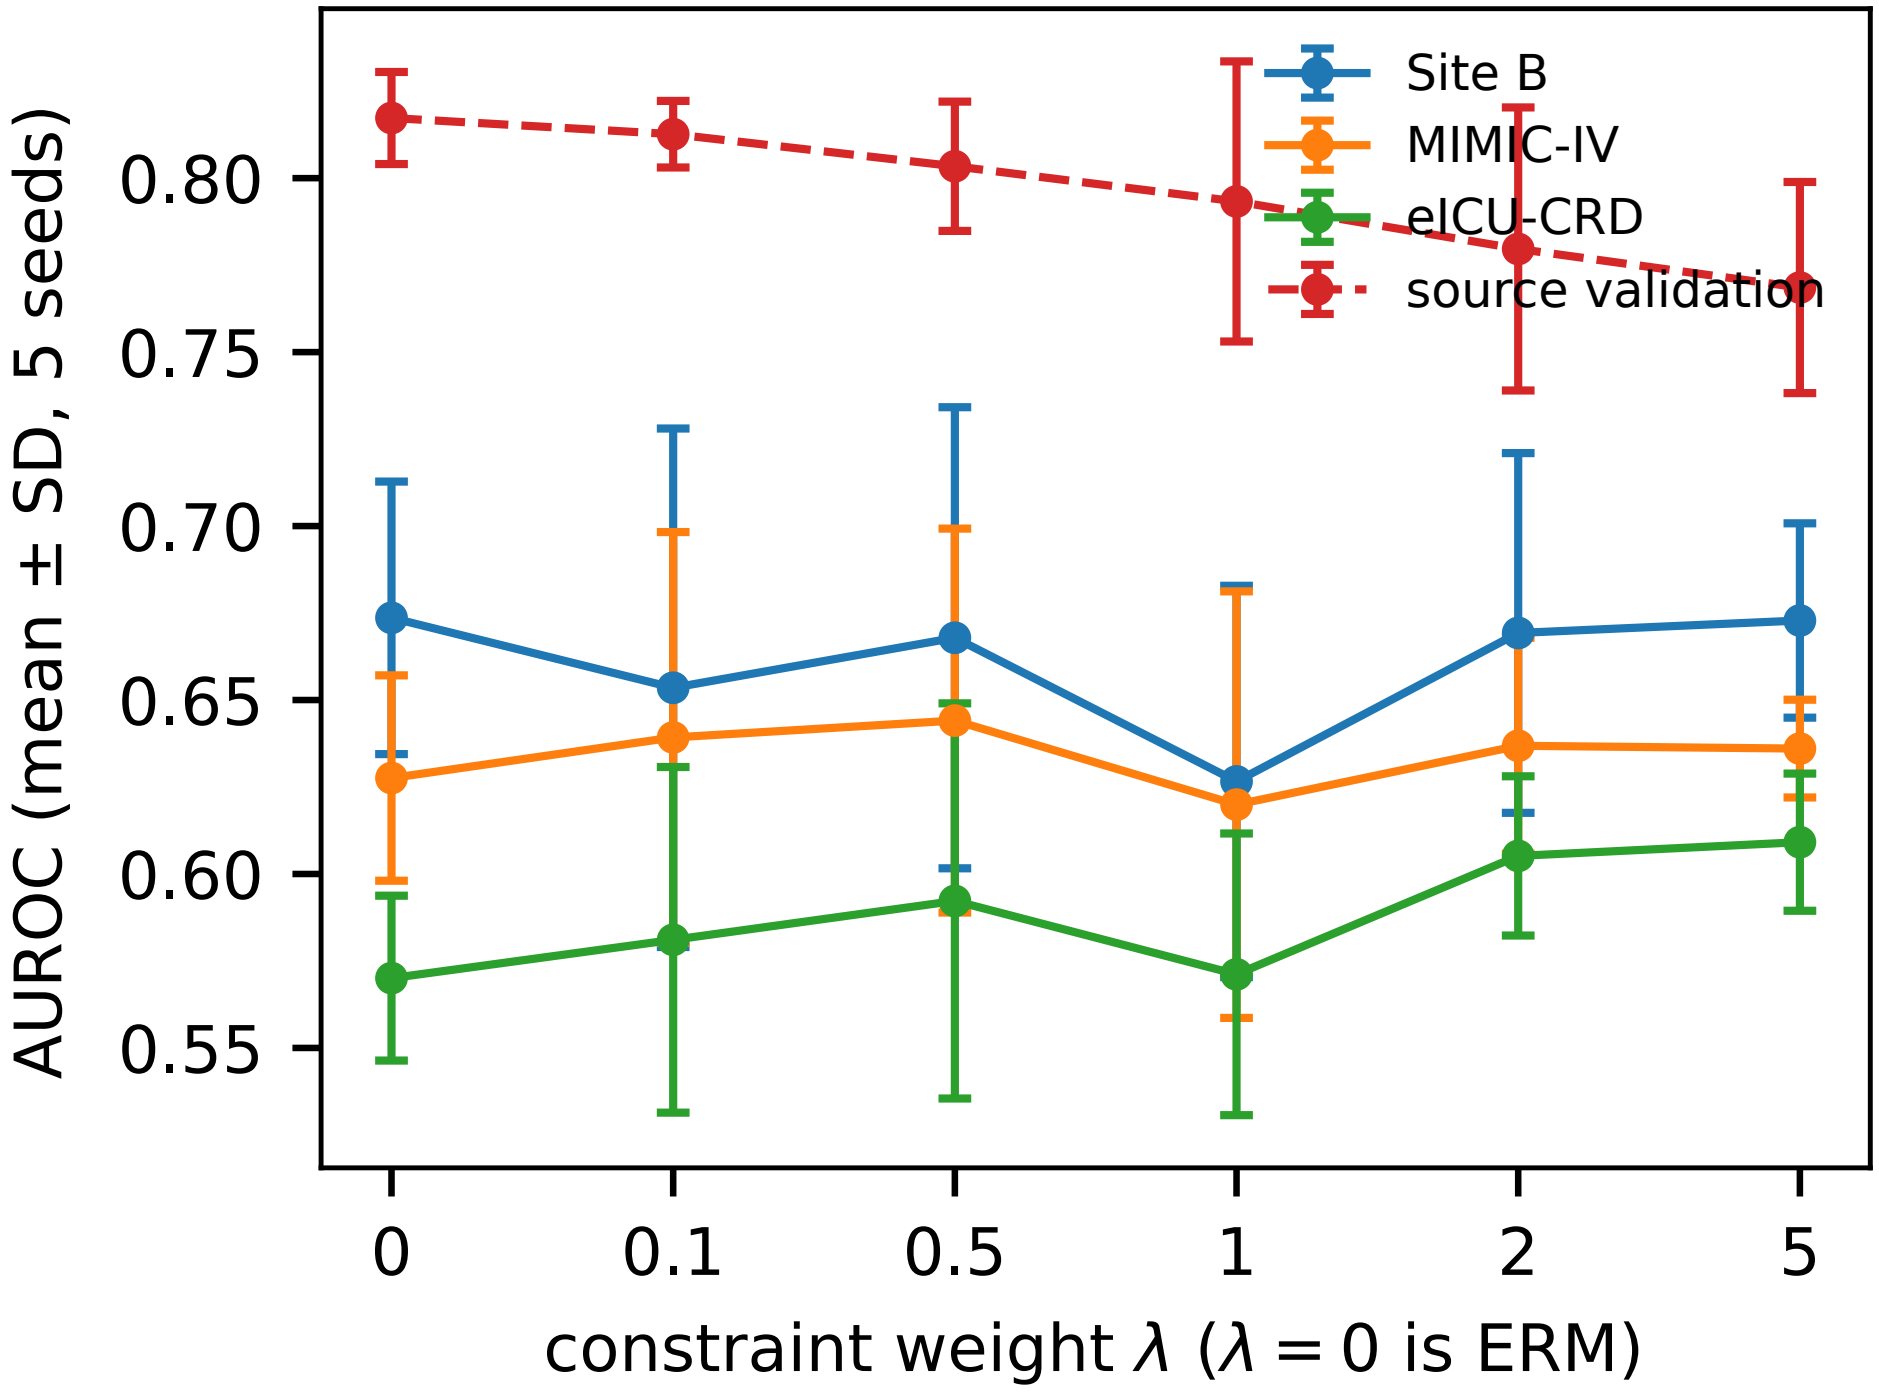
Site B
MIMIC-IV
eICU-CRD
source validation
AUROC (mean ± SD, 5 seeds)
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0
0.1
0.5
1
2
5
constraint weight λ (λ = 0 is ERM)