

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

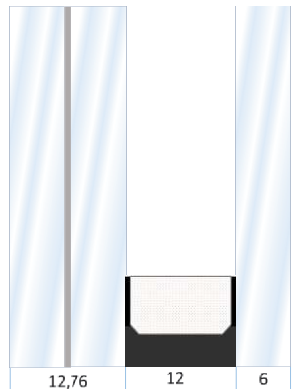
nr GLA-1312.8/17

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś

ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	12,76 / 12/ 6
<i>Budowa:</i>	66.2 kl.P2A/12/TH1,1 6 U=1,3 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	47 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2011 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	40 (-1; -5)dB	40 dB	33 dB

Łozienica, 17.05.2017

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki