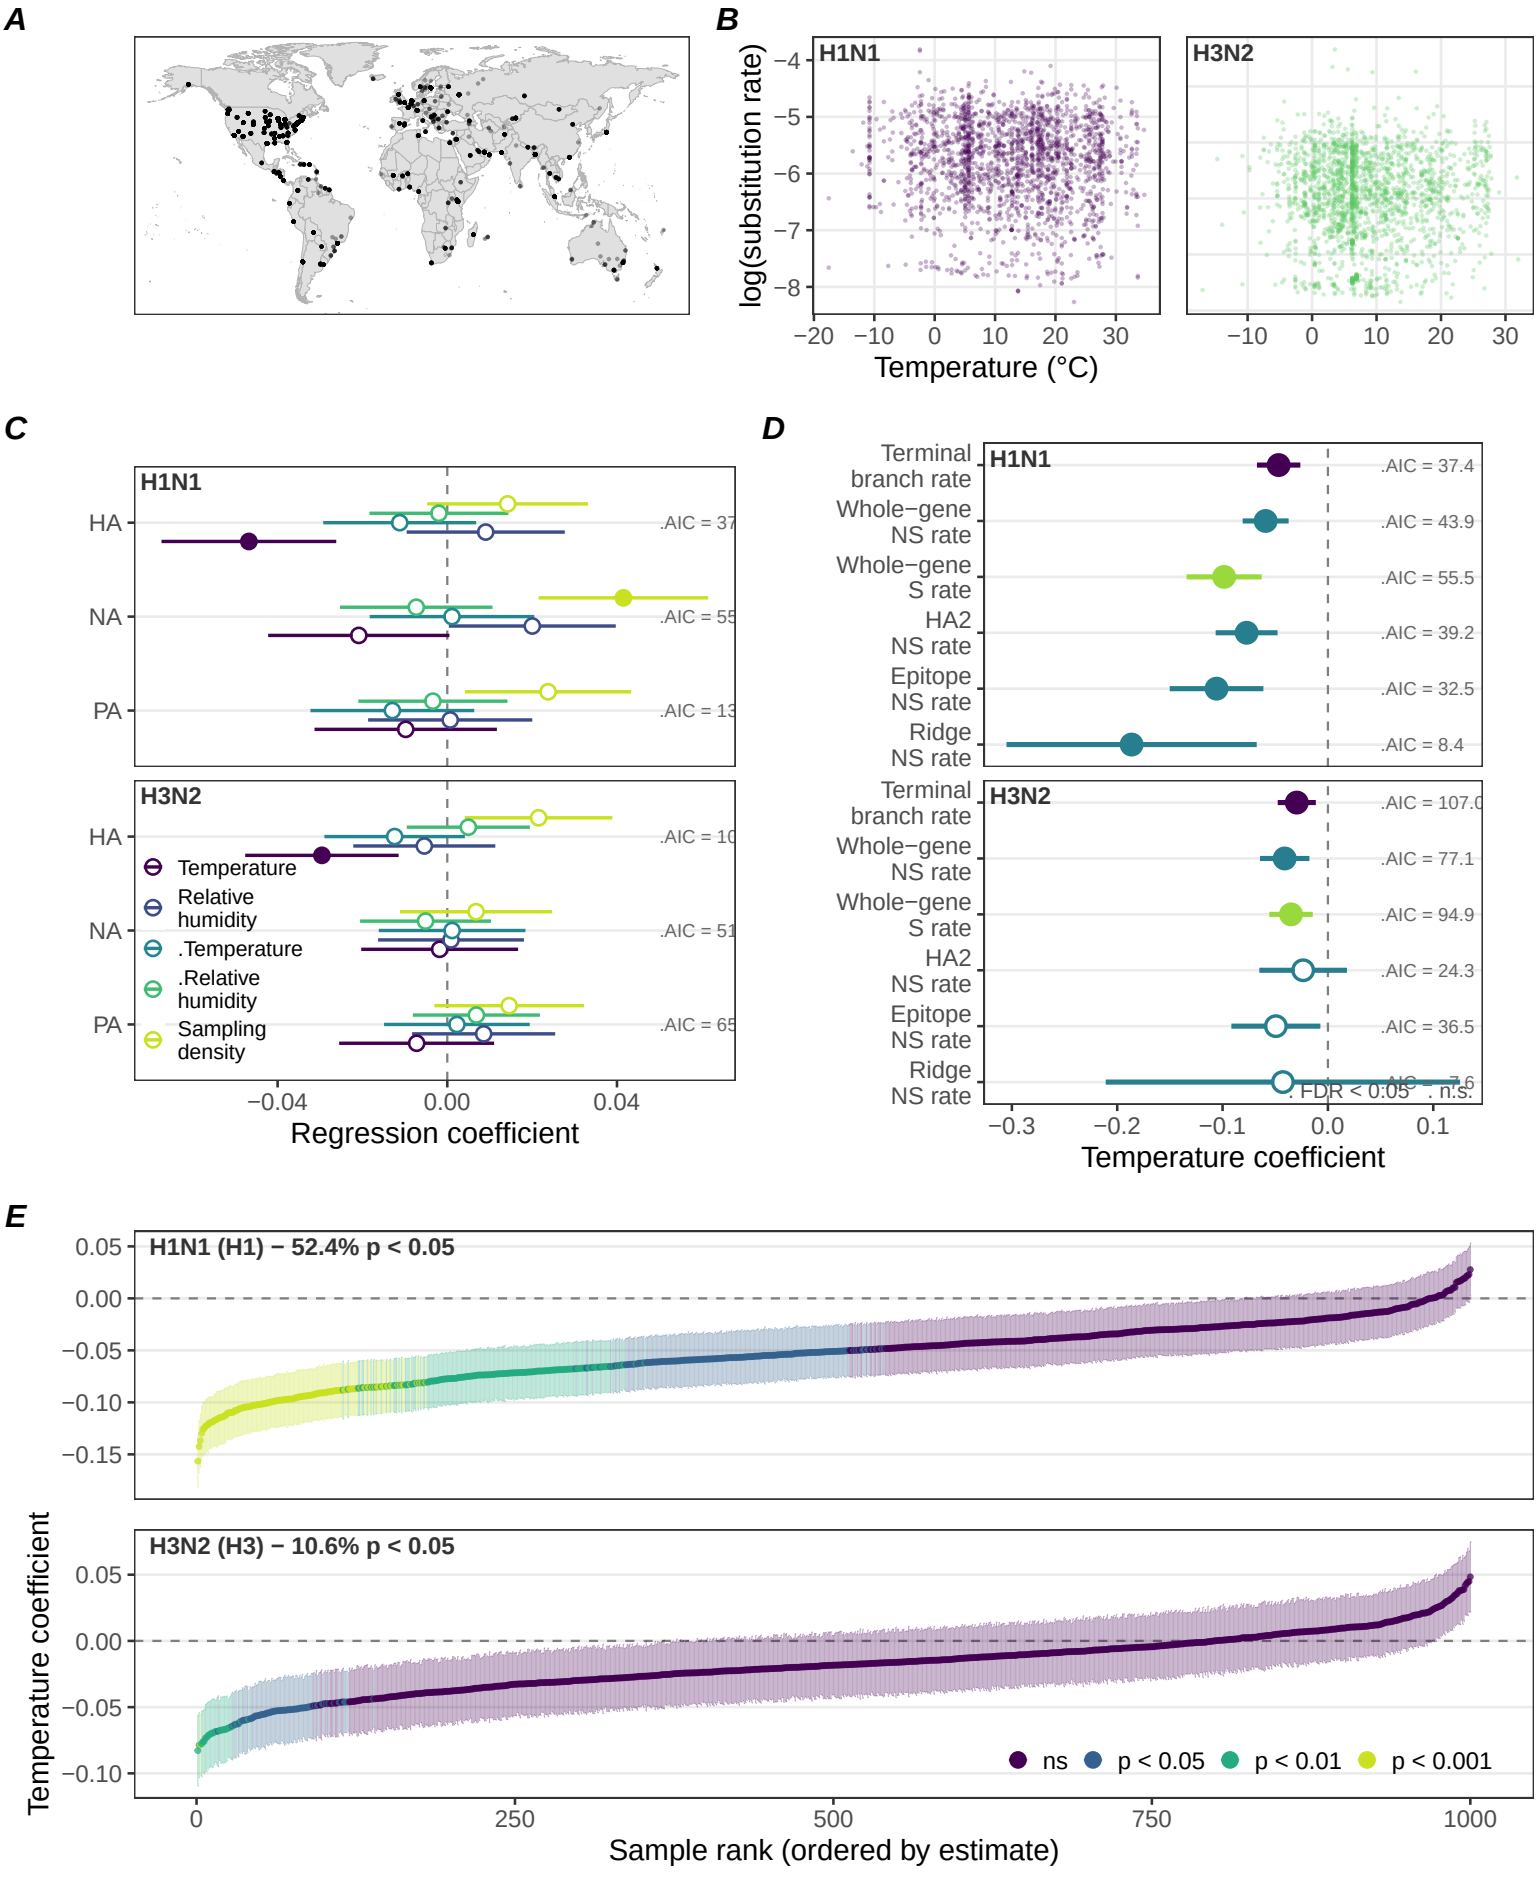

A
B
H1N1
H3N2
log(substitution rate)
Temperature (°C)
C
H1N1
HA
NA
PA
H3N2
Temperature
Relative humidity
.Temperature
.Relative humidity
Sampling density
Regression coefficient
D
H1N1
H3N2
Terminal branch rate
Whole−gene NS rate
Whole−gene S rate
HA2 NS rate
Epitope NS rate
Ridge NS rate
.AIC = 37.4
.AIC = 43.9
.AIC = 55.5
.AIC = 39.2
.AIC = 32.5
.AIC = 8.4
.AIC = 107.0
.AIC = 77.1
.AIC = 94.9
.AIC = 24.3
.AIC = 36.5
FDR < 0.05 . n.s.
Temperature coefficient
E
H1N1 (H1) − 52.4% p < 0.05
H3N2 (H3) − 10.6% p < 0.05
Temperature coefficient
ns
p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001
Sample rank (ordered by estimate)