

# Résultats du dimensionnement

Lecture du dossier, de la décision financière et du schéma fonctionnel de l'installation.

## DÉCISION POUR VOTRE INSTALLATION

**BESOIN COUVERT**

### Installation recommandée

Une configuration disponible respecte votre besoin énergétique idéal et reste dans le budget calculé.

#### CE QUE CELA VEUT DIRE

Le système a trouvé une installation techniquement compatible, financièrement accessible et assez puissante pour votre foyer.

#### PROCHAINE ÉTAPE

Consultez le matériel proposé et vérifiez les prix, la disponibilité et l'emplacement avant toute décision.

État du calcul : **BESOIN COUVERT**

Lieu de référence : **SOANINDRARINY**

## §1 Ce que votre budget permet

Ces montants indiquent la capacité financière estimée du foyer et le budget mobilisable pour l'installation.

#### FOND MENSUEL ESTIMÉ

**7 378 075 Ar**

Somme estimée disponible chaque mois après les dépenses prises en compte.

#### BUDGET MOBILISABLE

**7 378 075 Ar**

Montant utilisable pour financer l'installation.

#### COÛT DE L'INSTALLATION

**5 339 902 Ar**

Prix estimé du matériel et du transport.

#### BUDGET RESTANT

**2 038 173 Ar**

Ce qui resterait après l'achat de la configuration.

§2 Besoin et capacité énergétique

La comparaison se lit de gauche à droite: votre besoin, le minimum faisable, puis le maximum que votre budget permet. Une valeur “Non calculable” signifie que le catalogue ne permet pas encore de faire cette comparaison.

VOTRE BESOIN IDÉAL

2.22 kWh/jour

Énergie quotidienne estimée pour le foyer.

MINIMUM TECHNIQUEMENT FAISABLE

Non calculable

Plus petite production fiable trouvée dans le catalogue.

MAXIMUM ACCESSIBLE AVEC LE BUDGET

2.75 kWh/jour

Meilleure production que le budget peut financer.

PRODUCTION RETENUE

2.47 kWh/jour

Configuration finalement choisie par le calcul.

§3 Configuration recommandée

Voici le matériel retenu et les performances attendues pour cette configuration.

BESOIN ÉNERGÉTIQUE

2.22 kWh/jour

PRODUCTION PIRE MOIS

2.47 kWh/jour

AUTONOMIE

1.22 jour(s)

DOSSIER

Ravo


| COMPOSANT | SPÉCIFICATION         | QTÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL        |
|-----------|-----------------------|-----|---------------|--------------|
| Panneaux  | Panneau 24V 250W-350W | 3   | 442 800 Ar    | 1 328 400 Ar |

| COMPOSANT | SPÉCIFICATION | QTÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL        |
|-----------|---------------|-----|---------------|--------------|
| Batteries | 150 Ah        | 3   | 632 500 Ar    | 1 897 500 Ar |
| Onduleur  | PV1800 1000W  | 1   | 1 210 000 Ar  | 1 210 000 Ar |

Tension PV maximale de l'onduleur absente du catalogue. Courant maximal du régulateur/onduleur absent du catalogue.

§4 Schéma électrique fonctionnel

Le schéma reprend les quantités, le montage série/parallèle et la puissance de la recommandation calculée. Les limites non présentes dans le catalogue restent signalées par le module de dimensionnement.

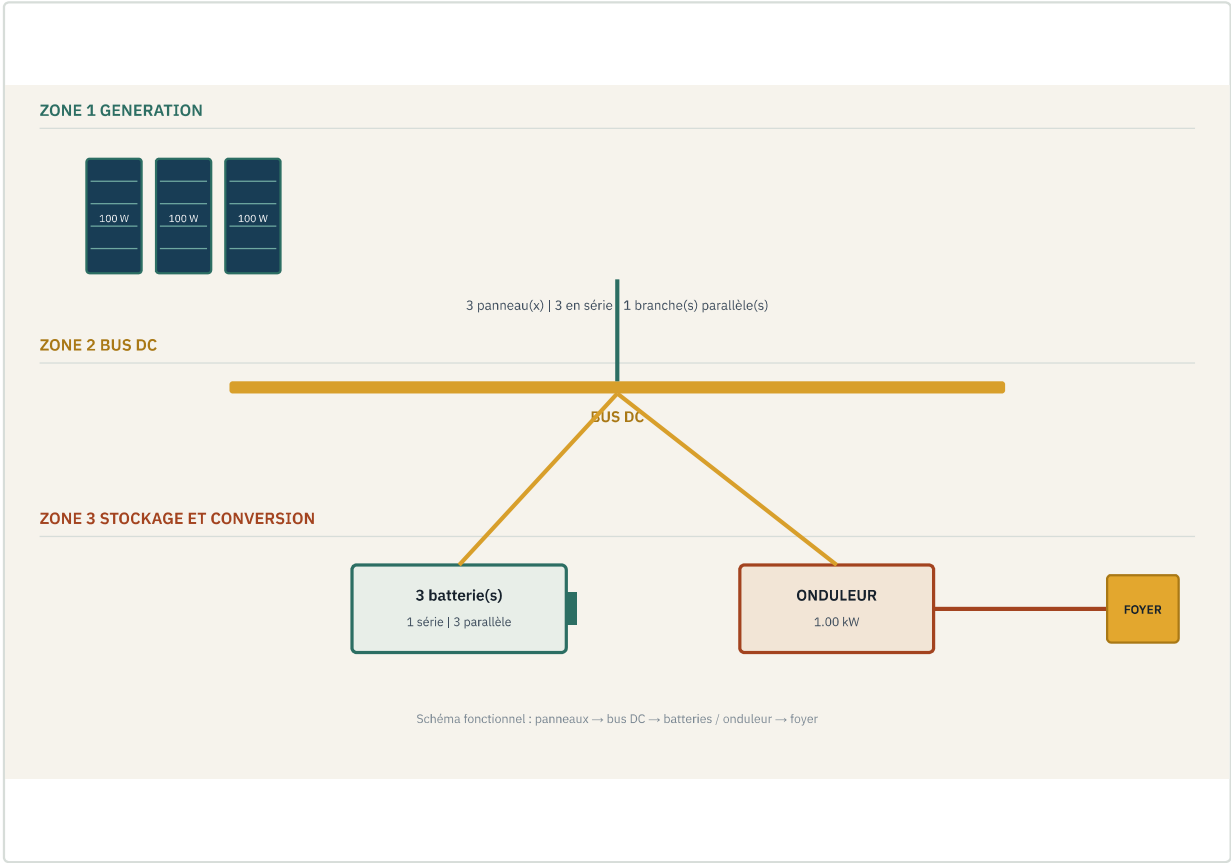

← Retour

Nouveau dossier →