# Πρωτόκολλο παραλαβής – Υποσταθμός Βορρά

Ημερομηνία: 14/03/2026 | Αρ. έργου: UW-2291

## 1. Αντικείμενο της παραλαβής

Η παραλαβή αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού ζεύξης 110 kV, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων συστημάτων. Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4.2.7 του προϋπολογισμού. Ο ανάδοχος παρέδωσε όλες τις εκθέσεις δοκιμών.

## 2. Διαπιστωθείσες ελλείψεις

| Α/Α | Περιγραφή | Προθεσμία |
|---|---|---|
| 1 | Η σχάρα καλωδίων στο υπόγειο δεν είναι γειωμένη | 30/04/2026 |
| 2 | Ελλιπής σήμανση των αναχωρήσεων | 15/04/2026 |
| 3 | Υπολειπόμενες εργασίες στο ενδιάμεσο κύκλωμα του UPS | 30/04/2026 |

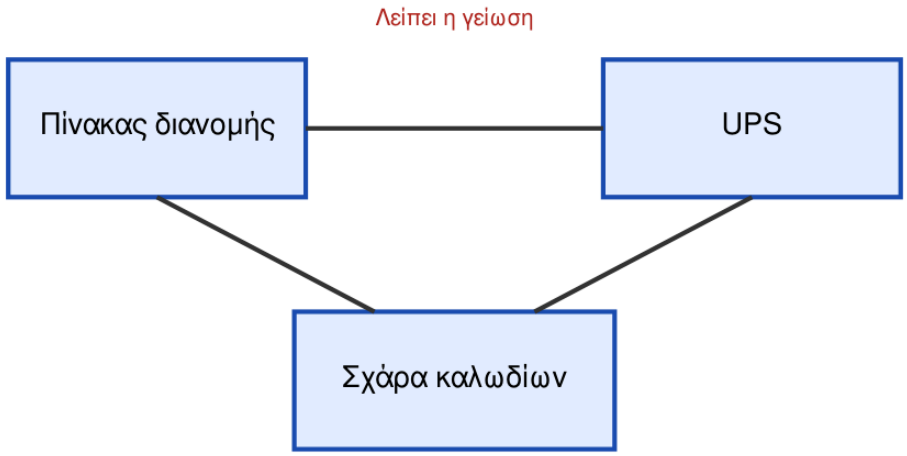


Σχήμα 1: Γενική άποψη του υπογείου

## 3. Συμπέρασμα

Η εγκατάσταση παραλαμβάνεται με επιφύλαξη μέχρι την αποκατάσταση των παραπάνω ελλείψεων. Ο επανέλεγχος έχει προγραμματιστεί για την εβδομάδα 18. Μέχρι τότε παρακρατείται το 5% του συμβατικού ποσού ως εγγύηση.