स्वीकृति प्रोटोकॉल — उत्तर उपकेंद्र


दिनांक: 14.03.2026 | परियोजना सं.: UW-2291

1. स्वीकृति का दायरा

स्वीकृति में द्वितीयक प्रणालियों सहित 110 kV स्विचगियर का नवीनीकरण शामिल है। कार्य मात्रा-सूची के मद 4.2.7 के अनुसार किया गया। ठेकेदार ने सभी परीक्षण रिपोर्टें सौंप दी हैं।

2. पाए गए दोष

क्र.	विवरण	समय-सीमा
1	तहखाने में केबल ट्रे का अर्थिंग नहीं किया गया	30.04.2026
2	आउटगोइंग फीडरों की लेबलिंग अधूरी	15.04.2026
3	यूपीएस के डीसी लिंक पर शेष कार्य	30.04.2026

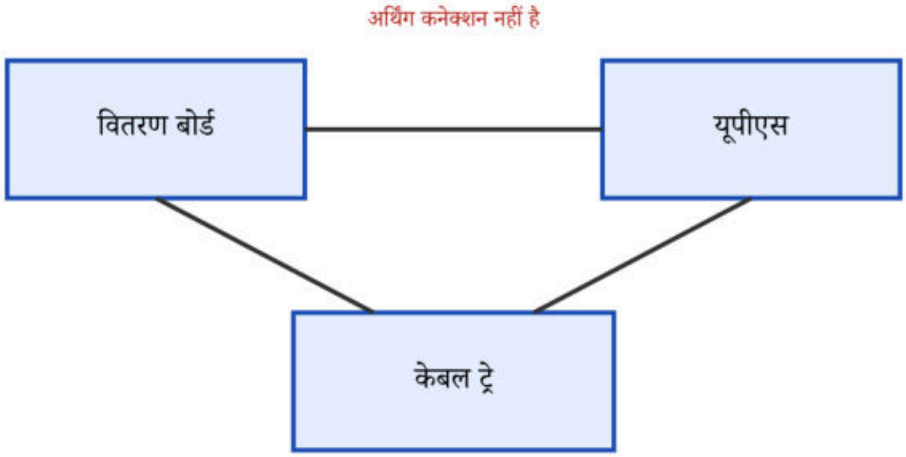

चित्र 1: तहखाने का सामान्य दृश्य

3. निष्कर्ष

उपर्युक्त दोषों के निवारण की शर्त पर संयंत्र को सशर्त स्वीकार किया जाता है। पुनः निरीक्षण सप्ताह 18 में निर्धारित है। तब तक अनुबंध राशि का 5% प्रतिभूति के रूप में रोका जाता है।