Акт приймання – ПС «Північна»

Дата: 14.03.2026 | № проєкту: UW-2291

1. Предмет приймання

Приймання охоплює реконструкцію розподільчого пристрою 110 кВ, включно з вторинними колами. Роботи виконано відповідно до позиції 4.2.7 кошторису. Підрядник передав усі протоколи випробувань.

2. Виявлені недоліки

№	Опис	Термін
1	Кабельний лоток у підвалі не заземлено	30.04.2026
2	Маркування відхідних приєднань неповне	15.04.2026
3	Незавершені роботи на проміжній ланці ДБЖ	30.04.2026

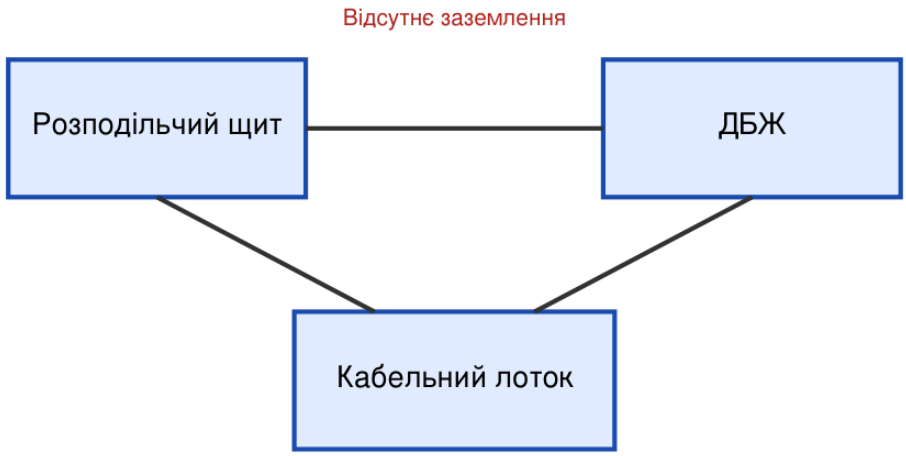

Рис. 1: Загальний вигляд підвалу

3. Висновок

Об'єкт приймається умовно до усунення зазначених недоліків. Повторну перевірку заплановано на 18-й тиждень. До того часу утримується 5 % суми договору як гарантійне забезпечення.