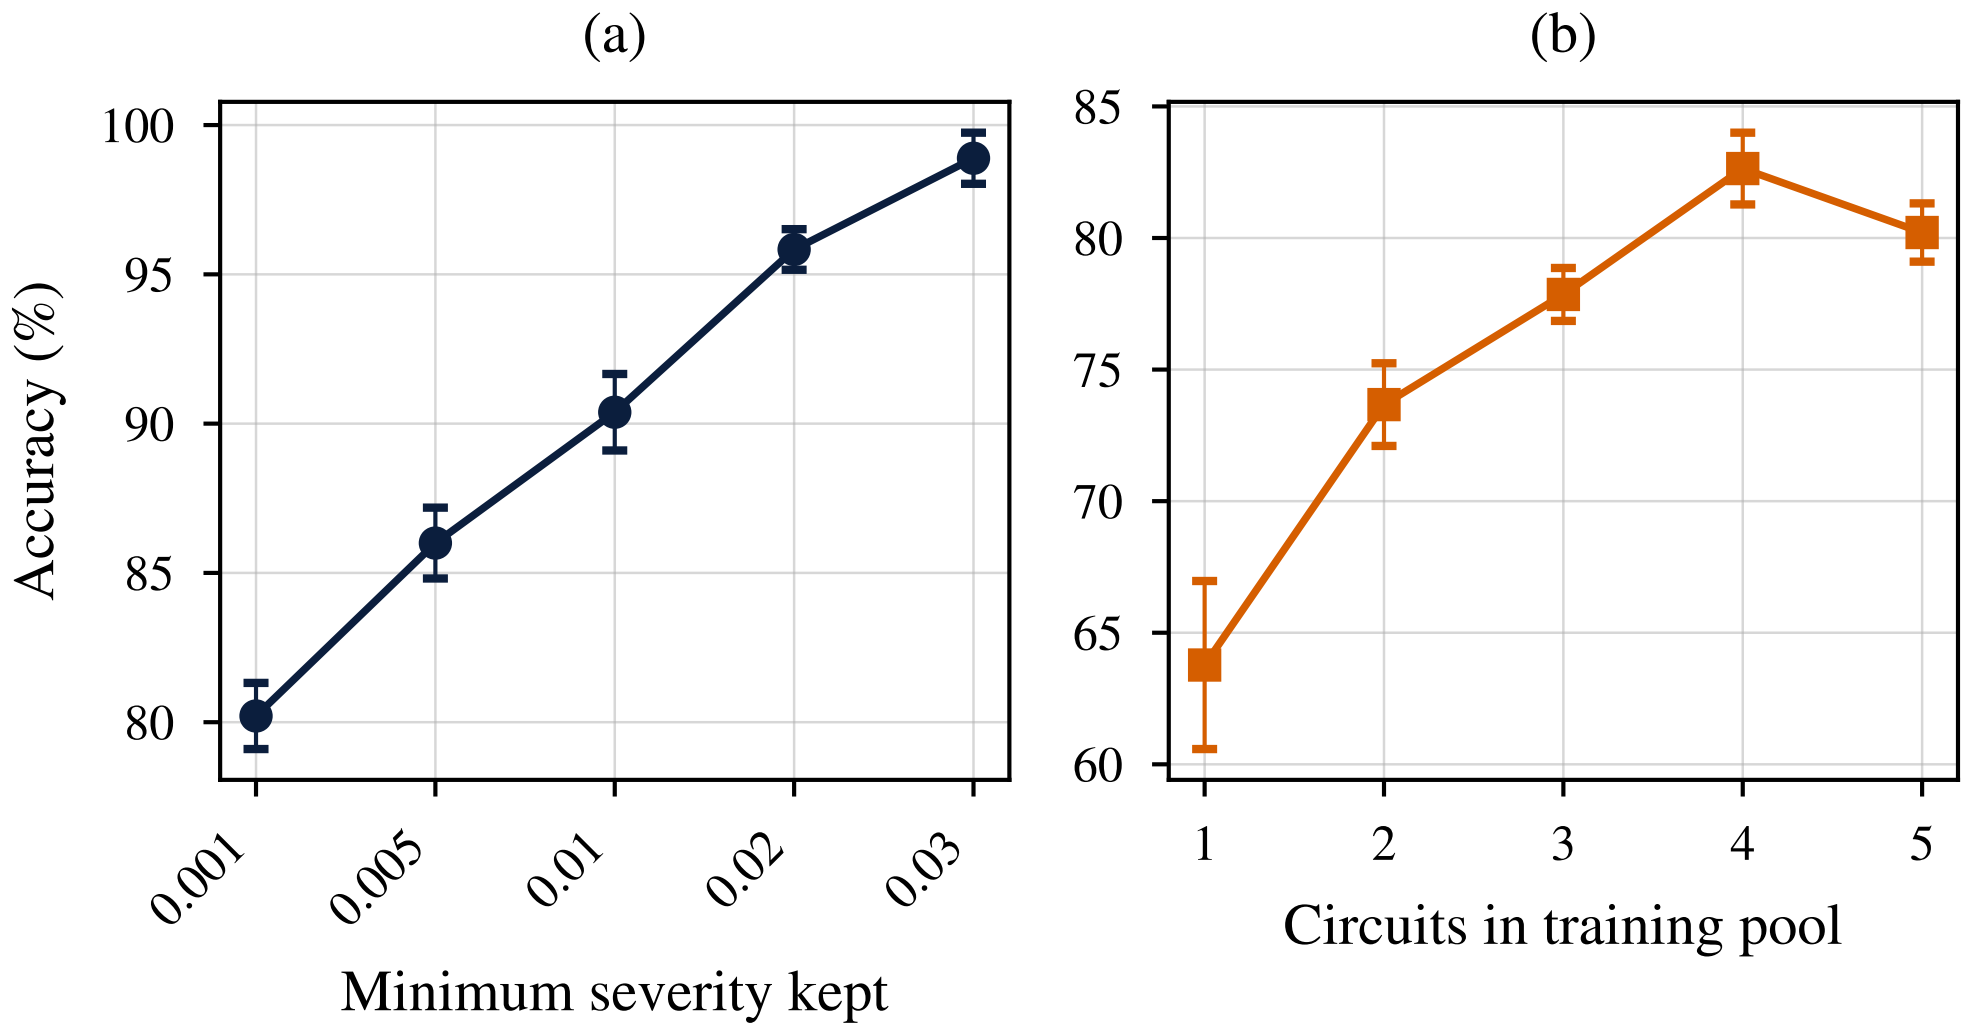
(a)
(b)
Accuracy (%)
100
95
90
85
80
0.001
0.005
0.01
0.02
0.03
Minimum severity kept
85
80
75
70
65
60
1
2
3
4
5
Circuits in training pool