

Standard Name 81 of 81

↑

8B 1096 BRD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Oct-18Time: 08:43:20

Batch Name 1 of 2

↑

PR2223/616266 33461 EXP2201129 DARK RED

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 04-Nov-22Time: 11:41:20

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
MTR17080 PR2223/616266 33461 EXP2201129 DARK RED	D65 10 Deg	1.45	-0.57	-0.54	0.86	-0.28	-0.18	0.92		Warn	too light	too dull	too blue
MTR17080 PR2223/616266 33461 EXP2201129 DARK RED	F11 10 Deg	1.41	-0.25	-0.70	0.80	-0.22	-0.36	0.90	0.59	Warn	too light	too dull	too blue
MTR17080 PR2223/616266 33461 EXP2201129 DARK RED	A 10 Deg	1.34	-0.54	-0.66	0.70	-0.29	-0.17	0.78	0.66	Warn	too light	too dull	too blue

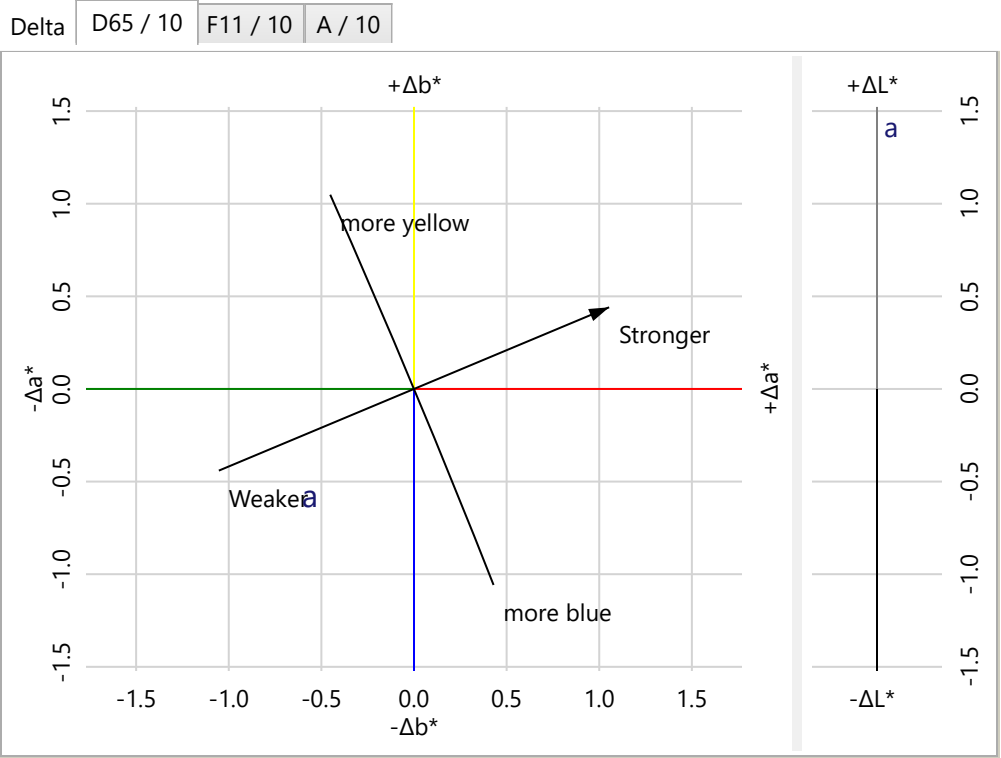

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form