

Standard Name31 of 43

↑

18157/191157D-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV 400

Date: 24-Jul-23Time: 20:05:19

Batch Name1 of 1

↑

20147IE-02 83292 EXP2300598 ARMY GREEN

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 15-Aug-23Time: 13:16:00

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.001.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 23120147IE-02 83292 EXP2300598 ARMY GREEN	D65 10 Deg	-0.44	0.09	0.23	-0.24	0.21	-0.19	0.37		Pass	too dark	too bright	too yellow
SJS7091 23120147IE-02 83292 EXP2300598 ARMY GREEN	F11 10 Deg	-0.17	0.35	0.51	-0.09	0.32	-0.66	0.73	0.47	Pass	too dark	too bright	too yellow
SJS7091 23120147IE-02 83292 EXP2300598 ARMY GREEN	A 10 Deg	-0.46	-1.24	0.39	-0.25	0.07	1.94	1.96	1.32	Fail	too dark	too bright	too yellow

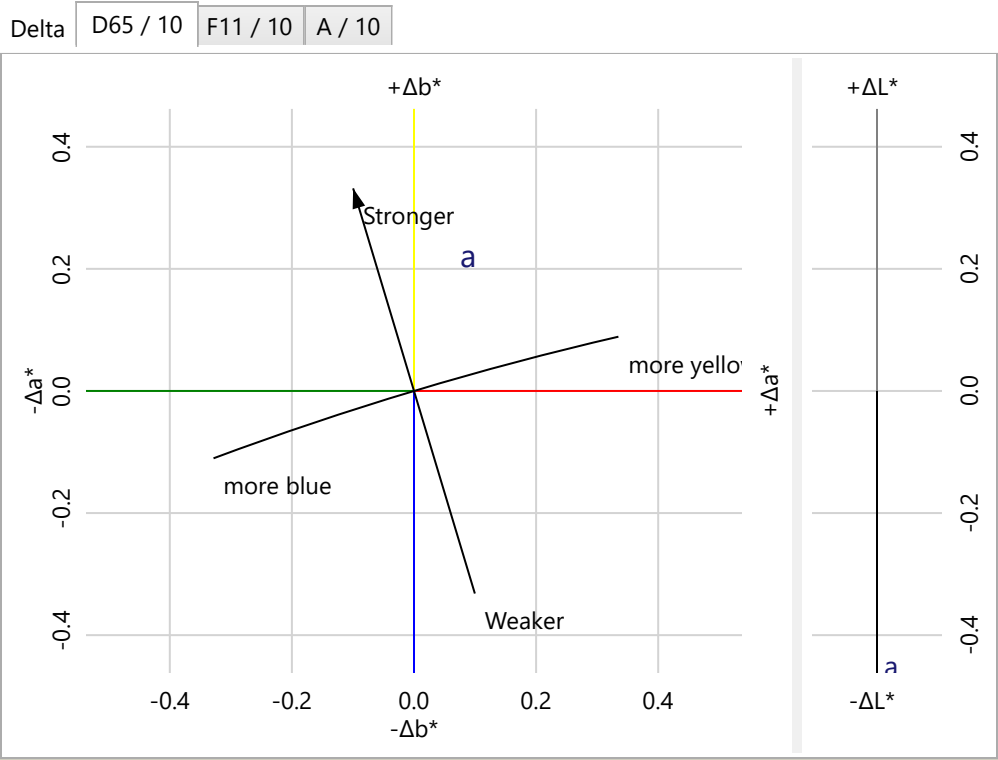

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form