

Standard Name 271 of 274

↑

7091/220758L-B

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 21-Mar-23 Time: 10:43:58

Batch Name 1 of 1

↑

090114IR-02 72449 EXP2300369 SHEER BLUE

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 22-Jun-23 Time: 10:14:21

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments			
SJS7091 23090114IR-02 72449 EXP2300369 SHEER BLUE	D65 10 Deg	0.99	0.04	0.58	0.35	-0.37	-0.44	0.67		Pass	too light	too dull	too yellow	
SJS7091 23090114IR-02 72449 EXP2300369 SHEER BLUE	F11 10 Deg	1.03	0.06	0.69	0.37	-0.46	-0.45	0.74	0.13	Pass	too light	too dull	too yellow	
SJS7091 23090114IR-02 72449 EXP2300369 SHEER BLUE	A 10 Deg	1.04	0.18	0.61	0.37	-0.43	-0.30	0.64	0.18	Pass	too light	too dull	too yellow	

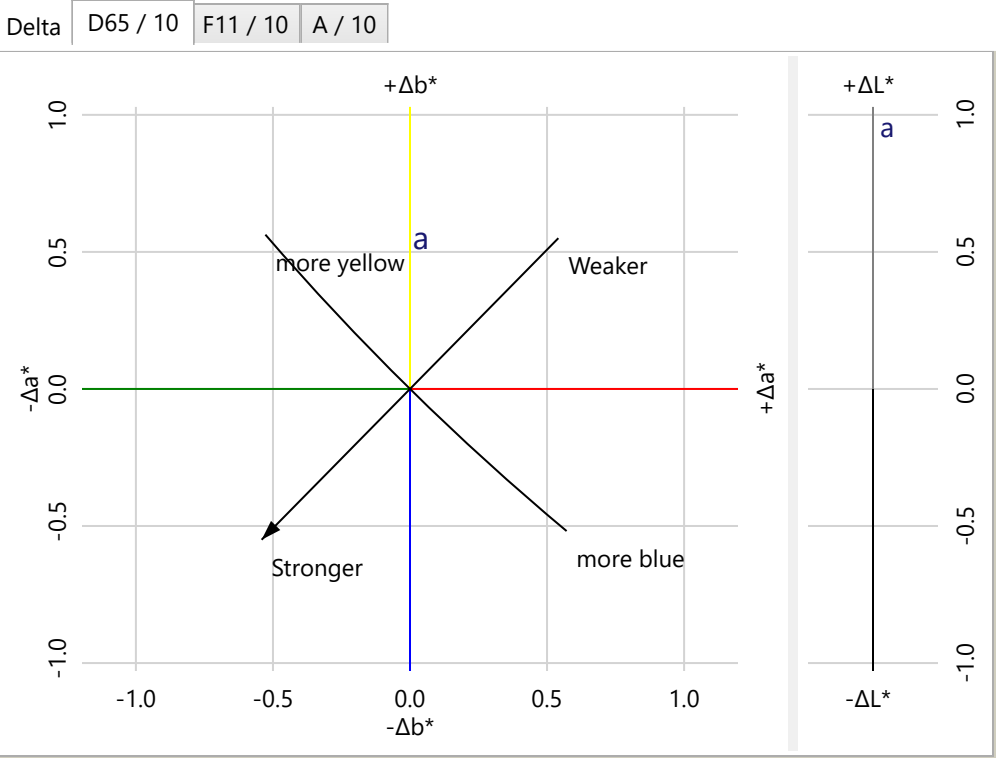

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form