

MARCO CASTRO


Marco, Data Center Operations / Critical Facilities Manager. Gestiona la infraestructura crítica (power, cooling, capacidad) de una o varias instalaciones. No es el que firma el cheque para comprar una herramienta grande, pero es el que va a usar una calculadora de capacidad varada, la va a comentar con su equipo, y si le sirve, la va a compartir en LinkedIn – lo que a su vez lo hace visible frente a su jefe (VP de Operaciones / Director de Infraestructura) y frente a un mercado donde su tipo de rol está entre los más demandados de la industria.



Industria

Infraestructura digital / data centers – una capa horizontal, no una sola industria vertical.

Sirve principalmente a IT & Telecom (36.4% de la demanda de colocation por vertical), seguido de servicios financieros y proveedores de nube/hosting.

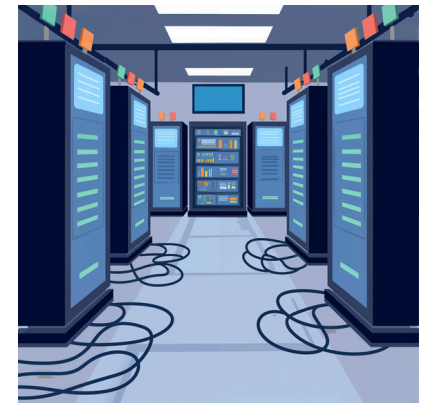


Cargo

Data Center Operations Manager / Critical Facilities Manager.

Es el rol que posee directamente el problema que resuelve el producto: gestiona power y cooling como sistemas separados, y es quien "descubre" capacidad varada cuando la encuentra.

Nota sobre el comité de compra: en investigación de personas B2B, el patrón típico es un "decisor" (C-level, VP de Operaciones, Plant Manager) que aprueba presupuesto, y un "influenciador" (ingenieros, gerentes técnicos) que evalúa y recomienda. Como la calculadora es contenido de marketing/top-of-funnel y no una venta enterprise directa, el target correcto es la capa técnica (el influenciador) – es quien de verdad va a usar, comentar y compartir la herramienta, y quien empuja hacia arriba si le sirve

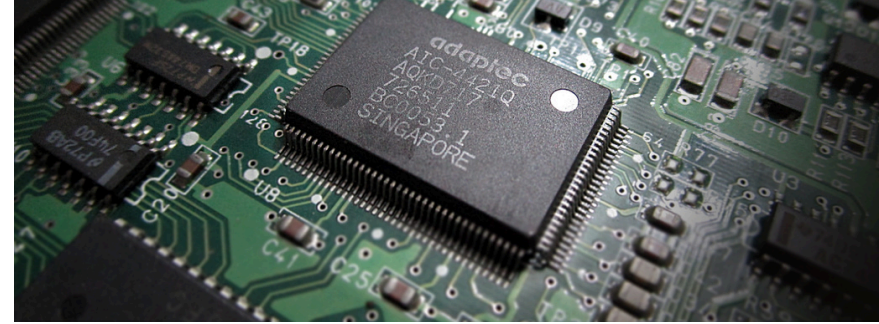

¿Qué le hace compartir algo con un colega?

Formato: carruseles / document posts en LinkedIn generan 6.6-7% de engagement contra 3.85% promedio en posts de texto – casi el doble, confirmado por tres fuentes independientes. Guías paso a paso y desgloses de datos con estructura visual ganan sobre texto plano.

Voz: contenido de thought leadership desde una persona (no una página de empresa) supera contenido promocional – 64% de compradores B2B lo prefiere, 71% lo ve más efectivo que material de marketing tradicional para demostrar valor de un proveedor.

Rigor de la fuente: es una audiencia técnica y escéptica por definición – un lead técnico puede tumbar una cifra floja en 30 segundos de búsqueda. Comparten contenido anclado en fuentes primarias reconocibles (LBNL, Gartner, Uptime Institute, AFCOM), no estadísticas recicladas de blogs de vendors.

Construcción de marca personal en un mercado de talento escaso: dado que su tipo de rol es de los más buscados de la industria y que 87% de las empresas reporta vacíos de personal, compartir contenido técnico de valor no es solo generosidad informativa – es una forma de visibilidad profesional frente a colegas y reclutadores.

“Sé que estoy perdiendo capacidad en algún lado, pero nadie en la empresa mide eso – y yo no tengo tiempo de armar la planilla.”

-Cita ilustrativa, construida a partir del research de audiencia (no es un testimonio textual).

Donde consume contenido

LinkedIn – con preferencia marcada por perfiles personales de expertos sobre páginas de empresa.

Asociaciones profesionales: AFCOM (comunidad activa desde 1980) y 7x24 Exchange International (desde 1989, +27 capítulos entre Norteamérica y Europa).

Reportes de referencia anual: AFCOM State of the Data Center (10ª edición en 2026), encuesta anual de Uptime Institute.

Medios especializados: Data Center Knowledge, Data Center Dynamics, Data Center Frontier.

Eventos presenciales: Data Center World Power (Dallas, sept 2026) y Data Center World Europe (Viena, oct 2026) – puntos de encuentro físico de esta misma audiencia

Problemas

Capacidad de power y cooling atrapada en sistemas separados que no se comunican entre sí (el ángulo central de EkkoSense).

Colas de interconexión a la red eléctrica que tardaron en promedio 5 años en 2023 (subiendo de 3 años en 2015, según LBNL) – retrasa la capacidad nueva.

De los 16 GW anunciados para 2026 en EE.UU., 30-50% está en riesgo de retraso o cancelación por estos cuellos de botella.

Escasez de personal: 87% de los encuestados por AFCOM reporta que los vacíos de fuerza laboral están afectando sus operaciones, subiendo desde 85% el año anterior.

La densidad promedio de rack subió de 16 a 27 kW en un solo año – la mayor alza interanual en 10 años de historia del reporte AFCOM – obligando a adoptar cooling líquido bajo presión de tiempo.

Sobre-aprovisionamiento de capacidad como mecanismo de defensa: construir de más "por si acaso" en vez de recuperar lo que ya existe, lo que infla el CAPEX innecesariamente.

● DATA CENTER