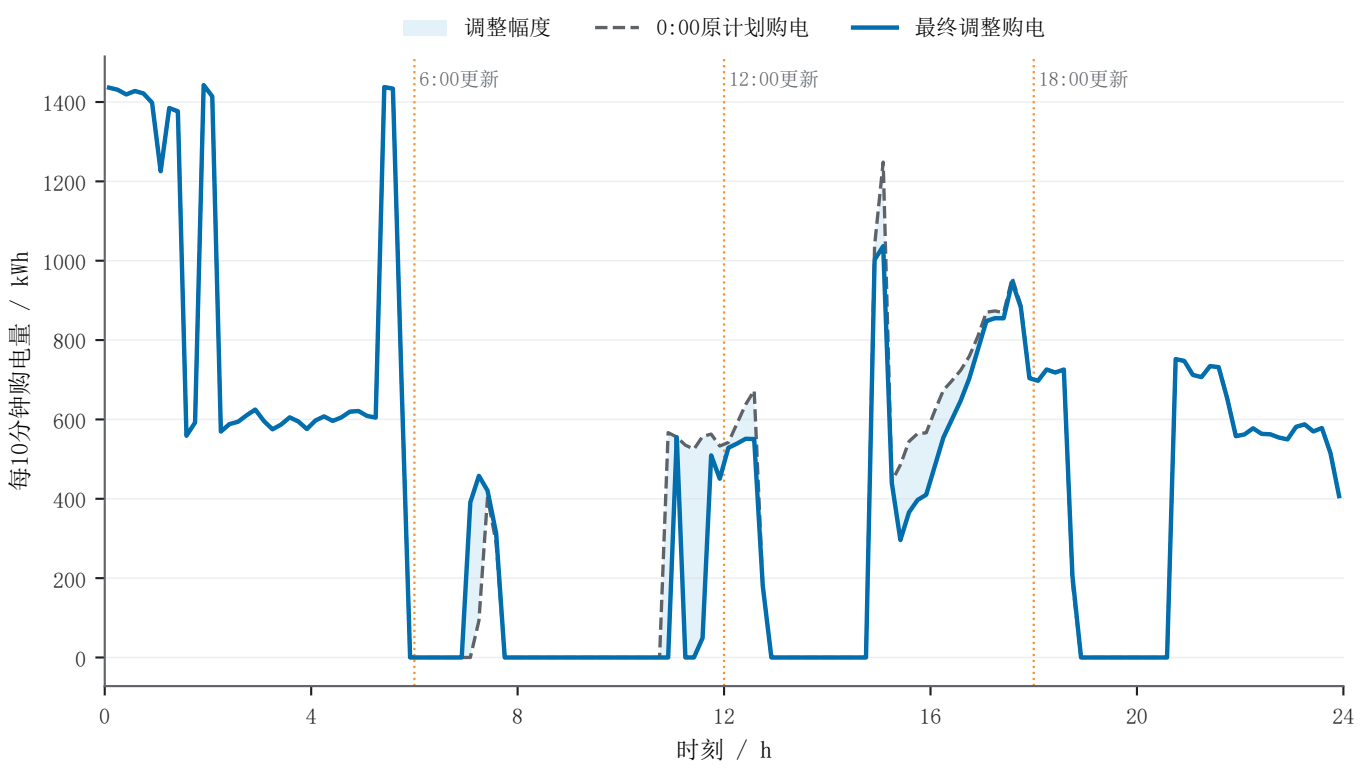
调整幅度
0:00原计划购电
最终调整购电
6:00更新
12:00更新
18:00更新
每10分钟购电量 / kWh
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
4
8
12
16
20
24
时刻 / h