




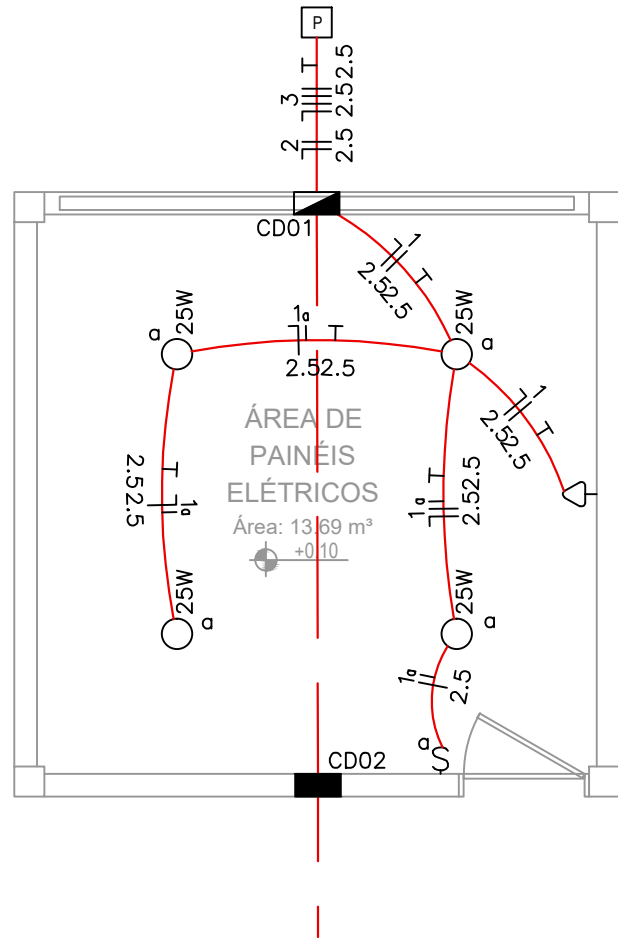


Planta Baixa Elétrico – Painéis Elétricos
escala 1/50


Quadro de Cargas																				
CD01																				
Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas		Qd.Útiliz.					Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm²	Fases ABC	Obs.
		25W	300W	500W	340W	650W	900W	1250W	5000W											
1	Sala de painéis elétricos	4								400,0	475,0	100%	0,80*	2,16	1	20A	2,5	B	Obs.:	
2	Bomba reservatório d'água			1						300,0	375,0	100%	0,80	1,70	1	20A	2,5	B	Obs.:	
3	Postes				5					2500,0	2500,0	100%	1,00	3,79	3	20A	2,5	ABC	Obs.:	
CD02	Quadro: CD02									5000,0	6190,0	100%	0,81	3,32	3	125	50	ABC	Obs.:	
CD03	Quadro: CD03								1	1250,0	1500,0	70%	0,83	6,82	1	20	2,5	C	Obs.:	
	Reservado (futura amplia.)								1	900,0	1100,0	100%	0,82	5,00	1	20	2,5	A	Obs.:	
	Reservado (futura amplia.)								1	650,0	800,0	70%	0,81	3,64	1	20	2,5	B	Obs.:	
CD04	Quadro: CD04								1	340,0	417,1	70%	0,82	1,90	1	20	2,5	C	Obs.:	
Total		4	2	5					1	5638,0	6875,1									
Aliment. C=200m QT=2%										56018,0	68320,0	100%	0,82	103,50	3	125A	120	ABC	—	
Potência Total (56380.0 W) (68757.1 V.A) Potência Demandada: 98.81% (55708.0 W) (67942.0 V.A)																				
Corrente nas Fases: A=102.1A B=103.5A C=103.2A																				

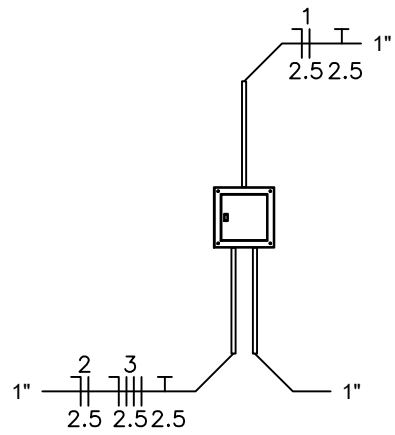

Vista do Quadro
escala 1/50

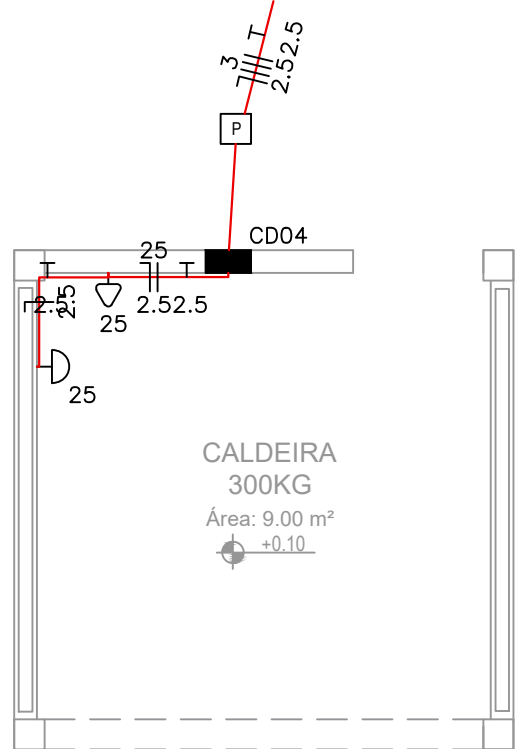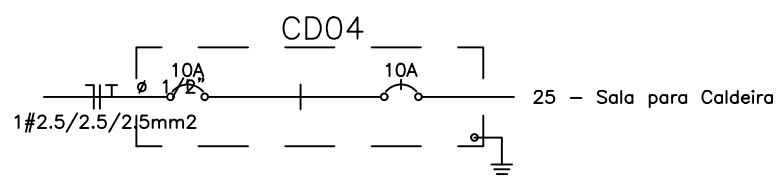

Planta Baixa Elétrico – Caldeira
escala 1/50

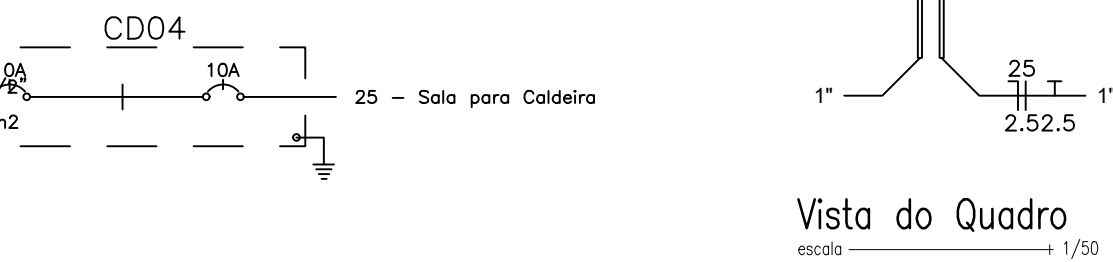

Vista do Quadro
escala 1/50

Quadro de Cargas														
CD04														
Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas		Quadros					Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Obs.
		40W	300W											
25	Sala para Caldeira	1	1								340.0	417.1	100%	0.80*
Total		1	1								340.0	417.1		
Aliment. C=61.84m QT=2%											340.0	417.1	70%	0.82
											1.30	1	10A	2.5
											C			
Potência Demandada: 70% (238.0 W) (292.0 V.A)														
Corrente nas Fases: A=1.9A														

NBR-5444					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	3	pc	1"		Curva roscável macho – Rígido
3	4.94	m	1"	14.02.190.6	Eletroduto Rígido – Parede
4	6	pc			Luva roscável – Rígido
5	1	pc			Quadro Parcial de luz e força
6	1	pc			Tomada baixa 30cm

Interruptor com circuito e linha					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc			Arandela
2	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4

Fiação e Dispositivos de Proteção					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	2	pc	1P10A		Disjuntor a seco – DIN
2	2.05	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Fase
3	4.94	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Neutro
4	4.94	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Terra

LEGENDA:

	– Arandela		– Relé Fotoelétrico
	– Interruptor duplo		– Disjuntor a seco – DIN 10A 1P
	– Interruptor simples		– Disjuntor a seco – DIN 10A 3P
	– Luminária LED 120W		– Disjuntor a seco – DIN 125A 3P
	– Luminária LED 25W		– Disjuntor a seco – DIN 25A 1P
	– Poste		– Eletroduto no Teto/ Aéreo
	– Tomada 130cm		– Eletroduto no Piso
	– Tomada baixa 30cm		– Neutro, Fase, Retorno, Terra
	– Tomada no piso		– Fio de cobre nu aéreo 6mm
	– Quadro Geral de luz e força	OBSERVAÇÕES	
	– Quadro Parcial de luz e força	*Obs.: O eletroduto que não estiver indicado o dimensionamento, considerar como Ø1".	
	– Caixa de passagem na parede	*Obs.: A fiação que não estiver indicada o dimensionamento, considerar como Ø6mm².	
	– Caixa de passagem no piso	*Obs.: Cada poste terá uma caixa de Passagem e Reléfotoelétrico.	

NBR-5444					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	4	pc		PECCX85	Caixa Octogonal 3" x 3" pvc
3	11	pc	1"		Curva roscável macho – Rígido
4	9.10	m	1"	14.02.190.6	Eletroduto Rígido – Parede
5	3.85	m	1"	14.02.190.6	Eletroduto Rígido – Piso
6	9.10	m	1"	14.02.190.6	Eletroduto Rígido – Teto
7	4	pc			Luminária de LED 24W 300x300mm
8	22	pc			Luva roscável – Rígido
9	1	pc			Quadro Geral de luz e força (24 módulos) Barra
10	1	pc			Tomada baixa 30cm

Interruptor com letra S					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	1	pc			Interruptor simples

Fiação e Dispositivos de Proteção					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		3P10A	Disjuntor a seco – DIN
2	4	pc		1P10A	Disjuntor a seco – DIN
3	2	pc		3P125A	Disjuntor a seco – DIN
4	11.50	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Fase
5	12.37	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Neutro
6	8.38	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Retorno
7	12.37	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V – PVC – Terra

Documento assinado digitalmente
MICHAEL JACKSON MAMEDI SOUZA
Data: 11/03/2024 15:37:18-0300
Verifique em https://validar.jb.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO:				
PROPRIETÁRIO:				
PRANCHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB		
3/3		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO – 9389922022		
		PROJETO ELÉTRICO		
	DATA	RESPONSÁVEL		RUBRICA
DESENHO				
PROJETO				ÁREA DO TERRENO
CÓPIA				10.000,00 M²
ESCALA:				ÁREA ÚTIL
1:175				971,43 M²
1:50				ÁREA CONSTRUÍDA
S/ESC				871,58 M²
DESENHO:		PLANTA BAIXA ELÉTRICO - PAINÉIS E CALDEIRA		
		VISTA DO QUADRO		
		DIAGRAMA UNIFILAR, QD DE CARGAS E		
		LISTA DE MATERIAIS		

9389922022_ELET