



Relatório Técnico de Sondagem à Percussão

Cliente: MUNICIPIO DE COREMAS

Local da obra: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB
CEP: 58770-000

Data: 07/11/2023

Pombal/PB, 07 de Novembro de 2023.

À

MUNICÍPIO DE COREMAS

Apresentamos o relatório de sondagem à percussão realizado na cidade Coremas/PB, Rua Capitão Antônio Leite, S/N – Centro, para fins de estudos geotécnicos.

Foram realizados **07 (sete)** ensaios de sondagem à percussão na área denominado de **SP01, SP02, SP02 A, SP02 B, SP03, SP03 A e SP03 B** totalizando **8,32 metros**.

O resultado da sondagem à percussão é apresentado no Anexo 1 sob a forma de perfil individual, no local do furo, representando o provável comportamento das camadas do subsolo.

Na execução da sondagem usou-se o trado concha de 2 e 1/2”.

Para medir a resistência do terreno à percussão e para extração das amostras, foi utilizado o amostrador 2” e 1 3/8” de diâmetro externo e interno, respectivamente, o qual era cravado no terreno por meio de sucessivos golpes de um martelo de 65 kg, com altura de queda livre de 75 cm.

Durante a cravação do amostrador, foram registrados os números de golpes necessários para fazer penetrar o amostrador no terreno a cada 15 cm, até a penetração total de 45 cm.

As somas dos golpes das duas últimas parcelas de 15 cm, ou seja, os 30 cm finais de cravação, são apresentados sob a forma de gráfico nos perfis das sondagens.

Atenciosamente,



Eng. Civil.

Paulo Vinícius de Moraes Nóbrega



ANEXO 01 – PERFÍS DE SONDAGEM

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS

OBRA: MATADOURO

LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP01

INÍCIO: 31/10/2023

TÉRMINO: 31/10/2023

COTA:

DATUM:

COORD. N:

E:

GRÁFICO SPT

10203040

100

200

300

400

75

20

54

10

PROFUNDIDADE (m)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)

-

1015

1415

1615

1915

4015

355

5410

-

-

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO

INI.

FIN.

2430

5975

20

5410

-

INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA

00

01

02

03

ERFIL GEOLÓGICO

0,01

0,28

0,80

1,45

3,10

PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)

0,01

0,28

0,80

1,45

3,10

AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm

PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm

ALTURA DE QUEDA: 75 cm

SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, CINZA

ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, CINZA

ARGILA-ARENOSA, VERMELHO, MUITO MOLE

ALTERAÇÃO ARENOSA, CINZA

ALTERAÇÃO ARENOSA P. SILTOSA, CINZA

LIMITE DA SONDAGEM

IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO)

FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.

NÍVEL D'ÁGUA

SECO

AVANÇO

TC

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS

30 cm FINAIS

TRADO CAVADEIRA - TC

TRADO HELICOIDAL - TH

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

REVESTIMENTO

ATERRO - AT

SOLO ALUVIONAR - SA

SOLO COLUVIONAR - SC

SOLO FLUVIAL - SF

SOLO MARINHO - SM

SOLO RESIDUAL - SR

OBS.:

DATA: 07/11/2023

TRABALHO Nº:

FOLHA: 01/01

RESP.:

ESCALA:

DESENHISTA:

SONDADOR: FÁBIO

N.A. LEITURAS:

1) SECO em 31/10/2023

ST

SONONILDO

SONDAGEM E MONITORAMENTO

83. 99868-6713 | 98189-1615

DATA: 07/11/2023

TRABALHO Nº:

FOLHA: 01/01

RESP.:

ESCALA:

DESENHISTA:

SONDADOR: FÁBIO

N.A. LEITURAS:


1) SECO em 31/10/2023

SOLONILDO

SONONILDO SONDAGENS • Rua Severino Pedro De Almeida, SN, Novo Horizonte, Pombal, PB, CEP:58.840-000 • (83) 99868-6713 • (83) 98189-1615

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02							
OBRA: MATADOURO					INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:							
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB					DATUM: COORD. N: E:							
GRÁFICO SPT 10 20 30 40	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO		
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm				
							0.01 0.09 0.97	SISTEMA MANUAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ALTERAÇÃO ARENOSA P. SILTOSA, CINZA LIMITE DA SONDAGEM IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO) FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	SECO	TC		
	1,00											
	2,00											
	3,00											
	4,00											
	5,00											
	6,00											
	7,00											
	8,00											
	9,00											
	10,00											
	11,00											
	12,00											
	13,00											
	14,00											
	15,00											
	16,00											
	17,00											
	18,00											
	19,00											
	20,00											
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR								N.A. LEITURAS: 1) SECO em 31/10/2023				
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615					OBS.:							
					DATA: 07/11/2023		TRABALHO Nº:		FOLHA: 01/01		RESP.:	
					ESCALA:		DESENHISTA:		SONDADOR: FÁBIO		SOLONILDO	


SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020											
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02 A						
OBRA: MATADOURO					INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:						
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB					DATUM: COORD. N: E:						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm SISTEMA MANUAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO	
			INI.	FIN.							
10 20 30 40	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00					0.01 0.11 0.89	ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ALTERAÇÃO ARENOSA P. SILTOSA, CINZA LIMITE DA SONDAGEM IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO) FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	SECO	TC		
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO										N.A. LEITURAS: 1) SECO em 31/10/2023	
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR											
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615					OBS.:						
					DATA: 07/11/2023	TRABALHO Nº:	FOLHA: 01/01	RESP.:			
					ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR: FÁBIO	SOLONILDO			

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020											
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP02 B						
OBRA: MATADOURO					INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:						
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB					DATUM: COORD. N: E:						
GRÁFICO SPT 10 20 30 40	PROFUNDIDADE (m) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m) 0,01 0,14 0,80	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO	
			Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm	SISTEMA MANUAL							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL								SECO	TC		
ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ARGILA COM CASCALHOS, AMARELO ALTERAÇÃO ARENOSA P. SILTOSA, CINZA LIMITE DA SONDAGEM IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO) FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.											
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO										N.A. LEITURAS:	
ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR										1) SECO em 31/10/2023	
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615					OBS.:					 SOLONILDO	
					DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:			
					07/11/2023		01/01				
ESCALA:					DESENHISTA:	SONDADOR:					
						FÁBIO					

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020													
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03							
OBRA: MATADOURO						INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:							
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB						DATUM: COORD. N: E:							
GRÁFICO SPT 10 20 30 40	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:		NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO		
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm					
								SISTEMA MANUAL					
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL					
	1,00						0,01	ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO		SECO	TC		
							0,06	ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO					
							0,85	ALTERAÇÃO ARENOSA, CINZA					
	2,00							LIMITE DA SONDAGEM					
	3,00							IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO)					
	4,00							FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.					
	5,00												
	6,00												
	7,00												
	8,00												
	9,00												
	10,00												
	11,00												
	12,00												
	13,00												
	14,00												
	15,00												
	16,00												
	17,00												
	18,00												
	19,00												
	20,00												
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR										N.A. LEITURAS: 1) SECO em 31/10/2023			
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615						OBS.:							
						DATA: 07/11/2023		TRABALHO Nº:		FOLHA: 01/01		RESP.:	
						ESCALA:		DESENHISTA:		SONDADOR: FÁBIO		SOLONILDO	

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020										
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03 A				
OBRA: MATADOURO						INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:				
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB						DATUM: COORD. N: E:				
GRÁFICO SPT 10 20 30 40	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm SISTEMA MANUAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.						
	1,00						0,01 0,09 0,91	ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO ALTERAÇÃO ARENOSA, CINZA LIMITE DA SONDAGEM	SECO	TC
	2,00							IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO)		
	3,00							FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR								N.A. LEITURAS: 1) SECO em 31/10/2023		
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615						OBS.:				
						DATA: 07/11/2023	TRABALHO Nº:	FOLHA: 01/01	RESP.:	
						ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR: FÁBIO	SOLONILDO	

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: MUNICIPIO DE COREMAS					SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03 B							
OBRA: MATADOURO					INÍCIO: 31/10/2023 TÉRMINO: 31/10/2023 COTA:							
LOCAL: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB					DATUM: COORD. N: E:							
GRÁFICO SPT 10 20 30 40	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm SISTEMA MANUAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO		
			INI.	FIN.								
	1,00						0,01 0,07 0,80	ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO ARGILA ARENOSA COM CASCALHOS, AMARELO ALTERAÇÃO ARENOSA, CINZA LIMITE DA SONDAGEM	SECO	TC		
	2,00							IMPOSSÍVEL DE AVANÇAR COM TRADO OU CRAVAR TUBO DE REVESTIMENTO (ROCHA OU MATAÇÃO)				
	3,00							FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.				
	4,00											
	5,00											
	6,00											
	7,00											
	8,00											
	9,00											
	10,00											
	11,00											
	12,00											
	13,00											
	14,00											
	15,00											
	16,00											
	17,00											
	18,00											
	19,00											
	20,00											
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR								N.A. LEITURAS: 1) SECO em 31/10/2023				
 SONDAGEM E MONITORAMENTO 83. 99868-6713 98189-1615					OBS.:							
					DATA: 07/11/2023		TRABALHO Nº:		FOLHA: 01/01		RESP.:	
					ESCALA:		DESENHISTA:		SONDADOR: FÁBIO		SOLONILDO	

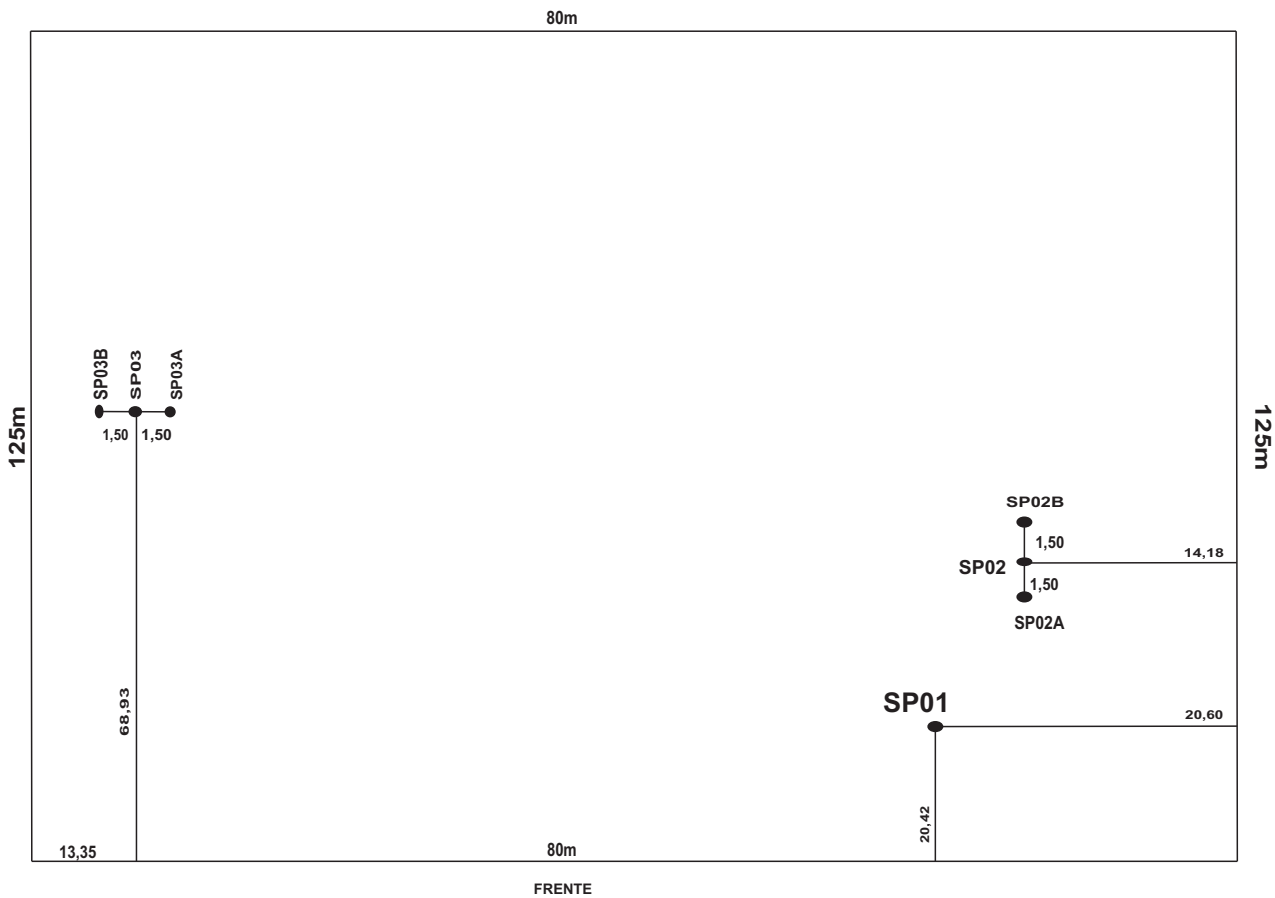

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, S/N - CENTRO - COREMAS/PB



ANEXO 02 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SP01



FIGURA 1,2,3,4: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SP02



FIGURA 1,2,3,4: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SP03



FIGURA 1: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB



FIGURA 2: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB



FIGURA 3: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB



FIGURA 4: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM COREMAS/PB