



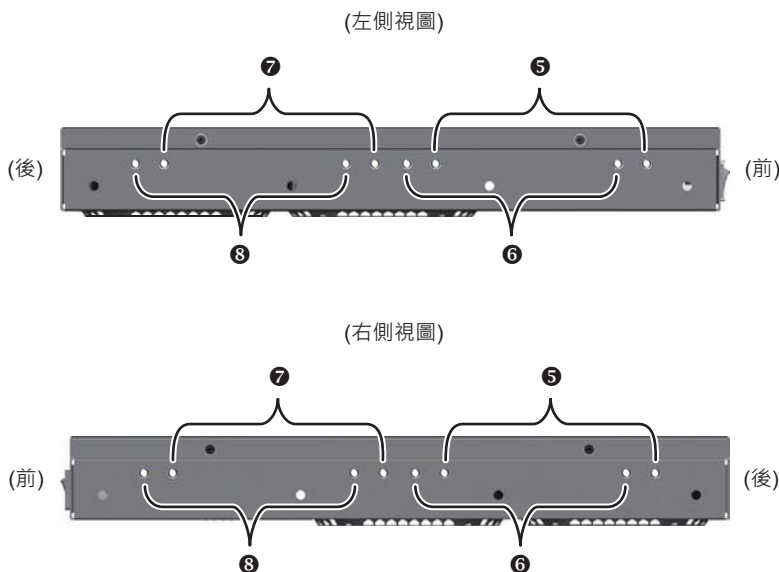

(圖 3-b)「輔助空調模組」孔位鎖附位置 (左 / 右側)

3. 請依據高架地板 (選購件) 選擇適當的 1 組孔位鎖附位置，用其中 4 個螺絲將一對支架分別安裝在「輔助空調模組」兩側，並將螺絲鎖緊，請參考下圖 3-c。

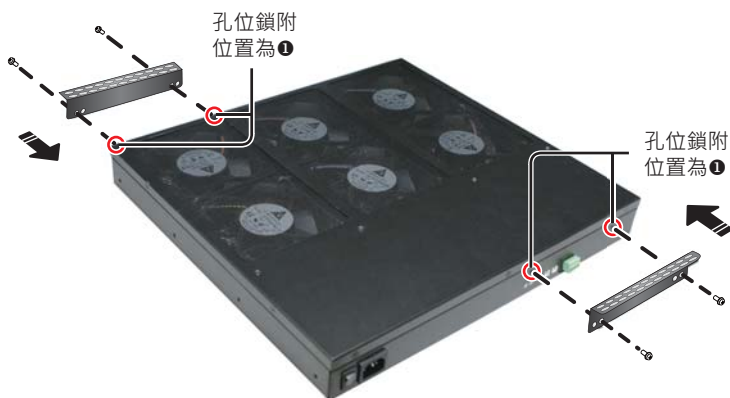

(圖 3-c)「輔助空調模組」支架鎖附圖