


4. 用另外 4 个螺丝将「辅助空调模块」锁附在高架地板 (选购件) 下方, 参考下图 3-d。



(图 3-d) 「辅助空调模块」锁附于高架地板下

5. 请检查「辅助空调模块」是否紧固地锁附于高架地板下, 如下图 3-e。

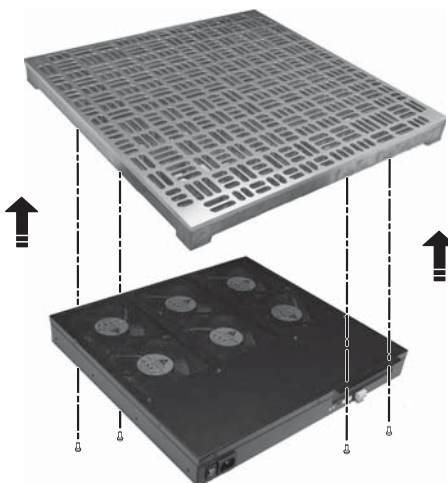

(图 3-e)

6. 将 1 米长和 3 米长温度线分别接到来源温度接口  和环境温度接口 。

来源
温度检测

环境
温度检测



警示：

注意勿将 1 米长的来源温度线接到环境温度接口, 或者将 3 米长的环境温度线接到来源温度接口。若是将两者误接会造成系统错误。