


4. 用另外 4 個螺絲將「輔助空調模組」鎖附在高架地板 (選購件) 下方, 參考下圖 3-d。



(圖 3-d)「輔助空調模組」鎖附於高架地板下

5. 請檢查「輔助空調模組」是否緊固地鎖附於高架地板下, 如下圖 3-e。

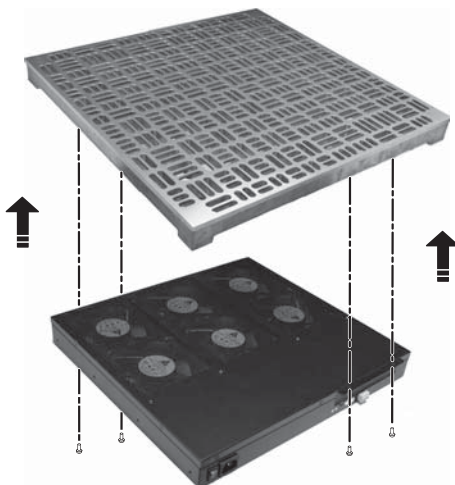

(圖 3-e)

6. 將 1 公尺長和 3 公尺長溫度線分別接到來源溫度接口  和環境溫度接口  。



警告：

注意勿將 1 公尺長的來源溫度線接到環境溫度接口, 或者將 3 公尺長的環境溫度線接到來源溫度接口。若是將兩者誤接會造成系統錯誤。