conducab

Porque escolher

A Conducab

Segurança e confiabilidade

Os fios e cabos elétricos conducab possuem certificação de qualidade de acordo com padrões nacionais e internacionais.

Maior qualidade e o menor preço

Os produtos conducab possuem a melhor relação custo x benefício do mercado, proporcinando qualidade e economia.

Eficiência em Logística

A Conducab possui frota própria para redespachos e entregas no estado de São Paulo, atende todo o BRASIL com agilidade e compromisso, sendo esse um dos nossos diferenciais de mercado.

conducab

conducab.com.br
(19) 3278-0955
vendas@conducab.com.br

CABO INSTRUMENTAÇÃO

conducab

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.

ISOLAÇÃO
Composto termoplástico em PE BD ou PVC 70º ou 105º.

IDENTIFICAÇÃO
Pares: branco e preto
Ternas: branco, preto e vermelho
Quadras: branco, preto, vermelho e azul
Numerados sequencial e correlativamente, com gravação sobre a superfície da isolação de cada veia do elemento seja par, terna ou quadra.

BLINDAGEM
Fita de poliéster aluminizada aplicada em hélices sobrepostas em contato com o condutor dreno em cobre estanhado 0,50mm ;
Opcionalmente poderá ser:
• Blindagem coletiva (BL);ou
• Blindagem individual e coletiva (BLBL)

COBERTURA
Composto termoplástico em PVC ST/1 para isolações 70ºC ou PVC ST/2 para isolações 105ºC, resistente a chama.

TENSÃO
Até 300V.

CONDUTOR DE COMUNICAÇÃO(opcional):
Cabo de cobre nu mole, classe 5 de encordoamento, isolado com PVC, cor azul ou laranja, localizado no núcleo do cabo.

ACONDICIONAMENTO
Normalmente são acondicionados em carretéis de madeira.

APLICAÇÃO
Os cabos são indicados para utilização em instrumentação eletrônica para indústria petroquímica, química, cloroquímica, de papel, de celulose, etc., além de sinalização industrial em geral e telemetria.

Normas Aplicáveis: NBR-10300, NBR-6880, NBR-5111, NM-280.

GP CABOS IND. E COM. LTDA
ANATEL
PRODUTO: FDC 50 - 2 VIAS
500 MTS

BOA NOITE

Portal Mosaico

Mosaico - SCH v3.0.268.cdb7d30dd452e2c8f278922c5435bb1051e8dc6e (08/10/2025)

Consultar Produtos Homologados e (ou) Certificados

Informe o N° de homologação ou parte dele, para emissão dos respectivos documentos, ou clique em DASHBOARD para consultas diversas.

N° de homologação/Certificado (legado):

Filtrar Limpar

Produtos Homologados e (ou) Certificados

(Registro: 1 - 1 de 1, Página: 1 de 1) 1 10

Nº de Homologação	Modelo do Produto	Fabricante	Tipo do Produto	Validade	
01490-07-02608	Fio telefonico de distribuição geral - FDG 050/2	GP CABOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Fio Telefônico DG	-	

(Registro: 1 - 1 de 1, Página: 1 de 1) 1 10

Certificado

TECPAR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CONFORMIDADE DE PRODUTO

O Instituto de Tecnologia do Paraná certifica que o

Fio telefônico de distribuição geral (FDG) - 0,50/2.

está em conformidade com requisitos técnicos da Categoria III,
e atende aos requisitos dos documentos normativos em vigor
nesta data e listados no anexo 1.

Certificação solicitada pelo fabricante

GP CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 02.840.044/0001-55
Rua Arari Leite, 777 - Vila Maria
São Paulo – São Paulo – Brasil

Unidade fabril

GP Cabos Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ 02.840.044/0001-55
Rua Arari Leite, 777 - Vila Maria
São Paulo – São Paulo - Brasil

Fábio Ricardo Corrales Martins
Gerente de Certificação de Produto

Tânia Maria Mello de Carvalho
Gerente de Divisão

Número do Certificado	**10041482**
Revisão	**00**
Emissão	22/08/2007
Validade	indeterminado

Observações:
Documento necessário para a solicitação da homologação do produto junto à ANATEL, para fins de comercialização e uso, nos termos da regulamentação.
Os produtos classificados nas categorias I e II estão sujeitos à comprovação periódica de que mantêm as características originalmente certificadas.

TECPAR CERT
PRODUTO INDUSTRIAL
OCD/ANATEL 31.841

Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar
Rua Professor Algacyr Munhoz Maeder, 3.775 - CIC - 81350-010 - Curitiba - PR
Fone: 41 3316-3070 - fax: 41 3316-3061
e-mail: cert@tecpar.br

Anexo 1

TECPAR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Número do Certificado :	**10041482**
Revisão :	**00**
Emissão :	**22/08/2007**
Validade :	Indeterminado

Caracterização do Produto

Marca	Código Comercial	Família / Modelo
GP CABOS	0064	Fio Telefônico de Distribuição Geral – FDG 0,50/2
Características técnicas básicas:	Fio telefônico de distribuição geral (FDG) - 0,50/2.	
Nº de Lote:	F.0050/07	

Laboratório de ensaios :	Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.	
Relatório de Ensaio	740607	Data: 01/08/2007

Documentos normativos aplicáveis

Número	Emitente	Emissão
Resolução 242	ANATEL	30/11/2000
Resolução 323	ANATEL	07/11/2002
SDT 235-310-705	TELEBRAS	04/1982
SDT 235-300-500	TELEBRAS	12/1982
NBR-14705/2001	ABNT	29/06/2001

TECPAR CERT PRODUTO INDUSTRIAL

OCD/ANATEL 31.841

Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar
Rua Professor Algacyr Munhoz Maeder, 3.775 - CIC - 81350-010 - Curitiba - PR
Fone: 41 3316-3070 - fax: 41 3316-3061
e-mail: cert@tecpar.br

RGE 06 90%

Sua aplicação é ideal para projetos de CATV, CFTV (câmeras), Banda C (parabólica), DTH e VHF/UHF.
Em CFTV utilizar até 800 metros de cabo para trafegar imagem e som.
Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso doscabos se estende a outros projetos.

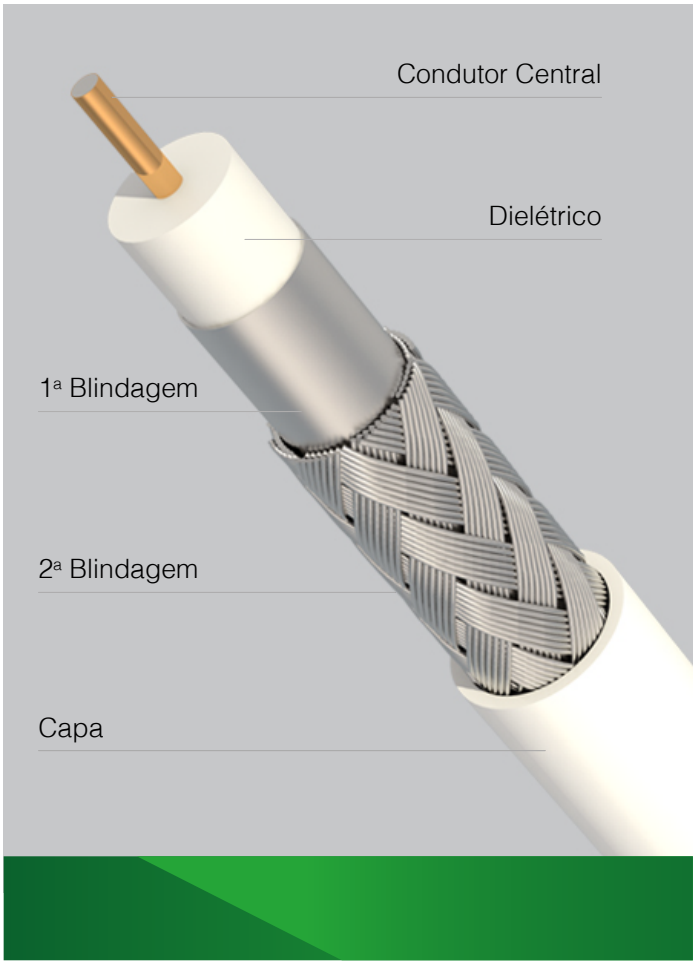

Dados Elétricos e Blindagem

Item	Valor
Cobertura de Blindagem	90%
Impedância Nominal	75 Ω
Velocidade de Propagação	82%

Características Construtivas

Item	Material	Diâmetro
Condutor central	Fio de aço cobreado	1,02 mm
Dielétrico	Polietileno expandido	4,57 mm
1ª Blindagem	Fita de alumínio + poliéster aderido ao dielétrico	
2ª Blindagem	Trança em liga de alumínio	
Capa	PVC - Não propagante à chama	6,93 mm

Atenuação Máxima

Frequência	Atenuação (db/100m)
5	1,90
55	5,25
211	10,00
270	11,04
300	11,64
330	12,26
400	13,61
450	14,43
550	16,08
750	18,57
870	20,04
1000	21,49

cabletech®
TECNOLOGIA EM COAXIAIS