

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
901-09-11.84

Колодцы водопроводные

Альбом V
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

19475-05

ЦЕНА 150

архитектура

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 14 1989 года

Заказ № 3980 Тираж 900 экз.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
901-09-11.84

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

СОСТАВ

- Альбом I Пояснительная записка
Альбом II Колодцы круглые из сборного железобетона
для труб $D_y = 50-600$ мм.
Альбом III Колодцы круглые из кирпича и из бетона
для труб $D_y = 50-600$ мм
Альбом IV Колодцы прямоугольные из бетона
для труб $D_y = 250-1200$ мм.
Альбом V Строительные изделия
Альбом VI Дополнительные мероприятия для строительства
в сейсмических районах (7-9 баллов)

Альбом V

Разработаны
ЦНИИЭП инженерного оборудования
городов, жилых и общественных зданий

Главный инженер института
Главный инженер проекта

М. Басев
Е. Кузнецов

А. Кетаов
М. Басев
Е. Кузнецов

Утверждены Госгражданстроем
Приказ № 146 от 20 мая 1983 г.

Альбом V.88 утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 53 от 25 февраля 1988 г.


© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Взамен аннулированного 4.07.88 г. Гип Вкуд

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


Формат	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
11	301-09-11.84	Кни. МН1	Склада хдбовая	
11		Стремьянка	3	
12		С1СБ	Сварачный чертеж	
12		С1	Стремьянка	4
12		П1	Плита днища	5
12		Са 1	Сетка арматурная	6
12		П4	Плита днища	7
11		П4СБ	Плита днища	
11		С17СБ	Сварачный чертеж	8
12		Са 7	Сетка арматурная	9
12		П9	Плита днища	10
12		Са 17	Сетка арматурная	11
12		П13	Плита днища	12
12		Са 25	Сетка арматурная	13
12		П16	Плита днища	14
12		Са 31	Сетка арматурная	15

[illegible]



Длина развертки $L = 850$ мм.

ТПР 901-09 - И.84				-КЖИ.МН1		
СКОБА ХОДОВАЯ				СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				РП	1.36 кг	1:10
Н. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	31.08		ЛИСТ		
П. ОВЕР.	БРАЙНИНА	20.08				
С. ИНЖ.	ПЕТРОВНИНА	20.08		ЛИСТОВ 1		
Т. П.	КУЗНЕЦОВ	20.08				
Г. КОНСТ.	ШАПИРО	20.08		ЦНИИЭП		
Н. Ч. ОТА	КРАСАВИН	20.08				
Ø18A1 ГОСТ 5781-82				ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
				Г. МОСКВА		

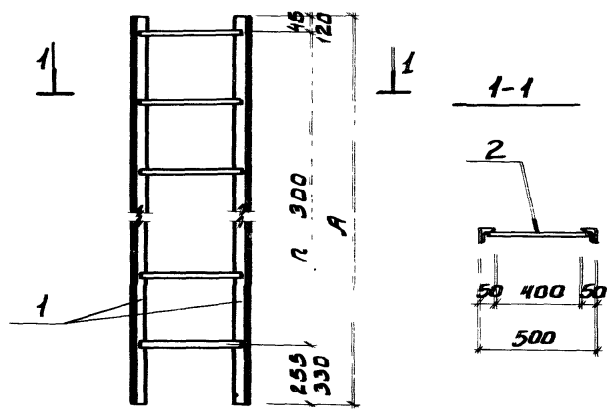

Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса кг
		А	В	
ТП 901-09-И.84 -КЖИ.С1	С-1	1200	4	13.84
-01	С-2	1500	5	17.08
-02	С-3	1800	6	20.30
-03	С-4	2250	7	23.68
-04	С-5	2400	8	26.74
-05	С-6	2100	7	23.52
-06	С-7	2700	9	30.00
-07	С-8	4200	14	46.06
-08	С-9	4500	15	49.36

ТПР 901-09-И.84				-КЖИ. С-1		
СТРЕМЯНКА				СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				РП	СМ ТАБЛ	
Н. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	31.08		ЛИСТ		
П. ОВЕР.	БРАЙНИНА	20.08				
С. ИНЖ.	ПЕТРОВНИНА	20.08		ЛИСТОВ 1		
Т. П.	КУЗНЕЦОВ	20.08				
Г. КОНСТ.	ШАПИРО	20.08		ЦНИИЭП		
Н. Ч. ОТА	КРАСАВИН	20.08				
				ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
				Г. МОСКВА		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			901-09-11.84 - КЖИ.С1	Сборочный чертеж		
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
			901-09-11.84 - КЖИ.С1			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	4,52 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	5	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-01			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	5,55 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	6	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-02			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	6,79 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	7	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-03			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	8,48 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	7	0,95 кг	

						901-09-11.84 - КЖИ.С1-04
						<u>Детали</u>
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	9,05 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	9	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-05			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	7,92 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	8	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-06			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	10,18 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	10	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-07			
			<u>Детали</u>			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	15,83 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	15	0,95 кг	
			901-09-11.84 - КЖИ.С1-08			
Б4	1		Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72	2	17,00 кг	
Б4	2		Ф18 А1 ГОСТ 5781-82; $\rho=480$	16	0,95 кг	


					тпр 901 - 09 - 11.84	-КЖИ, С 1
И. КОНТР	КУЗНЕЦОВ	РК			СТРЕМЯНКА	СТАДИЯ
ПРОВЕР	БРАЙНИНА	РК				ЛИСТ
СТ. ИНЖ.	ПЕТРОВНИНА	РК				ЛИСТОВ
ГИП	КУЗНЕЦОВ	РК				РП
ГЛАВ. ИНЖ.	ШАПИРО	РК			ЦНИИЭП	
НАЧ. ОТД.	КРАСОВИН	РК			ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
					Г. МОСКВА	

19475-05 5

АЛБЕОМ У

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЛАТФОРМА ПОДПОЛЗКА И ДАТА ВЗАИМ. ИВЕНА

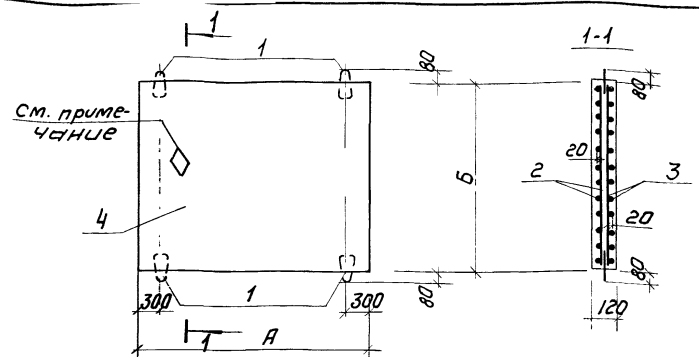

Обозначение	Марка	Размеры, мм				Масса Т
		А	Б			
901-09-11.84-КЖИ.П1	Д-25-20	3000	2500			2.25
- 01	Д-30-20	3500	2500			2.62
- 02	Д-35-20	4000	2500			3.00
- 03	Д-40-20	4500	2500			3.24

Ведомость расхода стали на элемент, кг


Марка элемента	Изделия арматурные									
	Арматура класса									
	А-I					А-III				
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5781-82				
		φ12		Итого	φ8	φ10	φ12	Итого		Всего
Д-25-20		2.5		2.5	49.3	23.9	—	73.2		75.7
Д-30-20		2.5		2.5	59.3	36.5	—	95.8		98.3
Д-35-20		2.5		2.5	66.7	41.8	—	108.5		111.0
Д-40-20		2.5		2.5	76.6	—	68.3	144.9		147.4

1. Петли для подъема поз.3 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз.2.
2. Знак φ указывает верх плиты. Нанести несмываемой краской.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса кг
				Детали		
		1	3.4007, вып.1	петли подвешенные м12-150	4	
			Переменные данные	для исполнений		
				901-09-11.84 КЖИ.П1		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84 - КЖИ.Са1	Сетка арматурная Са1	1	
12		3	- 01	Са2	1	
				Материалы		
		4		Бетон М300	0.90	м³
				901-09-11.84-КЖИ.П1-01		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84-КЖИ.Са1-02	Сетка арматурная Са3	1	
12		3	- 03	Са4	1	
				Материалы		
		4		Бетон М300	1.05	м³
				901-09-11.84-КЖИ.П1-02		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84-КЖИ.Са1-04	Сетка арматурная Са5	1	
12		3	- 05	Са6	1	
				Материалы		
		4		Бетон М300	1.20	м³
				901-09-11.84-КЖИ.П1-03		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84-КЖИ.Са1-06	Сетка арматурная Са35	1	
12		3	- 07	Са36	1	
				Материалы		
		4		Бетон М300	1.35	м³

						Плр 901-09-11.84			-КЖИ-П1					
						ПЛАТА			АНИЩА			СТАДИЯ	МАССА	МАШТАБ
												РП	ЕМ.ТАБЛ	1:50
												ЛИСТ	ЛИСТОВ	3
И.КОНТ	КУЗНЕЦОВ	А.А.										ЦНИИЭП		
ПРОВЕР	АНТОНОВА	Л.А.										ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ		
СТ.ИЖ	ПЕТРОВИЧ	В.А.										Г.МОСКВА		
ГИП	КУЗНЕЦОВ	В.А.												
ТА.КОНТ	ШАЛИ	В.А.												
НАЧ.ОТД	КВАСОВ	В.А.												

ГОСТ 14098-68-КТ-2

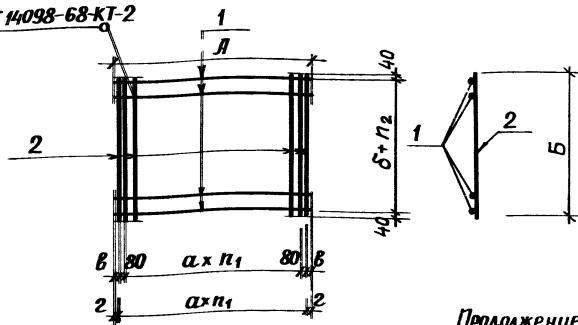

Продолжение

				КЖИ.Са1-06	
				Детали	
Б4	1			φ12А ГОСТ 5781-82; $\ell=4480$	17 4.02
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	23 1.00
				КЖИ.Са1-07	
				Детали	
Б4	1			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=4480$	17 1.80
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	23 1.00

Обозначение	Марка	Размеры, мм							Количество	Масса
		А	Б	а	б	в	г	д		
901-09-11.84-КЖИ.Са1	Са1	2980	2480	200	200	10	—	14	12	40.2
-01	Са2	2980	2480	200	200	10	—	14	12	32.3
-02	Са3	3480	2480	200	150	—	40	17	16	54.6
-03	Са4	3480	2480	200	150	—	40	17	16	41.2
-04	Са5	3980	2480	200	150	10	—	19	16	61.8
-05	Са6	3980	2480	200	150	10	—	19	16	46.7
-06	Са35	4480	2480	200	150	—	40	22	16	91.3
-07	Са36	4480	2480	200	150	—	40	22	16	53.6



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Переменные данные для исполнений						
				901-09-11.84-КЖИ.Са1		
				Детали		
Б4	1			φ10А ГОСТ 5781-82; $\ell=2980$	13	1.84
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	17	1.00
				901-09-11.84-КЖИ.Са1-01		
				Детали		
Б4	1			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2980$	13	1.18
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	17	1.00
				901-09-11.84-КЖИ.Са1-02		
				Детали		
Б4	1			φ10А ГОСТ 5781-82; $\ell=3480$	17	2.15
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	18	1.00
				901-09-11.84-КЖИ.Са1-03		
				Детали		
Б4	1			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=3480$	17	1.37
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	18	1.00
				901-09-11.84-КЖИ.Са1-04		
				Детали		
Б4	1			φ10А ГОСТ 5781-82; $\ell=3980$	17	2.46
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	20	1.00
				901-09-11.84-КЖИ.Са1-05		
				Детали		
Б4	1			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=3980$	17	1.57
Б4	2			φ8А ГОСТ 5781-82; $\ell=2480$	20	1.00

ТПР 901-09-11.84				— КЖИ. Са1		
Сетка арматурная				СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				РП	СМ. ТАБЛ.	1:50
				Лист 1 из 1		
				Ц. И. И. Э. П.		
				Инженерного оборудования		
				г. Москва		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса, кг
			<u>Переменные данные для исполнений</u>			
				<u>901-09-11.84 КЖИ. ПЧ</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
12	1		901-09-11.84 КЖИ Са 7	Сетка арматурная Са 7	1	
12	2		0.1	" Са 8	1	
				<u>Детали</u>		
	3		3.400-7 Вып. 1	Легли подъемные М12-150	4	
				<u>Материалы</u>		
	4			Бетон М300	1.08 м ³	
				<u>901-09-11.84 КЖИ. ПЧ-01</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
12	1		901-09-11.84 КЖИ. Са 7-02	Сетка арматурная Са 9	1	
12	2		03	" Са 10	1	
				<u>Детали</u>		
	3		3.400-7 Вып. 1	Легли подъемные М14-150	4	
				<u>Материалы</u>		
	4			Бетон М300	1.58 м ³	
				<u>901-09-11.84 КЖИ. ПЧ-02</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
12	1		901-09-11.84 КЖИ. Са 7-04	Сетка арматурная Са 11	1	
12	2		05	" Са 12	1	
				<u>Детали</u>		
	3		3.400-7 Вып. 1	Легли подъемные М14-150	4	
				<u>Материалы</u>		
	4			Бетон М300	1.8 м ³	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>901-09-11.84 КЖИ ПЧ-03</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
12	1		901-09-11.84 КЖИ Са 7-06	Сетка арматурная Са 13	1	
12	2		-07	" Са 14	1	
				<u>Детали</u>		
	3		3.400-7 Вып. 1	Легли подъемные М16-200	4	
				<u>Материалы</u>		
	4			Бетон М300	2.02 м ³	
				<u>901-09-11.84 КЖИ ПЧ-04</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
12	1		901-09-11.84 КЖИ. Са 7-08	Сетка арматурная Са 15	1	
12	2		-09	" Са 16	1	
				<u>Детали</u>		
	3		3.400-7. Вып. 1	Легли подъемные М16-200	4	
				<u>Материалы</u>		
	4			Бетон М300	2.25 м ³	

И. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	ПРОВЕР.	АНТОНОВА	СТ. ИНЖ.	ПЕТРОВИНА	ГИП	КУЗНЕЦОВ	ГЛ. КОНСТ.	ШАПИРО	НАЧ. ОТД.	КРАСАВИН
ТПР 901-09-11.84 - КЖИ. ПЧ										ПАИТА ДИЩА	
										СТАДИЯ	ЛИСТ
										РП	1
										ЦНИИЭП	
										ИНЖЕНЕРНО-ОБОРУДОВАНИЯ	
										Г. МОСКВА	




Обозначение	Марка	Размеры, мм						Масса т
		А	Б	а	б	в	г	
901-09-11.84-КЖЦ.ПЧ	Д-25-25	3000	3000	120				2.7
-01	Д-30-25	3500	3000	150				3.95
-02	Д-35-25	4000	3000	150				4.5
-03	Д-40-25	4500	3000	150				5.05
-04	Д-45-25	5000	3000	150				5.6

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные										Всего
	Арматура класса										
	А-I					А-III					
	Гост 5781-82					Гост 5781-82					
	φ12	φ14	φ16	Итого	φ8	φ10		Итого			
Д-25-25	2.5	—	—	2.5	37.8	59.0		96.8	99.3		
Д-30-25	—	3.6	—	3.6	48.6	76.1		124.7	128.3		
Д-35-25	—	3.6	—	3.6	57.4	89.6		147.0	150.6		
Д-40-25	—	—	5.6	5.6	27.1	210.3		237.4	243.0		
Д-45-25	—	—	5.6	5.6	31.9	235.1		267.0	272.6		

1. Петли для подъема лоз. 3 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки лоз. 2.
2. Знак $\diamond$ указывает верх плиты, нанести несмываемой краской.

				ТПР 901-09.11.84.		-КЖЦ ПЧ СБ					
				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.		СТАДИЯ		МАССА		МАСШТАБ	
						РП		СМ. ТАБЛ.		1:100	
						ЛИСТ		ЛИСТОВ: 1			
И.КОНТ.	КУЗНЕЦОВ	Е.А.8									
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	8/8									
С.ТЕХ.	ПЕРВЧЕБА	8/8									
С.И.И.Ж.	ПЕТРОВНИНА	8/8									
И.П.	КУЗНЕЦОВ	8/8									
ТА.КОНС.	ШАМИРО	8/8									
НАЧ.ОТД.	КРАСАВИН	8/8									

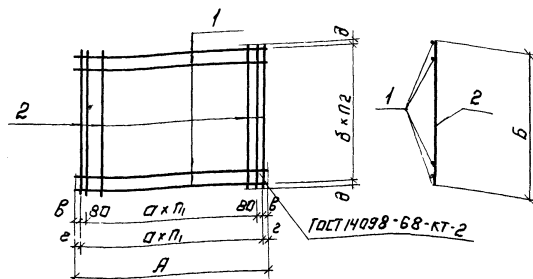

Обозначение	Марка	Размеры, мм								Количество		Масса кг
		А	Б	а	б	в	г	д	е	П ₁	П ₂	
901-09-11.84-КЖЦ.Са7	Са7	2980	2980	200	200	10	—	40	14	14	14	59.0
-01	Са8	2980	2980	200	200	10	—	40	14	14	14	37.8
-02	Са9	3480	2980	200	150	—	40	65	17	19	19	76.1
-03	Са10	3980	2980	200	150	—	40	65	17	19	19	48.6
-04	Са11	3980	2980	200	150	10	—	65	19	19	19	89.6
-05	Са12	3980	2980	200	150	10	—	65	19	19	19	57.4
-06	Са13	4480	2980	200	100	40	—	40	22	29	29	126.3
-07	Са14	4480	2980	200	100	40	—	40	22	29	29	111.1
-08	Са15	4980	2980	200	100	10	—	40	24	29	29	142.4
-09	Са16	4980	2980	200	100	10	—	40	24	29	29	124.6

ТПР 901-09-11.84				-КЖЦ.Са7 СБ			
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.				СТАДИЯ			
				МАССА			
				МАСШТАБ			
				РП			
				СМ. ТАБЛ.		—	
				ЛИСТ: 1			
				ЛИСТОВ: 1			
				ЦНИИЭП			
				ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ			
				г. МОСКВА			
И. КОНТ.	КУЗНЕЦОВ	С. П.					
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	С. П.					
С. ТЕХНИК	ПЕРВЧЕБА	С. П.					
С. ИНЖ.	ПЕТРОВНИНА	С. П.					
И. П.	КУЗНЕЦОВ	С. П.					
ТА. КОНС.	ШАМИРО	С. П.					
НАЧ. ОТД.	КРАСАВИН	С. П.					

10075-05 а


П. П. П. П. П.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса, кг
			Переменные данные для исполнений			
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82. L=2980	32	1.84
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-01</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 8А11 ГОСТ 5781-82. L=2980	32	1.18
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-02</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		10А11 ГОСТ 5781-82. L=3480	20	2.15
Б4		2		φ 10А11 " L=2980	18	1.84
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-03</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		8А11 ГОСТ 5781-82; L=3480	20	1.37
Б4		2		φ 8А11 " L=2980	18	1.18
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-04</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82; L=3980	20	2.46
Б4		2		φ 10А11 " L=2980	22	1.84
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-05</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 8А11 ГОСТ 5781-82; L=3980	20	1.57
Б4		2		φ 8А11 " L=2980	22	1.18

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса, кг
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-06</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82; L=4480	30	2.80
Б4		2		φ 10А11 " L=2980	23	1.84
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-07</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82. L=4480	30	2.80
Б4		2		φ 8А11 " L=2980	23	1.18
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-08</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82. L=4980	30	3.09
Б4		2		φ 10А11 " L=2980	27	1.84
				<u>901-09-11.84 КЖИ. Са7-09</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		φ 10А11 ГОСТ 5781-82. L=4980	30	3.09
Б4		2		φ 8А11 " L=2980	27	1.18

Н.КОНТР	КУЗНЕЦОВ	20.08	ТПР 901-09-11.84	- КЖИ. Са7
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	20.08	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	СТАДИА ЛИСТ ЛИСТОВ
СТ. КИЖ.	ПЕТРОВИЧНА	20.08		РЛ 1
ГИП	КУЗНЕЦОВ	20.08		ЦНИИЭП
ГЛ. КОНСТ	ШАПИРО	20.08		ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НАЧ. ОТД	КРАСАВИН	20.08		Г. МОСКВА

10475-05 10

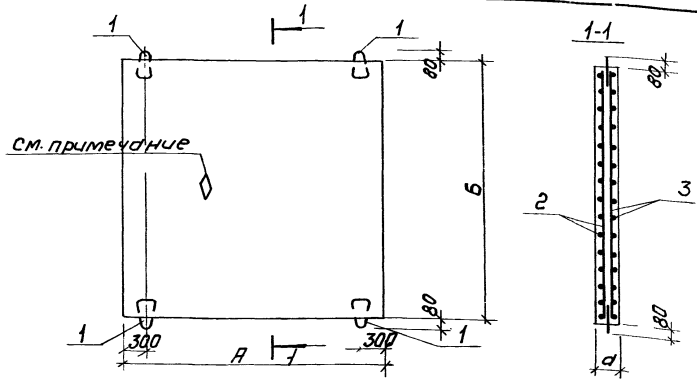

Обозначение	Марка	Размеры					Масса
		А	Б	Д		Т	
901-09-11.84 - кжи. п9	Д-30-30	3500	3500	150			4.6
-01	Д-35-30	4000	3500	150			5.25
-02	Д-40-30	4500	3500	150			5.90
-03	Д-45-30	5000	3500	150			6.58

Ведомость расхода стали на элемент, кг


Марка элемента	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	А-I			А-II				
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82				
	16		Итого	8	10	Итого		
Д-30-30	5.6	—	5.6	65.8	103.2	169.0	174.6	
Д-35-30	5.6	—	5.6	74.7	117.1	191.8	197.4	
Д-40-30	5.6	—	5.6	42.0	260.5	302.5	308.2	
Д-45-30	5.6	—	5.6	47.6	289.5	337.1	342.7	

1. Петли для подъема поз.3 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз.2.
2. Знак ϕ указывает верх плиты. Нанести несмываемой краской.

Адрес	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса, кг
<u>Детали</u>						
		1	3.40Р-7, Вып.1	Петли подъемные М16-200	4	
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				901-09-11.84 кжи. п9		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84 кжи. Сд17	Сетка арматурная Сд17	1	
12		3	-01	Сд18	1	
<u>Материалы</u>						
		4		Бетон М300	1.84	м ³
				901-09-11.84 кжи. п9-01		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84 кжи. Сд17-01	Сетка арматурная Сд19	1	
12		3	-03	Сд20	1	
<u>Материалы</u>						
		4		Бетон М300	2.10	м ³
				901-09-11.84 кжи. п9-02		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84 кжи. Сд17-04	Сетка арматурная Сд21	1	
12		3	-05	Сд22	1	
<u>Материалы</u>						
		4		Бетон М300	2.36	м ³
				901-09-11.84 кжи. п9-03		
				Сборочные единицы		
12		2	901-09-11.84 кжи. Сд17-06	Сетка арматурная Сд23	1	
12		3	-07	Сд24	1	
<u>Материалы</u>						
		4		Бетон М300	2.63	м ³

					ТПР 901-09-11.84	- КЖИ. П9		
					ПЛИТА ДИЩА	СТАДИА	МАССА	МАСШТАБ
						РП	ЕМ.ТАБЛ	—
						ЛИСТ	ЛИСТОВ	
						ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
						г. МОСКВА		
И. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	АНТОНОВА	ПЕТРОВНИНА	СИП	Г.А. КОНСТ	НАЧ. ОТД.	КРАСАВИН	

ГОСТ 14098-68-КТ-2

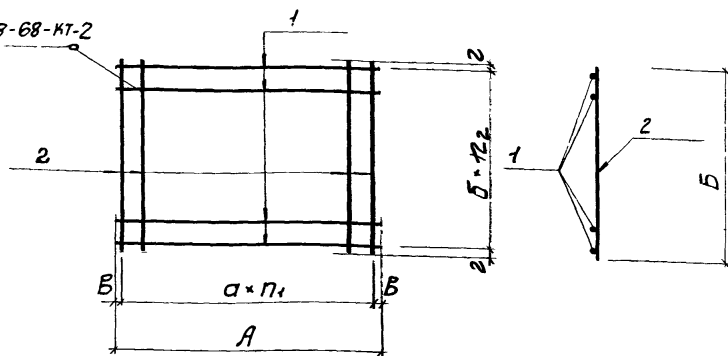

Обозначение	Марка	Размеры, мм						Количество		Масса, кг
		A	B	a	b	B	z	n1	n2	
901-09-11.84-КЖИ. С а17	С а17	3480	3480	150	150	15	15	23	23	103.2
- 01	С а18	3480	3480	150	150	15	15	23	23	65.8
- 02	С а19	3980	3480	150	150	40	15	26	23	117.1
- 03	С а20	3980	3480	150	150	40	15	26	23	74.7
- 04	С а21	4480	3480	150	100	65	40	29	34	162.5
- 05	С а22	4480	3480	150	100	65	40	29	34	140.0
- 06	С а23	4980	3480	150	100	15	40	33	34	181.3
- 07	С а24	4980	3480	150	100	15	40	33	34	155.8


Продолжение

			901-09-11.84-КЖИ. С а17- 06		
			Детали		
Б4	1		Ф10А ГОСТ 5781-82; E=4980	35	3.09
Б4	2		Ф10А " E=3480	34	2.15
			901-09-11.84-КЖИ. С а17- 07		
			Детали		
Б4	1		Ф10А ГОСТ 5781-82; E=4980	35	3.09
Б4	2		Ф8А " E=3480	34	1.40

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Переменные данные для исполнений			
	901-09-11.84-КЖИ. С а17		
	Детали		
Б4	1	48	2.15
	901-09-11.84-КЖИ. С а17-01		
	Детали		
Б4	1	48	1.37
	901-09-11.84-КЖИ. С а17-02		
	Детали		
Б4	1	24	2.46
Б4	2	27	2.15
	901-09-11.84-КЖИ. С а17-03		
	Детали		
Б4	1	24	1.57
Б4	2	27	1.37
	901-09-11.84-КЖИ. С а17-04		
	Детали		
Б4	1	35	2.8
Б4	2	30	2.15
	901-09-11.84-КЖИ. С а17-05		
	Детали		
Б4	1	35	2.80
Б4	2	30	1.40

См. продолжение

				ТПР 901-09-11.84		-КЖИ. С а17	
Н. КОНТР. ПРОВЕР. СТ. ИНЖ. ГИП. ГЛА. КОНСТ. НАЧ. ОТД.	КУЗНЕЦОВ АНТОНОВА ПЕТРОВНИНА КУЗНЕЦОВ ШАПИРО КРАСАВИН	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	[СЕТКА АРМАТУРНАЯ]	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ	
				РП	СМ. ТАБЛ.	—	
				ЛИСТ	ЛИСТОВ		
				ЦНИИЭП			
				ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВА			

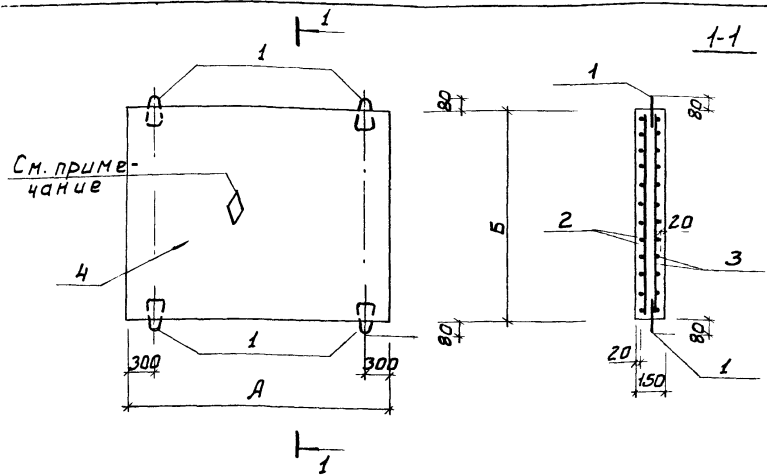

Обозначение	Марка	Размеры				Масса г
		А	Б			
КЖИ. П13	Д-35-35	4000	4000			6.0
-01	Д-40-35	4500	4000			6.75
-02	Д-45-35	5000	4000			7.5

Ведомость расхода стали на элемент, кг


Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	А-I				А-III				
	ГОСТ 5781- 82				ГОСТ 5781- 82				
	φ16	φ18		Итого	φ8	φ10		Итого	
Д-35-35	5.6	—		5.6	84.8	132.8		217.6	223.2
Д-40-35	—	8.2		8.2	47.1	286.2		333.3	341.5
Д-45-35	—	8.2		8.2	53.4	330.0		383.4	391.6

1. Петли для подъема поз.1 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз.3.
2. Знак ◊ указывает верх плиты. Нанести несмываемой краской.

Взам. инв. №	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание Масса, кг
Переменные данные для исполнений						
				КЖИ. П13		
				Сборочные единицы		
	1		901-09-11.84 - КЖИ. С _а 25	Сетка арматурная С _а 25	1	
	2		-01	С _а 26	1	
				Детали		
	3		3.400-7 Вып.1	Петли подъемные М16-200	4	
				Материалы		
	4			Бетон М300	2.40	м ³
				КЖИ. П13-01		
				Сборочные единицы		
	1		901-09-11.84 - КЖИ. С _а 25-02	Сетка арматурная С _а 27	1	
	2		-03	С _а 28	1	
				Детали		
	3		3.400-7 Вып.1	Петли подъемные М18-250	4	
				Материалы		
	4			Бетон М300	2.70	м ³
				КЖИ. П13-02		
				Сборочные единицы		
	1		901-09-11.84 - КЖИ. С _а 25-04	Сетка арматурная С _а 29	1	
	2		-05	С _а 30	1	
				Детали		
	3		3.400-7 Вып.1	Петли подъемные М18-250	4	
				Материалы		
	4			Бетон М300	3.00	м ³

ТПР 901-09-Н.84 - КЖИ. П13			
Плита днища	СТАДИЯ		МАСШТАБ
	РП	СМ. ТАБЛ.	1:50
	ЛИСТ		ЛИСТОВ 1
Н.КОНТР. КУЗНЕЦОВ	ПРОВЕР. АНТОНОВА	С.Т.ИЖК. ПЕТРОВНИНА	ГИП. КУЗНЕЦОВ
ГЛАВ. ИНЖ. ШАПИРО	НАЧ. ОТД. КРАСОВИЧ	ГНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г. МОСКВА	


ГОСТ 14098-68-КТ-2

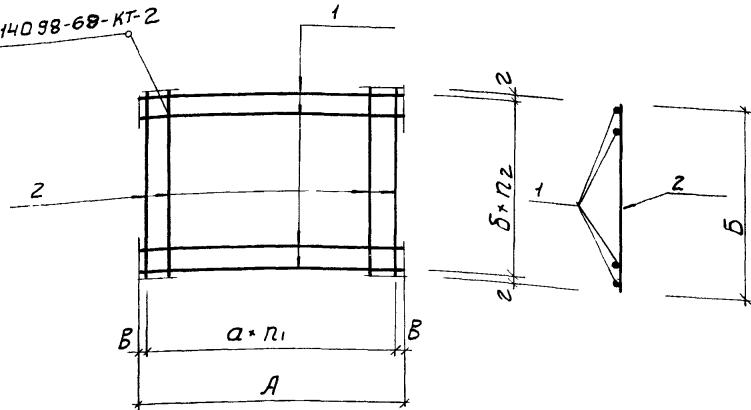

Обозначение	Марка	Размеры, мм						Количество		Масса кг
		A	B	a	b	B	z	n ₁	n ₂	
901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅	С ₂₅	3980	3980	150	150	40	40	26	26	132.8
-01	С ₂₆	3980	3980	150	150	40	40	26	26	84.8
-02	С ₂₇	4480	3980	150	100	65	40	29	39	233.8
-03	С ₂₈	4480	3980	150	100	65	40	29	39	157.5
-04	С ₂₉	4980	3980	150	100	15	40	33	39	260.8
-05	С ₃₀	4980	3980	150	100	15	40	33	39	176.2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅	1	
			Детали			
Б4	1		Ф10А _{III} ГОСТ 5781-82; В=3980	54	2.46	
			901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅₋₀₁			
			Детали			
Б4	1		Ф8А _{III} ГОСТ 5781-82; В=3980	54	1.57	
			901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅₋₀₂			
			Детали			
Б4	1		Ф10А _{III} ГОСТ 5781-82; В=4480	40	2.8	
Б4	2		Ф10А _{III} " В=3980	30	2.46	
			901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅₋₀₃			
			Детали			
Б4	1		Ф10А _{III} ГОСТ 5781-82; В=4480	40	2.76	
Б4	2		Ф8А _{III} " В=3980	30	1.57	
			901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅₋₀₄			
			Детали			
Б4	1		Ф10А _{III} ГОСТ 5781-82; В=4980	40	3.09	
Б4	2		Ф10А _{III} " В=3980	34	2.46	
			901-09-Н.84-КЖИ. С ₂₅₋₀₅			
			Детали			
Б4	1		Ф10А _{III} ГОСТ 5781-82; В=4980	40	3.07	
Б4	2		Ф8А _{III} В=3980	34	1.57	

				ТНР 901-09-Н.84- КЖИ С 25			
				СЕТКА АРМАТУРНАЯ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					РП	СМ.ТАБ	1:50
					ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
					ЦНИИ ЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г. МОСКВА		
Н. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	2 Куп					
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	Антон					
СТ. ИНЖ.	ПЕТРОВНИНА	Петров					
ГИП	КУЗНЕЦОВ	2 Куп					
ГА. КОНСТ.	ШАПИРО	Шап					
НАЧ. ОТД.	КРАСАВИН	Крас					

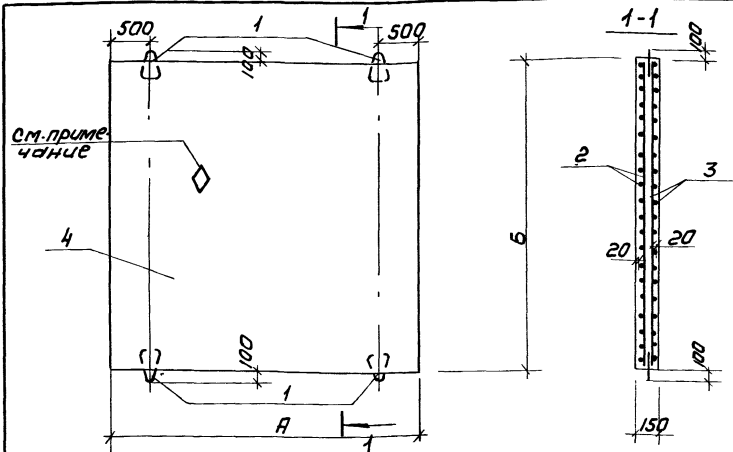

Обозначение	Марка	размеры				Масса т
		А	Б			
901-09-11.84 - КЖИ.П16	П-40-40	4500	4500			7.6
- 01	П-45-40	5000	4500			8.4

Ведомость расхода стали на элемент, кг


Марка элемента	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	А-I			А-III				
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82				
	φ20		Итого	φ8	φ10	Итого		
П-40-40	10.8		10.8	108.0	252.0	360.0	370.8	
П-45-40	10.8		10.8	151.2	278.6	429.8	440.6	

1. Петли для подъема поз.1 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз.3.
2. Знак $\diamond$ указывает верх плиты. Нанести несмываемой краской.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание масса, кг
				Детали		
	1		3.400 - 7, Вып.1	Петли подъемные М20-250	4	
			переменные данные для исполнения			
				901-09-11.84 КЖИ. П16		
				Сборочные единицы		
12	2		901-09-11.84 КЖИ. Сд31	сетка арматурная Сд31	1	
12	3		- 01	Сд32	1	
				Материалы		
	4			Бетон М300	3.04	м³
				901-09-11.84 КЖИ. П16-01		
				Сборочные единицы		
12	2		901-09-11.84 КЖИ. Сд31-02	сетка арматурная Сд33	1	
12	3		- 03	Сд34	1	
				Материалы		
	4			Бетон М300	3.38	м³

ТПР 901-09-11.84 - КЖИ. П16					
ПЛИТА ДИЩА				СТАДИЯ	МАССА
				РП	СМ. ТАБЛ
				Лист	Листов 1
Н. КОНТ. КУЗНЕЦОВ ПРОВЕР. АНТОНОВА СТ. ИНЖ. ПЕТРОВИНА ГИП. КУЗНЕЦОВ ГЛАВ. КОНСТ. ЯЛИДОВ НАЧ. ОТД. КРАСОВИЧ				ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г. МОСКВА	


ГОСТ 14098-68-КТ-2

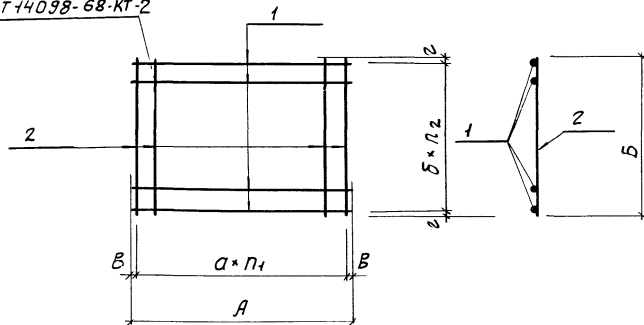[illegible]

Вариант	Зона	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>Переменные данные для исполнений</u>			
				901-09-11.84 - кжи. са31		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		Ф10АIII ГОСТ5781-82; В=4480	90	2.8
				<u>901-09-11.84-КЖИ. Са31-01</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1		Ф8АIII ГОСТ5781-82; В=4480	60	1.8
				<u>901-09-11.84-КЖИ. Са31-02</u>		
Б4		1		Ф10АIII ГОСТ5781-82; В=4980	45	3.08
Б4		2		Ф10АIII В=4480	50	2.8
				<u>901-09-11.84-КЖИ. Са31-03</u>		
Б4		1		Ф8АIII ГОСТ5781-82 В=4980	45	2.00
Б4		2		Ф8АIII " В=4480	34	1.8

[illegible]

19475-05 10

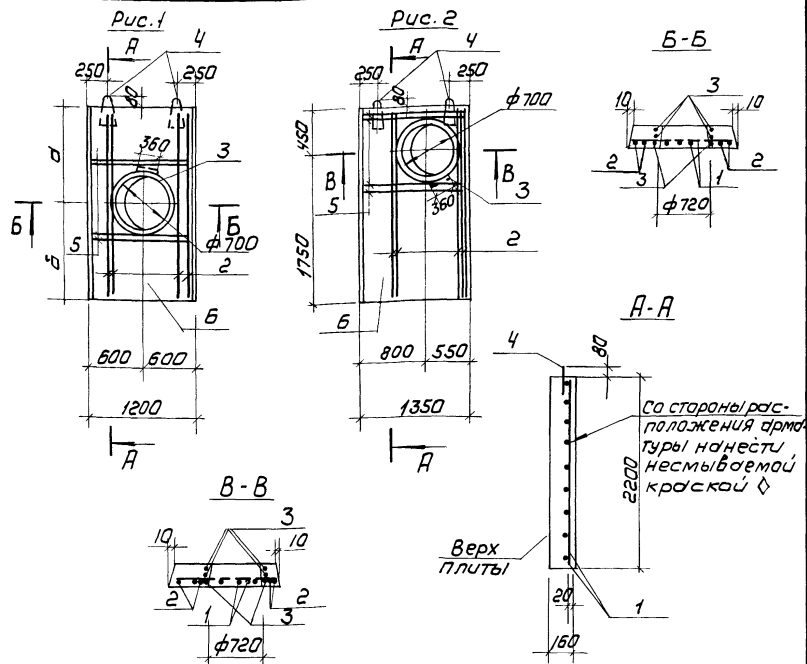

Петли для подъема поз. 4 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз. 1.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						
	Арматура класса						
	А-I				А-III		
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82		
	φ8	φ10	φ12	Итого	φ16	Итого	Всего
П21-5А	3.8	5.0	1.3	10.1	41.6	41.6	51.7
П21-5Б	4.2	5.0	1.3	10.5	45.9	45.9	56.4
П21-5В	3.8	5.0	1.3	10.1	41.6	41.6	51.7


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			3.006-2; Вып. II-2	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов		
				Сборочные единицы		
		1	3.006-2; Вып. II-4	Сетка арматурная $\frac{E}{1-8}$ 16×200	1	
				Детали		
БУ	2			φ16АII ГОСТ 5781-82; L=2180	4	3.44 кг
БУ	3			φ10АII ГОСТ 5781-82; C=2680	3	1.65 кг
	4		3.400-7; Вып. I	Петля для подъема М12-150	2	
			Переменные данные для исполнения			
			901-09-11.84-КЖИ.П20; КЖИ.П20-02			
				Детали		
БУ	5			φ16АII ГОСТ 5781-82; L=1180	4	1.86 кг
				Материалы		
				Бетон М300	0.38	м ³
			901-09-11.84-КЖИ.П20-01			
				Детали		
БУ	5			φ16АII ГОСТ 5781-82; L=1330	4	2.10 кг
				Материалы		
				Бетон М300	0.44	м ³

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм		Масса, т
			а	б	
901-09-11.84 - КЖИ.П20	П21-5А	1	1100	1100	0.95
-01	П21-5Б	2	—	—	1.1
-02	П21-5В	1	450	1750	0.95

				Тпр 901-09-11.84		КЖИ.П20	
				Плита перекрытия		СТАДИЯ	МАССА
						РП	СМ. ТАБЛ.
						Лист	Листов
						ЦНИИЭП	
						ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
						Г. МОСКВА	

Копировать: Копировать

формат: А 3

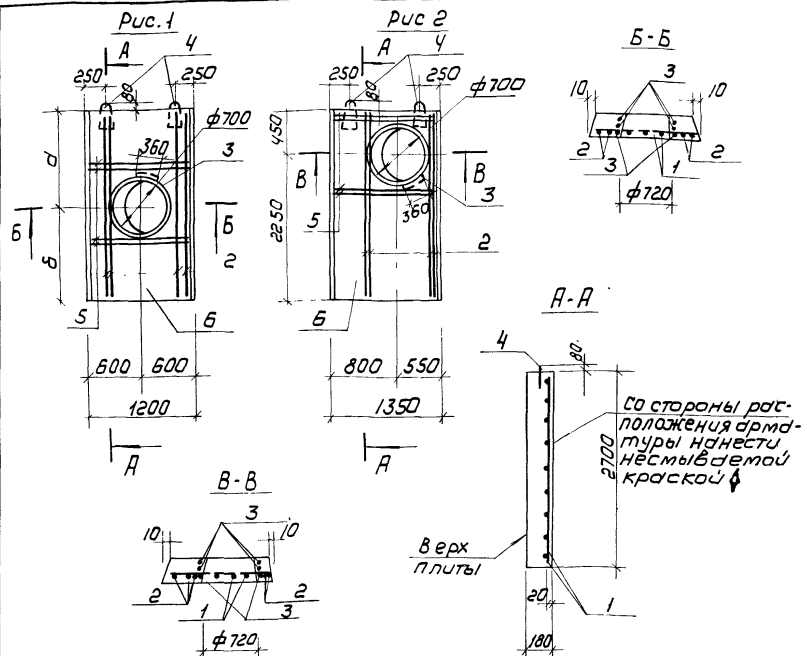

Петли для подъема поз.4 привязать вязальной проволокой к арматурным стержням сетки поз.1.


Ведомость расхода стали на элемент, кг

марка элемента	Изделия арматурные							всего
	Арматура класса							
	А-I				А-III			
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82			
	φ8	φ10	φ12	Упомя	φ16		Упомя	
П24-5А	4.7	5.0	1.3	11.0	50.14		50.14	61.14
П24-5Б	5.2	5.0	1.3	11.6	55.4		55.4	67.0
П24-5В	4.7	5.0	1.3	11.0	50.14		50.14	61.14

формат	знак	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	примечание
				Документация		
			3.006-2; вып. II-2	Сборные железобетонные конструкции и детали из литовых элементов		
				Сборочные единицы		
		1	3.006-2; вып. II-4	Сетка арматурная С1-9 16-200	1	
				Детали		
64		2		Ф16А ГОСТ 5781-82; $\ell = 2680$	4	4.23 кг
64		3		Ф10А ГОСТ 5781-82; $\ell = 2680$	3	1.65 кг
		4	3.400-7, вып. I	Плетя для подъема М12-150	2	
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				901-09-11-84 - КЖИ.ПЗ.КЖ.ПЗ-92		
				Детали		
64		5		Ф16А ГОСТ 5781-82; $\ell = 1180$	4	1.86 кг
				Материалы		
		6		Бетон М300	0.50	м ³
				901-09-11-84 - КЖИ.ПЗ.КЖ.ПЗ-92		
				Детали		
64		5		Ф16А ГОСТ 5781-82; $\ell = 1330$	4	2.10 кг
				Материалы		
		6		Бетон М300	0.58	м ³

Обозначение	Марка	Р/С	Размер, мм		Масса, кг
			д	г	
901-09-11.84 КЖМ. П23-	П24-5А	1	1350	1350	1.25
-01	П24-5Б	2	—	—	1.45
-02	П24-5В	1	450	2250	1.25

				ТНР 904-09-44.84	КЖИ. ПЗЗ		
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	СТАДИЯ	МАССА	МАШТАБ
					РП	СМ. ТАБЛ.	1:50
					ЛИСТ	ЛИСТОВ 4	
И.КОНТ.	КУЗНЕЦОВ	<i>Кузнецов</i>			ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВА		
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	<i>Антон</i>					
СТ.ТЕХНИК	ЛЕВЧЕВА	<i>Лев</i>					
СТ.ИЖ.	ПЕТРОВИЧНА	<i>Петров</i>					
ГИП	КУЗНЕЦОВ	<i>Кузнецов</i>					
ГА.КОНСТ.	ШАПИРОВА	<i>Шап</i>					
НАЧ.ОТД.	КОСАВИН	<i>Кос</i>					

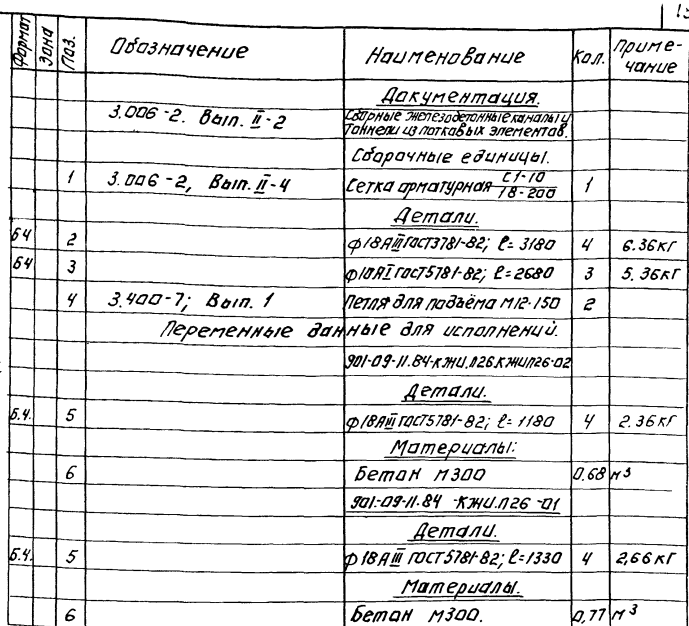


Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные							всего
	Арматура класса							
	А-I				А-III			
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82			
	φ 8	φ 10	φ 12	Итого	φ 8	φ 10	Итого	
П 26 -5А	5,2	5,0	1,3	11,5	65,96	65,96	77,46	
П 26 -5Б	5,7	5,0	1,3	12,0	67,26	67,26	79,26	
П 26 -5В	5,2	5,0	1,3	11,5	65,96	65,96	77,46	

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса г
			а	б		
901-09-11.84 КЖУ. 126	126-59	1	1600	1600		1.70
	-01 126-56	2	—	—		1.93
	-02 126-58	1	450	2750		1.70

[illegible]

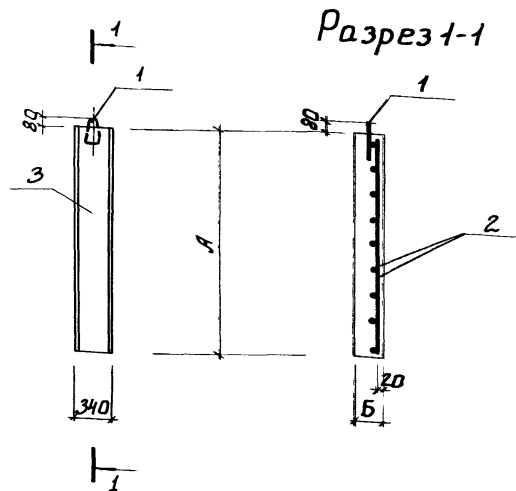

Обозначение	Марка	Размеры			Масса г
		А	Б		
901-09-11.84-КЖИ.П29	П219-5А	2200	160		0.3
-01	П249-5А	2100	180		0.43
-02	П269-5А	3200	200		0.55

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	А-I				А-III				
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82				
	φ8	φ12		Итого	φ16	φ18		Итого	
П219-5А	1.3	0.6		1.9	7.8			7.8	9.7
П249-5А	1.4	0.6		2.0	8.7				
П269-5А	1.7	0.6		2.3		13.4		13.4	15.7

Вариант	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			3.006-2 Вып. II-2	Сборные ж.-бет. каналы и тоннели из лотковых элементов		
				Детали		
	1		3.400-7. Вып. 1	Петля для подъема М12-150	1	
			Переменные данные для исполнений			
				901-09-11.84-КЖИ.П29		
				Сборочные единицы		
	2		3.006-2 Вып. II-4	Сетка арматурная $\frac{C1-89}{16-200}$	0.5	
				Материалы		
	3			Бетон М300	0.12 м³	
				901-09-11.84-КЖИ.П29-01		
				Сборочные единицы		
	2		3.006-2 Вып. II-4	Сетка арматурная $\frac{C1-99}{16-200}$	0.5	
				Материалы:		
	3			Бетон М300	0.17 м³	
				901-09-11.84-КЖИ.П29-02		
				Сборочные единицы		
	2		3.006-2 Вып. II-4	Сетка арматурная $\frac{C1-109}{18-200}$	0.5	
				Материалы:		
	3			Бетон М300	0.22 м³	

				ТПР 901-09-11.84		КЖИ. П29		
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ	
					РП	СМ. ТАБЛ.	1:50	
					ЛИСТ			ЛИСТОВ 1
					ИНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г. МОСКВА			
Н. КОНТР.	КУЗНЕЦОВ	Р. К.						
ПРОВЕР.	АНТОНОВА	А. А.						
СТ. ИЖ.	ПЕТРОВНИНА	В. П.						
ГИП	КУЗНЕЦОВ	В. К.						
ГЛАВ. КОНСТ.	ШАПИРО	В. Ш.						
НАЧ. ОТД.	КРАСАВИН	И. К.						