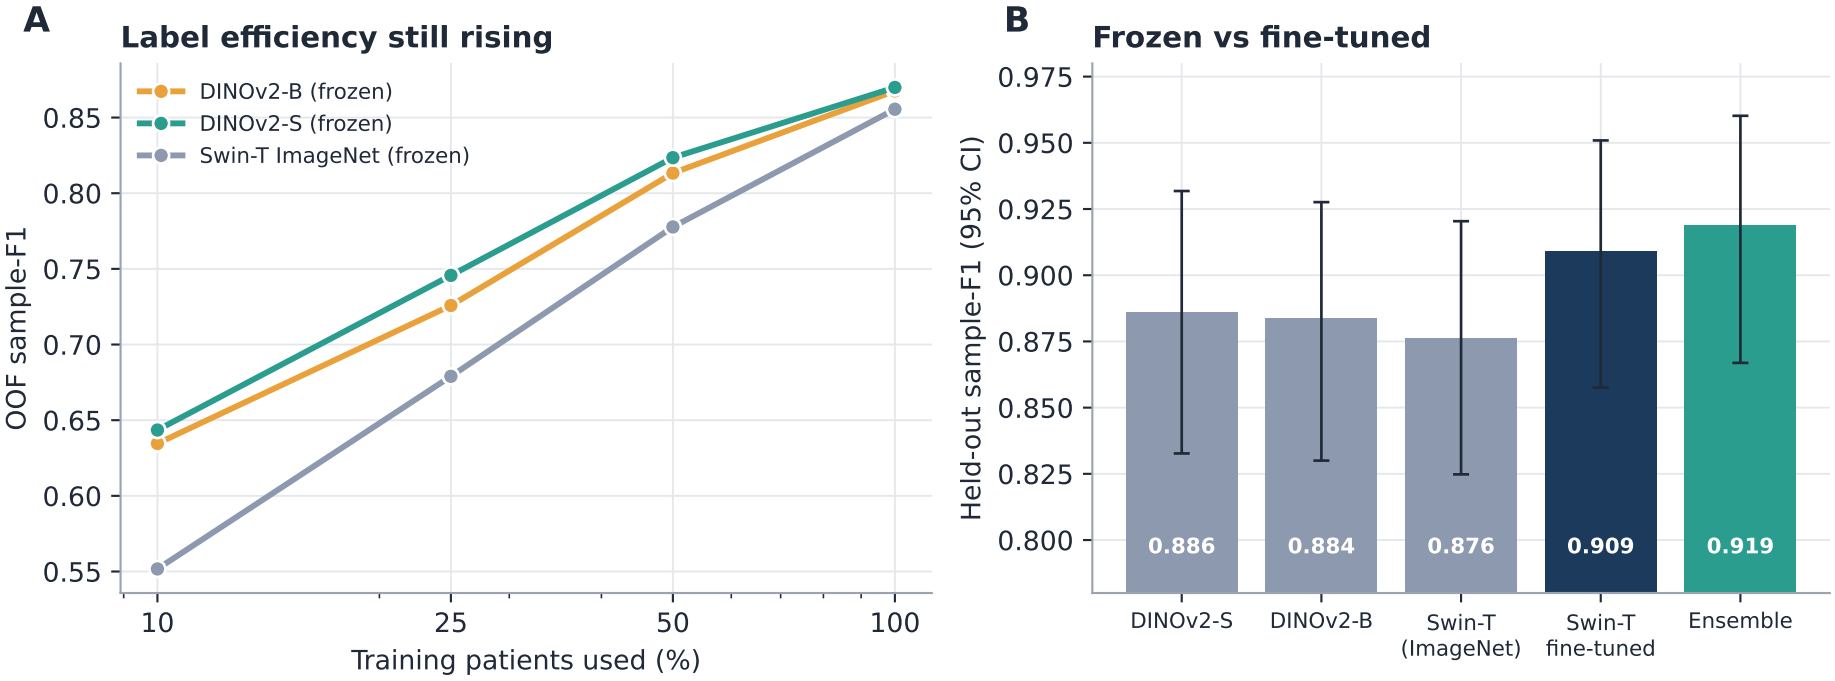
A
Label efficiency still rising
DINOv2-B (frozen)
DINOv2-S (frozen)
Swin-T ImageNet (frozen)
OOF sample-F1
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
10
25
50
100
Training patients used (%)
B
Frozen vs fine-tuned
Held-out sample-F1 (95% CI)
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.886
0.884
0.876
0.909
0.919
DINOv2-S
DINOv2-B
Swin-T (ImageNet)
Swin-T fine-tuned
Ensemble